

STABILE AL**Stabile®**

a brand of M&G Group

STABILE AL

APPLICAZIONI

1. Il sistema scarico fumi STABILE AL può essere utilizzato solo per generatori civili funzionanti con combustibili gassosi e per impianti di ventilazione.
2. Il sistema STABILE AL è certificato per ricevere i prodotti della combustione con temperature fino a 200°C.
3. Il sistema STABILE AL è adatto per essere installato come condotto e condotto intubato singolo o multiplo in conformità alla norma UNI 7129.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti della linea STABILE AL devono essere installati solo da personale qualificato.
2. Installare secondo le modalità definite dal costruttore del generatore di calore.
3. Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dall'apparecchio (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
4. Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull'etichetta del singolo pezzo) orientata nella direzione dei fumi (femmina verso l'alto).
5. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione (premontata sul pezzo) rimanga nella propria sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio stesso. Se necessario, lubrificare la guarnizione con lo speciale scivolante (cod. AC SCISP) per facilitare l'innesto dei vari componenti. Al fine di evitare il deterioramento delle guarnizioni, NON UTILIZZARE lubrificanti destinati ad altri impieghi (olio motore, olio per circuiti idraulici, olio vegetale o animale).
6. Dove previsto, installare il separatore di condense (cod. 10540) oppure il raccoglitore (cod. 10076) in abbinamento al raccordo a T (cod. 10073).
7. Applicare un supporto murale ogni 1,8 mt, se ne consiglia comunque uno ad ogni elemento rettilineo e di posizionare un supporto murale dopo ogni spostamento.
8. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nelle designazioni indicate nelle etichette di prodotto e nella "D.o.P.".
9. Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la garanzia della casa e la responsabilità del produttore.
10. Per qualsiasi altra informazione tecnica consultare il libretto d'uso e manutenzione e/o manuale tecnico del sistema STABILE AL.

MANUTENZIONE

1. Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire la linea STABILE AL in base alle Leggi e/o Normative vigenti.
2. Escludendo diverse disposizioni legislative, si consiglia di controllare/pulire la linea STABILE AL almeno una volta all'anno.
3. La pulizia della linea STABILE AL dovrà essere eseguita con attrezzature adeguate nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
4. Per la pulizia delle pareti interne della linea STABILE AL si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. NON UTILIZZARE SPAZZOLE, SPUGNE O PANNI ABRASIVI. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
5. Dove installato un sistema di raccolta della condensa, verificare il corretto smaltimento di quest'ultima e se necessario pulire o sostituire le parti interessate.
6. In corrispondenza della manutenzione programmata, ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si consiglia di verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi della linea STABILE AL vengono smontati, sostituendo, se necessario, le guarnizioni con ricambi originali, rieseguendo i test di tenuta (H1).

STOCCAGGIO

1. Tutti i prodotti della linea STABILE AL escono dalla fabbrica confezionati in scatole di cartone, regolarmente etichettati per tipologia di prodotto.
2. Conservare i singoli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria, inappropriato stoccaggio e utilizzo.

IT

APPLICATIONS

1. The STABILE AL system can be used only for civil appliances working with gaseous combustibles and for ventilation systems.
2. The STABILE AL system is certified for receiving the combustion products with max temperatures up to 200°C.
3. The STABILE AL system is suitable for being installed as duct and as lined single or multiple duct in compliance with the current regulations.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the line STABILE AL shall be installed only by high qualified personnel.
2. Install in compliance with the prescriptions given by the manufacturer of the heat generator.
3. Before any operation we recommend to unplug the appliance (refer to the manual of the appliance itself).
4. The elements shall be installed with the arrow (marked on the label of every single piece) pointing towards the direction of the flue gases (female side upwards).
5. Install the elements making sure that the gasket (pre-mounted on the piece) remains in its seat and that it does not get damaged during the assembly. Where appropriate, lubricate the gasket with the lubricant spray (art. code AC SCISP) to facilitate the coupling of the various components. In order to avoid the deterioration of the gaskets, DO NOT USE lubricants intended for other uses (motor oil, oil for hydraulic circuits, vegetal or animal oil).
6. Where appropriate, install the condensate separator (art. code 10540) or the collector (art. code 10076) together with the Tee (art. code 10073).
7. Apply a wall support every 1,8 mt., we suggest in any case one wall support at every straight element and one at every shift.
8. The minimum distance for every component from any adjacent combustible material is provided by the designations marked on the product labels and in the "D.o.P.".
9. If the installation requires structural changes of the components, it will void the guarantee and the responsibility of the Manufacturer.
10. For any further technical information, please refer to the use and maintenance manual and/or to the technical manual of the STABILE AL system.

MAINTENANCE

1. In order to keep the prescribed technical and operating conditions of the products unchanged over time, we suggest to check and clean the line STABILE AL in accordance with the current regulations and laws.
2. Except any different provision, we suggest to check/clean the line STABILE AL at least once a year.
3. The cleaning of the line STABILE AL shall be performed using the appropriate tools and in accordance with the provisions regarding the health and the safety of workers.
4. For the cleaning of the inner walls of the line STABILE AL you shall use a sponge a cloth, or a soft plastic scrubber (do not use any abrasive brushes, sponges or clothes). Do not use aggressive or acid solvents.
5. Where a system of condensate collection is installed, check the proper disposal of the condensates and, where appropriate, clean or replace the involved parts.
6. At the semi-annual scheduled maintenance, in order to keep a high safety level, we suggest to check the integrity of the sealing gaskets whenever the elements of the line STABILE AL are disassembled, and replacing, where appropriate, the gaskets with original spare parts and to re-perform the tightness tests (H1).

STORAGE

1. All the products of the line STABILE AL leave the factory packed in carton boxes, regularly labeled by product type.
2. Store every element and/or accessory in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

ENG

APPLICATIONS

1. Le système STABILE AL peut être utilisé uniquement pour les appareils civils qui travaillent avec des matières combustibles gazeuses et pour les systèmes de ventilation.
2. Le système STABILE AL est certifié pour recevoir les produits de la combustion avec des températures maximale de 200°C.
3. Le système STABILE AL est adapté pour être installé comme conduit ou conduit intubé single ou multiple en conformité avec les réglementations en vigueur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants de la gamme STABILE AL doivent être installés uniquement par des ouvriers hautement qualifiés.
2. Installez en conformité avec les prescriptions fournies par le fabricant du générateur de chaleur.
3. Avant toute opération, nous recommandons de débrancher l'appareil (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
4. Les éléments doivent être installés avec la flèche (marqué sur l'étiquette de chaque pièce) pointant dans la direction des gaz de combustion (cote femelle vers le haut).
5. Installez les éléments en s'assurant que le joint (prémonté sur la pièce) reste dans son siège et qu'il ne soit pas endommagé pendant l'assemblage même. Le cas échéant, lubrifier le joint avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SCISP) pour faciliter le couplage des différents composants. Afin d'éviter la détérioration des joints, NE PAS utiliser des lubrifiants destinés à d'autres usages (huile moteur, huile pour circuits hydrauliques, l'huile végétale ou animale).
6. Le cas échéant, installez le séparateur de condensat (art. Code 10540) ou le collecteur (réf. 10076) avec le T (réf. 10073).
7. Montez un support mural tous les 1,8 mt, nous conseillons en tout cas un support mural après chaque élément droit et une après chaque déplacement.
8. La distance minimale pour chaque composant des matériaux combustibles adjacents est indiquée dans les désignations sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.P.".
9. Si l'installation exige des changements structurels des composants, cela annule la garantie et la responsabilité du fabricant.
10. Pour toute information technique supplémentaire, référez-vous s'il vous plaît au manuel d'utilisation et d'entretien et/ou le manuel technique du système STABILE AL.

MAINTENANCE

1. Afin de maintenir les conditions techniques et d'exploitation requises des produits inchangées dans le temps, nous conseillons de vérifier et nettoyer la gamme STABILE AL en conformité avec les règlements et lois en vigueur.
2. Sauf toute disposition différente, nous conseillons de vérifier/nettoyer la gamme STABILE AL au moins une fois par an.
3. Le nettoyage de la gamme STABILE AL doit être effectuée en utilisant les outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs;
4. Pour le nettoyage des parois intérieures de la gamme STABILE AL utilisez une éponge ou un laveur de plastique souple (ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasifs). Ne pas utiliser de solvants agressifs ou acides.
5. Si un système de recueil des condensats est installé, vérifiez la mise au rebut correcte des condensats et, le cas échéant, propre ou remplacer les pièces impliquées.
6. Lors de la maintenance semestrielle prévue, afin de maintenir un haut niveau de sécurité, nous conseillons de vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité chaque fois que les éléments de la ligne STABILE AL sont démontés, et remplacer, si nécessaire, les joints avec des pièces de rechange d'origine et de réexécuter les tests d'étanchéité (H1).

STOCKAGE


1. Tous les composants de la gamme STABILE AL déparent de l'usine emballées dans boîtes en carton régulièrement étiquetées par type de produit.
2. Conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri des chocs éventuels et dans des conditions de protection générale contre tous les agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par la négligence, le stockage et l'utilisation inappropriée.

FR




H1 5000 Pa



DENOMINAZIONE	STABILE AL		
DESCRIZIONE	Sistema camino e canale da fumo rigido monoparete in alluminio verniciato		
NORME DI RIFERIMENTO	EN 14471+A1	Camini Requisiti per camini metallici	Parte 1: prodotti per sistemi camino Parte 2: condotti interni e canali da fumo metallici
SPESSORE	1,0 mm (prodotti estrusi)		1,5 mm (prodotti pressofusi)
RANGE DI DIAMETRO	Ø 60 - Ø 80		
DESIGNAZIONE CON GUARNIZIONE SECONDO EN 1856-1 SISTEMA CAMINO	T200-H1-W-Vm-L13100-O(20) (Installato senza vano tecnico)		T200-H1-W-V2-L99150-O(20) (installato senza vano tecnico)
	T200-H1-W-Vm-L13100-O(60) (Installato con vano tecnico combustibile)		
DESIGNAZIONE CON GUARNIZIONE SECONDO EN 1856-2 CANALE DA FUMO	T200-H1-W-Vm-L13100-O(40) (installato senza vano tecnico)		T200-H1-W-V2-L99150-O(40) (installato con vano tecnico combustibile)
LAVORAZIONI	ESTRUSIONI		PRESSOFUSIONI
SPECIFICA MATERIALI	(L13) – EN AW 6060		(L99) – EN AN 46100
GUARNIZIONE DI TENUTA	Elastomero in SILICONE 200°C – Profolata a tre labbri Certificata EN 14241-1		
DATI PRESTAZIONALI			
CLASSE DI TEMPERATURA	T200 (200°C)		
CLASSE DI PRESSIONE	H1 (5000 Pa)		
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W		
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	Vm		V2
CLASSE DI RESISTENZA ALL'INCENDIO DI FULIGGINE	O		
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI	EN1856-1 Senza vano tecnico combustibile 20 mm	Con vano tecnico combustibile 60 mm	EN1856-2 - 40 mm
RESISTENZA TERMICA	0,05 m² K/W		
CAMPI DI IMPIEGO	Condotto, canale da fumo, canale di esalazione, condotto intubato singolo e multiplo per apparecchi a gas con temperatura dei fumi ≤200°C		
COMBUSTIBILI AMMESSI	 Gas convenzionale		 Cappe cucina
NOTIFIED BODY			 04 07
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA			

STABILE AL

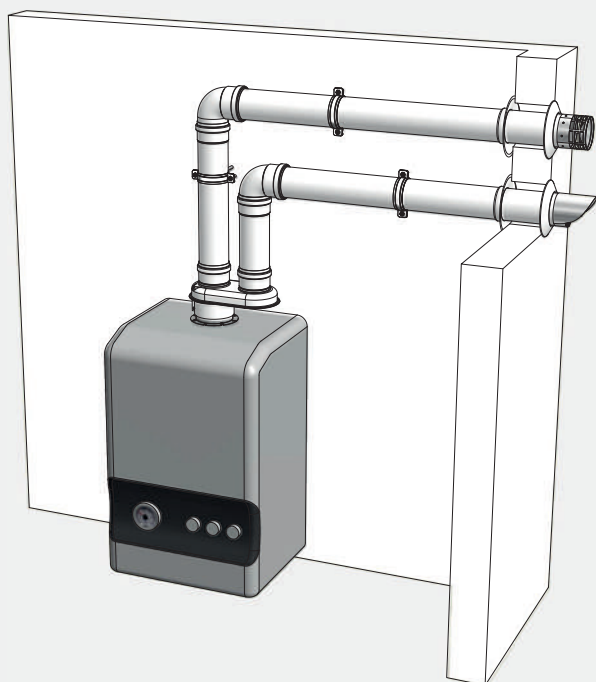

A

SCARICO A PARETE

Wall outlet - Sorde à mur

IT

Esempio di apparecchio a gas di Tipo C con condotti separati a parete **STABILE AL** per il prelievo dell'aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione.

ENG

Example of C-Type gas appliance with **STABILE AL** split wall ducts for the inlet of combustion air and the discharge of the combustion products.

FR

Exemple d'appareil à gaz de Type C avec conduits à mur divisés **STABILE AL** pour l'entrée de l'air de combustion et le déchargement des produits de la combustion.

B

CONDOTTO INTUBATO

Liner - Conduit intubé

IT


Esempio di apparecchio di Tipo C con condotti di aspirazione aria e scarico fumi realizzati con il sistema **STABILE AL**.


ENG

Example of C-Type appliance with air/flue ducts made through the **STABILE AL** system.

FR

Exemple d'appareil de Type C avec conduits de fumées/ aspiration d'air réalisés avec le système **STABILE AL**.

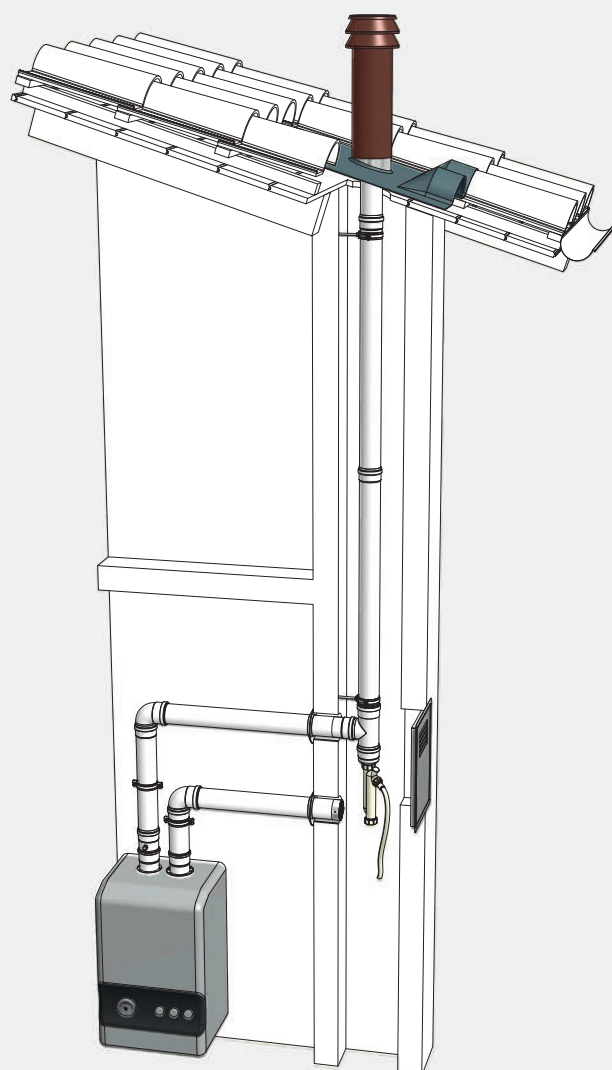

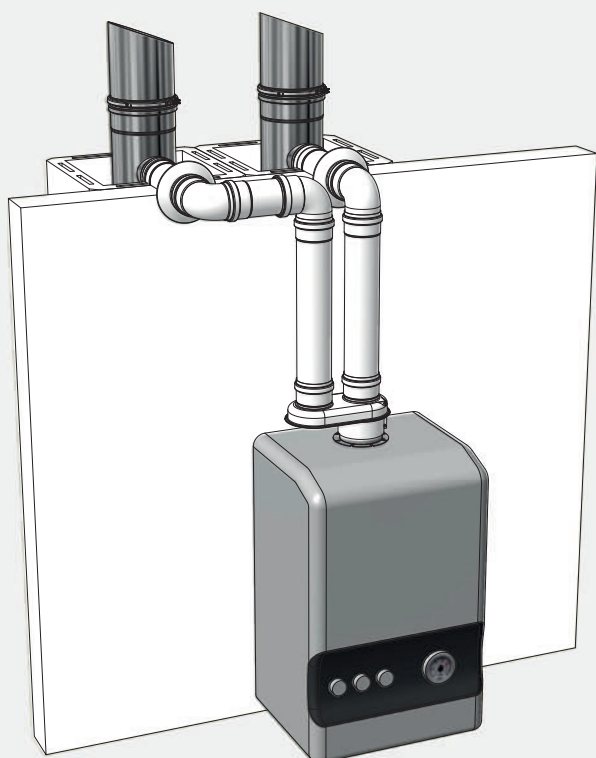

C

ASPIRAZIONE/SCARICO IN CONDOTTI INTUBATI

Air suction/flue liners – Conduits de fumées/aspiration d'air intubés

IT

Esempio di apparecchio di Tipo C con condotti di scarico fumi e aspirazione aria comburente realizzati con il sistema monoparete **STABILE AL** e collegati a un sistema collettivo bilanciato realizzato con il sistema monoparete **STABILE PS**.

ENG

Example of C-Type gas appliance with air suction/flue ducts made through the **STABILE AL** single-wall system and connected to a balanced collective system made through the **STABILE PS** single-wall system.

FR

Exemple d'appareil à gaz de Type C avec conduits de fumées/aspiration d'air réalisés avec le système simple paroi **STABILE AL** et connectés à un système équilibré réalisé avec le système simple paroi **STABILE PS**.

D

CONDOTTI DI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA

Flue and air suction ducts – Conduits de fumées et aspiration d'air

IT


Esempio di apparecchio di Tipo C con collegamento a condotti separati realizzati con il sistema monoparete **STABILE AL** per il prelievo dell'aria comburente dall'esterno e scarico dei prodotti della combustione in un condotto intubato realizzato con il sistema monoparete **STABILE PS**.

ENG

Example of C-Type appliance connected to split ducts made through the **STABILE AL** single-wall system for the inlet of the combustion air from the outside and the discharge of the combustion products into a relined duct made through the **STABILE PS** single-wall system.

FR

Exemple d'appareil de Type C connecté à conduits divisés réalisés avec le système simple paroi **STABILE AL** pour la prise de l'air de combustion de l'externe et le déchargement des produits de la combustion dans un conduit intubé réalisé avec le système simple paroi **STABILE PS**.

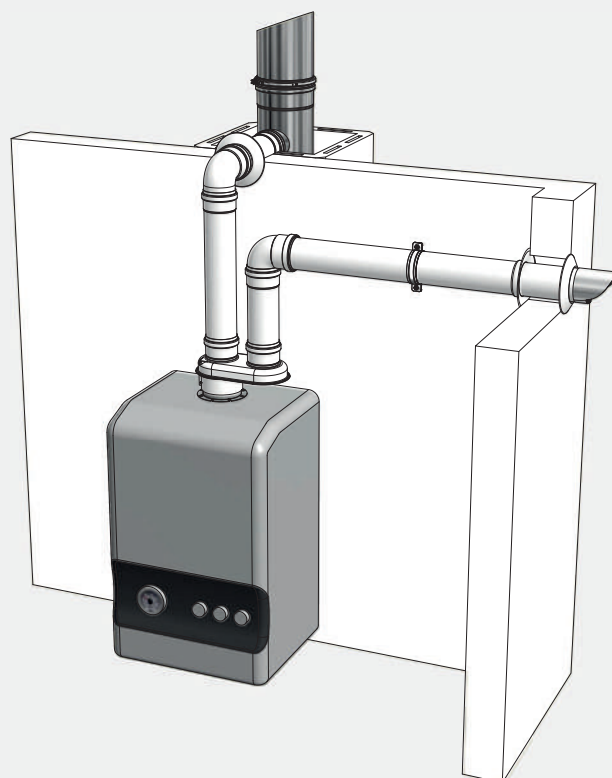

STABILE AL

ELEMENTO DRITTO L.250 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.250 mm – ELEMENT DROIT M/F L.250 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod.	10619	10019
Ø (mm)	60	80
Box	15	10
€	9⁶⁵	7⁹⁸

Cod. 10619 - 10019



ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod.	10620	10020
Ø (mm)	60	80
Box	15	10
€	11⁶⁸	11⁸⁹

Cod. 10620 - 10020



ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod.	10621	10021
Ø (mm)	60	80
Box	17	10
€	14³¹	15⁹²

Cod. 10621 - 10021



ELEMENTO DRITTO L.2000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.2000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.2000 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod.	10623	10023
Ø (mm)	60	80
Box	20	10
€	29⁷⁰	34¹⁴

Cod. 10623 - 10023



CURVA 90° M/F

M/F 90° ELBOW – COUDE A 90° M/F

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod.	10604	10004
Ø (mm)	60	80
Box	10	10
€	17⁵⁶	11⁷⁵

**Cod. 10604 - 10004****CURVA 90° F/F**

F/F 90° ELBOW – COUDE A 90° F/F

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Cod.	10605	10005
Ø (mm)	60	80
Box	10	10
€	18⁵²	13⁹²

**Cod. 10605 - 10005****CURVA 45° M/F**

M/F 45° ELBOW – COUDE A 45° M/F

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod.	10609	10006
Ø (mm)	60	80
Box	6	10
€	17⁶⁷	11⁷⁵

**Cod. 10609 - 10006****CURVA 45° F/F**

F/F 45° ELBOW – COUDE A 45° F/F

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Cod.	-	10007
Ø (mm)	60	80
Box	-	10
€	-	13⁹²

**Cod. 10007**

STABILE AL

RACCORDO A T 90°

90° TEE – T A 90°

Cod. 10073

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod.	-	10073
Ø (mm)	60	80
Box	-	4
€	-	26 ³²



TAPPO SCARICO CONDENSA

CONDENSATION DRAIN CAP – TAMPON DE CONDENSATS

Cod. 10076

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod.	-	10076
Ø (mm)	60	80
Box	-	4
€	-	21 ⁰³



* Tappo 1/2" incluso - 1/2" nut included - Ecrou 1/2" inclus

RACCORDO A T 90° CON SCARICO CONDENSA

M/F 90° TEE WITH CONDENSATION DRAIN - T A 90° M/F AVEC DECHARGE DES CONDENSATS

Cod. 10075

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod.	-	10075
Ø (mm)	60	80
Box	-	4
€	-	32 ⁸⁸

OPTIONAL:
TAPPO 1/2" FEM
 FEMALE CAP 1/2" – TAMPON FEMELLE 1/2"

Cod.	10047
Box	1
€	5 ⁸⁶



MANICOTTO F/F

F/F SLEEVE – MANCHON F/F

Cod. 10644 - 10044

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Cod.	10644	10044
Ø (mm)	60	80
Box	1	10
€	11 ³⁴	11 ⁹⁸



MODULO SONDA M/F

M/F PROBE ELEMENT – ELEMENT M/F POUR SONDE

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod.	-	10050
Ø (mm)	60	80
Box	-	1
€	-	16 ⁶²

**Cod. 10050****SEPARATORE DI CONDENSE M/F (ORIZZONTALE / VERTICALE)**

M/F CONDENSATE SEPARATOR (HORIZONTAL / VERTICAL) – SEPARATEUR DE CONDENSATS M/F (HORIZONTAL / VERTICAL)

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod.	-	10540
Ø (mm)	60	80
Box	-	1
€	-	24 ⁵⁷

**Cod. 10540****MAGGIORATORE Ø60 M / Ø80 F**

Ø60 M / Ø80 F OVERSIZE – AUGMENTATION Ø60 M / Ø80 F

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80 F – 60 M
Box	1
€	17 ⁴⁸

**Cod. 18060****MAGGIORATORE Ø70 M / Ø80 F**

Ø70 M / Ø80 F OVERSIZE – AUGMENTATION Ø70 M / Ø80 F

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80 F – 70 M
Box	1
€	15 ³¹

**Cod. 18070****RIDUTTORE Ø80 M / Ø60 F**

Ø80 M / Ø60 F REDUCER – REDUCTEUR Ø80 M / Ø60 F

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80 M – 60 F
Box	1
€	21 ¹¹

**Cod. 16080**

STABILE AL**SDOPPIATORE MONOBLOCCO UNIVERSALE**

UNIVERSAL MONOBLOCK SPLITTER - SEPARATEUR MONO-BLOC UNIVERSAL

NEW**Cod. ALSD U1 D80**

- Guarnizioni in silicone
- Silicone gaskets
- Joints en silicone

Box	1
€	49 ⁰⁰



BRAND:

ARISTON - ATON - BALTUR - BAXI - BERETTA - BIASI - BONGIOANNI - BOSCH - CHAFFOTEAUX - FERROLI - FONDITAL - HERMAN - INNOVITA - ITALTHERM
RADIANT - RIELLO - SAUNIER DUVAL - SAVIO - SIME - SYLBER - VAILLANT**MANICOTTO / FASCETTA F/F CON GANCIO**

F/F SLEEVE / BAND WITH HOOK - MANCHON / COLLIER F/F AVEC CROCHET

Cod. 10045

Cod.	-	10045
Ø (mm)	60	80
Box	-	10
€	-	9 ⁶¹

**FASCETTA MURALE BIANCA**

WHITE WALLBAND - COLLIER MURAL BLANC

Cod. 10630 - 10030

Cod.	10630	10030
Ø (mm)	60	80
Box	10	10
€	6 ¹²	6 ³³




GRIGLIA ASPIRAZIONE/ANTINTRUSIONE INOX

S.S. SUCTION/ANTI-INTRUSION GRID - GRILLE D'ASPIRATION/ANTI-INTRUSION EN ACIER INOX

Cod. 10665 - 10065


Cod.	10665	10065
Ø (mm)	60	80
Box	10	10
€	6²⁸	7⁰²

**GRIGLIA ASPIRAZIONE/ANTINTRUSIONE INOX CON PARAPIOGGIA**

S.S. SUCTION/ANTI-INTRUSION GRID WITH ANTI RAIN CAP - GRILLE D'ASPIRATION/ANTI-INTRUSION AVEC PARA-PLUIE EN ACIER INOX

Cod. 10665C - 10065C

Cod.	10665C	10065C
Ø (mm)	60	80
Box	1	10
€	8⁸⁸	9⁷⁰

**GRIGLIA DI SCARICO INOX**

S.S. EXHAUST GRID - GRILLE D'ÉCOULEMENT EN ACIER INOX

Cod. 10668 - 10068

Cod.	10668	10068
Ø (mm)	60	80
Box	10	10
€	8⁶³	9⁶²

**CAPPELLO CINESE INOX**

S.S. CHINESE CAP - CHAPEAU CHINOIS EN ACIER INOX

Cod. 10664 - 10064

Cod.	10664	10064
Ø (mm)	60	80
Box	5	5
€	17⁴²	18⁵⁶



STABILE AL

ROSONE COPRIMURO PER ESTERNO

WALL COVER ROSE FOR OUTDOOR APPLICATIONS - ROSACE COUVRE MUR POUR L'EXTERNE

- Gomma bianca
- White rubber
- Caoutchouc blanc

Cod.	10670	10070
Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	5 ⁴¹	5 ⁸⁷



Cod. 10670 - 10070

ROSONE COPRIMURO PER INTERNO

WALL COVER ROSE FOR INDOOR APPLICATIONS - ROSACE COUVRE MUR POUR L'INTERNE

- Gomma bianca
- White rubber
- Caoutchouc blanc

Cod.	-	10071
Ø (mm)	60	80
Box	-	10
€	-	5 ⁸⁷



Cod. 10071

GUARNIZIONE IN SILICONE (RICAMBIO)

SILICONE GASKET (SPARE PART) - JOINT EN SILICONE (REPLACEMENT)

Cod.	16075	18010
Ø (mm)	60	80
Box	1	1
€	1 ⁰¹	1 ⁰¹




Cod. 16075 - 18010

VITE ANALISI FUMI ¼"

¼" FLUE GAS ANALYSIS - VIS D'ANALYSE DES FUMÉES ¼"

Box.	1
€	8 ³⁵



Cod. 10049

SCIVOLANTE SPRAY 400 ml

SPRAY SLIDER 400 ml - PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

Box.	1
€	10 ⁸⁰



Cod. AC SCISP