

STABILE HXPD

A large orange circle containing the word "NEW" in white, bold, uppercase letters.

ACCIAIO
INOX
AISI 316L



H2 5000 Pa



Stabile[®]

a brand of M&G Group

STABILE HXPD

APPLICAZIONI

1. Il sistema scarico fumi STABILE HXPD è ideale per realizzare condotti di scarico e sistemi camino al servizio di gruppi elettrogeni e di cogeneratori laddove ci sia la necessità di un'alta resistenza alle temperature e alle pressioni. Il sistema STABILE HXPD può essere inoltre utilizzato con qualsiasi generatore di calore a combustibile gassoso o liquido dove sia garantito che la temperatura massima dei prodotti della combustione non superi i 600°C.

2. Il sistema STABILE HXPD è adatto per essere installato come condotto e sistema camino, in conformità alle norme UNI 7129 e UNI 11528.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti del sistema scarico fumi STABILE HXPD devono essere installati solo da personale altamente qualificato e abilitato alla professione in accordo con le normative vigenti (DM 37/08).

2. Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.

3. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta, sia idonea al tipo di installazione da effettuare.

4. Gli elementi vanno installati con femmina del tubo interno verso l'alto.

5. I componenti vengono forniti senza guarnizione e sono certificati per funzionare in regime di pressione (H2) e resistenti alla permeabilità delle condense (W).

6. Dopo l'assemblaggio di ogni componente serrare sempre la fascetta di bloccaggio sul tubo esterno. Non rivettare gli elementi e le bicchierature.

7. Non tagliare le bicchierature Maschio o Femmina per ottenere elementi a misura.

8. Sui tratti verticali, applicare un supporto murale e/o piastra con elemento dritto come previsto dal libretto uso e manutenzione del sistema STABILE HXPD, mentre sui tratti sub-orizzontali installare una fascetta murale ogni 1,5 m e/o ogni cambio di direzione.

9. Nel caso di attraversamento di solai o solette in legno, la distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nelle designazioni indicate nelle etichette di prodotto e nella "DoP". Tale misura è riferita alle condizioni di installazione riportate nel libretto d'uso e manutenzione del sistema STABILE HXPD.

10. Terminata l'installazione eseguire i controlli e le verifiche di collaudo secondo UNI 7129 e UNI 10683, rilasciare al committente la "Dichiarazione di Conformità" dell'impianto secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08) e applicare nelle immediate vicinanze del sistema fumario installato la "placca camino" compilata in ogni sua parte.

11. Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la Garanzia della Casa e la responsabilità del Produttore.

12. Per qualsiasi altra informazione tecnica consultare il libretto d'uso e manutenzione del sistema STABILE HXPD.

MANUTENZIONE

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).

2. La manutenzione, la periodicità e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguiti secondo la legislazione vigente e/o eventuali prescrizioni regionali.

3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE HXPD almeno una volta l'anno.

4. Si raccomanda in ogni caso, un controllo generale del condotto ad ogni accensione dell'apparecchio ad esso assimilato dopo 3 mesi di inattività dello stesso.

5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE HXPD si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi, solventi aggressivi o acidi.

6. In caso di incendio da fuliggine, si deve provvedere al ripristino delle condizioni iniziali di fornitura (sostituzione degli elementi danneggiati e pulizia degli elementi rimasti in uso).

7. Dove installato un sistema di raccolta della condensa, verificare il corretto smaltimento di quest'ultima e se necessario pulire o sostituire le parti interessate.

STOCCAGGIO

1. Tutti i prodotti del sistema STABILE HXPD escono dalla fabbrica regolarmente etichettati per tipologia di prodotto.

2. Conservare i singoli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria, inappropriato stoccaggio e utilizzo.

IT

APPLICATIONS

1. The STABILE HXPD gas flue system is perfect for making connecting flue pipes and chimney systems for generating sets and co-generators in which a high resistance to temperatures and pressures is required. The STABILE HXPD system is also suitable for any heat generator fueled by gaseous or liquid fuel, where the maximum temperature of the flue gases does not exceed 600°C.

2. The STABILE HXPD system can be installed both as a connecting flue pipe and as a chimney system, in compliance with the national regulations.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the STABILE HXPD system shall be installed only by qualified personnel according to the current regulations.

2. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator.

3. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to be performed.

4. The elements shall be installed with the female side, of the internal pipe, upwards.

5. The components are supplied without gaskets, they are certified for operating in positive pressure (H2) and are resistant to condensation permeability (W).

6. After assembling each component always clamp the locking band on the external pipe. Do not rivet components and endings.

7. Do not cut the Male or Female endings to get on-size elements.

8. In vertical sections mount a wall support as prescribed in the use and maintenance booklet and/or in the technical manual of the STABILE HXPD system. In sub-horizontal sections install a wall band every 1,5 m and/or at any shift.

9. When crossing wooden attics and slabs, the minimum distances of each component from adjacent combustible materials is provided by the designation - indicated in every item label - and in the "DoP". Such distance is referred to the installation conditions which are prescribed in the use and maintenance manual of the STABILE HXPD system.

10. After completing the installation carry out controls and checking tests according to the current regulations issue the "Declaration of Conformity" to the customer according to the current legislation and mount the "chimney identification plate" close to the installed flue system after filling it in completely.

11. Any structural modification of the components during installation voids the Warranty and all responsibilities of the Manufacturer.

12. For any further technical information, please refer to the use and maintenance of the STABILE HXPD system.

MAINTENANCE

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel in compliance with the current legislation.

2. The maintenance, the periodicity and the control of the flue system shall be performed in compliance with the current legislation and/or local prescriptions.

3. Except for different legal and legislative provisions, in order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, we suggest to check and/or to clean the STABILE HXPD system at least once a year.

4. In any case, we recommend a general check of the duct every time the heating appliance is switched on after 3 months of inactivity.

5. For the cleaning of the internal walls of the STABILE HXPD system, use a sponge, a cloth or a soft plastic scrubber. Do not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.

6. In case of soot fire, restore the initial supply conditions (replace the damaged elements and clean all the elements still in use).

7. Where a system of the condensated collection is installed, check the proper disposal of the condensates and - where appropriate - clean or replace the involved parts.

STORAGE

1. All the products of the STABILE HXPD system leave the factory packed in carton boxes and regularly labelled by product type.

2. Store the elements and/or accessories in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

ENG

APPLICATIONS

1. Le système de conduit de fumées STABILE HXPD est parfait pour réaliser conduits de raccordement et systèmes de cheminée pour groupes électrogènes et cogénérateurs où il faut une haute résistance aux températures et aux pressions. Le système STABILE HXPD est adapté aussi pour tout générateur de chaleur alimenté par un combustible gazeux ou liquide, lorsque la température maximale des gaz de combustion ne dépasse pas 600 ° C.

2. Le système STABILE HXPD peut être installé soit comme conduit de raccordement, soit comme conduit de cheminée selon les réglementations nationales.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants du système STABILE HXPD ne doivent être installés que par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.

2. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on recommande de débrancher le générateur de chaleur.

3. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation effectuer.

4. Les éléments doivent être installés avec la partie femelle du tuyau interne vers le haut.

5. Les composants sont fournis sans joint, ils sont certifiés pour fonctionner en pression (H2) et ils résistent à la perméabilité à la condensation (W).

6. Après le montage de chaque composant, serrez toujours le collier couvre joint sur le tuyau extérieur. Ne rivetez pas les composants et les extrémités.

7. Ne coupez pas les extrémités mâles ou femelles pour obtenir des éléments sur mesure.

8. Dans les sections verticales, appliquez un support mural comme prévu dans la brochure d'utilisation et maintenance et/ou dans le manuel technique du système STABILE HXPD. Dans les sections subhorizontales montez un collier mural chaque 1,5 m et/ou à tout changement de direction.

9. Lorsque vous traversez des greniers et des dalles en bois, les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes du produit et dans la "DoP". Cette distance fait référence aux conditions d'installation qui sont fournies dans le manuel d'utilisation et d'entretien du système STABILE HXPD.

10. Après avoir complété l'installation faire effectuer les contrôles et les tests de vérification en conformité avec les réglementations nationales en vigueur et fournissez au client la «Déclaration de Conformité» du conduit de fumées en vertu de la législation en vigueur et montez la «plaque d'identification de cheminée» en proximité du système après l'avoir compilée correctement.

11. Si l'installation exige des changements structurels des composants, cela annule la garantie et toute responsabilité du fabricant.

12. Pour toutes informations techniques supplémentaires, consultez le manuel d'utilisation et maintenance du système STABILE HXPD.

MAINTENANCE

1. La maintenance du conduit de fumées doit être effectuée par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.

2. La maintenance, la périodicité et la vérification du conduit de fumées doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.

3. Sauf toute disposition normative ou législative différente, afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangés dans le temps, on conseille de contrôler et/ou nettoyer le système STABILE HXPD au moins une fois par an.

4. Dans tous les cas, nous recommandons un contrôle général du conduit à chaque fois que l'appareil de chauffage est mis en marche après 3 mois d'inactivité.

5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système STABILE HXPD on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. Ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasifs. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.

6. En cas de feu de suie, rétablissez les conditions initiales d'approvisionnement (remplacez les éléments endommagés et nettoyez tous les éléments encore en cours d'utilisation).

7. Où un système de recueil des condensats est installé, vérifiez la mise au rebut correcte des condensats et - le cas échéant - propre ou remplacer les pièces impliquées.

STOCKAGE


1. Tous les composants du système STABILE HXPD défont d'usine emballés dans des boîtes en carton et régulièrement étiquetés par type de produit.



2. Conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri de chocs éventuels et conditions de protection générale contre tous agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par négligence, stockage ou utilisation inapproprié.

FR

ACCIAIO
INOX
AISI 316L

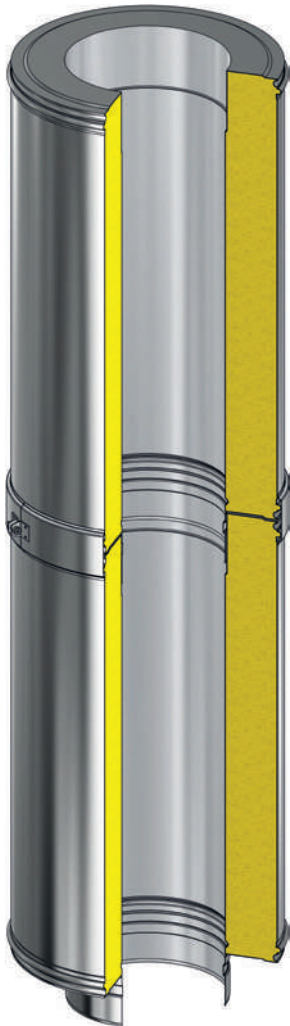
H2 5000 Pa



DENOMINAZIONE	STABILE HXPD											
DESCRIZIONE	Sistema camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia sp.50 mm parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di sp.0.5 mm - 0.6 mm e parete esterna in acciaio inox (AISI 304) di sp.0.5 - 0.6 mm											
NORME DI RIFERIMENTO	EN 1856-1		Camini Requisiti per camini metallici Parte 1: Prodotti per sistemi camino									
DESIGNAZIONE 1 SENZA GUARNIZIONE	Range di diametro: Ø80÷300 mm				T600-H2-W-V2-L50050-O70							
DESIGNAZIONE 2 SENZA GUARNIZIONE	Range di diametro: Ø350÷400 mm				T600-H2-W-V2-L50050-O105							
DESIGNAZIONE 3 SENZA GUARNIZIONE	Range di diametro: Ø450 mm				T600-H2-W-V2-L50060-O70							
DESIGNAZIONE 4 SENZA GUARNIZIONE	Range di diametro: Ø500÷600 mm				T600-H2-W-V2-L50060-O140							
MATERIALE PARETE INTERNA	Acciaio inox 1.4404 (L50) - AISI 316L Saldatura longitudinale realizzata a LASER o TIG											
MATERIALE PARETE ISOLANTE	Lana di roccia con densità minima 110 kg/m ³											
MATERIALE PARETE ESTERNA	Acciaio inox 1.4301 - AISI 304 Finitura lucida BA con saldatura longitudinale realizzata a LASER o TIG											
DIMENSIONI												
DIAMETRI INTERNI (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
SPESSORE PARETE INTERNA (mm)					0,5			0,6				
DIAMETRO ESTERNO (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
SPESSORE PARETE ESTERNA (mm)					0,5			0,6				
PESI (KG/M)	12	14	15	18	21	25	28	33	36	39	42	
DATI PRESTAZIONALI												
CLASSE DI TEMPERATURA	T600 (600°C)											
CLASSE DI PRESSIONE	H2 (5000 Pa) - perdita < 0,120 l/sm ²											
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W											
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	V2											
CLASSE DI RESISTENZA ALL'INCENDIO DA FULIGGINE	G											
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI (mm)	70 mm			105 mm				140 mm				
RESISTENZA TERMICA (m²K/W)	0,55	0,57	0,58	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	
CAMPI DI APPLICAZIONE	Condotto di scarico e sistemi camino al servizio di gruppi elettrogeni e cogeneratori											
COMBUSTIBILI AMMESSI	 Gas convenzionale  Gas condensazione  Gasolio  Gasolio condensazione											
NOTIFIED BODY												
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA												

STABILE HXPB



CAMINO SINGOLO E CANALE DA FUMO

Single chimney and connecting flue pipe – Cheminée simple et conduit de raccordement




Esempio di camino e relativo canale da fumo al servizio di un gruppo elettrogeno a gasolio, realizzato con il sistema **STABILE HXPB** in acciaio inox doppia parete a connessione conica.



Example of chimney and related connecting flue pipe for a diesel generator, set made through the **STABILE HXPB** system with a twin-wall stainless steel conical coupling system.



Exemple de cheminée simple et conduit de raccordement connexe pour un groupe électrogène diesel réalisé par le système **STABILE HXPB** avec un système d'emboîtement conique en acier inox double paroi.

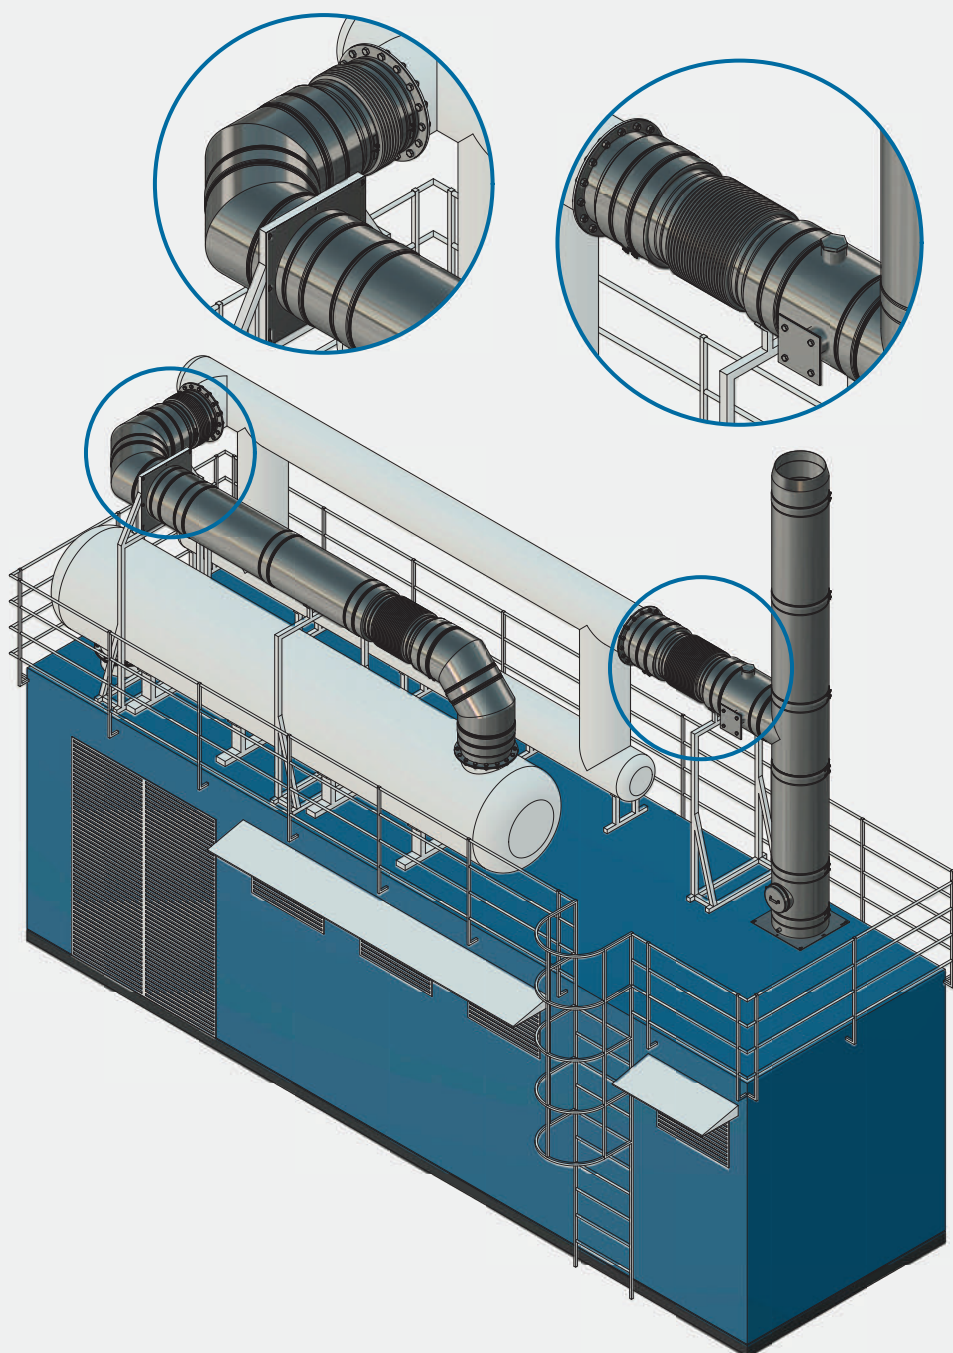**B****GIRO FUMI E CAMINO**

Flue gas flow and chimney – Ecoulement des gaz de combustion et cheminée

IT

Esempio di canale da fumo/ giro fumi e relativo camino al servizio di un cogeneratore a gas realizzato con il sistema **STABILE HXPD** in acciaio inox doppia parete, giunti di dilatazione e modulo prelievo campionamento polveri.

ENG

Example of connecting flue pipe/flue gas flow and related chimney for a gas co-generator made through the **STABILE HXPD** system in twin-wall stainless steel, expansion junctions and dust sampling collector.

FR

Exemple de conduit de raccordement/écoulement des gaz de combustion et cheminée connexe pour un cogénérateur à gaz réalisé par le système **STABILE HXPD** en acier inox double paroi, jonctions de dilatation et collecteur d'échantillonnage de poussières.

STABILE HXPDP


ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm

Cod. HXPDED 01

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	942	942	942	942	942	942	942	936	936	936	936
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

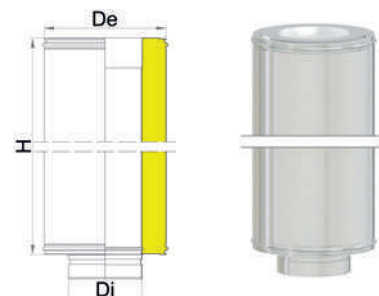


ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm

Cod. HXPDED 02

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	443	443	443	443	443	443	443	438	438	438	438
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

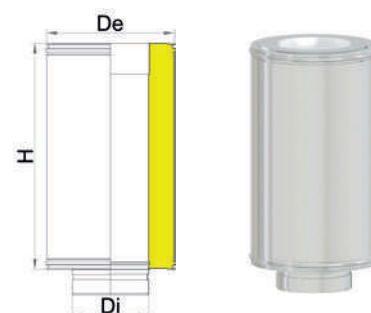


ELEMENTO DRITTO L.250 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.250 mm – ELEMENT DROIT M/F L.250 mm

Cod. HXPDED 03

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	205	205	205	205	205	205	205	198	198	198	198
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

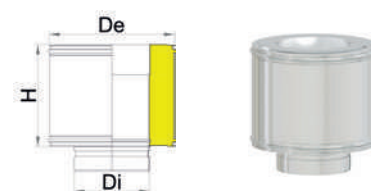


RACCORDO FLANGIATO

FLANGED FITTING – RACCORD A BRIDES

Cod. HXPDRF 09

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

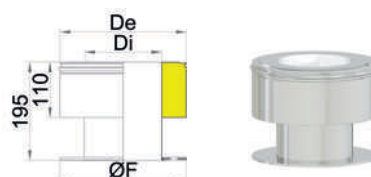


CURVA 30° M/F

M/F 30° ELBOW – COUDE A 30° M/F

Cod. HXPDC T 30


Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	213	250	239	273	252	311	316	329	347	365	381
E (mm)	59	67	63	71	71	81	84	88	93	98	100
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE										

**CURVA 45° M/F**

M/F 45° ELBOW – COUDE A 45° M/F

Cod. HXPDC Q 45


Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	231	235	247	252	277	291	310	440	453	479	489
E (mm)	93	98	106	103	115	122	134	182	191	198	199
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE										

**CURVA 90° M/F**

M/F 90° ELBOW – COUDE A 90° M/F

Cod. HXPDC N 90


Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	241	255	261	281	310	340	350	518	536	563	587
E (mm)	238	250	260	276	301	340	362	518	536	563	587
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE										

**MODULO SONDA M/F**

M/F PROBE ELEMENT – ELEMENT M/F POUR SOND E

Cod. HXPDC MS 02

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE										




STABILE HXPDP

ELEMENTO ISPEZIONE M/F

M/F INSPECTION ELEMENT – ELEMENT M/F AVEC TRAPPE DE VISITE

Cod. HXPDEI 83

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	350	450	450	500	550	600	650	700	750	800	940
A (mm)	155	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE										




RACCORDO A T 90°

90° TEE – T A 90°

Cod. HXPDRT 08

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	350	450	450	500	550	600	650	700	750	800	940
A (mm)	55	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE										




RACCORDO BRAGA 135°

135° TEE – T A 135°

Cod. HXPDRB 82

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	505	600	625	700	765	835	905	940	1050	1065	1190
B (mm)	397	456	475	530	580	633	686	721	794	817	900
A (mm)	145	155	163	180	198	216	233	251	269	285	305
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE										




TAPPO SCARICO CONDENSA

CONDENSATION DRAIN CAP – TAMPON DE CONDENSATS

Cod. HXPDTTC 85

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE										



* Tappo da 3/4" incluso
 * 3/4" nut included
 * Ecrou 3/4" inclus


PIASTRA INTERMEDIA CON ALETTE DI SUPPORTO M/F

M/F INTERMEDIATE PLATE WITH PLATE SUPPORTS (COUPLE) - PLAQUE INTERMEDIAIRE M/F AVEC SUPPORTS (PAIR)

Cod. HXPDPA 01

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

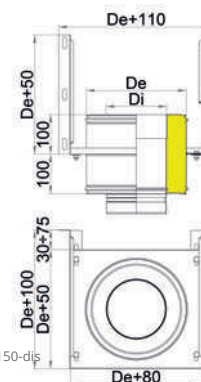

275-HXPDPB 15 D150-dis




PIASTRA DI BASE CIECA CON SCARICO CONDENZA

BLIND BASE PLATE WITH CONDENSATION DRAIN - PLAQUE BASE AVEUGLE AVEC DECHARGEMENT DE CONDENSATS

Cod. HXPDPB 15

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE



* Tappo da 1/2" incluso
* 1/2" nut included
* Ecrou 1/2" inclus

CAPPELLO TRONCO CONICO

TRUNCATED CONICAL CAP - CHAPEAU TRONCONIQUE

Cod. HXPDC 18

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE




CAPPELLO CINESE

CHINESE CAP - CHAPEAU CHINOIS

Cod. HXPDC 06

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø C	495	567	567	680	800	900	950	1000	1050	1100	1150
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE




STABILE HXPD

FALDALE PER TETTO PIANO

FLASHING FOR FLAT ROOFS – SOLIN POUR TOITS PLATS

Cod. PSFP xx

Cod. (xx)	04	05	06	07	08	09	10	11	-	-
Di (mm)	150	180 200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	280	280 300	350	400	450	500	550	600	650	700
A (mm)	750	850	850	850	950	950	1050	1050	-	-
B (mm)	750	850	850	850	950	950	1050	1050	-	-
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
€	130 ⁵⁰	180 ²³	200 ⁷⁰	225 ⁰⁰	270 ⁹¹	356 ²⁰	549 ⁰⁵	622 ⁹¹	-	-

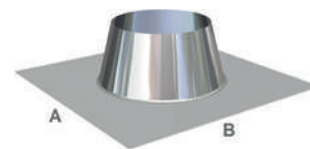


FALDALE PER TETTO INCLINATO LEADAX (5°-30°)

LEADAX FLASHING FOR INCLINED ROOFS (5°-30°) – SOLIN EN LEADAX POUR TOITS INCLINES (5°-30°)

NEW

Cod. PSFIL xx

Cod. (xx)	04	05	06	07	08	09	10	11	-	-
Di (mm)	150	180 200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	280	280 300	350	400	450	500	550	600	650	700
A (mm)	666	666	750	857	1000	1000	1000	1000	-	-
B (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
€	185 ⁰⁰	207 ⁰⁰	245 ⁰⁰	295 ⁰⁰	595 ⁰⁰	630 ⁰⁰	650 ⁰⁰	725 ⁰⁰	-	-

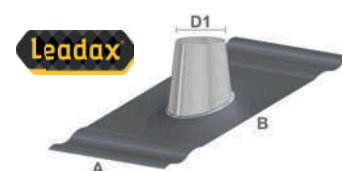


SCOSSALINA

STORM COLLAR – COLLERETTE

Cod. HXPDESCOS 01

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D1 (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	-	-
D2 (mm)	415	445	465	515	565	550	600	650	700	-	-
H (mm)	115	115	115	115	115	105	105	105	105	-	-
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
€	42 ³⁰	49 ⁰⁵	50 ⁶³	54 ⁰⁰	67 ⁵⁰	78 ⁸⁰	90 ¹⁰	112 ⁴²	120 ²⁹	-	-




ROSONE SCOSSALINA

STORM COLLAR ROSE – ROSACE COLLERETTE

Cod. HXPDRS 01

Ø (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D1 (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	-	-
D2 (mm)	450	480	500	550	600	650	700	750	800	-	-
H (mm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
€	42 ³⁰	49 ⁰⁵	50 ⁶³	54 ⁰⁰	67 ⁵⁰	78 ⁸⁰	90 ¹⁰	112 ⁴²	120 ²⁹	-	-



ROTOLO LEADAX 1 x 6 m

LEADAX COIL 1 x 6 mt – ROULEAU EN LEADAX 1 x 6 mt

NEW

Cod.	AC RL1
Box	1
€	810 ⁰⁰



SIGILLANTE AD ELEVATA ADESIVITÀ

HIGH TACK SEALANT – MASTIC A HAUTE ADHERENCE

NEW

Cod.	AC SIL LEADAX 1
Box	1
€	13 ⁵¹




FASCETTA MURALE REGOLABILE

ADJUSTABLE WALLBAND – COLLIER MURAL REGLABLE

Cod. HXPDFMR 14

∅ (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
A (mm)	218	230	250	288	328	371	405	442	476	510	544
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

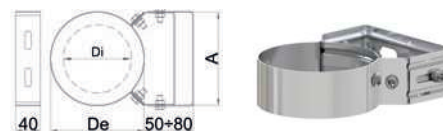**FASCETTA PER CAVI TIRANTI**

BAND FOR TIE-RODS – COLLIER POUR CABLES TIRANTES

Cod. HXPDFT 17

∅ (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

**FASCETTA DI BLOCCAGGIO**

LOCKING BAND – COLLIER COUVRE JOINT

Cod. HXPDFB 19

∅ (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
H (mm)	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

**FASCETTA DI BLOCCAGGIO H. 300 mm**

LOCKING BAND H. 300 mm – COLLIER COUVRE JOINT H. 300 mm

Cod. HXPDFB 22

∅ (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Di (mm)	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
De (mm)	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

€ CONTATTARE UFF. TENICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE

**KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)**

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Cod. SCS CE HXP

Box	1
€	10 ⁴⁹

