


SISTEMA DOPPIA PARETE ARIA / AIR TWIN-WALL SYSTEM / SYSTEME DOUBLE PAROI AIR

STABILE MP - RMP

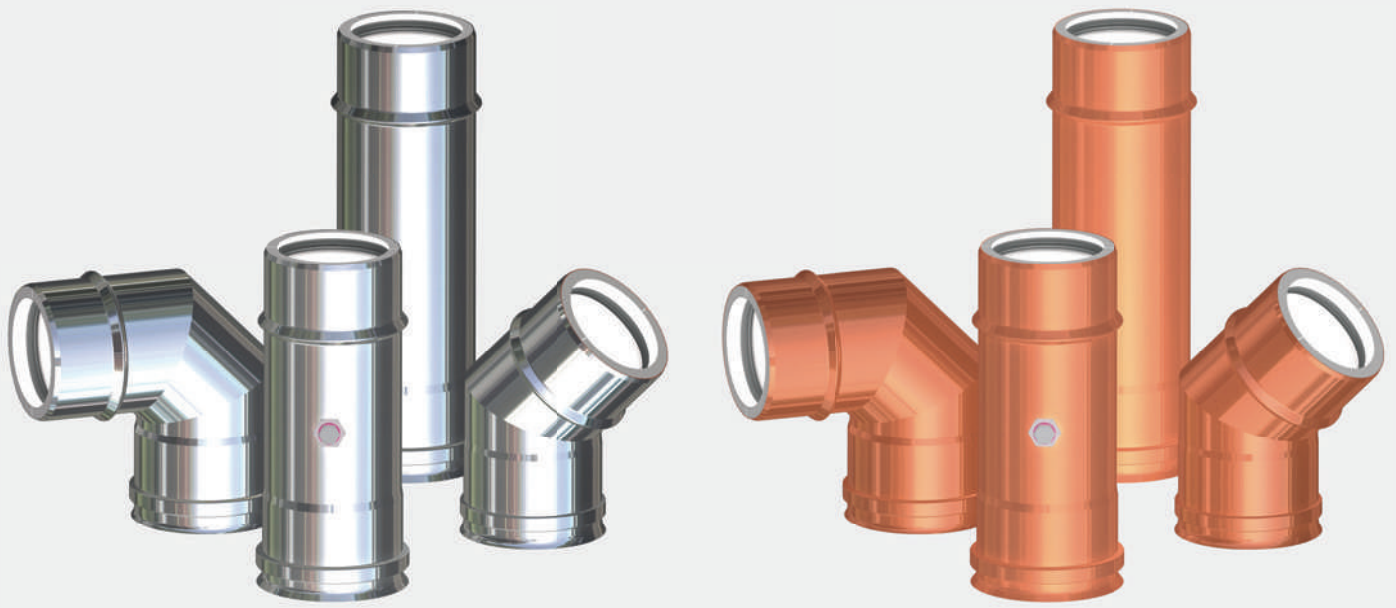

Stabile[®]

a brand of M&G Group

STABILE MP - RMP

APPLICAZIONI

1. Il sistema scarico fumi STABILE MP nasce per essere utilizzato con apparecchi a condensazione; tuttavia il sistema STABILE MP può essere utilizzato con qualsiasi generatore di calore a combustibile gassoso o liquido dove sia garantito che la temperatura massima dei prodotti della combustione non superi i 120°C. Può inoltre essere utilizzato per cappe da cucina e condotti di adduzione/estrazione aria, sempre con temperature non superiori a 120°C.
2. Il sistema STABILE MP è adatto per essere installato come condotto, canale di esalazione e sistema camino, in conformità alle norme UNI 7129 e UNI 11528.
3. Il sistema scarico fumi STABILE MP è compatibile con tutti i prodotti delle linee STABILE atti a ricevere i fumi da combustione con temperatura non superiore ai 120°C.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti del sistema scarico fumi STABILE MP devono essere installati solo da personale altamente qualificato e abilitato alla professione in accordo con le normative vigenti (DM 37/08).
2. Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
3. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
4. Il sistema STABILE MP può essere installato all'interno e all'esterno degli edifici.
5. Installare gli elementi mantenendo la femmina del tubo interno in polipropilene verso l'alto.
6. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione in EPDM rimanga nella sua sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio. Se necessario lubrificare il maschio con scivolante spray (AC SCISP) prima dell'inserimento nella sede guarnizione.
7. Alla base del camino prevedere il raccordo a Tee (MPRT 08) con ispezione (MPMI 42), tappo di scarico condensa e sifone (MPTC 85 e PASC 41). Nel caso in cui il fabbricante dichiara che l'apparecchio è idoneo a ricevere le condense anche del condotto, è possibile utilizzare alla base una curva a 90° (MPCN 90), in tal caso, il sistema deve essere protetto con un dispositivo anti-pioggia.
8. Terminata l'installazione del nuovo sistema e prima di mettere in esercizio l'impianto, effettuare le verifiche come previsto dalle norme UNI 7129 e UNI 11528.
9. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nella designazione indicata sulle etichette di prodotto e nella "D.o.P.".
10. Per qualsiasi altra informazione tecnica, consultare il libretto d'uso e manutenzione e/o il manuale tecnico del sistema STABILE MP.

MANUTENZIONE

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (DM 37/08).
2. La manutenzione e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguiti secondo la legislazione vigente (DPR. 74/13) e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE MP almeno una volta l'anno.
4. Le verifiche e i controlli del sistema STABILE MP dovranno essere eseguite secondo le norme UNI 7129, UNI 10738 e UNI 10845, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE MP si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In corrispondenza della manutenzione programmata, ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si consiglia di verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi del sistema camino STABILE MP vengono smontati, sostituendo, se necessario, le guarnizioni con ricambi originali.

STOCCAGGIO

1. I componenti della linea STABILE MP escono dalla fabbrica, regolarmente etichettati per tipologia di prodotto con i dati previsti dalla norma di riferimento (EN 14471).
2. Conservare gli elementi e/o accessori in luoghi adeguati al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria o inappropriato stoccaggio e utilizzo.

IT

APPLICATIONS

1. The flue system STABILE MP is conceived to be used for condensing appliances, however the flue system STABILE MP can be used with every heat generator working with a gaseous or liquid combustible where the maximum temperature does not exceed 120°C. Furthermore it can be used for kitchen extractor hoods and for air supply/extraction ducts as long as temperatures not exceed 120°C.
2. The system STABILE MP is suitable for being installed as flue duct, connecting flue pipe and chimney system, in accordance with the current regulations.
3. The flue system STABILE MP is compatible with every STABILE product lines' which can receive (fumes) as long as the temperature does not exceed 120°C.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the flue system STABILE MP shall be installed only by high skilled workers in compliance with the current regulations.
2. Before any operation we recommend to unplug the appliance, (refer to the manual of the appliance).
3. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to perform.
4. The STABILE MP system can be installed inside or outside buildings.
5. Install elements keeping the female side of the internal propylene pipe upwards.
6. Install the elements making sure that the EPDM gasket remains in its seat and that it is not damaged during the assembly. Where appropriate, lubricate the male side with the lubricant spray (art. code AC SCISP) before inserting into the female one.
7. At the base of the chimney, provide a 90° Tee (MPRT 08) with inspection (MPMI 42), a condensation drain cap and siphon (MPTC 85 e PASC 41). In case the producer declares that the device is suitable for receiving the condensates also through the flue liner, you can apply a 90° elbow (MPCN 90) at the base, but the system shall be protected through an anti-rain device.
8. After completing the installation of the chimney/flue duct, and before putting the system into operation, always perform the tests as prescribed by the current national laws/regulations.
9. The minimum distances of every component from adjacent combustible materials is provided by the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.P.".
10. For any further technical information, read the user manual and/or the technical manual of STABILE MP system.

MAINTENANCE

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel in compliance with the current legislation.
2. The maintenance and the control of the flue system shall be performed under current legislation and/or local prescriptions.
3. Except for any regulatory and legislative provision, in order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, we suggest to check and/or to clean the system STABILE MP at least once a year.
4. The tests and the controls on the system STABILE MP shall be performed using appropriate equipment and tools in accordance with the current legislations and with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the system STABILE MP, use a sponge a cloth, or a soft plastic scrubber. Do not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.
6. At every scheduled maintenance, in order to keep a high safety standard, we suggest to check the integrity of the sealing gaskets whenever disassembling the elements of the system STABILE MP, by replacing - where appropriate - the gaskets with original spare parts.

STORAGE

1. All the components of the of the STABILE MP system STABILE MP leave the factory regularly labeled by product type with the data required by the reference product standard (EN 14471).
2. Store the elements and/or accessories in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

ENG

APPLICATIONS

1. Le conduit de fumées STABILE MP peut être utilisé avec appareils à condensation, cependant le système de combustion STABILE MP peut être aussi utilisé avec tous les générateurs de chaleur travaillant avec un combustible gazeux ou liquide où la température maximale ne dépasse pas 120° C. En outre, il peut être utilisé pour les hottes de cuisine et les conduits d'alimentation / extraction d'air tant que les températures ne dépassent pas 120 ° C.
2. Le système STABILE MP est adapté pour être installé comme conduit de fumées, conduit d'écoulement, et système de cheminée, en conformité avec les réglementations en vigueur.
3. Le conduit de fumées STABILE MP est compatible avec tous les produits des gammes STABILE appropriés pour l'évacuation des fumées de combustion à une température qui ne dépasse pas 120°C.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants du conduit de fumées STABILE MP doivent être installés uniquement par des ouvriers hautement qualifiés en conformité avec les réglementations en vigueur.
2. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on vous recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
3. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation que doit être effectuée.
4. Le système STABILE MP peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments.
5. Les composants doivent être installés en maintenant le côté femelle du tuyau intérieur en polypropylène vers le haut.
6. Installez les éléments en s'assurant que le joint en EPDM reste dans son siège et qu'il n'est pas endommagé pendant le montage. Si nécessaire, lubrifiez le côté mâle avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SCISP) avant de l'assembler avec le côté femelle.
7. A la base du cheminée, utilisez un T à 90° (MPRT 08) avec un élément avec trappe de visite (MPMI 42), un tampon de condensats et un siphon (MPTC 85 e PASC 41). En cas le fabricant déclare que l'appareil est adapté pour recevoir les condensats également à travers du conduit canalisé, à la base il est possible utiliser une coude à 90° (MPCN 90), mais le système doit être protégé par un dispositif parapluie.
8. Après avoir terminée l'installation du cheminée/conduit de fumée et avant de mettre en fonction le système, toujours effectuer les tests prévus par les lois/réglementations nationales actuelles.
9. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.p.".
10. Pour plusieurs d'informations techniques, consultez le manuel d'utilisation et/ou le manuel technique du système STABILE MP.










MAINTENANCE

1. La maintenance du conduit de fumées doit être effectuée par des ouvriers qualifié conformément à la législation en vigueur.
2. La maintenance et la vérification du conduit de fumées doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Sauf toute disposition normative ou législative différente, afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangées dans le temps, on conseille de contrôler et/ou nettoyer le système STABILE MP au moins une fois par an.
4. Les vérifications et les contrôles du système STABILE MP devront être faites conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système STABILE MP on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. Ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasives. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. Lors de la maintenance planifiée, afin de maintenir un haut niveau de sécurité, on conseille de vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité chaque fois que démontant les éléments du système STABILE MP en remplaçant, si nécessaire, les joints avec des pièces d'origine.

STOCKAGE

1. Tous les composants du système STABILE MP déparent de l'usine régulièrement marqués par type de produit avec les données requises par la norme de produit de référence (EN 14471).
2. Conservez les éléments et / ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri des chocs éventuels et dans des conditions de protection générale contre tous les agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par la négligence, le stockage et l'utilisation inappropriée.



DENOMINAZIONE	STABILE MP-RMP			
DESCRIZIONE	Sistema scarico fumi doppiaparete aria in polipropilene rivestito acciaio AISI 304 - Rame			
NORME DI RIFERIMENTO	EN 14471+A1	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova		
DESIGNAZIONI	Gruppo 1 Ø 80/100 Ø 100/120	T120-H1-W-2-O (10)-LE-C-U0		
MATERIALE PARETE INTERNA Ø80 - Ø100	Polipropilene PP - Bianco			
MATERIALE ISOLANTE Ø80/Ø100 - Ø100/120	Camera d'aria (lama d'aria) spessore 10 mm			
MATERIALE PARETE ESTERNA Ø100/120	Acciaio AISI 304 (finitura lucida BA) - Rame			
GUARNIZIONE DI TENUTA	Elastomero in EPDM 120 °C - Monolabbro e Triplo labbro Colorazione: NERO Certificata UNI EN 14241-1			
DATI PRESTAZIONALI				
RANGE DI DIAMETRO	80/100	100/120		
CLASSE DI TEMPERATURA	T120 (120°C)			
CLASSE DI PRESSIONE	5000 Pa (H1)			
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W			
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	2			
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	O			
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI	10 mm (Elementi lineari)	0 mm (Curve e accessori)		
CLASSE DI POSIZIONE	LE - Installazione interna/esterna			
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	C (Elementi lineari)	E (Curve e accessori)		
CLASSE DI PROTEZIONE	U0			
CAMPI DI IMPIEGO	Condotto, condotto intubato singolo e multiplo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione con temperatura dei fumi ≤120°C			
COMBUSTIBILI AMMESSI	 Gas condensazione	 Gasolio condensazione	 Cappe cucina	
NOTIFIED BODY				
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA	 Parete interna	 Parete esterna		

STABILE MP - RMP

A

SISTEMA CAMINO SINGOLO

Esempio di generatore a condensazione con condotto evacuazione fumi e sistema camino realizzati con il sistema **STABILE MP**.

IT

SINGLE CHIMNEY SYSTEM


Example of condensing generator with flue system duct and chimney system made through **STABILE MP** system.

ENG

SYSTEME DE CHEMINEE SIMPLE

Exemple de générateur à condensation avec conduit de fumées et système de cheminée réalisé avec le système **STABILE MP**.

FR

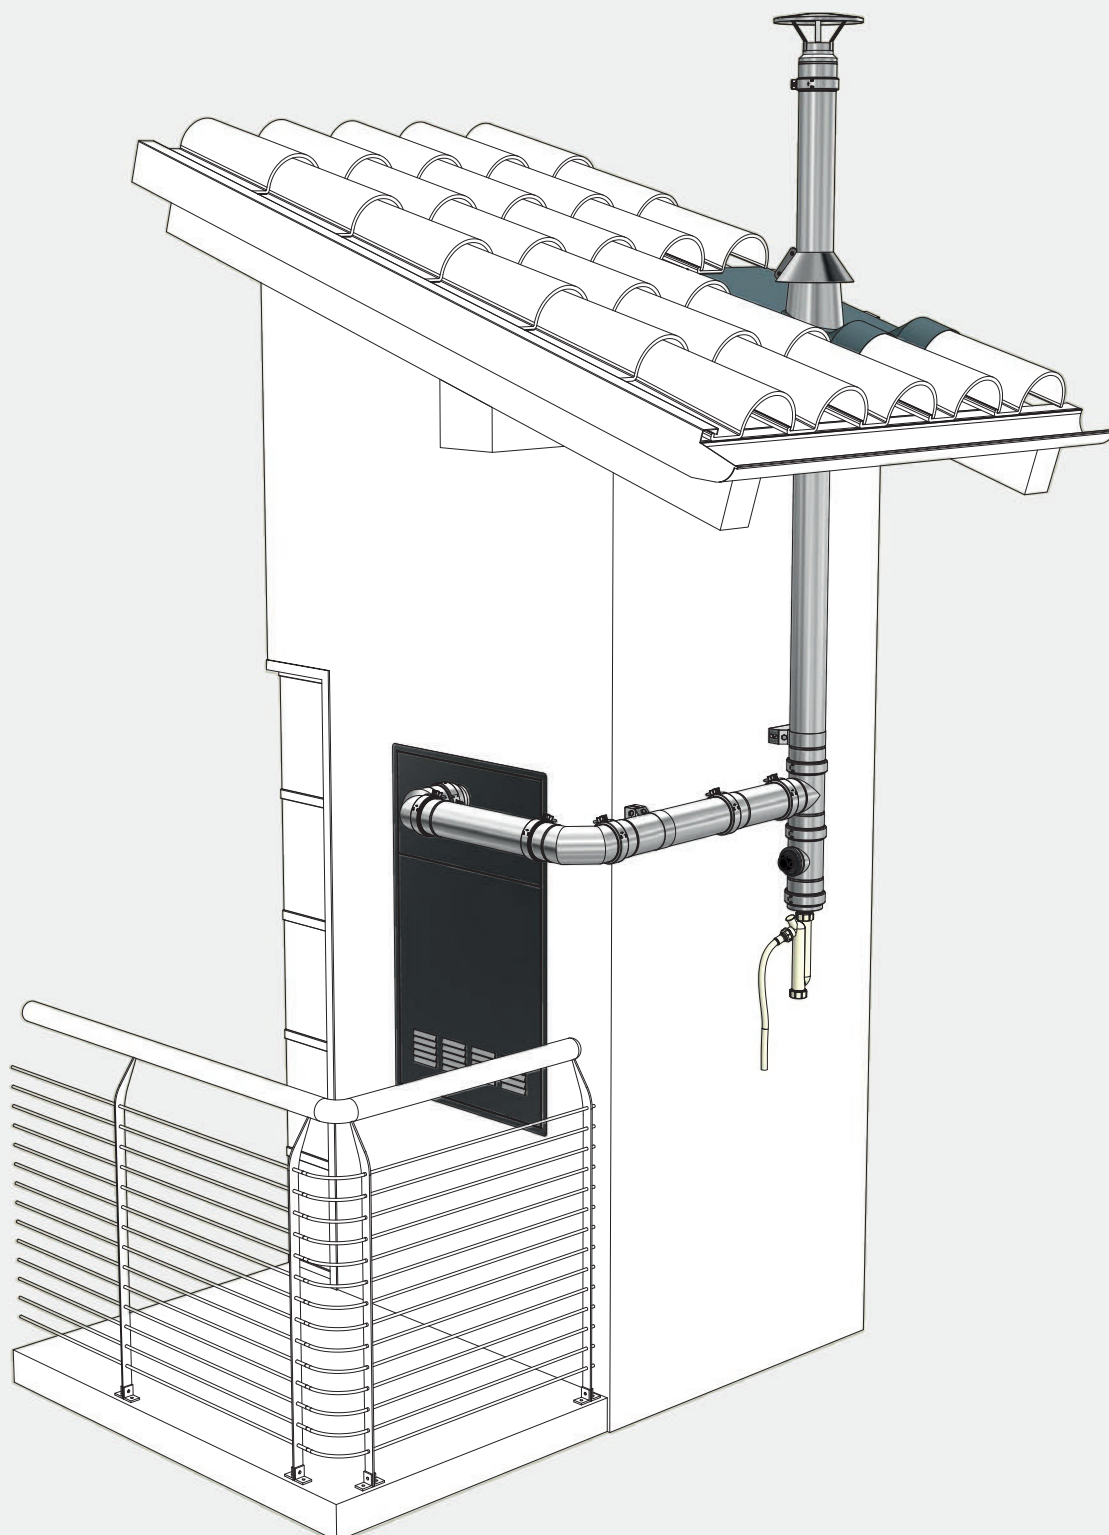

B**SISTEMA CAMINO SINGOLO**


Esempio di generatore a condensazione con condotto evacuazione fumi e aspirazione aria comburente realizzati con il sistema **STABILE PAB** e camino singolo esterno realizzato con il sistema **STABILE RMP**.

IT**SINGLE CHIMNEY SYSTEM**

Example of condensing generator with flue system duct and combustion air inlet made through the **STABILE PAB** system and the outdoor single chimney made through the **STABILE RMP** system.

ENG**SYSTEME DE CHEMINEE SIMPLE**

Exemple de générateur à condensation avec conduit de fumées et entrée de l'air de combustion réalisé avec le système **STABILE PAB** et la cheminée externe réalisée avec le système **STABILE RMP**.

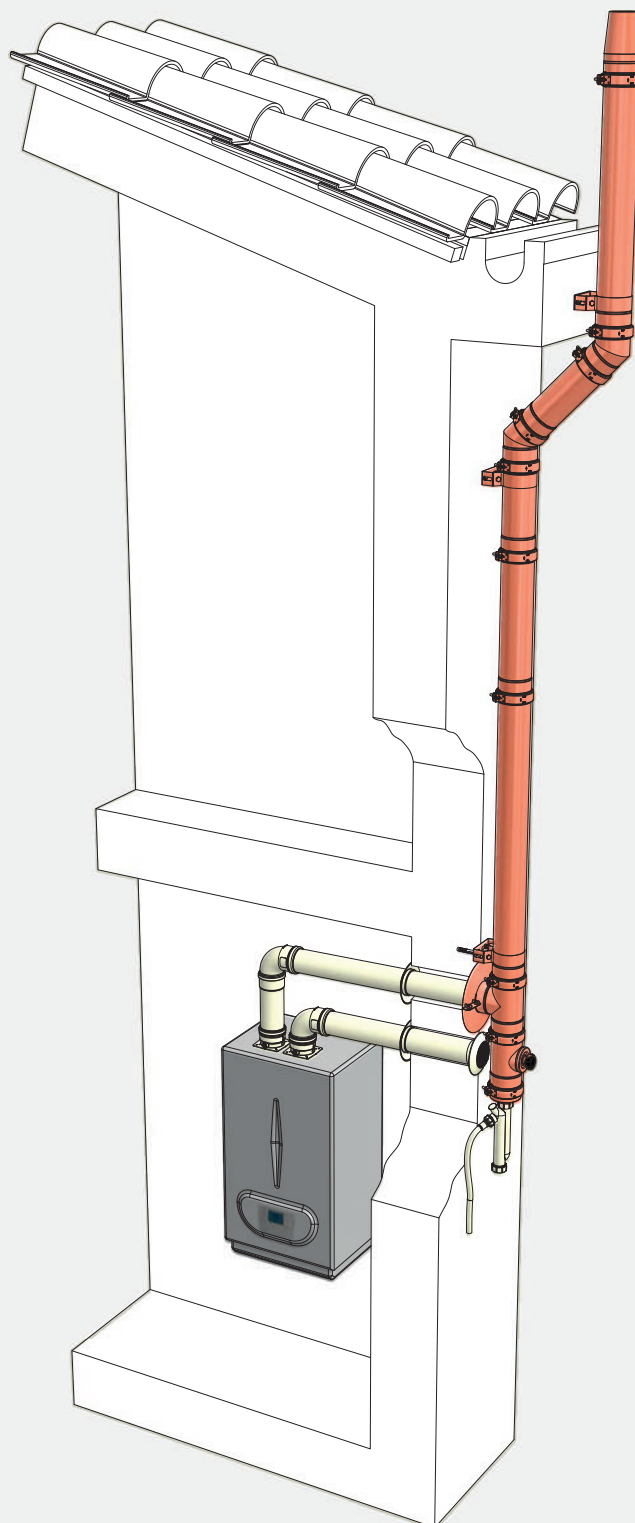FR

STABILE MP - RMP

ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm



Cod. MPED 01




Cod. RMPED 01



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
 €	51⁶³	65⁶⁶
 €	80⁴⁰	102²⁰



ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm



Cod. MPED 02




Cod. RMPED 02



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
 €	34⁸³	38⁵⁰
 €	54³⁶	61⁸²



ELEMENTO DRITTO L.250 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.250 mm – ELEMENT DROIT M/F L.250 mm



Cod. MPED 03




Cod. RMPED 03



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
 €	26²⁵	29⁷⁵
 €	41⁸⁶	47⁴⁴



CURVA 30° M/F


M/F 30° ELBOW – COUDE A 30° M/F

Cod. MPCT 30

Cod. RMPCT 30

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
H (mm)	139	139
E (mm)	48	48
Box	1	1
€	61⁵⁷	72⁸⁰
€	73⁸⁵	86⁸⁰

**CURVA 45° M/F**


M/F 45° ELBOW – COUDE A 45° M/F

Cod. MPCQ 45

Cod. RMPCQ 45

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
H (mm)	101	125
E (mm)	64	75
Box	1	1
€	51⁹⁴	61³⁹
€	74⁶⁶	88²⁷

**CURVA 87° M/F**


M/F 87° ELBOW – COUDE A 87° M/F

Cod. MPCN 90

Cod. RMPCN 90

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
H (mm)	86	96
E (mm)	154	154
Box	1	1
€	77⁹¹	90⁷⁹
€	111⁹⁷	130⁴⁵





STABILE MP - RMP

RACCORDO A T 87° M/F

M/F 87° TEE - T A 87° M/F

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
H (mm)	190	270
A (mm)	120	160
E (mm)	130	140
Box	1	1
€	95 ²⁶	108 ⁰⁷
€	141 ⁰⁵	156 ⁴⁴

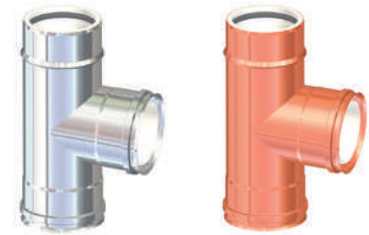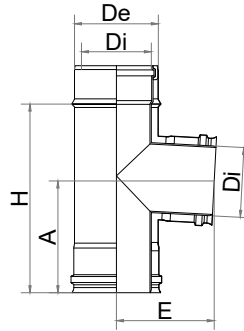

Cod. MPRT 08


Cod. RMPRT 08

TAPPO SCARICO CONDENSA

CONDENSATION DRAIN CAP - TAMPON DE CONDENSATS

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
H (mm)	85	85
Box	1	1
€	65 ⁰⁶	69 ⁸⁷
€	93 ⁹²	99 ⁹⁸



Cod. MPTC 85

Cod. RMPTC 85

OPTIONAL:

TAPPO 3/4" FEM INOX

S.S FEMALE CAP 3/4" - TAMPON FEMELLE 3/4" EN ACIER INOX

Cod.	PSPD 46
Box	1
€	7 ⁹⁰



OPTIONAL:

PORTAGOMMA DRITTO 3/4" FEM

STRAIGHT HOSE HOLDER 3/4" FEM - SUPPORT DROIT POUR GAINÉ 3/4" FEM

Cod.	PSPD 41
Box	1
€	5 ²⁶



OPTIONAL:

PORTAGOMMA 90° 3/4" FEM

90° HOSE HOLDER 3/4" FEM - SUPPORT A 90° POUR GAINÉ 3/4" FEM

Cod.	PSPD 42
Box	1
€	6 ²³




ELEMENTO ISPEZIONE M/F

M/F INSPECTION ELEMENT - ELEMENT M/F AVEC TRAPPE DE VISITE

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
H (mm)	190	270
Box	1	1
€	123 ⁰⁵	127 ⁹⁷
€	163 ⁴²	170 ⁰⁰



Cod. MPMI 42

Cod. RMPMI 42

GIUNZIONE MONO DOPPIA M/F

M/F SINGLE/TWIN-WALL JUNCTION – JONCTION SIMPLE/DOUBLE PAROI M/F



Cod. MPGM 10




Cod. RMPGM 10



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
 €	52⁴⁷	58²⁸
 €	63⁴⁶	70⁴⁹

**CAPPELLO CINESE**



CHINESE CAP – CHAPEAU CHINOIS


Cod. MPCC 06



Cod. RMPCC 06



Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
A (mm)	200	250
Box	1	1
 €	76¹⁵	81⁹⁷
 €	112⁷⁵	121³⁷

**CAPPELLO TRONCO CONICO**



TRUNCATED CONICAL CAP – CHAPEAU TRONCONIQUE


Cod. MPCT 18



Cod. RMPCT 18



Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
 €	58⁸⁵	62⁰⁶
 €	79⁹⁰	83⁷⁸



STABILE MP - RMP

FALDALE PER TETTO PIANO



FLASHING FOR FLAT ROOFS – SOLIN POUR TOITS PLATS



Cod. PSFP XX



Cod. RPSFP XX



Cod. (xx)	01	02
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
A x B (mm)	625 x 625	
Box	1	1
 €	89 ¹⁰	93 ⁸³
 €	180 ⁶⁸	195 ⁶²

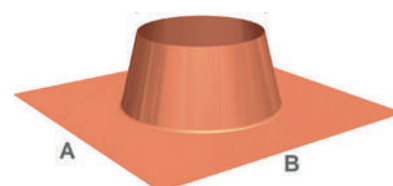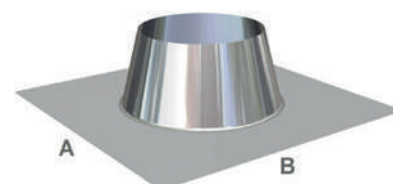

FALDALE PER TETTO INCLINATO LEADAX (5°-30°)

LEADAX FLASHING FOR INCLINED ROOFS (5°-30°) – SOLIN EN LEADAX POUR TOITS INCLINES (5°-30°)



NEW



Cod. PSFIL XX



Cod. RPSFIL XX



Cod. (xx)	01	02
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
A x B (mm)	500 x 500	600 x 1000
Box	1	1
 €	110 ⁰⁰	140 ⁰⁰
 €	210 ⁰⁰	215 ⁰⁰

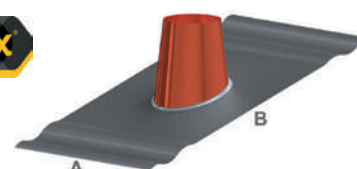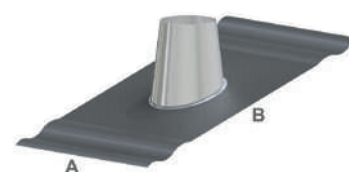SCOSSALINA



STORM COLLAR – COLLERETTE



Cod. PSSCOS 01



Cod. RPSSCOS 01



Ø (mm)	80	100
D1 (mm)	100	120
D2 (mm)	265	285
H (mm)	115	115
Box	1	1
Cod.	PSSCOS 01 D100	PSSCOS 01 D120
 €	24 ⁷⁵	27 ⁰⁰
Cod.	RPSSCOS 01 D100	RPSSCOS 01 D120
 €	47 ²⁵	56 ²⁵



FASCETTA PER CAVI TIRANTI / MULTIUSO



BAND FOR TIE RODS / MULTI-USE – COLLIER MURAL POUR CABLES TIRANTES / MULTI USAGE


Cod. DAFT 17



Cod. RDAFT 17



Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
 €	31⁵³	33⁵³
 €	47⁸⁶	50¹¹

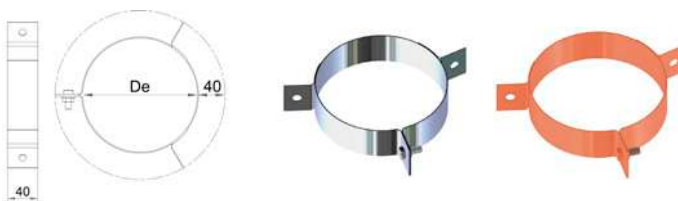**FASCETTA MURALE REGOLABILE**



ADJUSTABLE WALLBAND – COLLIER MURAL REGLABLE


Cod. DAFMR 14



Cod. RDAFMR 14



Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
A (mm)	110	128
Box	1	1
 €	23⁸⁸	25⁶⁵
 €	34⁹⁴	36⁸²

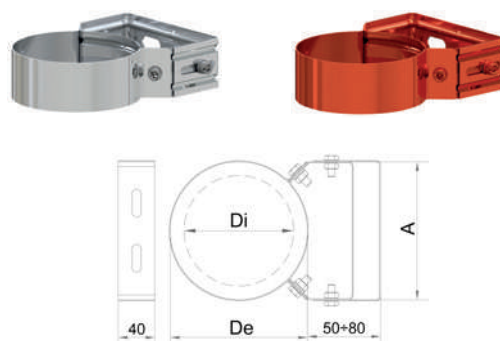**COPPIA DI PROLUNGHE PER FASCETTA MURALE**



WALLBAND EXTENSIONS (COUPLE) – PROLONGATIONS (COUPLE) POR COLLIER MURAL


Cod. PSFMP 14



Cod. RPSFMP 14



L (mm)	105	205
Box	1	1
Cod.	PSFMP 14 03	PSFMP 14 04
 €	12⁸⁵	15⁷⁵
Cod.	RPSFMP 14 03	RPSFMP 14 04
 €	14⁸⁸	19⁸⁴

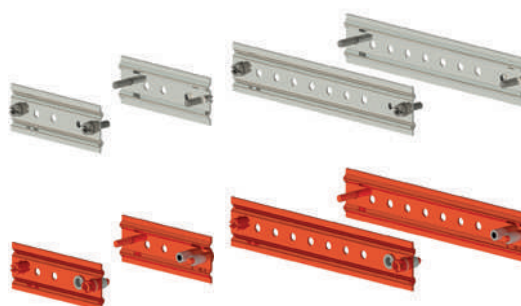

STABILE MP - RMP

FASCETTA DI BLOCCAGGIO



LOCKING BAND – COLLIER COUVRE JOINT


Cod. DAFB 19



Cod. RDAFB 19



Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
B (mm)	115	135
Box	1	1
 €	9 ⁶¹	9 ⁶¹
 €	14 ⁴⁰	15 ⁴⁹



GUARNIZIONE EPDM (RICAMBIO)

EPDM GASKET (SPARE PART) - JOINT EN EPDM (REPLACEMENT)

Cod.	CONTATTARE UFFICIO TECNICO CONTACT OUR TECHNICAL DEPARTMENT CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE	
Ø (mm)	80	100
Box	1	1



SCIVOLANTE SPRAY 400 ml

SPRAY SLIDER 400 ml – PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

Cod. AC SCISP

Box	1
€	10 ⁸⁰



KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Cod. SCS CE MP

Box	1
€	10 ⁴⁹

