

# STABILE NPS



ACCIAIO  
INOX  
AISI 316L



**Stabile**<sup>®</sup>

a brand of M&G Group

# STABILE NPS

## APPLICAZIONI

1. Il sistema STABILE NPS può essere utilizzato per generatori alimentati a combustibile pellet con o senza ventilatore nel circuito di combustione.
2. Il sistema STABILE NPS è certificato per ricevere i prodotti della combustione con temperature fino a 200°C con guarnizione montata e 300°C senza guarnizione.
3. Il sistema STABILE NPS è adatto per essere installato come canale da fumo, in conformità alla norma UNI 10683.

## ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti del sistema STABILE NPS devono essere installati solo da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. In assenza di istruzioni del costruttore del generatore di calore, l'installazione di sistemi fumari asserviti a generatori alimentati a combustibile pellet deve essere conforme alla norma UNI 10683.
3. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
4. Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
5. Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull'etichetta del singolo pezzo) orientata nella direzione dei fumi (femmina verso l'alto).
6. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione (premontata sul pezzo), dove prevista, rimanga nella propria sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio stesso. Al fine di evitare il deterioramento delle guarnizioni, non utilizzare lubrificanti destinati ad altri impieghi (olio motore, olio per circuiti idraulici, olio vegetale o animale).
7. La lunghezza del canale da fumo/condotto di evacuazione e/o eventuali cambi di direzione sono definiti dalla norma UNI 10683, dal fabbricante dell'apparecchio o tramite metodo di calcolo UNI EN 13384-1.
8. Per il collegamento del canale da fumo a stufe con uscita femmina utilizzare il raccordo a T femmina e il manicotto M/M cod. NPSRC 07.
9. Se necessario, lubrificare la guarnizione con lo speciale scivolante (cod. AC SCISP) per facilitare l'innesto dei componenti.
10. Applicare un supporto murale ogni metro; se ne consiglia comunque uno ad ogni elemento rettilineo e di posizionare un supporto murale dopo ogni spostamento.
11. Laddove ci sia il rischio di contatto umano accidentale, al di fuori del locale d'installazione, per garantire la sicurezza d'impiego del canale da fumo/condotto di evacuazione, l'installatore deve verificare che la temperatura della parete esterna non superi i 50°C. In caso contrario occorre proteggere la superficie esterna di contatto con opportuni schermi di protezione.
12. I componenti lineari del sistema STABILE NPS non devono essere tagliati per essere accorciati; utilizzare l'elemento telescopico cod. NPSET 04 per raggiungere la misura desiderata.
13. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nelle designazioni indicate nelle etichette di prodotto e nella "D.o.P."
14. Terminata l'installazione eseguire i controlli e le verifiche di collaudo secondo UNI 10683 e rilasciare al committente la "Dichiarazione di Conformità" dell'impianto secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
15. Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la Garanzia della Casa e la responsabilità del Produttore.

## MANUTENZIONE

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M.37/08).
2. La manutenzione e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguiti secondo la legislazione vigente (D.P.R. 74/13) e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti è necessario istituire un piano di manutenzione programmata. Si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE NPS secondo le prescrizioni contenute nella norma UNI 10683 - capitolo 8.2 - "periodicità delle operazioni" con riferimento al prospetto 13.
4. Si raccomanda, in ogni caso, di eseguire un controllo generale del canale da fumo in acciaio STABILE NPS ad ogni accensione del generatore ad esso assimilato dopo 3 mesi di inattività dello stesso.
5. Le operazioni di pulizia del sistema STABILE NPS dovranno essere eseguite secondo la norma UNI 10847, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
6. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE NPS si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
7. In caso di incendio di fuliggine, si deve provvedere al ripristino delle condizioni iniziali di fornitura (sostituzione delle guarnizioni e degli elementi danneggiati e pulizia degli elementi rimasti in uso).

## STOCCAGGIO

1. Tutti i prodotti del sistema STABILE NPS escono dalla fabbrica confezionati in scatole di cartone, regolarmente etichettati per tipologia di prodotto.
2. Conservare i singoli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria, inappropriato stoccaggio e utilizzo.

IT

## APPLICATIONS

1. The STABILE NPS system can be used for generators fuelled by pellet combustible with or without fan in the combustion circuit.
2. The STABILE NPS system is certified for combustion products having a max temperature up to 200°C with mounted gasket and 300°C without gasket.
3. The STABILE NPS system is suitable for being installed as flue duct, in compliance with the current national regulations.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the STABILE NPS system shall be installed only by qualified personnel according to the current regulations.
2. In lack of instructions by the manufacturer of the heating generator, the installation of flue systems for generators fuelled by pellet combustible shall comply with the current Standard.
3. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to be performed.
4. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).
5. The elements shall be installed with the arrow - marked on the label of every single item - pointing in the direction of the flue gases (female side upwards).
6. Assemble the elements making sure that the gasket remains in its seat and it does not get damaged during assembly. In order to avoid the deterioration of the gaskets, do not use lubricants intended for other uses (motor oil, oil for hydraulic circuits, vegetal or animal oil).
7. The length of the connecting flue/flue duct and/or any shift are prescribed by the current national regulations, by the manufacturer of the appliance or determined through the calculation method accordingly with the EN 13384-1.
8. To connect the flue pipe to stoves with a female outlet use a female tee and the M/M sleeve art. code NPSRC 07.
9. If necessary, lubricate the gasket with the appropriate lubricant (art. code AC SCISP) to facilitate the coupling of the components.
10. Mount a wall support every meter. In any case, we suggest to mount a wall support at every straight element and one after every shift.
11. Where there is a risk of accidental human contact, outside the installation place, to ensure safe use of the connecting flue/flue duct, the installer must check that the outside wall temperature does not exceed 50°C. Otherwise the external contact surface must be protected with suitable protection screens.
12. The linear components of the STABILE NPS system must not be cut to be shortened; use the telescopic element cod. NPSET 04 to reach the required size.
13. The minimum distances of each component from adjacent combustible materials is provided in the designation - indicated in every item label - and in the D.o.P.
14. After the installation carry out controls and tightness tests and issue the "Declaration of Conformity" to the customer according to the current legislation.
15. Any structural modification of the components during installation voids the Warranty and all responsibilities of the Manufacturer.

## MAINTENANCE

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel in compliance with the current legislation.
2. The maintenance and the control of the flue system shall be performed in compliance with the current legislation and/or local prescriptions.
3. In order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, it is necessary to establish a scheduled maintenance plan. We recommend to check and/or clean the STABILE NPS system according to the prescriptions provided by the current regulations.
4. In any case, we recommend to make a general check of the STABILE NPS stainless steel flue duct at each switch on of the generator connected to it after 3 months of inactivity of the generator itself.
5. The tests and the controls on the STABILE NPS system shall be performed using appropriate equipment and tools in compliance with the current legislations and the provisions regarding the safety and the health of workers.
6. For the cleaning of the internal walls of the STABILE NPS system, use a sponge a cloth, or a soft plastic scrubber. Do not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.
7. In case of soot fire, restore the initial supply conditions (replace the gaskets and the damaged elements and clean all the elements still in use).

## STORAGE

1. All the products of the STABILE NPS system leave the factory packed in carton boxes and regularly labelled by product type.
2. Store the products in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

ENG

## APPLICATIONS

1. Le système STABILE NPS peut être utilisé pour générateurs alimentés par des combustibles à granulés avec ou sans ventilateur dans le circuit de combustion.
2. Le système STABILE NPS est certifié pour produits de la combustion avec une température maximale de 200°C avec joint monté et 300°C sans joint.
3. Le système STABILE NPS est adapté pour être installé comme conduit, en conformité avec les réglementations nationales en vigueur.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants du système STABILE NPS ne doivent être installés que par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.
2. En absence d'instructions du fabricant du générateur de chaleur, l'installation des conduits de fumées pour générateurs à granulés doit se conformer aux réglementations locales.
3. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation à effectuer.
4. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on vous recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
5. Les éléments doivent être installés avec la flèche (marquée sur l'étiquette de chaque pièce) pointant vers la direction des fumées (femelle vers le haut).
6. Assemblez les éléments en s'assurant que le joint reste dans son siège et qu'il ne soit pas endommagé pendant l'assemblage même. Afin d'éviter la détérioration des joints, n'utilisez pas des lubrifiants destinés à d'autres usages (huile moteur, huile pour circuits hydrauliques, huile végétale ou animale).
7. La longueur du conduit de raccordement / conduit de cheminée et/ou tout changement éventuel sont prescrits par les réglementations nationales en vigueur, par le fabricant de l'appareil ou déterminés par la méthode de calcul correspondante à la norme EN 13384-1.
8. Pour raccorder le tuyau de raccordement aux poêles avec une prise femelle, utilisez un té femelle, utilisez le manchon M/M code article NPSRC 07.
9. Si nécessaire, lubrifiez le joint avec le lubrifiant approprié (code article AC SCISP) pour faciliter le couplage des composants.
10. Montez un support mural chaque mètre, en tout cas on vous conseille d'en monter un pour chaque élément droit et un après chaque déplacement.
11. En cas de risque de contact accidentel avec des personnes, en dehors du lieu d'installation, pour assurer une utilisation sûre du conduit de cheminée de raccordement, l'installateur doit vérifier que la température de la paroi extérieure ne dépasse pas 50°C. Dans le cas contraire, la surface de contact externe doit être protégée avec des écrans de protection appropriés.
12. Les composants linéaires du système STABILE NPS ne doivent pas être coupés pour être raccourcis; utiliser la morse d'élément télescopique. NPSET 04 pour atteindre la taille requise.
13. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes du produit et dans la D.o.P.
14. Après l'installation toutes vérifications et les tests d'étanchéité conformément aux réglementations locales et fournir au client la «Déclaration de Conformité» du conduit de fumées en conformité avec la législation en vigueur.
15. Si l'installation exige des changements structurels des composants, cela annule la garantie du fabricant et toute responsabilité.

## MAINTENANCE





1. La maintenance du conduit de fumées doit être faite par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.
2. La maintenance et la vérifications du conduit de fumées doivent être effectués conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangées dans le temps, c'est nécessaire établir un plan de maintenance planifiée. Nous recommandons de contrôler et/ou nettoyer le système STABILE NPS selon les prescriptions des réglementations en vigueur.
4. En tout cas, nous recommandons d'effectuer un contrôle général du conduit de fumées en simple paroi inox à chaque allumage du générateur à lui connecté après 3 mois d'inactivité du générateur même.
5. Les vérifications et les contrôles du système STABILE NPS devront être effectués conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
6. Pour le nettoyage des parois intérieures du système STABILE NPS on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. Ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasifs. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
7. En cas de feu de cendres, rétablissez les conditions initiales d'approvisionnement (remplacez les joints d'étanchéité et nettoyez tous les éléments encore en cours d'utilisation).

## STOCKAGE

1. Tous les composants du système STABILE NPS départent d'usine emballés dans des boîtes en carton et régulièrement étiquetés par type de produit.
2. Conservez les éléments et/ou les accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri de chocs éventuels et conditions de protection générale contre tous agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par négligence, stockage ou utilisation inapproprié.

FR



<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>STABILE NPS</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	Canale da fumo monoparete in acciaio inox AISI 316L spessore 0,4mm	
<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	EN 1856-2	Camini Requisiti per camini metallici Parte 2: Condotti interni e canali da fumo metallici
<b>DESIGNAZIONE 1</b>	T200-P1-W-V2-L50040-O(70)M	Canale da fumo con guarnizione
<b>DESIGNAZIONE 2</b>	T300-N1-W-V2-L50040-G(700)M	Canale da fumo senza guarnizione
<b>DIMENSIONI</b>		
<b>DIAMETRI NOMINALI (mm)</b>	Ø80	Ø100
<b>DATI PRESTAZIONALI</b>		
<b>CLASSE DI TEMPERATURA</b>	T300 (300°C)	
<b>CLASSE DI PRESSIONE</b>	Designazione 1   200 Pa (P1) Designazione 2   40 Pa (N1)	
<b>CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA</b>	W	
<b>CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE</b>	V2	
<b>CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE</b>	Designazione 1   O Designazione 2   G	
<b>DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI</b>	Canale da fumo   O - Designazione 1- 70 mm Canale da fumo   G - Designazione 2 - 700 mm	
<b>VERNICIATURA</b>	Ad alta resistenza 300°C, finitura nero opaco	
<b>CAMPI DI IMPIEGO</b>	Canale da fumo per apparecchi a pellet con temperature dei fumi fino a 200°C con guarnizione e 300°C senza guarnizione.	
<b>COMBUSTIBILI AMMESSI</b>	 Pellet	
<b>NOTIFIED BODY</b>		 04 07
<b>RICICLAGGIO MATERIA PRIMA</b>		

## STABILE NPS

**A**

### SCARICO A TETTO

Esempio di stufa a pellet con sistema di scarico a tetto realizzato con il sistema monoparete **STABILE NPS**, attraversamento a tetto inclinato **STABILE MFS** e terminale in doppiaparete **STABILE PD**.

**IT**

### ROOF OUTLET

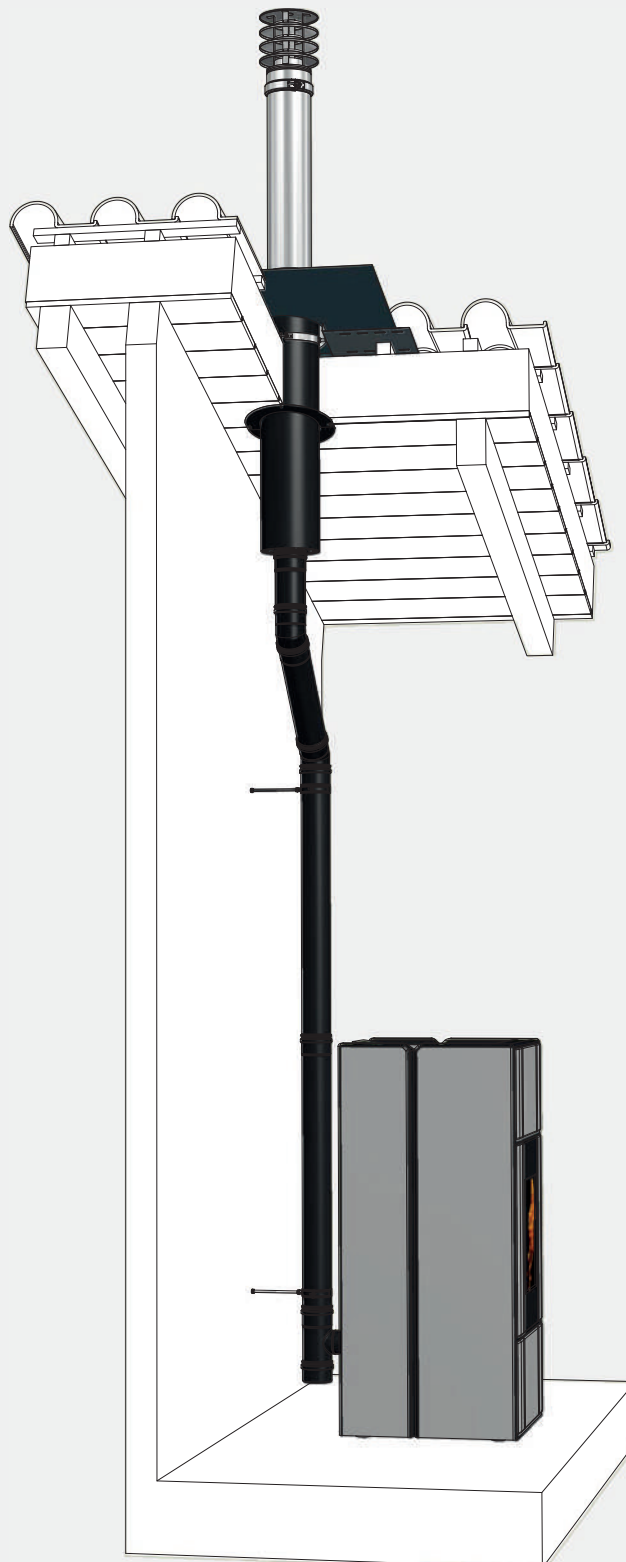
Example of pellet stove with roof outlet system composed by the **STABILE NPS** single-wall system, crossing of an inclined roof **STABILE MFS** and terminal made through the twin wall system **STABILE PD**.

**ENG**

### SORTIE A TOIT

Exemple de poêle à granulés avec système de sortie de toit réalisé par le système de simple paroi **STABILE NPS**, traversée d'un toit incliné **STABILE MFS** et terminal en double paroi inox **STABILE PD**.

**FR**



**B****SCARICO IN  
CONDOTTO  
INTUBATO**

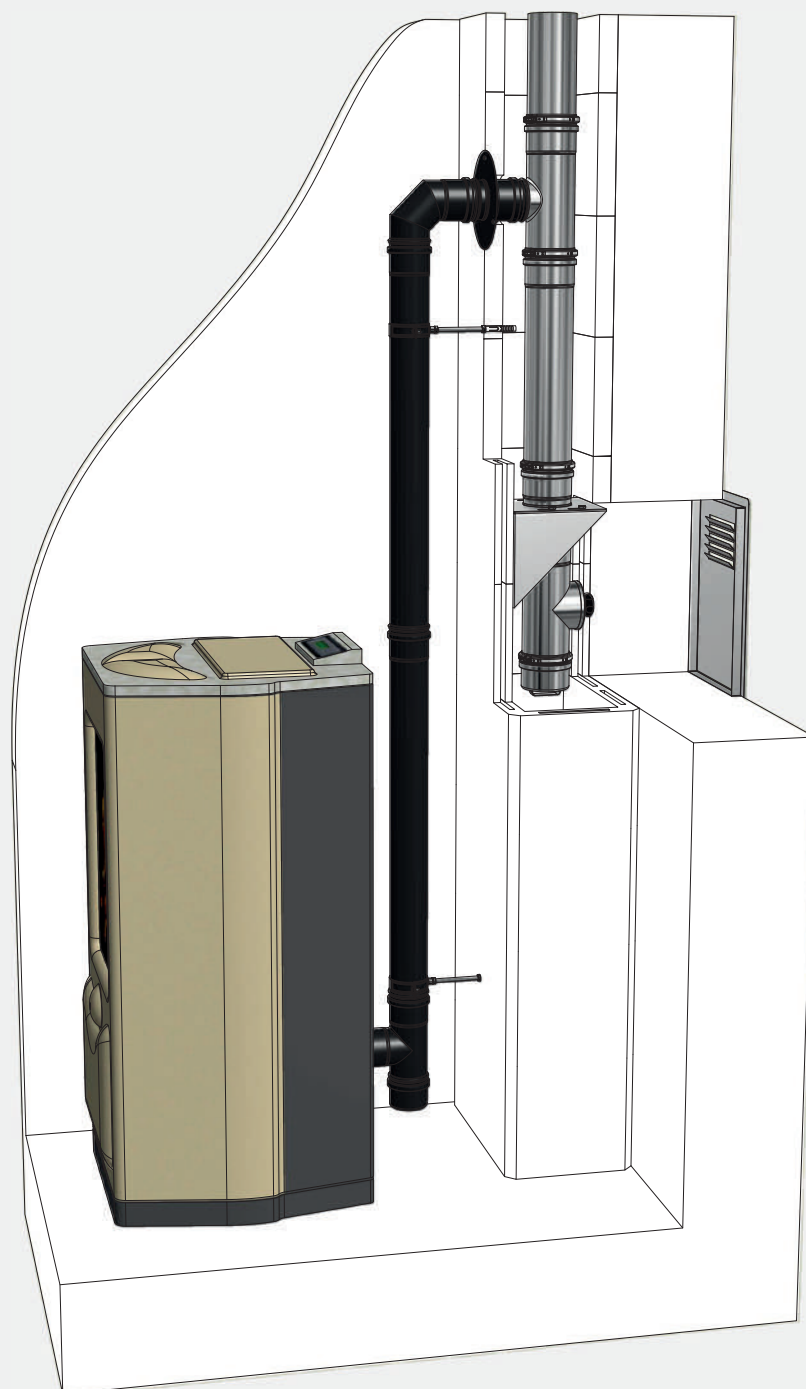
Esempio di stufa a pellet con canale da fumo monoparete **STABILE NPS** collegato ad un condotto intubato in acciaio inox monoparete **STABILE PS**.

**IT****DISCHARGE  
THROUGH A LINER**

Example of pellet stove with a **STABILE NPS** single-wall connecting flue pipe connected to a **STABILE PS** single-wall stainless steel liner.

**ENG****DESCHARGEMENT  
A TRAVERS D'UN  
CONDUIT INTUBE**

Exemple de poêle à granulés avec conduit de raccordement en simple paroi **STABILE NPS** raccordé à un conduit intubé en simple paroi inox **STABILE PS**.

**FR**

## STABILE NPS

### KIT 1 – KIT CANALE DA FUMO M/F BASIC

KIT 1 – BASIC – M/F CONNECTING FLUE PIPE KIT – KIT DE CONDUIT DE RACCORDEMENT M/F

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80
Box	1
€	120 <sup>50</sup>



Cod. NPSKIT 01 D80



### KIT 2 – KIT CANALE DA FUMO M/F MEDIUM

KIT 2 – MEDIUM – M/F CONNECTING FLUE PIPE KIT – KIT DE CONDUIT DE RACCORDEMENT M/F

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80
Box	1
€	130 <sup>61</sup>



Cod. NPSKIT 02 D80



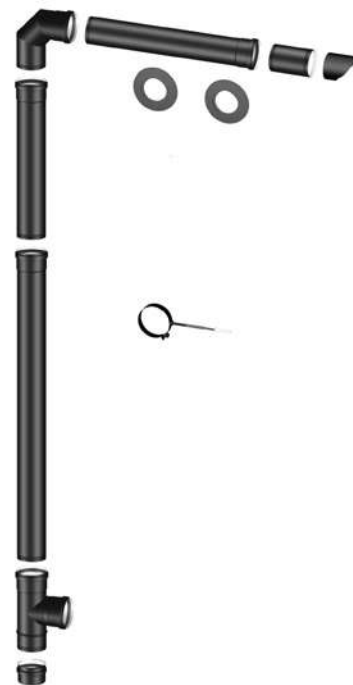
**KIT 3 – KIT CANALE DA FUMO M/F PLUS**

KIT 3 –PLUS – M/F CONNECTING FLUE PIPE KIT – KIT DE CONDUIT DE RACCORDEMENT M/F

Cod. NPSKIT 03 D80

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80
Box	1
€	155 <sup>64</sup>

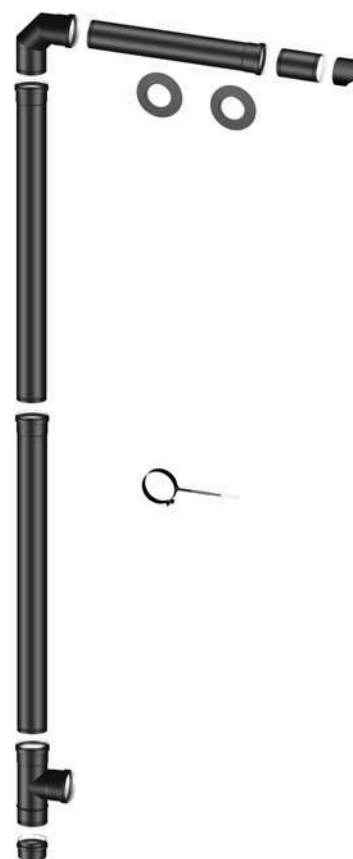
**KIT 4 – KIT CANALE DA FUMO M/F COMPLETE**

KIT 4 – COMPLETE – M/F CONNECTING FLUE PIPE KIT – KIT DE CONDUIT DE RACCORDEMENT M/F

Cod. NPSKIT 04 D80

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80
Box	1
€	165 <sup>75</sup>



## STABILE NPS

### ELEMENTO DRITTO L.250 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.250 mm – ELEMENT DROIT M/F L.250 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	14 <sup>87</sup>	18 <sup>73</sup>

Cod. NPSED 03



### ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	18 <sup>40</sup>	22 <sup>95</sup>

Cod. NPSED 02



### ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	21 <sup>34</sup>	35 <sup>25</sup>

Cod. NPSED 01



### ELEMENTO DRITTO L.2000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.2000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.2000 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	7
€	60 <sup>82</sup>	88 <sup>65</sup>

Cod. NPSED 04



### ELEMENTO TELESCOPICO L.250 mm M/F

M/F TELESCOPIC ELEMENT L.250 mm – ELEMENT TELESCOPIQUE M/F L.250 mm

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	28 <sup>25</sup>	32 <sup>07</sup>

Cod. NPSET 04





**CURVA 90° M/F**

M/F 90° ELBOW – COUDE A 90° M/F

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	5	4
€	23 <sup>41</sup>	29 <sup>79</sup>

Cod. NPSCN 90

**CURVA 90° M/F CON ISPEZIONE**

M/F 90° ELBOW WITH INSPECTION – COUDE A 90° M/F AVEC TRAPPE DE VISITE

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	5	4
€	45 <sup>74</sup>	54 <sup>74</sup>

Cod. NPSCIA 90

**CURVA 45° M/F**

M/F 45° ELBOW – COUDE A 45° M/F

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	6
€	20 <sup>49</sup>	26 <sup>17</sup>

Cod. NPSCQ 45

**MANICOTTO F/F**

F/F SLEEVE – MANCHON F/F

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	8
€	14 <sup>81</sup>	19 <sup>47</sup>

Cod. NPSRC 09

**MODULO SONDA M/F**

M/F PROBE ELEMENT – ELEMENT M/F POUR SONDÉ

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	36 <sup>79</sup>	39 <sup>93</sup>

Cod. NPSMS 03

**ELEMENTO ISPEZIONE ADERENTE L.250 mm M/F**M/F ELEMENT WITH ADHERENT INSPECTION L.250 mm  
ELEMENT M/F AVEC TRAPPE DE VISITE ADHERENTE L.250 mm

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	40 <sup>92</sup>	46 <sup>00</sup>

NEW

Cod. NPSEI 85



## STABILE NPS

### RACCORDO A T 90° F/F/M

F/F/M 90° TEE – T A 90° F/F/M

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	6	4
€	30 <sup>87</sup>	41 <sup>59</sup>

Cod. NPSRT 09



### RACCORDO A T 90° F/M/M

F/M/M 90° TEE – T A 90° F/M/M

NEW

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	6	-
€	30 <sup>87</sup>	-

Cod. NPSRT 08



### RACCORDO A T 90° M/F/M

M/F/M 90° TEE – T A 90° M/F/M

NEW

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	6	-
€	30 <sup>87</sup>	-

Cod. NPSRT 05



### RACCORDO A T 90° F/F CON ISPEZIONE (CHIUSO SUL FONDO)

F/F 90° TEE WITH INSPECTION (CLOSED AT THE BOTTOM) – T A 90° F/F AVEC TRAPPE DE VISITE (FERME A LA BASE)

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	5	4
€	65 <sup>86</sup>	68 <sup>43</sup>

Cod. NPSRTI 11



### RACCORDO A T 90° F/F/M RIDOTTO Ø80 (FEMMINA)

F/F/M 90° TEE REDUCED TO Ø80 (FEMALE) – T A 90° F/F/M REDUIT A Ø80 (FEMELLE)

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	-	4
€	-	44 <sup>46</sup>

Cod. NPSTR 29



**TAPPO CIECO**

BLIND CAP – TAMPON AVEUGLE

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	4	4
€	15 <sup>46</sup>	20 <sup>18</sup>



Cod. NPSTC 84

**TAPPO SCARICO CONDENSA**

CONDENSATION DRAIN CAP – TAMPON DE CONDENSATS

- Guarnizione in silicone premontata  
- Pre-mounted silicone gasket  
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	1	1
€	27 <sup>55</sup>	33 <sup>38</sup>

OPTIONAL:

**TAPPO 3/4" FEM INOX**

S.S FEMALE CAP 3/4" – TAMPON FEMELLE 3/4" EN ACIER INOX

Cod.	PSPD 46
Box	1
€	7 <sup>90</sup>



Cod. NPSTC 85

**MAGGIORATORE M/F**

M/F OVERSIZE – AUGMENTATION M/F

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	100 F – 80 M
Box	1
€	34 <sup>08</sup>



Cod. NPSRT 01 100-80

**RIDUTTORE M/F**

M/F REDUCER – REDUCTEUR M/F

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	100 M – 80 F
Box	1
€	38 <sup>12</sup>



Cod. NPSRT 02 100-80

**ROSONE CON ELEMENTO DRITTO L.120 mm M/F**

WALL ROSE WITH M/F STRAIGHT ELEMENT L.120 mm – ROSACE AVEC ELEMENT DROIT M/F L.120 mm

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	200	200
Box	1	1
€	42 <sup>64</sup>	53 <sup>09</sup>



Cod. NPSPM 01

**ROSONE TELESCOPICO L.250 mm M/F**

M/F TELESCOPIC WALL ROSE L.250 mm – ROSACE TELESCOPIQUE M/F L.250 mm

- Guarnizioni in silicone premontate - Pre-mounted silicone gaskets - Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	200	200
Box	1	1
€	80 <sup>45</sup>	85 <sup>46</sup>



Cod. NPSPM 02

## STABILE NPS

### CAPPELLO CINESE

CHINESE CAP - CHAPEAU CHINOIS

Ø (mm)	80	100
Box	1	1
€	50 <sup>93</sup>	51 <sup>69</sup>

Cod. NPSCC 06



### CAPPELLO ANTIVENTO

ANTI-WIND CAP - CHAPEAU ANTI-VENT

Ø (mm)	80	100
Box	1	1
€	67 <sup>95</sup>	76 <sup>92</sup>

Cod. NPSCA 62



### GRIGLIA ASPIRAZIONE/ANTINTRUSIONE

SUCTION/ANTI-INTRUSION GRID - GRILLE D'ASPIRATION/ANTI-INTRUSION

Ø (mm)	80	100
Box	10	10
€	7 <sup>94</sup>	8 <sup>74</sup>

Cod. NGA 01



### GRIGLIA ASPIRAZIONE/ANTINTRUSIONE CON PARAPIOGGIA

SUCTION/ANTI-INTRUSION GRID WITH ANTI-RAIN CAP - GRILLE D'ASPIRATION/ANTI-INTRUSION AVEC PARA-PLUIE

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	10 <sup>91</sup>	12 <sup>28</sup>

Cod. NGC 01



### GRIGLIA DI SCARICO

EXHAUST GRID - GRILLE D'ÉCOULEMENT

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	11 <sup>28</sup>	13 <sup>02</sup>

Cod. NGS 01




**ROSONE COPRIMURO (SILICONE)**

WALL COVER ROSE (SILICONE) - ROSACE COUVRE MUR (SILICONE)

Cod. NRS 01

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	145	170
Box	10	10
€	7 <sup>07</sup>	7 <sup>68</sup>

**ROSONE COPRIMURO (ACCIAIO VERNICIATO)**

WALL COVER ROSE (PAINTED STEEL) - ROSACE COUVRE MUR (ACIER LAQUE)

Cod. NRS 02

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	180	180
Box	1	1
€	9 <sup>65</sup>	10 <sup>43</sup>

**ROSONE COPRIMURO OVALE (ACCIAIO VERNICIATO)**

OVAL WALL COVER ROSE (PAINTED STEEL) - ROSACE COUVRE MUR OVALE (ACIER LAQUE)

Cod. NRI 01

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	180	200
Box	1	1
€	10 <sup>10</sup>	11 <sup>78</sup>

**ROSONE COPRIMURO GRANDE (ACCIAIO VERNICIATO)**

LARGE WALL COVER ROSE (PAINTED STEEL) - ROSACE COUVRE MUR GRAND (ACIER LAQUE)

Cod. NRS 03

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	265	265
Box	1	1
€	24 <sup>04</sup>	24 <sup>04</sup>

**FASCETTA MURALE**

WALLBAND - COLLIER MURAL

Cod. NFM 01

Ø (mm)	80	100
Box	5	1
€	9 <sup>61</sup>	10 <sup>11</sup>

**FASCETTA MURALE "ELEGANCE"**

WALLBAND "ELEGANCE" - COLLIER MURAL "ELEGANCE"

Cod. NFM 02

Ø (mm)	80	100
Box	5	1
€	8 <sup>49</sup>	9 <sup>26</sup>



## STABILE NPS

### FASCETTA DI BLOCCAGGIO RAPIDA (OPTIONAL)

FAST LOCKING BAND (OPTIONAL) – COLLIER DE FIXATION RAPIDE (OPTIONNEL)

Cod. NXFB 20

Ø (mm)	80	100
Box	1	1
€	11 <sup>13</sup>	12 <sup>12</sup>



### GUARNIZIONE IN SILICONE (RICAMBIO)

SILICONE GASKET (SPARE PART) – JOINT EN SILICONE (PIECE DE REMPLACEMENT)

Cod. 18010 - 11010

Cod.	18010	11010
Ø (mm)	80	100
Box	1	1
€	1 <sup>01</sup>	1 <sup>55</sup>



### GUARNIZIONE IN SILICONE (RICAMBIO PER MASCHIO TELESCOPICO)

SILICONE GASKET (SPARE PART FOR TELESCOPIC MALE) – JOINT EN SILICONE (PIECE DE REMPLACEMENT POUR TELESCOPIQUE MALE)

Cod. 16075 - 18010

Cod.	16075	18010
Ø (mm)	80	100
Box	1	1
€	1 <sup>01</sup>	1 <sup>01</sup>



### VERNICE SPRAY NERO OPACO 600°C

600°C DULL BLACK SPRAY COATING – 600°C PEINTURE SPRAY NOIR MAT

Cod. NVERN AT

Box	1
€	26 <sup>50</sup>



### SCIVOLANTE SPRAY 400 ml

SPRAY SLIDER 400 ml – PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

Cod. AC SCISP

Box	1
€	10 <sup>80</sup>



### KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Cod. SCS CE NPS

Box	1
€	10 <sup>49</sup>

