SISTEMA MONOPARETE INOX NERO / BLACK S.S. SINGLE-WALL SYSTEM / SYSTEME SIMPLE PAROI INOX NOIR

STABILE NX

ACCIAIO INOX AISI 316L

T600

Stabile®

a brand of M&G Group

SISTEMA MONOPARETE INOX NERO / BLACK S.S. SINGLE-WALL SYSTEM / SYSTEME SIMPLE PAROI INOX NOIR

STABILE NX

APPLICAZIONI IT

1. Il sistema STABILE NX può essere utilizzato per generatori alimentati a combustibile pellet, a tiraggio naturale o forzato. È ammesso l'utilizzo del sistema STABILE NX anche su generatori convenzionali a gas.
2. Il sistema STABILE NX è certificato per ricevere i prodotti della combustione con temperature fino a 200°C con guarnizione montata e con temperature fino a 600°C senza guarnizione.
3. Il sistema STABILE NX è adatto per essere installato come condotto, canale da fumo, condotto intubato singolo e multiplo, in conformità alle norme UNI 10683.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti del sistema STABILE NX devono essere installati solo da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. In assenza di istruzioni del costruttore del generatore di calore, l'installazione di sistemi fumari asserviti a generatori alimentati a combustibile pellet, deve essere conforme alla norma UNI 10683.
3. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
4. Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
5. Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull' etichetta del singolo pezzo) orientata nella direzione dei fumi (femmina verso l'alto).
6. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione (premontata sul pezzo), dove prevista, rimanga nella propria sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio stesso. Al fine di evitare il deterioramento delle guarnizioni, non utilizzare lubrificanti destinati ad altri impieghi (olio motore, olio per circuiti idraulici, olio vegetale o animale). Se necessario, lubrificare la guarnizione con lo speciale scivolante (cod. AC SCISP) per facilitare l'innesto dei vari componenti.
7. Applicare un supporto murale ogni metro; se ne consiglia comunque uno ad ogni elemento rettilineo e di posizionare un supporto murale dopo ogni spostamento.
8. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nelle designazioni indicate nelle etichette di prodotto e nella "D.o.P.".
9. Nel caso si utilizzi il sistema STABILE NX per l'intubamento di vecchie canne fumarie in muratura, fare riferimento alla norma di installazione UNI 10683.
10. Terminata l'installazione eseguire i controlli e le verifiche di collaudo secondo UNI 10683 e rilasciare al committente la "Dichiarazione di Conformità" dell'impianto secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
11. Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la Garanzia della Casa e la responsabilità del Produttore.
12. Per qualsiasi altra informazione tecnica, consultare il libretto d'uso e manutenzione e/o il manuale tecnico del sistema STABILE NX.

MANUTENZIONE

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. La manutenzione e il controllo dell'impianto fumario va eseguita secondo la legislazione vigente (D.P.R. 74/13) e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti è necessario istituire un piano di manutenzione programmata. Si consiglia di controllare e/o pulire la linea STABILE NX secondo le prescrizioni contenute nella norma UNI 10683:2012 - capitolo 8.2 - "periodicità delle operazioni" con riferimento al prospetto 13.
4. Si raccomanda, in ogni caso, di eseguire un controllo generale del canale da fumo e/o condotto intubato rigido monoparete in acciaio STABILE NX ad ogni accensione del generatore ad esso assimilato dopo 3 mesi di inattività dello stesso.
5. Le operazioni di pulizia della linea STABILE NX dovranno essere eseguite secondo la norma UNI 10847, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
6. Per la pulizia delle pareti interne della linea STABILE NX si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
7. In caso di incendio da fuliggine, si deve provvedere al ripristino delle condizioni iniziali di fornitura (sostituzione delle guarnizioni e degli elementi danneggiati e pulizia degli elementi rimasti in uso).
8. Dove installato un sistema di raccolta della condensa, verificare il corretto smaltimento di quest'ultima e, se necessario, pulire o sostituire le parti interessate.
9. In corrispondenza della manutenzione programmata, ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si consiglia di verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi della linea STABILE NX vengono smontati, sostituendo, se necessario, le guarnizioni con ricambi originali.

STOCCAGGIO

1. Tutti i prodotti della linea STABILE NX escono dalla fabbrica singolarmente blisterati (elementi lineari) e confezionati in scatole di cartone, regolarmente etichettati per tipologia di prodotto.
2. Conservare i singoli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria, inappropriato stoccaggio e utilizzo.

APPLICATIONS ENG

1. The STABILE NX system can be used for generators fuelled by pellet combustible with natural or forced draft. The use of components of the STABILE NX system is allowed also on conventional gas generators.
2. The STABILE NX system is certified for combustion products having a max temperature up to 200°C with mounted gasket and a max temperature up to 600°C without gasket.
3. The STABILE NX system is suitable for being installed as duct, connecting flue pipe, single and multiple relined flue, in compliance with the current national regulations.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the STABILE NX system shall be installed only by qualified personnel according to the current regulations.
2. In lack of instructions by the manufacturer of the heating generator, the installation of flue systems for generators fueled by pellet combustible shall comply with the current Standard.
3. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to be performed.
4. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).
5. The elements shall be installed with the arrow - marked on the label of every single item - pointing in the direction of the flue gases (female side upwards).
6. Assemble the elements making sure that the gasket remain in its seat and it does not get damaged during assembly. In order to avoid the deterioration of the gaskets, Do not use lubricants intended for other uses (motor oil, oil for hydraulic circuits, vegetal or animal oil). Where necessary, lubricate the gaskets with the lubricant spray (art. code ACSCISP) to facilitate the coupling of the components.
7. Mount a wall support every meter. In any case, we suggest to mount a wall support at every straight element and one after every shift.
8. The minimum distances of each component from adjacent combustible materials is provided by the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.P.".
9. In case of using the STABILE NX line for relining old masonry chimneys, please refer to the current installation Standard.
10. After the installation carry out controls and tightness tests and issue the "Declaration of Conformity" to the customer according to the current legislation.
11. Any structural modification of the components during installation voids the Warranty and all responsibilities of the Manufacturer.
12. For any further technical information, please refer to the maintenance booklet and/or to the technical manual of STABILE NX system.

MAINTENANCE

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel in compliance with the current legislation.
2. The maintenance and the control of the flue system shall be performed in compliance with the current legislation and/or local prescriptions.
3. In order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, it is necessary to establish a scheduled maintenance plan. We recommend to check and/or clean the STABILE NX line according to the prescriptions provided by the current regulations.
4. In any case, we recommend to make a general check of the connecting flue pipe and/or rigid single-wall stainless steel ducted flue STABILE NX at each switch on of the generator connected to it after 3 months of inactivity of the generator itself.
5. The tests and the controls on the STABILE NX line shall be performed using appropriate equipment and tools in compliance with the current legislations and the provisions regarding the safety and the health of workers.
6. For the cleaning of the internal walls of the STABILE NX line, use a sponge a cloth, or a soft plastic scrubber. Do not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.
7. In case of soot fire, restore the initial supply conditions (replace the gaskets and the damaged elements and clean all the elements still in use).
8. Where a system for collecting condensantes' system is installed, verify the proper disposal of the condensates and – where appropriate - clean or replace the involved parts.
9. At every scheduled maintenance, in order to keep a high safety standard, we suggest to check the integrity of the sealing gaskets whenever disassembling the elements of the STABILE NX line, by replacing – where appropriate - the gaskets with original spare parts.

STORAGE

1. All the products of the STABILE NX line leave the factory individually wrapped in a plastic film (linear elements), packed in carton boxes and regularly labelled by product type.
2. Store the products in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

APPLICATIONS FR

1. Le système STABILE NX peut être utilisé pour générateurs alimentés par des combustibles à granulés avec tirage naturel ou forcé. L'utilisation de composants du système STABILE NX est permis aussi sur générateurs conventionnels à gaz.
2. Le système STABILE NX est certifié pour produits de la combustion avec une température maximale de 200°C avec joint monté et une température maximale de 600°C sans joint.
3. Le système STABILE NX est adapté pour être installé comme conduit, conduit de raccordement, conduit intubé simple et multiple, en conformité avec les réglementations nationales en vigueur.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants du système STABILE NX ne doivent être installés que par des ouvriers qualifiés en conformité avec vertu de la législation en vigueur.
2. En absence d'instructions du fabricant du générateur de chaleur, l'installation des conduits de fumées pour générateurs à granulés doit se conformer aux réglementations locales.
3. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation à effectuer.
4. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
5. Les éléments doivent être installés avec la flèche (marquée sur l'étiquette de chaque pièce) pointant vers la direction des fumées (femelle vers le haut).
6. Assemblez les éléments en vous assurant que le joint reste dans son siège et qu'il ne soit pas endommagés pendant l'assemblage même. Afin d'éviter la détérioration des joints, n'utilisez pas des lubrifiants destinés à d'autres usages (huile moteur, huile pour circuits hydrauliques, huile végétale ou animale). Si nécessaire, lubrifiez les joints avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SCISP) pour faciliter l'emboitement entre les composants.
7. Montez un support mural chaque mètre, en tout cas on vous conseille d'en monter un pour chaque élément droit et un après chaque déplacement.
8. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.p.".
9. En cas d'utilisation de la gamme STABILE NX pour la canalisation de vieilles cheminées de maçonnerie, référez-vous aux normes d'installation en vigueur.
10. Après l'installation effectuer toutes vérifications et les tests d'étanchéité conformément aux réglementations locales et fournir au client la « Déclaration de Conformité » du conduit de fumées en conformité avec la législation en vigueur.
11. Si l'installation exige des changements structurels des composants, cela annule la garantie et toute responsabilité du fabricant.
12. Pour toutes informations techniques supplémentaires, consultez la brochure d'utilisation et maintenance et/ou le manuel technique du système STABILE NX.

MAINTENANCE

1. La maintenance du conduit de fumées doit être effectuée par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.
2. La maintenance et la vérifications du conduit de fumées doit être effectuées conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangées dans le temps, c'est nécessaire établir un plan de maintenance planifiée. Nous recommandons de contrôler et/ou nettoyer la gamme STABILE NX selon les prescriptions des réglementations en vigueur.
4. En tout cas, nous recommandons d'effectuer un contrôle général du conduit de raccordement et/ou conduit de fumées intubé en simple paroi inox rigide isolé à chaque allumage du générateur à lui connecté après 3 mois d'inactivité du générateur même.
5. Les vérifications et les contrôles de la gamme STABILE NX devront être effectués conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
6. Pour le nettoyage des parois intérieures de la gamme STABILE NX on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. Ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasifs. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
7. En cas de feu de cendres, rétablissez les conditions initiales d'ap-provisionement (remplacez les joints d'étanchéité et nettoyez tous les éléments encore en cours d'utilisation).
8. Où un système de recueil des condensats est installé, vérifiez l'élimination appropriée des condensats et - le cas échéant - nettoyez ou remplacez les parties impliquées.
9. Lors de la maintenance planifiée, afin de maintenir un haut niveau de sécurité, on conseille de vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité chaque fois que se démontent les éléments de la gamme STABILE NX en remplaçant, si nécessaire, les joints avec des pièces d'origine.

STOCKAGE

1. Tous les composants de la gamme STABILE NX départent d'usine plastifiés individuellement (éléments linéaires), emballés dans des boîtes en carton et régulièrement étiquetés par type de produit.
2. Conservez les éléments et/ou les accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri de chocs éventuels et conditions de protection générale contre tous agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par négligence, stockage ou utilisation inapproprié.

DENOMINAZIONE	STABILE NX		
DESCRIZIONE	Condotto e canale da fumo rigido monoparete in acciaio inox AISI 316L rivestito nero alta temperatura		
NORME DI RIFERIMENTO	EN 1856-2	Camini Requisiti per camini metallici	Parte 2: condotti interni e canali da fumo metallici
SPESSORE	0,4 mm		
RANGE DI DIAMETRO (mm)	Ø80	Ø100	Ø120*
	**Disponibile su ordinazione non presente a catalogo, quotazioni a richiesta*		
DESIGNAZIONE CANALE DA FUMO	Con guarnizione di tenuta T200-P1-W-V2-L50040-O(50)M		Senza guarnizione di tenuta T600-P1-W-V2-L50040-G(700)M
DESIGNAZIONE CONDOTTO FUMARIO	Con guarnizione di tenuta T200-N1-W-V2-L50040-O		Senza guarnizione di tenuta T600-N1-W-V2-L50040-G
MATERIALE SCARICO FUMI	Acciaio inox AISI 316L		
VERNICIATURA	Ad alta resistenza, T600, finitura nero opaco		
GUARNIZIONE DI TENUTA	Elastomero in SILICONE 200°C – Profilata a tre labbri Certificata EN 14241-1		
DATI PRESTAZIONALI	Con guarnizioni di tenuta		Senza guarnizioni di tenuta
CLASSE DI TEMPERATURA	T200 (200°C)		T600 (600°C)
CLASSE DI PRESSIONE	P1 (200 Pa)		N1 (40 Pa)
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W		
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	V2		
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	O		G
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI (mm)	50		700
CAMPI DI IMPIEGO	Condotto intubato singolo e multiplo e canale da fumo per apparecchi a gas e pellet con temperatura dei fumi ≤200°C con guarnizione montata e ≤600°C senza guarnizione.		
COMBUSTIBILI AMMESSI	Gas convenzionale		Pellet
NOTIFIED BODY	ISTITUTO GIORDANO		CE 0407
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA	40 FE		

VISITA www.stabile.it PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIORNATA DALLA SEZIONE "PRODOTTI" CORRISPONDENTE O CONTATTA DIRETTAMENTE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.

STABILE NX

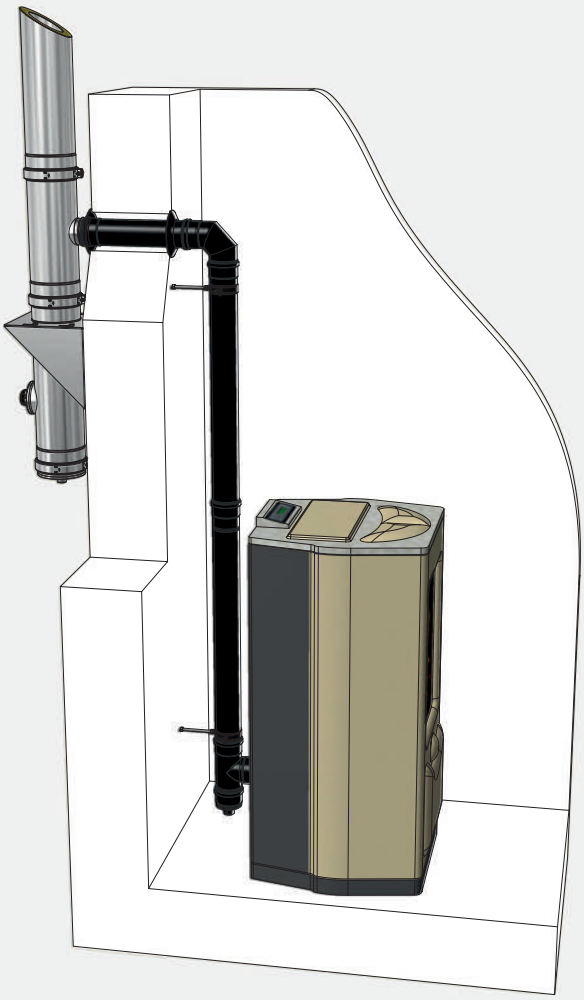

A SCARICO IN CANNA FUMARIA

Discharge through the chimney
Déchargement à travers la cheminée

IT Esempio di stufa a pellet con canale da fumo monoparete **STABILE NX** collegato ad un camino singolo in acciaio inox doppiaparete **STABILE PD**.

ENG Example of pellet stove with single-wall connecting flue pipe **STABILE NX** connected to a twin-wall stainless steel chimney **STABILE PD**.

FR Exemple de poéle à granulés avec conduit de raccordement en simple paroi **STABILE NX** raccordé à une cheminée en double paroi inox **STABILE PD**.

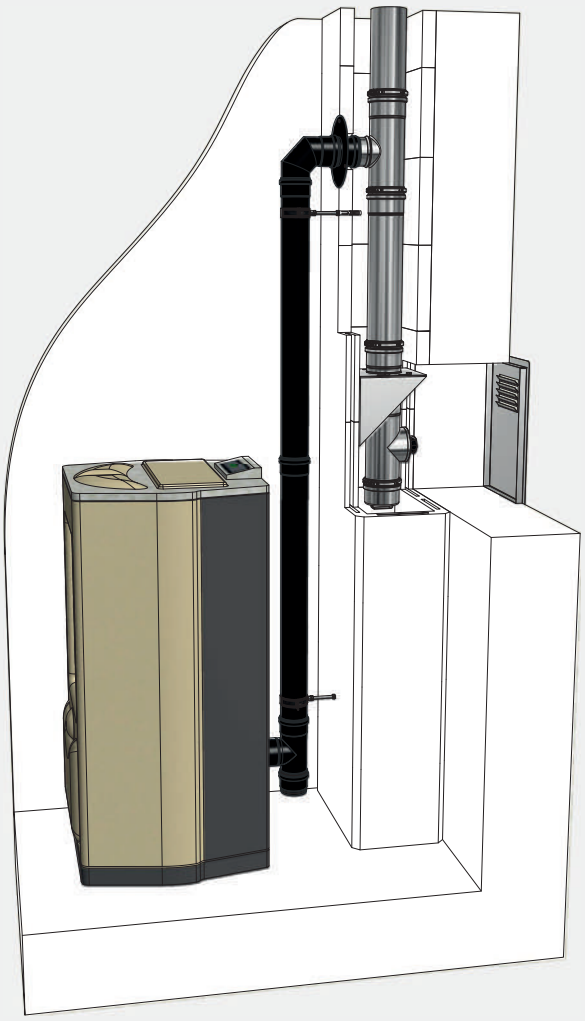

B SCARICO IN CONDOTTO INTUBATO

Discharge through a liner
Déchargement à travers un conduit intubé

IT Esempio di stufa a pellet con canale da fumo monoparete **STABILE NX** collegato ad un condotto intubato in acciaio inox monoparete **STABILE PS**.

ENG Example of pellet stove with a **STABILE NX** single-wall connecting flue pipe connected to a **STABILE PS** single-wall stainless steel liner.

FR Exemple de poèle à granulés avec conduit de raccordement en simple paroi **STABILE NX** raccordé à un conduit intubé en simple paroi inox **STABILE PS**.

C

SCARICO A TETTO IT

Esempio di stufa a pellet con sistema di scarico a tetto realizzato con il sistema monoparete **STABILE NX**, attraversamento a tetto inclinato **STABILE MFS** e terminale in doppiaparete **STABILE PD**.

ROOF OUTLET ENG

Example of pellet stove with roof outlet system composed of the **STABILE NX** single-wall system, crossing of an inclined roof **STABILE MFS** and terminal made through the twin wall system **STABILE PD**.

SORTIE A TOIT FR

Exemple de poêle à granulés avec système de sortie à toit réalisé par le système simple paroi **STABILE NX**, traversée d'un toit incliné **STABILE MFS** et terminal en double paroi inox **STABILE PD**.

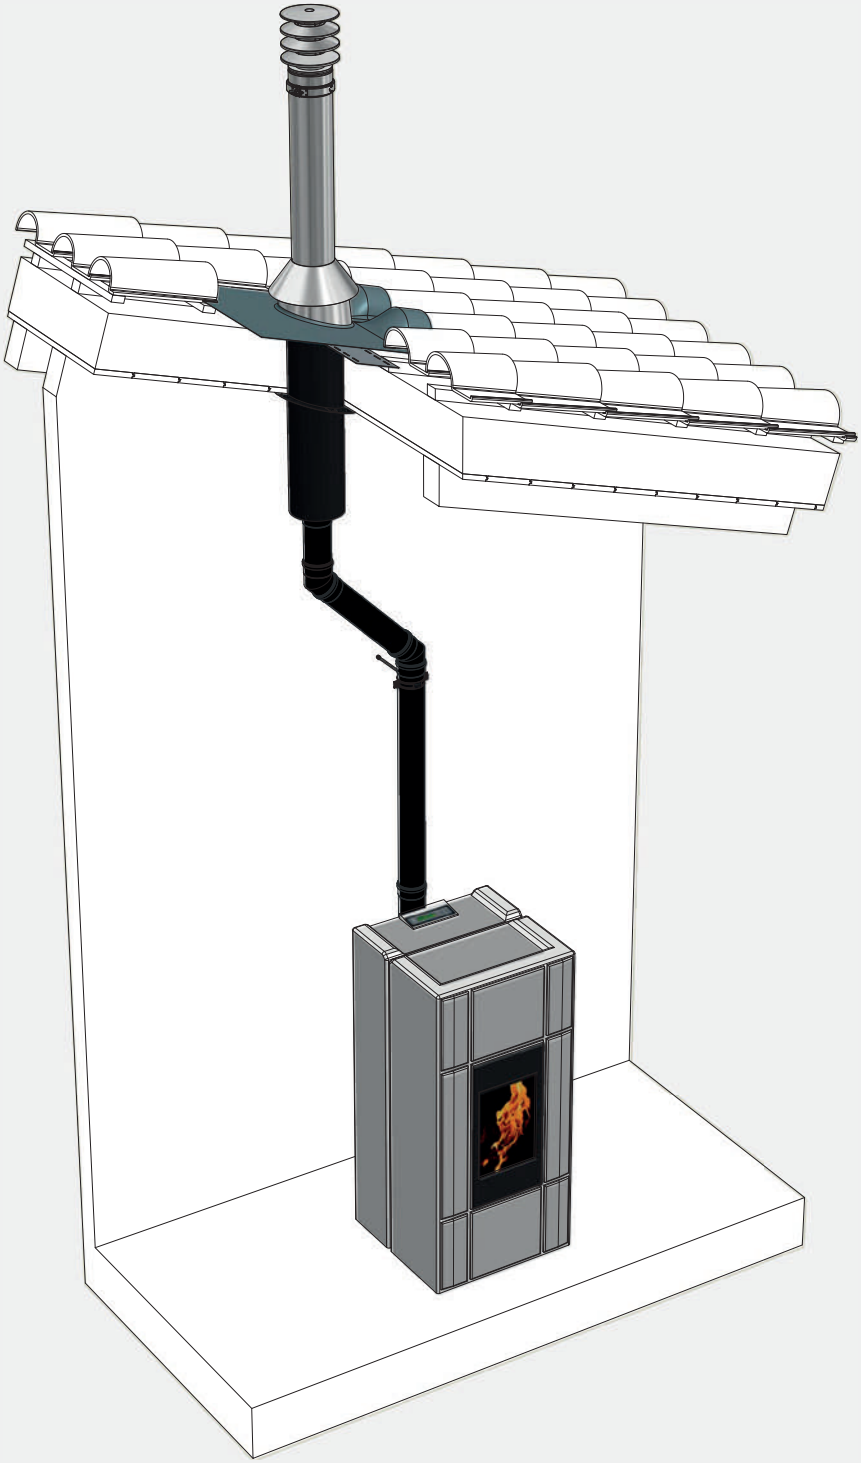

STABILE NX

ELEMENTO DRITTO L.250 mm M/F

Cod. NXED 03

M/F STRAIGHT ELEMENT L.250 mm – ELEMENT DROIT M/F L.250 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	**18^{76}**	**22^{71}**

ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

Cod. NXED 02

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	**24^{65}**	**29^{03}**

ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

Cod. NXED 01

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	**28^{47}**	**43^{71}**

ELEMENTO DRITTO L.2000 mm M/F

Cod. NXED 04

M/F STRAIGHT ELEMENT L.2000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.2000 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	7
€	**76^{73}**	**91^{23}**

ELEMENTO TELESCOPICO L.250 mm M/F

Cod. NXET 04

M/F TELESCOPIC ELEMENT L.250 mm – ELEMENT TELESCOPIQUE M/F L.250 mm

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	**23^{67}**	**26^{72}**

CURVA 90° M/F

Cod. NXCN 90

M/F 90° ELBOW – COUDE A 90° M/F

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	5	4
€	**24^{62}**	**30^{81}**

CURVA 90° M/F CON ISPEZIONE

Cod. NXCI 90

M/F 90° ELBOW WITH INSPECTION – COUDE A 90° M/F AVEC TRAPPE DE VISITE

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	5	4
€	**45^{55}**	**50^{78}**

CURVA 45° M/F

Cod. NXCQ 45

M/F 45° ELBOW – COUDE A 45° M/F

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	6
€	**21^{87}**	**27^{05}**

MANICOTTO F/F

Cod. NXRC 09

F/F SLEEVE – MANCHON F/F

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	8
€	**15^{65}**	**20^{22}**

MODULO SONDA M/F

Cod. NXMS 03

M/F PROBE ELEMENT – ELEMENT M/F POUR SONDE

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	**53^{32}**	**59^{44}**

ELEMENTO ISPEZIONE ADERENTE L.250 mm M/F

Cod. NXEI 85

M/F ELEMENT WITH ADHERENT INSPECTION L.250 mm – ELEMENT M/F AVEC TRAPPE DE VISITE ADHERENTE L.250 mm

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	**40^{92}**	**46^{00}**

STABILE NX

RACCORDO A T 90° F/F/M

Cod. NXRT 09

F/F/M 90° TEE – T A 90° F/F/M

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	6	4
€	**35^{04}**	**46^{81}**

RACCORDO A T 90° F/M/M

Cod. NXRT 08

F/M/M 90° TEE – T A 90° F/M/M

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	6	-
€	**34^{66}**	**-**

RACCORDO A T 90° M/F/M

Cod. NXRT 05

M/F/M 90° TEE – T A 90° M/F/M

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	6	-
€	**34^{66}**	**-**

RACCORDO A T 90° F/F CON ISPEZIONE (CHIUSO SUL FONDO)

Cod. NXRTI 11

F/F 90° TEE WITH INSPECTION (CLOSED AT THE BOTTOM) – T A 90° F/F AVEC TRAPPE DE VISITE (FERME A LA BASE)

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	5	4
€	**53^{01}**	**60^{11}**

RACCORDO A T 90° F/F/M RIDOTTO Ø80 (FEMMINA)

Cod. NXTR 29

F/F/M 90° TEE REDUCED TO Ø80 (FEMALE) – T A 90° F/F/M REDUIT A Ø80 (FEMELLE)

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	-	4
€	**-**	**46^{11}**

TAPPO CIECO

Cod. NXTC 84

BLIND CAP – TAMPON AVEUGLE

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	4	4
€	**17^{79}**	**21^{44}**

TAPPO SCARICO CONDENSA

Cod. NXTC 85

CONDENSATION DRAIN CAP – TAMPON DE CONDENSATS

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Box	4	4
€	**30^{82}**	**34^{35}**

OPTIONAL:

TAPPO ¾" FEM INOX

S.S FEMALE CAP ¾" – TAMPON FEMELLE ¾" EN ACIER INOX

Cod.	PSPD 46
Box	1
€	**7^{90}**

MAGGIORATORE M/F

Cod. NXRT 01 100-80

M/F OVERSIZE – AUGMENTATION M/F

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	100 F – 80 M
Box	1
€	**40^{33}**

RIDUTTORE M/F

NEW

Cod. NXRT 02 100-80

M/F REDUCER – REDUCTEUR M/F

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	100 M – 80 F
Box	1
€	**38^{12}**

ROSONE CON ELEMENTO DRITTO L.120 mm M/F

Cod. NXPM 01

WALL ROSE WITH M/F STRAIGHT ELEMENT L.120 mm – ROSACE AVEC ELEMENT DROIT M/F L.120 mm

- Guarnizione in silicone premontata - Pre-mounted silicone gasket - Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	200	200
Box	1	1
€	**40^{33}**	**41^{97}**

ROSONE TELESCOPICO L.250 mm M/F

Cod. NXPM 02

M/F TELESCOPIC WALL ROSE L.250 mm – ROSACE TELESCOPIQUE M/F L.250 mm

- Guarnizioni in silicone premontate - Pre-mounted silicone gaskets - Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	200	200
Box	1	1
€	**44^{84}**	**47^{89}**

STABILE NX

CAPPELLO CINESE

Cod. NPSCC 06

CHINESE CAP – CHAPEAU CHINOIS

Ø (mm)	80	100
Box	1	1
€	**50^{93}**	**51^{69}**

CAPPELLO ANTIVENTO

Cod. NPSCA 62

ANTI-WIND CAP – CHAPEAU ANTI-VENT

Ø (mm)	80	100
Box	1	1
€	**67^{95}**	**76^{92}**

GRIGLIA ASPIRAZIONE/ANTINTRUSIONE

Cod. NGA 01

SUCTION/ANTI-INTRUSION GRID - GRILLE D'ASPIRATION/ANTI-INTRUSION

Ø (mm)	80	100
Box	10	10
€	**7^{94}**	**8^{74}**

GRIGLIA ASPIRAZIONE/ANTINTRUSIONE CON PARAPIOGGIA

Cod. NGC 01

SUCTION/ANTI-INTRUSION GRID WITH ANTI RAIN CAP - GRILLE D'ASPIRATION/ANTI-INTRUSION AVEC PARA-PLUIE

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	**10^{91}**	**12^{28}**

GRIGLIA DI SCARICO

Cod. NGS 01

EXHAUST GRID - GRILLE D'ÉCOULEMENT

Ø (mm)	80	100
Box	10	5
€	**11^{28}**	**13^{02}**

ROSONE COPRIMURO (SILICONE)

Cod. NRS 01

WALL COVER ROSE (SILICONE) - ROSACE COUVRE MUR (SILICONE)

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	145	170
Box	10	10
€	**7^{07}**	**7^{68}**

ROSONE COPRIMURO (ACCIAIO VERNICIATO)

Cod. NRS 02

WALL COVER ROSE (PAINTED STEEL) - ROSACE COUVRE MUR (ACIER LAQUE)

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	180	180
Box	1	1
€	**9^{65}**	**10^{43}**

ROSONE COPRIMURO OVALE (ACCIAIO VERNICIATO)

Cod. NRI 01

OVAL WALL COVER ROSE (PAINTED STEEL) - ROSACE COUVRE MUR OVALE (ACIER LAQUE)

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	180	200
Box	1	1
€	**10^{10}**	**11^{78}**

ROSONE COPRIMURO GRANDE (ACCIAIO VERNICIATO)

Cod. NRS 03

LARGE WALL COVER ROSE (PAINTED STEEL) - ROSACE COUVRE MUR GRAND (ACIER LAQUE)

Ø (mm)	80	100
Ø Ros (mm)	265	265
Box	1	1
€	**24^{04}**	**24^{04}**

FASCETTA MURALE

Cod. NFM 01

WALLBAND - COLLIER MURAL

Ø (mm)	80	100
Box	5	1
€	**9^{61}**	**10^{11}**

FASCETTA MURALE "ELEGANCE"

Cod. NFM 02

WALLBAND "ELEGANCE" - COLLIER MURAL "ELEGANCE"

Ø (mm)	80	100
Box	5	1
€	**8^{49}**	**9^{26}**

STABILE NX

FASCETTA DI BLOCCAGGIO RAPIDA (OPTIONAL)

Cod. NXFB 20

FAST LOCKING BAND (OPTIONAL) – COLLIER DE FIXATION RAPIDE (OPTIONNEL)

Ø (mm)	80	100
Box	1	1
€	**11^{13}**	**12^{12}**

GUARNIZIONE IN SILICONE (RICAMBIO)

Cod. 18010 - 11010

SILICONE GASKET (SPARE PART) – JOINT EN SILICONE (PIECE DE REMPLACEMENT)

Cod.	18010	11010
Ø (mm)	80	100
Box	1	1
€	**1^{01}**	**1^{55}**

GUARNIZIONE IN SILICONE (RICAMBIO PER MASCHIO TELESCOPICO)

Cod. 16075 - 18010

SILICONE GASKET (SPARE PART FOR TELESCOPIC MALE) – JOINT EN SILICONE (PIECE DE REMPLACEMENT POUR TELESCOPIQUE MALE)

Cod.	16075	18010
Ø (mm)	80	100
Box	1	1
€	**1^{01}**	**1^{01}**

VERNICE SPRAY NERO OPACO 600°C

Cod. NVERN AT

600°C DULL BLACK SPRAY COATING - 600°C PEINTURE SPRAY NOIR MAT

Box	1
€	**26^{50}**

SCIVOLANTE SPRAY 400 ml

Cod. AC SCISP

SPRAY SLIDER 400 ml – PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

Box	1
€	**10^{80}**

KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)

Cod. SCS CE NX

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Box	1
€	**10^{49}**