

SISTEMA MONOPARETE PP / PP SINGLE-WALL SYSTEM / SYSTEME SIMPLE PAROI EN PP

## STABILE PAB



**Stabile**<sup>®</sup>

a brand of M&G Group

# STABILE PAB

## APPLICAZIONI

1. Il sistema scarico fumi STABILE PAB è adatto per essere utilizzato con apparecchi a condensazione, tuttavia, il sistema STABILE PAB può essere utilizzato con qualsiasi generatore di calore a combustibile gassoso o liquido dove sia garantito che la temperatura massima dei prodotti della combustione non superi i 120°C. Può inoltre essere utilizzato per cappe da cucina e condotti di adduzione/estrazione aria, sempre con temperature non superiori a 120°C.

2. Il sistema STABILE PAB è adatto per essere installato come condotto, canale di esalazione, condotto intubato singolo e multiplo e come canna fumaria collettiva intubata, in rispondenza alle norme UNI 7129 e UNI 11528.

3. Il sistema scarico fumi STABILE PAB è compatibile con tutti i prodotti delle linee STABILE atti a ricevere i fumi da combustione con temperatura non superiore ai 120°C (caldaie di "Tipo C" a condensazione).

## ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti del sistema scarico fumi STABILE PAB devono essere installati solo da personale altamente qualificato e abilitato alla professione in accordo con le normative vigenti (D.M. 37/08).

2. Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).

3. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.

4. Il sistema STABILE PAB può essere installato all'interno degli edifici e all'interno di asole tecniche e camini esistenti.

5. Installare gli elementi mantenendo la femmina verso l'alto.

6. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione in EPDM rimanga nella sua sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio. Se necessario lubrificare con scivolante spray (AC SCISP) il maschio prima dell'inserimento nella femmina.

7. Dopo aver verificato tramite video ispezione l'integrità strutturale, la mancanza di scorie o fuliggine del camino/asola tecnica da intubare, procedere con l'installazione. La posa dovrà avvenire dall'alto verso il basso inserendo la tubazione con l'aiuto di un cavo; prestare particolare attenzione affinché eventuali sporgenze o spigoli vivi non danneggiino la tubazione stessa.

8. Per l'intubamento del camino/asola tecnica esistente fare sempre riferimento alla norma UNI 7129 e UNI 11528.

9. Durante la fase di intubamento del camino/asola tecnica posizionare sul tubo le fascette di centraggio/fissaggio (PAFC 01/PSFF 01) ed eventuali elementi di ispezione (PABE1 83) dopo ogni cambio di direzione.

10. Alla base del condotto intubato prevedere il raccordo a tee (PABRT 07) con relativo tappo di scarico condensa e sifone (PABTC 85 e PASC 41). Nel caso il fabbricante dichiari che l'apparecchio è idoneo a ricevere le condense anche del condotto intubato, è possibile utilizzare alla base una curva a 90° (PABSC 90). In tal caso, il sistema intubato deve essere protetto con un dispositivo anti-pioggia.

11. Terminata l'installazione del condotto intubato e prima di mettere in esercizio l'impianto, effettuare le verifiche come previsto dalla norma UNI 7129 e UNI 11528.

12. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nella designazione indicata sulle etichette di prodotto e nella "D.o.P."

13. Per qualsiasi altra informazione tecnica, consultare il libretto d'uso e manutenzione e/o il manuale tecnico del sistema STABILE PAB.

## MANUTENZIONE

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).

2. La manutenzione e il controllo dell'impianto fumario va eseguita secondo la legislazione vigente (D.P.R. 74/13) e/o eventuali prescrizioni regionali.

3. Escludendo diverse disposizioni normative e legislative, per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti, si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE PAB almeno una volta l'anno.

4. Le verifiche e i controlli del sistema STABILE PAB dovranno essere eseguite secondo le norme UNI 7129, UNI 10738e UNI 10845, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE PAB si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.

6. In corrispondenza della manutenzione programmata, ai fini di mantenere un elevato standard di sicurezza, si consiglia di verificare l'integrità delle guarnizioni di tenuta ogni qualvolta gli elementi del sistema camino STABILE PAB vengono smontati, sostituendo, se necessario, le guarnizioni con ricambi originali.

## STOCCAGGIO

1. I componenti della linea STABILE PAB escono dalla fabbrica regolarmente etichettati per tipologia di prodotto con i dati previsti dalla norma di riferimento (EN 14471).

2. Conservare gli elementi e/o accessori in luoghi adeguati al riparo da possibili urti, raggi solari ultravioletti (UV) e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria o inappropriato stoccaggio e utilizzo.

IT

## APPLICATIONS

1. The flue system STABILE PAB can be used with condensing appliances, however the flue system STABILE PAB can be used with every heat generator working with a gaseous or liquid combustible where the maximum temperature does not exceed 120°C. Furthermore it can be used for kitchen extractor hoods and for air supply/extraction ducts as long as the temperatures do not exceed 120°C.

2. The STABILE PAB system is suitable for being installed as flue duct, connecting flue pipe, single and multiple rigid flue liner and like relined combined chimney, in accordance with the current regulations.

3. The flue system STABILE PAB is compatible with all the products of the lines STABILE suitable for conveying combustion flue gases with a temperature, which does not exceed 120°C ("Type C" condensing boilers).

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the flue system STABILE PAB shall be installed only by high skilled workers in compliance with the current regulations.

2. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).

3. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to be performed.

4. The STABILE PAB system can be installed inside buildings, inside the enclosures and inside pre-existing chimneys.

5. Install the elements keeping the female side upwards.

6. Install the elements making sure that the EPDM gasket remains in its seat and that it does not get damaged during the assembly. Where appropriate, lubricate the male side with the lubricant spray (art. code AC SCISP) before inserting into the female one.

7. After verifying - through a video-inspection - the structural integrity, the lack of slag, soot inside the chimney/flue to reline, proceed with the installation. The installation shall be done from the top downwards by inserting the hose with the aid of a cable; be particularly careful that possible protrusions or sharp edges do not damage the hose.

8. When relining a chimney/pre-existing enclosures always refer to your national regulation of installation.

9. During the relining mount on the pipe centering/fixing bands (PAFC 01/PSFF 01) and an inspection element (PABE1 83) after every shift.

10. At the base of the liner, provide a 90° Tee (PABRT 07) with a condensation drain cap and a siphon (PABTC 85 and PASC 41). In case the producer declares that the device is suitable for receiving the condensates also through the flue liner, you can apply a 90° elbow (PABSC 90) at the base, but the relined system shall be protected with an anti-rain device.

11. After completing the installation of the liner, and before putting the system into operation, always perform the tests as prescribed by the current national laws/regulations.

12. The minimum distances of every component from adjacent combustible materials is provided by the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.P."

13. For any further technical information, please refer to the maintenance booklet and/or to the technical manual of STABILE PAB system.

## MAINTENANCE

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel in compliance with the current legislation.

2. The maintenance and the control of the flue system shall be performed according to current legislation and/or local prescriptions.

3. Except for any regulatory and legislative provision, in order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged over time, we suggest to check and/or to clean the chimney system STABILE PAB at least once a year.

4. The tests and the controls on the chimney system STABILE PAB shall be performed using appropriate equipment and tools in accordance with the current legislations and the provisions regarding the safety and the health of workers.

5. For the cleaning of the internal walls of the system STABILE PAB, use a sponge, a cloth or a soft plastic scrubber. Do not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.

6. At every scheduled maintenance, in order to keep a high safety standard, we suggest to check the integrity of the sealing gaskets whenever disassembling the elements of the system STABILE PAB, by replacing - where appropriate - the gaskets with original spare parts.

## STORAGE

1. All the components of the line STABILE PAB leave the factory regularly labeled by product type with the data required by the reference product standard (EN 14471).

2. Store the elements and/or accessories in adequate places, safe from possible shocks, UV rays and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

ENG

## APPLICATIONS

1. Le conduit de fumées STABILE PAB peut être utilisé avec chaudières à condensation, mais le système de combustion STABILE PAB peut être utilisé avec tous les générateurs de chaleur travaillant avec un combustible gazeux ou liquide où la température maximale ne dépasse pas 120°C. En outre, il peut être utilisé pour les hottes de cuisine et des conduits d'alimentation / extraction d'air tant que les températures ne dépassent pas 120°C.

2. Le système STABILE PAB est adapté pour être installé comme conduit de fumées, conduit de raccordement, conduit canalisé simple et multiple, et comme conduit de cheminée collective canalisée, en conformité avec les réglementations en vigueur.

3. Le conduit de fumées STABILE PAB est compatible avec tous les produits des gammes STABILE appropriés pour l'évacuation des fumées de combustion à une température qui ne dépasse pas 120°C (chaudières à condensation de type «C»).

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants du conduit de fumées STABILE PAB doivent être installés uniquement par des ouvriers hautement qualifiés en conformité avec les réglementations en vigueur.

2. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).

3. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation à effectuer.

4. Le système STABILE PAB peut être installé à l'intérieur de bâtiments, à l'intérieur d'espaces techniques et cheminées préexistants.

5. Installez les éléments en gardant le côté femelle vers le haut.

6. Installez les éléments en s'assurant que le joint en EPDM reste dans son siège et qu'il ne soit pas endommagé pendant le montage. Le cas échéant, lubrifiez le côté mâle avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SCISP) avant de l'atteler avec le côté femelle.

7. Après avoir vérifié l'intégrité structurale à travers une vidéo-inspection, l'absence de scories ou saie dans la cheminée à intuber, procédez avec l'installation. L'installation doit être faite de haut en bas par l'insertion du tuyau avec l'aide d'un câble; soyez particulièrement prudent que des saillies ou des arêtes vives n'endommagent pas le tuyau.

8. Pour la canalisation du cheminée référez-vous toujours aux normes d'installation nationales.

9. Pendant la canalisation des colliers de centrage/fixation (PAFC 01/PSFF 01) et un élément d'inspection (PABE183) doivent être placés sur les tuyaux après chaque déplacement.

10. À la base du conduit intubé, utilisez un T à 90° (PABRT 07) avec un tampon de condensats et un siphon (PABTC 85 e PASC 41). En cas le fabricant déclare que l'appareil est adapté pour recevoir les condensats même à travers du conduit canalisé, à la base il est possible d'utiliser une coude à 90° (PABSC 90), mais le système canalisé doit être protégé par un dispositif parapluie.

11. Après avoir terminée l'installation du conduit intubé et avant de mettre le système en service, toujours effectuer les tests prévus par les lois/réglementations nationales actuelles.

12. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.P."

13. Pour toutes informations techniques supplémentaires, consultez la brochure d'utilisation et maintenance et/ou le manuel technique du système STABILE PAB.

## MAINTENANCE

1. La maintenance du conduit de fumées doit être effectuée par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.

2. La maintenance et la vérification du conduit de fumées doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.

3. Sauf toute disposition normative ou législative différente, afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangés dans le temps, on conseille de contrôler et/ou nettoyer le système de cheminée STABILE PAB au moins une fois par an.

4. Les vérifications et les contrôles du système de cheminée STABILE PAB devront être effectués conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système de cheminée STABILE PAB on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. Ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasifs. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.

6. Lors de la maintenance planifiée, afin de maintenir un haut niveau de sécurité, on conseille de vérifier l'intégrité des joints d'étanchéité chaque fois que les éléments du système STABILE PAB se démontent en remplaçant, si nécessaire, les joints avec des pièces d'origine.

## STOCKAGE

1. Tous les composants de la gamme STABILE PAB déparent de l'usine régulièrement marqué par type de produit avec les données requises par la norme de produit de référence (EN 14471).


2. Conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri des chocs éventuels, les rayons UV et dans des conditions de protection générale contre tous les agents qui pourraient les endommager M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par la négligence, le stockage et l'utilisation inappropriée.

FR



<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>STABILE PAB</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>	Sistema camino monoparete rigido con condotti fumi in plastica		
<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	EN 14471+A1	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova	
<b>DESIGNAZIONI</b>	Gruppo 1 Ø 50-60- 80-100	T120-H1-W-2-O(30)-LI-E-U	
	Gruppo 2 Ø 110-125-160 Gruppo 3 Ø 200	T120-H1-W-2-O(00)-LI-E-U	
<b>GRUPPI DI DIAMETRO</b>	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
DIAMETRO NOMINALE (mm)	50 60 80 100	110 125 160	200
<b>MATERIALE SCARICO FUMI</b>	Polipropilene PP - Bianco		
<b>GUARNIZIONE DI TENUTA</b>	Elastomero in EPDM 120 °C Colorazione: NERO Certificata UNI EN 14241-1		
<b>DATI PRESTAZIONALI</b>	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
CLASSE DI TEMPERATURA	T120 (120°C)		
CLASSE DI PRESSIONE	H1 (5000 Pa)		
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W		
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	2		
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	O		
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI	30 (mm)	00 (mm)	00 (mm)
CLASSE DI POSIZIONE	LI - Installazione interna		
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	E		
CLASSE DI PROTEZIONE	U		
<b>CAMPI DI IMPIEGO</b>	Condotto intubato singolo, multiplo e collettivo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe cucina con temperatura dei fumi ≤120 °C		
<b>COMBUSTIBILI AMMESSI</b>	 Gas condensazione	 Gasolio condensazione	 Cappe cucina
<b>NOTIFIED BODY</b>			
			
<b>RICICLAGGIO MATERIA PRIMA</b>			

## STABILE PAB

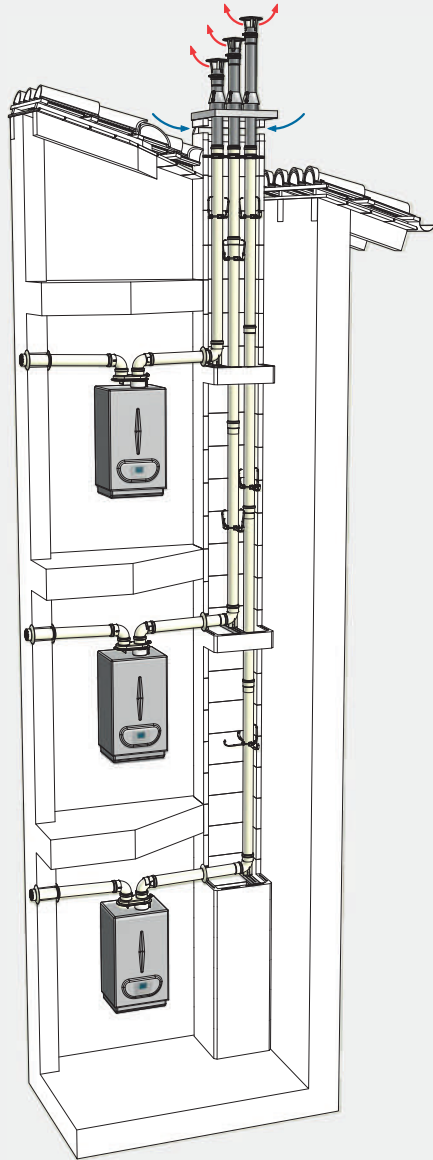

### A SISTEMA INTUBATO MULTIPLIO

Multiple liner - Système intubé multiple

Esempio di apparecchio di Tipo C a condensazione con condotti intubati **STABILEPAB** nello stesso cavedio/asola tecnica e terminale a tetto ventilato in acciaio inox realizzato su misura per il prelievo dell'aria comburente.


IT

ENG

Example of C-Type condensing appliance with **STABILEPAB** liner in the same enclosure and ventilated roof terminal in stainless steel made on size for the combustion air inlet.

FR

Exemple d'appareil à condensation de Type C avec conduits **STABILEPAB** intubés dans le même espace technique et terminal à toit aéré réalisé en acier inox sur mesure pour l'entrées de l'air de combustion.

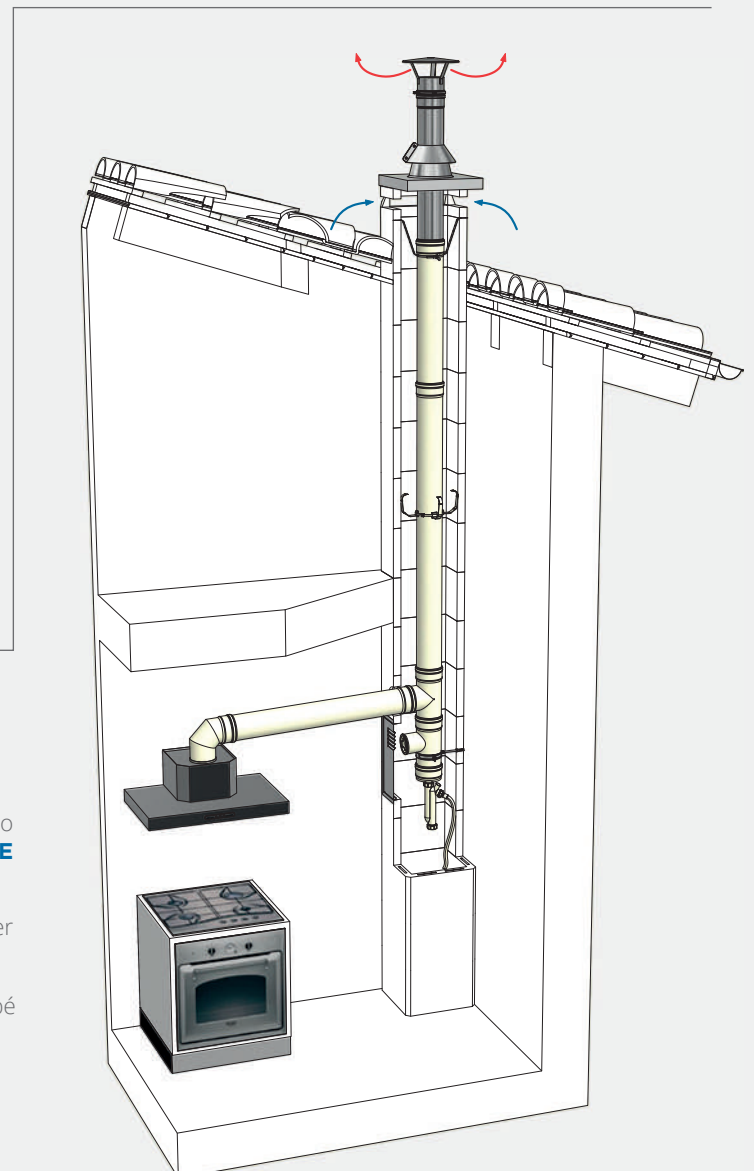

### B CONDOTTO DI ESALAZIONE INTUBATO

Exhalation liner - Conduit d'exhalation intubé

Esempio di cappa cucina con condotto intubato **STABILE PAB** e terminale inox monoparete **STABILE PS**.


IT

ENG

Example of extractor hood with **STABILE PAB** liner and inox single wall **STABILE PS** terminal.

FR

Exemple de hotte de cuisine avec conduit intubé **STABILE PAB** et terminal simple paroi **STABILE PS**.

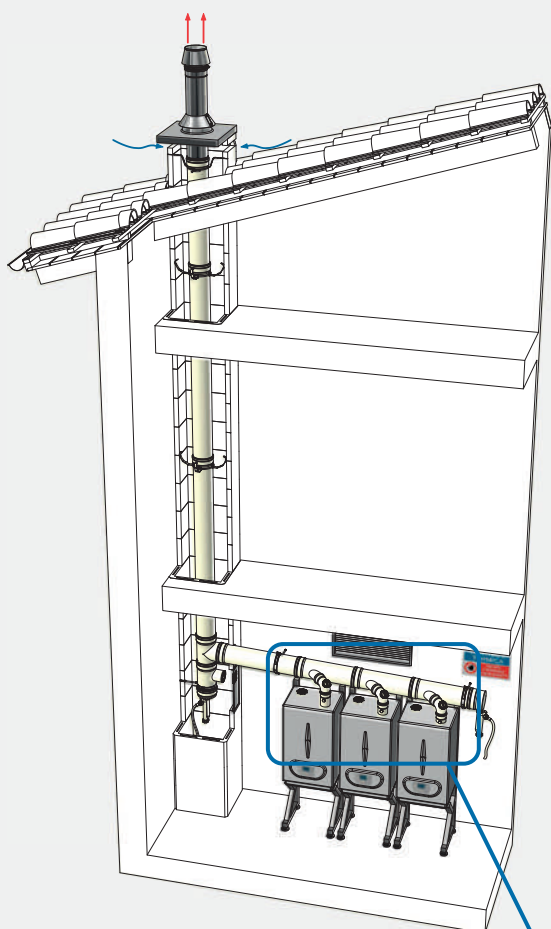

### C CONDOTTO INTUBATO SINGOLO

Single liner - Conduit single intubé

**IT** Esempio di apparecchio alimentato a combustibile gassoso posto in centrale termica con collettore fumi e condotto intubato realizzato con sistema **STABILE PAB**.

**ENG** Example of generator working with gas combustible installed in a thermal power plant with flue system manifold and liner made through the **STABILE PAB** system.

**FR** Exemple de générateur alimenté par combustible gazeux installé dans une centrale thermique avec collecteur conduit de fumées et conduit intubé réalisés avec le système **STABILE PAB**.

### D COLLETTORI PER SISTEMI IN CASCATA


Manifold for cascade systems

Collecteurs pour systèmes en cascade

**IT** Nel caso in cui il collettore fumi non sia parte integrante dell'apparecchio, l'ufficio tecnico di M&G Group Italy S.p.A. può dimensionare e progettare collettori fumi personalizzati, per sistemi in cascata, secondo la norma UNI EN 13384-2.

**ENG** In the event that the smokes manifold isn't an appliances' integral part, the M&G Group Italy S.p.A. technical office can dimension and project custom smokes manifold, for cascade systems, according to the standard UNI EN 13384-2.

**FR** Si le collecteur de fumées ne fait pas partie intégrante de l'appareil, le département technique de M&G Group Italy S.p.A. peut dimensionner et concevoir des collecteurs de fumées sur mesure, pour les systèmes en cascade, conformément à la norme UNI EN 13384-2.

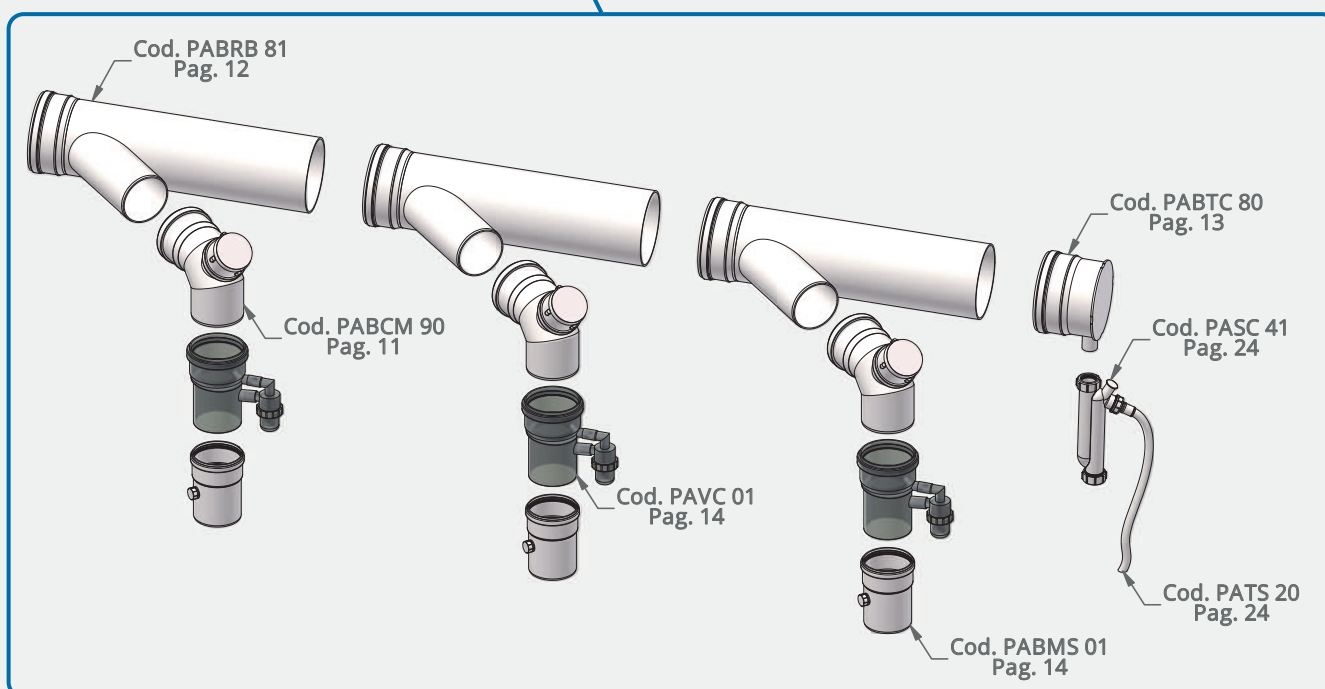

## STABILE PAB

### ELEMENTO DRITTO L.250 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.250 mm – ELEMENT DROIT M/F L.250 mm

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	1	15	10	5	1	1	1	1
€	7 <sup>38</sup>	4 <sup>47</sup>	4 <sup>66</sup>	7 <sup>29</sup>	7 <sup>29</sup>	7 <sup>56</sup>	17 <sup>01</sup>	34 <sup>88</sup>

Cod. PABED 03



### ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	1	15	10	5	1	1	1	1
€	8 <sup>64</sup>	5 <sup>52</sup>	5 <sup>76</sup>	10 <sup>67</sup>	13 <sup>08</sup>	11 <sup>84</sup>	21 <sup>96</sup>	50 <sup>58</sup>

Cod. PABED 02



### ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	1	17	10	5	1	1	1	1
€	9 <sup>26</sup>	7 <sup>20</sup>	7 <sup>76</sup>	16 <sup>52</sup>	20 <sup>28</sup>	20 <sup>93</sup>	34 <sup>34</sup>	77 <sup>72</sup>

Cod. PABED 01



### ELEMENTO DRITTO L.2000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.2000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.2000 mm

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	1	20	10	7	1	1	1	1
€	19 <sup>98</sup>	13 <sup>58</sup>	15 <sup>30</sup>	31 <sup>82</sup>	33 <sup>12</sup>	32 <sup>09</sup>	58 <sup>86</sup>	138 <sup>06</sup>

Cod. PABED 04



### ELEMENTO DRITTO L.3000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.3000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.3000 mm

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	-	4	-	-	-	-	-
€	-	-	22 <sup>23</sup>	-	-	-	-	-

Cod. PABED 05



**CURVA 30° M/F**

M/F 30° ELBOW – COUDE A 30° M/F

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	1	1	1	1	1	1	1
€	-	5 <sup>00</sup>	5 <sup>76</sup>	8 <sup>51</sup>	9 <sup>00</sup>	10 <sup>94</sup>	20 <sup>39</sup>	33 <sup>35</sup>

**Cod. PABCT 30****CURVA 45° M/F**

M/F 45° ELBOW – COUDE A 45° M/F

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	1	18	10	8	1	1	1	1
€	4 <sup>20</sup>	4 <sup>25</sup>	4 <sup>35</sup>	7 <sup>43</sup>	8 <sup>91</sup>	15 <sup>44</sup>	20 <sup>50</sup>	33 <sup>35</sup>

**Cod. PABCQ 45****CURVA 87° M/F**

M/F 87° ELBOW – COUDE A 87° M/F

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	1	12	10	5	1	1	1	1
€	4 <sup>20</sup>	4 <sup>25</sup>	4 <sup>35</sup>	7 <sup>43</sup>	8 <sup>91</sup>	15 <sup>44</sup>	20 <sup>50</sup>	33 <sup>35</sup>

**Cod. PABCN 90****CURVA 87° M/F CON ISPEZIONE**

M/F 87° ELBOW WITH INSPECTION – COUDE A 87° M/F AVEC TRAPPE DE VISITE

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	1	1	1	-	1	1	1
€	-	10 <sup>26</sup>	11 <sup>88</sup>	17 <sup>76</sup>	-	23 <sup>34</sup>	28 <sup>08</sup>	161 <sup>71</sup>

**Cod. PABCM 90****SUPPORTO CAMINO CON CURVA 87° M/F**

M/F 87° CHIMNEY SUPPORT ELBOW – COUDE DE SUPPORT DE CHEMINEE A 87° M/F

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	1	1	-	-	-	-	-
€	-	35 <sup>81</sup>	36 <sup>14</sup>	-	-	-	-	-

**Cod. PABSC 90**

## STABILE PAB

### ELEMENTO ISPEZIONE M/F

M/F INSPECTION ELEMENT - ELEMENT M/F AVEC TRAPPE DE VISITE

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	1	1	1	1	1	1	1
€	-	12 <sup>11</sup>	17 <sup>15</sup>	20 <sup>72</sup>	40 <sup>00</sup>	40 <sup>95</sup>	49 <sup>98</sup>	87 <sup>31</sup>

Cod. PABEI 83



### RACCORDO A T 87° M/F

M/F 87° TEE - T A 87° M/F

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	12	6	4	1	1	1	1
€	-	11 <sup>92</sup>	11 <sup>99</sup>	15 <sup>11</sup>	25 <sup>12</sup>	27 <sup>25</sup>	29 <sup>50</sup>	40 <sup>45</sup>

Cod. PABRT 07



### RACCORDO A T 87° M/F CON SCARICO CONDENZA Ø32

M/F 87° TEE WITH CONDENSATION DRAIN Ø32 - T A 87° M/F AVEC DECHARGE DES CONDENSATS Ø32

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	1	1	1	1	-	-	-
€	-	16 <sup>24</sup>	16 <sup>51</sup>	24 <sup>41</sup>	55 <sup>00</sup>	-	-	-

Cod. PABRT 06



### RACCORDO A T 87° M/F RIDOTTO Ø80 M

M/F 87° TEE REDUCED TO Ø80 M - T A 87° M/F REDUIT A Ø80 M

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	-	-	1	1	1	1	1
€	-	-	-	24 <sup>86</sup>	31 <sup>25</sup>	33 <sup>25</sup>	36 <sup>52</sup>	45 <sup>60</sup>

Cod. PABTR 28



- \* Su richiesta variante T 87° M/F ridotto a Ø 110 M (cod. PABTR 27)
- \* On demand variant M/F 87° TEE reduced to Ø 110 M (cod. PABTR 27)
- \* Sur demande version T A 87° M/F réduit a Ø 110 M (cod. PABTR 27)

### RACCORDO A T 135° M/F RIDOTTO Ø110 M

M/F 87° TEE REDUCED TO Ø110 M - T A 87° M/F REDUIT A Ø110 M

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	-	-	-	-	1	1	1
€	-	-	-	-	-	87 <sup>80</sup>	100 <sup>40</sup>	143 <sup>78</sup>

Cod. PABRB 81



- \* Produzione a richiesta - Variante T 135° M/F ridotto a Ø80 M (cod. PABRB 82)
- \* Produced on demand - Variant M/F 135° TEE reduced to Ø80 M (cod. PABRB 82)
- \* Sur demande - Version T A 135° M/F réduit a Ø80 M (cod. PABRB 82)



**TAPPO SCARICO CONDENSA**

CONDENSATION DRAIN CAP - TAMPON DE CONDENSATS

Cod. PABTC 85

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	1	1	1	1	1	1	1
€	-	8 <sup>65</sup>	9 <sup>02</sup>	13 <sup>35</sup>	16 <sup>85</sup>	18 <sup>70</sup>	30 <sup>30</sup>	51 <sup>80</sup>



Ø 32 mm\*\*

\*\* 1/2" gas maschio solo Ø 80 -G 1/2" male only Ø 80 -1/2" gas mâle uniquement Ø 80

**TAPPO CIECO CON SCARICO LATERALE**

BLIND CAP WITH SIDE DRAIN - TAMPON AVEUGLE AVEC DECHARGEMENT LATERAL

Cod. PABTC 80

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	1	1	1	1	1	1	1
€	-	12 <sup>24</sup>	13 <sup>03</sup>	19 <sup>10</sup>	20 <sup>03</sup>	21 <sup>05</sup>	32 <sup>75</sup>	54 <sup>25</sup>



Ø 32 mm

**TAPPO CIECO**

BLIND CAP - TAMPON AVEUGLE

Cod. PABTC 84

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	1	1	1	1	1	1	1
€	-	7 <sup>01</sup>	7 <sup>95</sup>	12 <sup>07</sup>	16 <sup>50</sup>	18 <sup>40</sup>	30 <sup>10</sup>	51 <sup>60</sup>

**MANICOTTO F/F**

F/F SLEEVE - MANCHON F/F

Cod. PABRC 09

- Guarnizioni in EPDM premontate
- Pre-mounted EPDM gaskets
- Joints en EPDM prémonté

Ø (mm)	50*	60	80	100*	110*	125*	160*	200*
H (mm)	122	120	120	124	170	148	152	156
Box	1	1	1	1	1	1	1	1
€	20 <sup>60</sup>	13 <sup>00</sup>	15 <sup>03</sup>	17 <sup>17</sup>	21 <sup>03</sup>	25 <sup>47</sup>	51 <sup>52</sup>	70 <sup>19</sup>



\*Produzione a richiesta - Produced on demand - Produit sur demande

## STABILE PAB

### MODULO SONDA M/F

M/F PROBE ELEMENT - ELEMENT POUR SONDE M/F

Cod. PABMS 01



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Ø <sub>PF</sub>	-	15	15	15	17	10	10	10
Box	-	18	10	8	1	1	1	1
€	-	21 <sup>84</sup>	22 <sup>68</sup>	28 <sup>62</sup>	29 <sup>28</sup>	42 <sup>06</sup>	49 <sup>26</sup>	72 <sup>50</sup>

### SEPARATORE DI CONDENZA M/F

M/F CONDENSATE SEPARATOR - SEPARATEUR DE CONDENSATS M/F

Cod. PABSC 01



- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	-	10	-	-	-	-	-
€	-	-	14 <sup>07</sup>	-	-	-	-	-

### VALVOLA CLAPET M/F CON SIFONE

M/F CLAPET VALVE WITH SIPHON - VANNE A CLAPET M/F AVEC SIPHON

Cod. PAVC 01

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	80	110	110	110
ØF	80	110	110	110
ØM	80	80	100	110
H (mm)	240	180	180	180
Box	1	1	1	1
€	125 <sup>80</sup>	125 <sup>80</sup>	125 <sup>80</sup>	125 <sup>80</sup>



**MAGGIORATORE M/F**

M/F OVERSIZE - AUGMENTATION M/F

**Cod. PABRT 01**

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	60		80		100		110		125		160		200										
ØF (mm)	60	80	80	100	100	100	110	110	110	110	125	125	125	125	160	160	160	160	200	200	200	200	200
ØM (mm)	50	50	60	50	60	80	50	60	80	100	60	80	100	110	80	100	110	125	80	100	110	125	160
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	9 <sup>72</sup>	9 <sup>76</sup>	9 <sup>82</sup>	13 <sup>73</sup>	13 <sup>73</sup>	13 <sup>73</sup>	17 <sup>81</sup>	17 <sup>81</sup>	17 <sup>81</sup>	17 <sup>81</sup>	21 <sup>89</sup>	21 <sup>89</sup>	21 <sup>89</sup>	21 <sup>89</sup>	38 <sup>36</sup>	38 <sup>36</sup>	38 <sup>36</sup>	38 <sup>36</sup>	51 <sup>10</sup>	51 <sup>10</sup>	51 <sup>10</sup>	51 <sup>10</sup>	51 <sup>10</sup>

**MAGGIORATORE ECCENTRICO M/F**

M/F ECCENTRIC OVERSIZE - AUGMENTATION EXCENTRIQUE M/F

**Cod. PABRTE 01**

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	60		80		100		110		125		160		200										
ØF (mm)	60	80	80	100	100	100	110	110	110	110	125	125	125	125	160	160	160	160	200	200	200	200	200
ØM (mm)	50	50	60	50	60	80	50	60	80	100	60	80	100	110	80	100	110	125	80	100	110	125	160
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	10 <sup>38</sup>	11 <sup>04</sup>	11 <sup>04</sup>	15 <sup>04</sup>	15 <sup>04</sup>	15 <sup>04</sup>	18 <sup>54</sup>	18 <sup>54</sup>	18 <sup>54</sup>	18 <sup>54</sup>	22 <sup>03</sup>	22 <sup>03</sup>	22 <sup>03</sup>	22 <sup>03</sup>	38 <sup>36</sup>	38 <sup>36</sup>	38 <sup>36</sup>	38 <sup>36</sup>	51 <sup>10</sup>	51 <sup>10</sup>	51 <sup>10</sup>	51 <sup>10</sup>	51 <sup>10</sup>

**RIDUTTORE M/F**

M/F REDUCER - REDUCTEUR M/F

**Cod. PABRT 02**

- Guarnizione in EPDM premontata
- Pre-mounted EPDM gasket
- Joint en EPDM prémonté

Ø (mm)	60		80		100		110		125		160		200										
ØM (mm)	60	80	80	100	100	100	110	110	110	110	125	125	125	125	160	160	160	160	200	200	200	200	200
ØF (mm)	50	50	60	50	60	80	50	60	80	100	60	80	100	110	80	100	110	125	80	100	110	125	160
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	13 <sup>09</sup>	13 <sup>28</sup>	13 <sup>49</sup>	13 <sup>62</sup>	13 <sup>72</sup>	13 <sup>80</sup>	13 <sup>82</sup>	13 <sup>82</sup>	13 <sup>82</sup>	13 <sup>82</sup>	13 <sup>89</sup>	13 <sup>96</sup>	17 <sup>62</sup>	18 <sup>32</sup>	18 <sup>65</sup>	21 <sup>58</sup>	25 <sup>23</sup>	26 <sup>58</sup>	28 <sup>24</sup>	33 <sup>54</sup>	36 <sup>20</sup>	37 <sup>73</sup>	41 <sup>50</sup>

## STABILE PAB

### SDOPPIATORE MONOBLOCCO UNIVERSALE


UNIVERSAL MONOBLOCK SPLITTER - SEPARATEUR MONO-BLOC UNIVERSAL

NEW

Cod. PABSD U1 D80

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	35 <sup>90</sup>

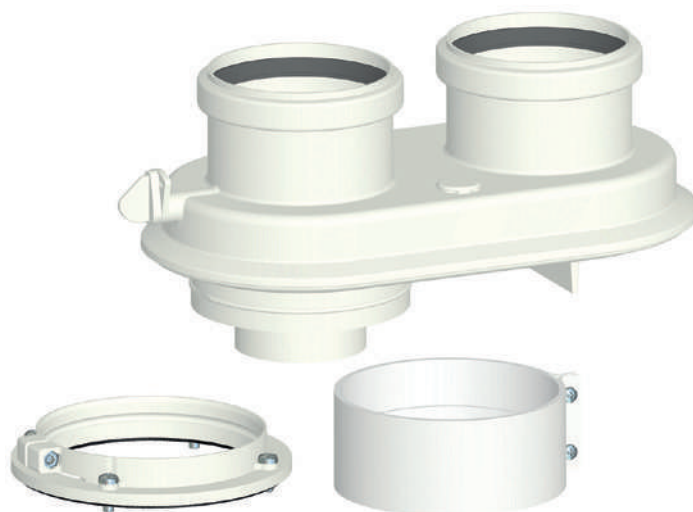

BRAND:

AIRFEL - ARCA - ARGO - ARISTON - AR THERM - ATLANTIC - BALTUR - BAXI - BERETTA - BIASI - BONGIOANNI - CHAFFOTEAUX - COINTRA - DAIKIN - DE DIETRICH - ECOFLAM - ELCO - FERROLI - FONDITAL - INNOVITA - INVENT - ITALTHERM - JOANNES - LAMBORGHINI - MOTAN - NOVA FLORIDA - RAVENHEAT - REMEHA - RHEEM RADI - RIELLO - RINNAI (ZEN) - ROCA - ROTEX - SAUNIER DUVAL (THEMIS CONDENS LOW NOX) - SAVIO - SIME - SYLBER - THERMITAL - UNICAL (NO X; NO X+) - VAILLANT - VISSMAN - WOLF - YGNIS

### SDOPPIATORE MONOBLOCCO

MONOBLOCK SPLITTER - SEPARATEUR MONO-BLOC

Cod. PABSD 06 D80

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	27 <sup>29</sup>



### SDOPPIATORE MONOBLOCCO

MONOBLOCK SPLITTER - SEPARATEUR MONO-BLOC

Cod. PABSD 06 -1 D80

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	31 <sup>65</sup>



BRAND: AIRFEL - BALTUR - BONGIOANNI - COINTRA - FERROLI - FONDITAL - INVENT - ITALTHERM - JOANNES - LAMBORGHINI - MOTAN - NOVA FLORIDA - SAUNIER DUVAL (THEMIS CONDENS LOW NOX) - SIME - UNICAL (NO X; NO X+)

BRAND: ARCA - BIASI - SAVIO - THERMONA

**SDOPPIATORE MONOBLOCCO**

MONOBLOCK SPLITTER - SEPARATEUR MONO-BLOC

**Cod. PABSD 06-2 D80**

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	31 <sup>76</sup>



BRAND: RADIANT

**SDOPPIATORE MONOBLOCCO**

MONOBLOCK SPLITTER - SEPARATEUR MONO-BLOC

**Cod. PABSD 07 D80**

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	24 <sup>36</sup>

BRAND: ARGO - AR THERM - BAXI - DAIKIN - DE DIETRICH  
RAVENHEAT - REMEHA - RINNAI (ZEN) - ROCA  
ROTEX VIESSMAN - WOLF**SDOPPIATORE MONOBLOCCO**

MONOBLOCK SPLITTER - SEPARATEUR MONO-BLOC

**Cod. PABSD 08 D80**

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	27 <sup>45</sup>

BRAND: ARISTON - ATLANTIC - BERETTA - CHAFFOTEAUX  
ECOFLAM - ELCO - INNOVITA - RHEEM RADI  
RIELLO - SYLBER - THERMITAL - VAILLANT - YGNIS**SDOPPIATORE MONOBLOCCO**

MONOBLOCK SPLITTER - SEPARATEUR MONO-BLOC

**Cod. PABSD 09 D80**

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	39 <sup>76</sup>

BRAND: ATON - HERMANN  
SAUNIER DUVAL (NO THEMIS CONDENS LOW NOX)**SDOPPIATORE MONOBLOCCO**

MONOBLOCK SPLITTER - SEPARATEUR MONO-BLOC

**Cod. PABSD 10 D80**

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	40 <sup>52</sup>



BRAND: BUDERUS - JUNKERS BOSCH

## STABILE PAB

### BICCHIERE SEPARATORE

SPLITTER SLEEVE - MANCHON SEPARATEUR

#### Cod. PABSD 01 D80

- Guarnizione in EPDM
- EPDM gasket
- Joint en EPDM

Box	1
€	17 <sup>55</sup>



BRAND: ARISTON - CHAFFOTEAUX  
DAIKIN (NO ALTHERMA 3 C GAS W) - ECOFLAM - ELCO  
RHEEM RADI - ROTEX

### BICCHIERI SEPARATORI

SPLITTER SLEEVES - MANCHONS SEPARATEURS

#### Cod. PABSD 02 D80

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	25 <sup>62</sup>



BRAND: THERMITAL (HEVA AR)

### BICCHIERI SEPARATORI

SPLITTER SLEEVES - MANCHONS SEPARATEURS

#### Cod. PABSD 02-1 D80

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	20 <sup>26</sup>



BRAND: BERETTA (NO CIAO GREEN; NO CIAO AT) - INNOVITA  
RIELLO (NO START AQUA CONDENS; NO START AR)  
SYLBER (NO STYLE CONDENSING; NO STYLE 4HE 25)  
THERMITAL (NO HEVA AR)

### BICCHIERI SEPARATORI

SPLITTER SLEEVES - MANCHONS SEPARATEURS

#### Cod. PABSD 02-2 D80

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	27 <sup>70</sup>



BRAND: BERETTA (CIAO GREEN)  
RIELLO (START AQUA CONDENS)  
SYLBER (STYLE CONDENSING)

### BICCHIERI SEPARATORI

SPLITTER SLEEVES - MANCHONS SEPARATEURS

#### Cod. PABSD 03 D80

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	19 <sup>73</sup>



BRAND: COINTRA - FERROLI - INVENT  
LAMBORGHINI - MOTAN - SIME

### BICCHIERI SEPARATORI

SPLITTER SLEEVES - MANCHONS SEPARATEURS

#### Cod. PABSD 03-1 D80

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	23 <sup>91</sup>



BRAND: BONGIONANNI - FONDITAL - NOVA FLORIDA

**BICCHIERI SEPARATORI**

SPLITTER SLEEVES - MANCHONS SEPARATEURS

**Cod. PABSD 03-2 D80**

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	24 <sup>02</sup>



BRAND: BALTUR - ITALTHERM

**BICCHIERI SEPARATORI**

SPLITTER SLEEVES - MANCHONS SEPARATEURS

**Cod. PABSD 03-3 D80**

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	26 <sup>75</sup>



BRAND: RADIANT

**BICCHIERI SEPARATORI**

SPLITTER SLEEVES - MANCHONS SEPARATEURS

**Cod. PABSD 03-4 D80**

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	24 <sup>95</sup>



BRAND: ARCA - BIASI - SAVIO - THERMONA

**BICCHIERI SEPARATORI**

SPLITTER SLEEVES - MANCHONS SEPARATEURS

**Cod. PABSD 04 D80**

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	25 <sup>50</sup>



BRAND: ARGO - BAXI - ROCA - REMEHA

**BICCHIERI SEPARATORI**

SPLITTER SLEEVES - MANCHONS SEPARATEURS

**Cod. PABSD 05 D80**

- Guarnizioni in EPDM
- EPDM gaskets
- Joints en EPDM

Box	1
€	25 <sup>50</sup>



BRAND: IMMERGAS

## STABILE PAB

### FASCETTA DI CENTRAGGIO PLASTICA

PLASTIC CENTRING BAND - COLLIER DE CENTRAGE EN PLASTIQUE

Cod. PAFC 01

Cod.	PAFC01 D100					PAFC01 D200			
Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200	
Box	1					1			
€	9 <sup>41</sup>					14 <sup>95</sup>			




### FASCETTA DI FISSAGGIO INOX

S.S. FASTENING BAND - COLLIER DE FIXATION EN ACIER INOX

Cod. PSFF 01

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
A (mm)	-	660	680	700	710	725	760	800
Box	-	1	1	1	1	1	1	1
€	-	21 <sup>36</sup>	23 <sup>45</sup>	24 <sup>58</sup>	26 <sup>88</sup>	28 <sup>47</sup>	30 <sup>51</sup>	32 <sup>53</sup>



### FASCETTA MURALE BIANCA

WHITE WALLBAND - COLLIER MURAL BLANC

Cod. 10630 - 10030 - 10130 - PACFM 01 D125

Cod.	-	10630	10030	10130	-	PACFM 01 D125	-	-
Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	1	1	1	-	1	-	-
€	-	6 <sup>12</sup>	6 <sup>33</sup>	6 <sup>98</sup>	-	9 <sup>42</sup>	-	-



### FASCETTA MURALE INOX

S.S. WALLBAND - COLLIER MURAL EN ACIER INOX

Cod. PSFM 12

Ø (mm)	50*	60	80	100	110	125	160	200
Box	1	1	1	1	1	1	1	1
€	5 <sup>90</sup>	6 <sup>24</sup>	9 <sup>04</sup>	9 <sup>52</sup>	10 <sup>34</sup>	10 <sup>85</sup>	11 <sup>87</sup>	13 <sup>23</sup>



\*\*Acciaio zincato - Zinc-coated steel - Acier galvanisé

### ROSONE COPRIMURO

WALL COVER ROSE - ROSACE COUVRE MUR

Cod. 10670 - 10070 - 10170 - PACRS 01 D125

- Gomma bianca  
- White rubber  
- Caoutchouc blanc

Cod.	-	10670	10070	10170	-	PACRS 01 D125	-	-
Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	1	1	1	-	1	-	-
€	-	5 <sup>41</sup>	5 <sup>87</sup>	6 <sup>23</sup>	-	9 <sup>32</sup>	-	-






**GRIGLIA ASPIRAZIONE/ANTINTRUSIONE IN PP**

PP SUCTION/ANTI-INTRUSION GRID - GRILLE D'ASPIRATION/ANTI-INTRUSION EN PP


**Cod. PABGA 01 D60-10065P**

Cod.	-	PABGA 01 D60	10065P	-	-	-	-	-
Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	10	10	-	-	-	-	-
€	-	<b>3<sup>98</sup></b>	<b>4<sup>19</sup></b>	-	-	-	-	-

**GRIGLIA ASPIRAZIONE/ANTINTRUSIONE INOX Cod. 10565-10665-10065-10165-11165-12165-16165-20165**

S.S. SUCTION/ANTI-INTRUSION GRID - GRILLE D'ASPIRATION/ANTI-INTRUSION EN ACIER INOX

Cod.	10565	10665	10065	10165	11165	12165	16165	20165
Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	10	10	10	10	1	1	1	1
€	<b>13<sup>28</sup></b>	<b>6<sup>28</sup></b>	<b>7<sup>02</sup></b>	<b>7<sup>66</sup></b>	<b>7<sup>66</sup></b>	<b>8<sup>01</sup></b>	<b>9<sup>42</sup></b>	<b>13<sup>56</sup></b>

**GRIGLIA DI SCARICO IN PP**

PP EXHAUST GRID - GRILLE D'ÉCOULEMENT EN PP

**Cod. PABGS 01**

Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	1	1	-	-	-	-	-
€	-	<b>5<sup>03</sup></b>	<b>5<sup>30</sup></b>	-	-	-	-	-

**GRIGLIA DI SCARICO INOX**

S.S. EXHAUST GRID - GRILLE D'ÉCOULEMENT EN ACIER INOX

**Cod. 10668-10068-10168**

Cod.	-	10668	10068	10168	-	-	-	-
Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	10	10	6	-	-	-	-
€	-	<b>8<sup>63</sup></b>	<b>9<sup>62</sup></b>	<b>10<sup>56</sup></b>	-	-	-	-

**GRIGLIA ASPIRAZIONE/ANTINTRUSIONE INOX CON PARAPIOGGIA Cod. 10565C-10665C-10065C-10165C**

S.S. SUCTION/ANTI-INTRUSION GRID WITH ANTI RAIN CAP - GRILLE D'ASPIRATION/ANTI-INTRUSION AVEC PARA-PLUIE EN ACIER INOX

Cod.	10565C	10665C	10065C	10165C	-	-	-	-
Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	1	1	10	1	-	-	-	-
€	<b>14<sup>30</sup></b>	<b>8<sup>88</sup></b>	<b>9<sup>70</sup></b>	<b>10<sup>53</sup></b>	-	-	-	-

**CAPPELLO CINESE INOX**

S.S. CHINESE CAP - CHAPEAU CHINOIS EN ACIER INOX

**Cod. 10664-10064-10164**

Cod.	-	10664	10064	10164	-	-	-	-
Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	-	5	5	5	-	-	-	-
€	-	<b>17<sup>42</sup></b>	<b>18<sup>56</sup></b>	<b>19<sup>83</sup></b>	-	-	-	-



## STABILE PAB

**A**

### TERMINALE ARCHITETTONICO

Architectural terminal - Terminal architectural

**IT**


Il terminale architettonico consente di realizzare un sistema di scarico fumi ventilato o coassiale, consigliato su condotti intubati privi di scarico condensa alla base.

**ENG**

The architectural terminal permits to make a ventilated or coaxial flue system. It is recommended for liners without condensation drain at the bottom.

**FR**

Le terminal architectural permet de réaliser un conduit de fumées aéré ou à ventouse. Il est recommandé sur les conduits intubés sans déchargement de condensats à la base.

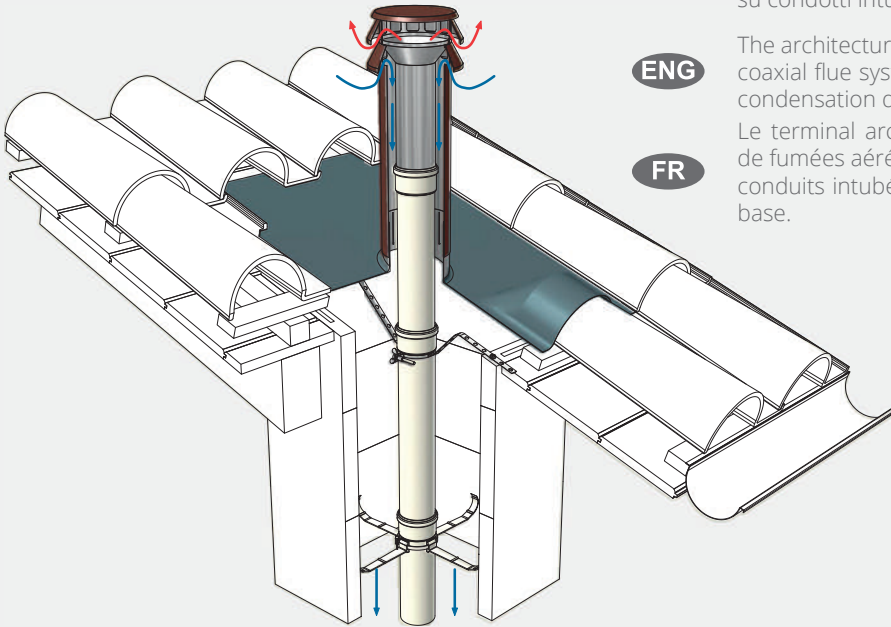

**B**

### CAMINO VERTICALE COASSIALE

Vertical coaxial chimney - Cheminée ventouse verticale

**IT**


Il camino verticale coassiale consente di realizzare un sistema di scarico fumi ventilato o coassiale, consigliato su condotti intubati privi di scarico condensa alla base.

**ENG**

The vertical coaxial chimney permits to make a ventilated or coaxial flue system. It is recommended for liners without condensation drain at the bottom.

**FR**

Le cheminée ventouse verticale permet de réaliser un conduit de fumées aéré ou à ventouse. Il est recommandé sur les conduits intubés sans déchargement de condensats à la base.

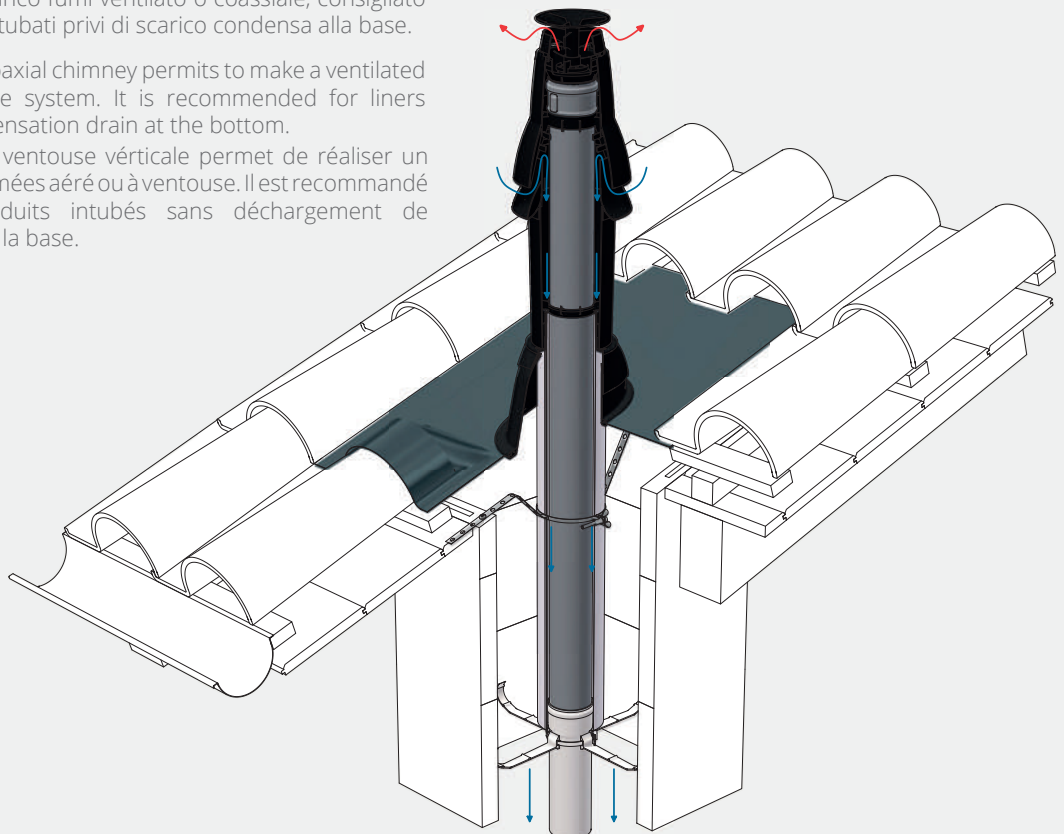

**KIT TERMINE ARCHITETTONICO**

ARCHITECTURAL TERMINAL KIT - KIT SOUCHE DE TOIT ARCHITECTURAL

Cod.	PATAKIT 01 D80	PATAKIT 02 D80
Colore	Inox	RAL 8017
Componenti	- 1 pz PATA 01 D80 - 1 pz PAFIL 01 D80 - 1 pz PSFF 01 D80	- 1 pz PATA 02 D80 - 1 pz PAFIL 01 D80 - 1 pz PSFF 01 D80
Box	1	1
€	240 <sup>25</sup>	256 <sup>31</sup>


**Cod. PATAKIT 01 D80 – PATAKIT 02 D80****CAMINO VERTICALE COASSIALE**

VERTICAL COAXIAL CHIMNEY - CHEMINEE VENTOUSE VERTICALE

**Cod. PACTT 01**

- Da abbinare ai faldali ALCFIL 20 D60-100 e PACFPC 01 D130
- To combine with the flashing ALCFIL 20 D60-100 and PACFPC 01 D130
- A combiner avec les solins ALCFIL 20 D60-100 et PACFPC 01 D130

Cod.	PACTT 01 D60-100	PACTT 01 D80-125
Box	1	1
€	93 <sup>94</sup>	98 <sup>60</sup>

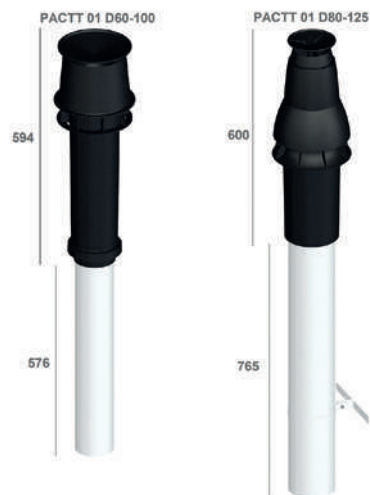**TEGOLA IN LEADAX MODELLABILE**

MOLDABLE LEADAX TILE FOR CHIMNEY - TUILE EN LEADAX MALLEABLE POUR CHEMINEE

**NEW****Cod. ALCFIL 20 D60-100**

- Per tetti inclinati 15° ÷ 60°
- For 15° ÷ 60° inclined roofs
- Pour toits inclinés à 15° ÷ 60°

Ø (mm)	60-100 / 80-125
Box	1
€	56 <sup>73</sup>


**FALDALE IN ALLUMINIO BASE TONDA**

ROUND FLASHING IN ALUMINIUM - SOLIN RONDE EN ALU

**Cod. PACFPC 01 D130**

- Per tetti piani
- For flat roofs
- Pour toits plats

Ø (mm)	60-100 / 80-125
Box	1
€	22 <sup>60</sup>



## STABILE PAB

### GUARNIZIONE EPDM (RICAMBIO)

EPDM GASKET (SPARE PART) - JOINT EN EPDM (REPLACEMENT)

Cod.	CONTATTARE UFFICIO TECNICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE							
Ø (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200
Box	1	1	1	1	1	1	1	1



### SIFONE PER SCARICO CONDENSA

SIPHON FOR CONDENSATION DRAIN - SIPHON POUR DECHARGEMENT DE CONDENSATS

Cod. PASC 41

Box	1
€	32 <sup>74</sup>



### TUBO FLESSIBILE PER SCARICO CONDENSA Ø20 L.50 m

FLEX PIPE FOR CONDENSATION DRAIN Ø20 L.50 m - GAINE SOUPLE POUR DECHARGEMENT DE CONDENSATS Ø20 L.50 m

Cod. PATS 20

- Solo rotoli interi - Only full rolls - Uniquement rouleaux complets

Box	1
€/m	1 <sup>80</sup>



### VITE ANALISI FUMI IN PP CON GUARNIZIONE IN EPDM ½"

PP FLUE GAS ANALYSIS SCREW WITH EPDM GASKET ½" - VIS D'ANALYSE DE FUMÉES EN PP AVEC JOINT EN EPDM ½"

Cod. PAAF 21

Box	1
€	12 <sup>56</sup>



### SCIVOLANTE SPRAY 400 ml

SPRAY SLIDER 400 ml - PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

Cod. AC SCISP

Box	1
€	10 <sup>80</sup>



### KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Cod. SCS CE PAB

Box	1
€	10 <sup>49</sup>

