


SISTEMA DOPPIAPARETE INOX / S.S. TWIN-WALL SYSTEM / SYSTEME DOUBLE PAROI INOX

STABILE PD

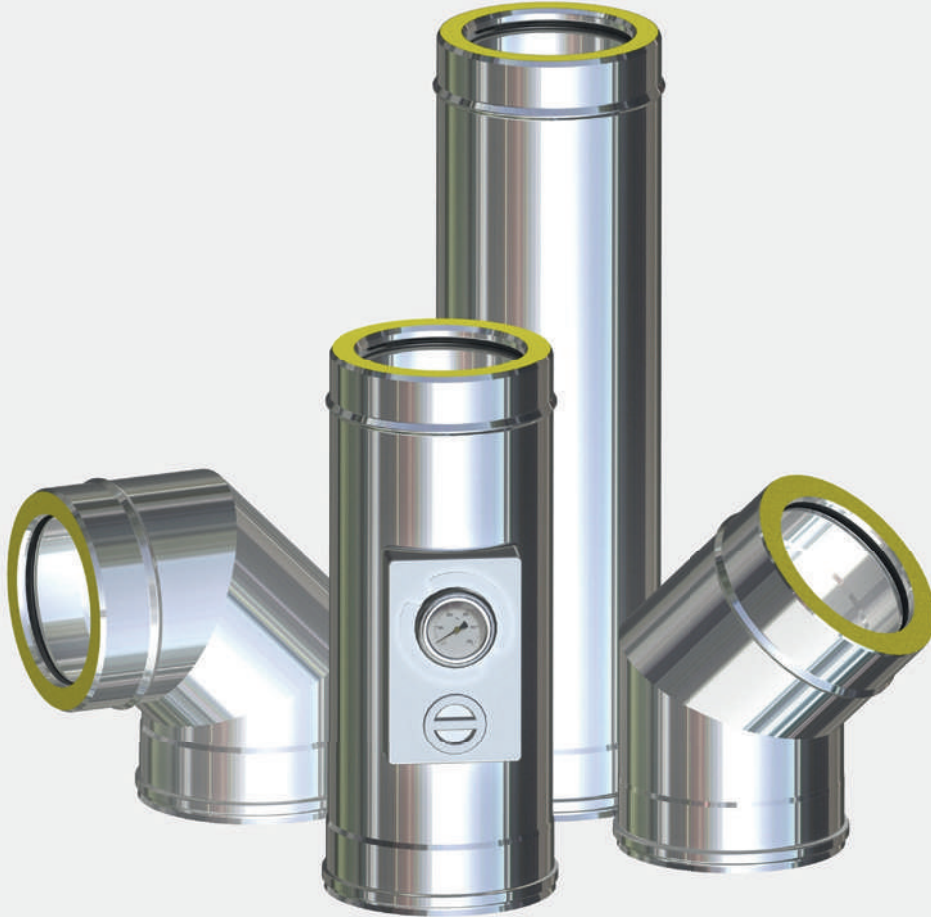

ACCIAIO
INOX
AISI 316L

0,5 mm



Stabile[®]

a brand of M&G Group

STABILE PD

APPLICAZIONI

1. Il sistema scarico fumi doppia parete STABILE PD può essere utilizzato per tutti i tipi di generatori civili industriali a combustibile gassoso, liquido e solido (motori e gruppi elettrogeni solo previa verifica e dimensionamento da parte dell'Uff. Tecnico).
2. Il sistema STABILE PD è certificato per ricevere i prodotti della combustione con temperature fino a 200°C con guarnizione montata e con temperature fino a 600°C senza guarnizione.
3. Il sistema STABILE PD è adatto per essere installato come camino e canna collettiva in conformità alle norme UNI 7129, UNI 11528, UNI 10683.
4. In ambienti dove l'atmosfera è ricca di vapori alogeni, non è consigliato l'uso di canne fumarie in acciaio inox (lavanderie, tintorie, tipografie, acconciature). Nel caso di utilizzo in questi ambienti, i prodotti perderanno la Garanzia della Casa.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti del sistema STABILE PD devono essere installati solo da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
3. Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
4. Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull'etichetta del singolo pezzo) orientata nella direzione dei fumi (femmina verso l'alto).
5. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione, dove prevista, rimanga nella propria sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio stesso. Se necessario, lubrificare la guarnizione con lo speciale scivolante (cod. AC SCISP) per facilitare l'innesco dei componenti.
6. Dopo l'assemblaggio serrare sempre la fascetta di bloccaggio (PDFB 19) tra il maschio e la femmina.
7. Sui tratti verticali, applicare un supporto murale come previsto dal libretto uso e manutenzione del sistema STABILE PD, mentre sui tratti sub-orizzontali installare una fascetta murale ogni 1,5 m e/o ogni cambio di direzione.
8. Nel caso di utilizzo del sistema STABILE PD per apparecchi a condensazione, nei tratti sub-orizzontali assemblare gli elementi lineari avendo cura di mantenere il cordone di saldatura verso l'alto e di installare l'apposita guarnizione in EDPM (cod. PSGT 71).
9. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nelle designazioni indicate nelle etichette di prodotto e nella "D.o.p."
10. Terminata l'installazione eseguire i controlli e le verifiche di collaudo secondo UNI 7129, UNI 11528 e UNI 10683, rilasciare al committente la "Dichiarazione di Conformità" dell'impianto secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08) e applicare nelle immediate vicinanze del sistema fumarlo installato la "placca camino" compilata in ogni sua parte.
11. Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la Garanzia della Casa e la responsabilità del Produttore.
12. Per qualsiasi altra informazione tecnica consultare il libretto d'uso e manutenzione del sistema STABILE PD.

MANUTENZIONE

1. La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. La manutenzione, la periodicità e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguiti secondo la legislazione vigente e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti è necessario istituire un piano di manutenzione programmata. Si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE PD secondo le prescrizioni contenute nella norma UNI 10683 per applicazioni a combustibile solido e almeno una volta all'anno per applicazioni a combustibile gassoso o liquido.
4. Per gli impianti a combustibile solido e liquido, le operazioni di pulizia del sistema STABILE PD devono essere eseguite secondo la norma UNI 10847, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE PD si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In caso di incendio da fuliggine, si deve provvedere al ripristino delle condizioni iniziali di fornitura.

STOCCAGGIO

1. Tutti i prodotti del sistema STABILE PD escono dalla fabbrica regolarmente etichettati per tipologia di prodotto.
2. Conservare i singoli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria, inappropriato stoccaggio e utilizzo.

IT

APPLICATIONS

1. The twin-wall STABILE PD flue system can be used for every kind of civil or industrial generator working with gas, liquid and solid combustibles (engines and power units only after verification and sizing by our Technical Dept.).
2. The STABILE PD system is certified for combustion products having a max temperature up to 200°C with mounted gasket and a max temperature up to 600°C without gasket.
3. The STABILE PD system is suitable for being installed as chimney, collective according to the current national regulations.
4. In locations where the atmosphere is rich in halogen fumes, we do not recommend the use of stainless steel chimneys (laundries, dye works, printing works). The usage of these products in such locations voids the manufacturer's warranty.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the STABILE PD system shall be installed only by qualified personnel according to the current regulations.
2. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to be performed.
3. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).
4. The elements shall be installed with the arrow - marked on the label of every single item - pointing in the direction of the flue gases (female side upwards).
5. Assemble the elements making sure that the gaskets, where needed, remains in its seat and that it does not get damaged during assembly. If necessary, lubricate the gaskets with the lubricant (code art. AC SCISP) to facilitate the coupling of the components.
6. After assembling always clamp the locking band (PDFB 19) between the male and the female side.
7. In the vertical sections, mount a wall support as prescribed in the use and maintenance booklet of the STABILE PD system. In the sub-horizontal sections mount a wall band every 1,5 m and/or at every shift.
8. When using the STABILE PD system for condensing appliances, in the sub-horizontal sections mount the straight elements being careful to keep the welding on the upper side and to install the appropriate EDPM gasket (item code PSGT 71).
9. The minimum distances of each component from adjacent combustible materials is provided in the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.p."
10. After the installation carry out controls and tightness tests and issue the "Declaration of Conformity" to the customer according to the current legislation and mount the "chimney identification plate" close to the installed system after filling it in completely.
11. Any structural modification of the components during installation voids the Warranty and all responsibilities of the Manufacturer.
12. For any further technical information, please refer to the maintenance booklet of STABILE PD system.

MAINTENANCE

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel in compliance with the current legislation.
2. The maintenance, the periodicity and the control of the flue system shall be performed in compliance with the current legislation and/or local prescriptions.
3. In order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged overtime, it is necessary to establish a scheduled maintenance plan. We recommend to check and / or clean the STABILE PD system according to the prescriptions provided by the current regulations for appliances working with solid combustibles and at least once a year for appliances working with gaseous or liquid combustibles.
4. For systems working with solid and liquid combustibles, the STABILE PD shall be cleaned according to the current legislation, using appropriate equipment and tools in compliance with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the STABILE PD system, use a sponge a cloth, ora soft plastic scrubber. Do not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.
6. In case of soot fire, restore the initial supply conditions..

STORAGE

1. All the products of the STABILE PD system leave the factory regularly labelled by product type.
2. Store the elements and/or the accessories in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligent, inappropriate storage and use.

ENG

APPLICATIONS

1. Le système de conduit de fumées STABILE PD double paroi peut être utilisé pour tous types d'appareil de chauffage civil ou industriel fonctionnant avec combustibles gazeux, liquides et solides (pour moteurs et générateurs seulement après vérification et dimensionnement par notre Bureau Technique).
2. Le système STABILE PD est certifié pour produits de la combustion avec une température maximale de 200°C avec Joint monté et une température maximale de 600°C sans joint.
3. Le système STABILE PD est adapté pour être installé comme cheminée, conduit de raccordement et cheminée collective collectif en conformité avec les réglementations nationales en vigueur.
4. Dans les endroits où l'atmosphère est riche en gaz halogènes, nous ne recommandons pas l'utilisation de cheminées en acier inoxydable (blanchisseries, teintureries, typographies, coiffeurs). L'utilisation de ces produits dans de tels endroits annule la garantie du fabricant.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants du système STABILE PD ne doivent être installés que par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.
2. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation à effectuer.
3. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on vous recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
4. Les éléments doivent être installés avec la flèche (marquée sur l'étiquette de chaque article) pointant vers la direction des fumées (femelle vers le haut).
5. Assemblez les éléments en assurant que les joints, où prévus, reste dans son siège et qu'il ne soit pas endommagés pendant l'assemblage même. Si nécessaire, lubrifiez les joints avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SCISP) pour faciliter l'emboîtement entre les composants.
6. Après le montage, enfermer toujours le collier couvre joint (PDFB 19) entre la partie male et la partie femelle.
7. Dans les sections verticales montez un support mural comme prévu dans la brochure d'utilisation et maintenance du système STABILE PD. Dans les sections subhorizontales montez un collier mural chaque 1,5 m et/ou à chaque changement de direction.
8. Si vous utilisez le système STABILE PD pour appareils à condensation, dans les sections subhorizontales assemblez les éléments droits en veillant à conserver la soudure sur le côté supérieur et à installer le joint en EPDM approprié (réf. PSGT 71).
9. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.p."
10. Après l'installation faire toutes vérifications et les tests d'étanchéité conformément aux réglementations locales et fournir au client la «Déclaration de Conformité» du conduit de fumées en vertu de la législation en vigueur et montez en proximité du système la plaque d'identification du système installé correctement compliée.
11. Si l'installation exige des changements structurels des composants, et toute responsabilité du fabricant.
12. Pour toutes informations techniques supplémentaires, consultez la brochure d'utilisation et maintenance du système STABILE PD.


MAINTENANCE

1. La maintenance du conduit de fumées doit être faite par des ouvriers qualifiés en conformité avec de la législation en vigueur.
2. La maintenance, la périodicité et les vérifications du conduit de fumées doivent être effectuées conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangés dans le temps, c'est nécessaire établir un plan de maintenance planifiée. Nous recommandons de contrôler et/ou nettoyer le système STABILE PD selon les prescriptions des réglementations en vigueur pour les appareils à combustible solide et au moins une fois par an pour les appareils à combustible gazeux ou liquide.
4. Pour les systèmes à combustible solide ou liquide du système STABILE PD, le nettoyage doit être effectué conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système STABILE PD on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. Ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasifs. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. En cas de feu de cendres, rétablissez les conditions initiales.

STOCKAGE


1. Tous les composants du système STABILE PD départent d'usine régulièrement étiquetés par type de produit.
2. Conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri de chocs éventuels et conditions de protection générale contre tous agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par négligence, stockage ou utilisation inapproprié.

FR

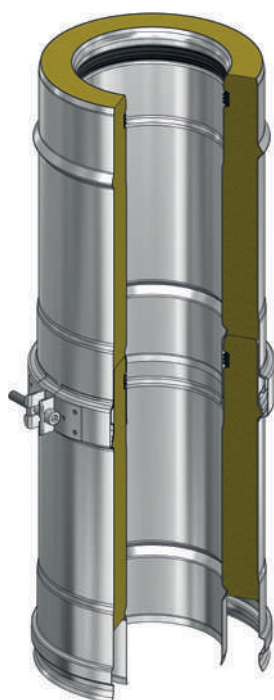

DENOMINAZIONE	STABILE PD			
DESCRIZIONE	Camino a doppiaparete metallica isolato con lana di roccia di sp. 25 e 50 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm e parete esterna in acciaio inox.			
NORME DI RIFERIMENTO	EN 1856-1	Camini Requisiti per camini metallici	Parte 1:Prodotti per sistemi camino	
SPESSORE PARETE INTERNA [xxx]	0,5 mm [050]	0,6 mm [060]	0,8 mm [080]	1 mm [100]
DESIGNAZIONE CON GUARNIZIONE	T200-P1-W-V2-L50xxx-O(50)			
DESIGNAZIONE SENZA GUARNIZIONE	T600-N1-W-V2-L50xxx-G(70)			
DIAMETRO INTERNO (mm)	80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900			
DIAMETRO ESTERNO (mm)	130 150 180 200 230 250 300 350 450 500 550 600 700 800 900 1000			
MATERIALE SCARICO FUMI	Acciaio Inox AISI 316L			
MATERIALE PARETE ESTERNA	Acciaio AISI 304			
MATERIALE ISOLANTE	Lana di roccia ad alta densità 90 Kg/m ³ sp. 25mm (DN80÷300) sp. 50mm (DN350÷900)			
GUARNIZIONE DI TENUTA	Elastomero in SILICONE 200° C - Profilata a tre labbri Certificata EN 14241-1			
DATI PRESTAZIONALI	Con guarnizione		Senza guarnizione	
CLASSE DI TEMPERATURA	T200 (200°C)		T600 (600°C)	
CLASSE DI PRESSIONE	P1 (200 Pa)		N1 (40 Pa)	
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENZA	W		D	
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE			V2	
CLASSE DI RESISTENZA ALL'INCENDIO DI FULIGGINE	O		G	
DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE	50 mm		70 mm	
CAMPI DI IMPIEGO	Sistema camino e canna fumaria collettiva per apparecchi con temperatura dei fumi ≤200°C con guarnizione e ≤600°C senza guarnizione.			
COMBUSTIBILI AMMESSI				
NOTIFIED BODY				
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA				

STABILE PD

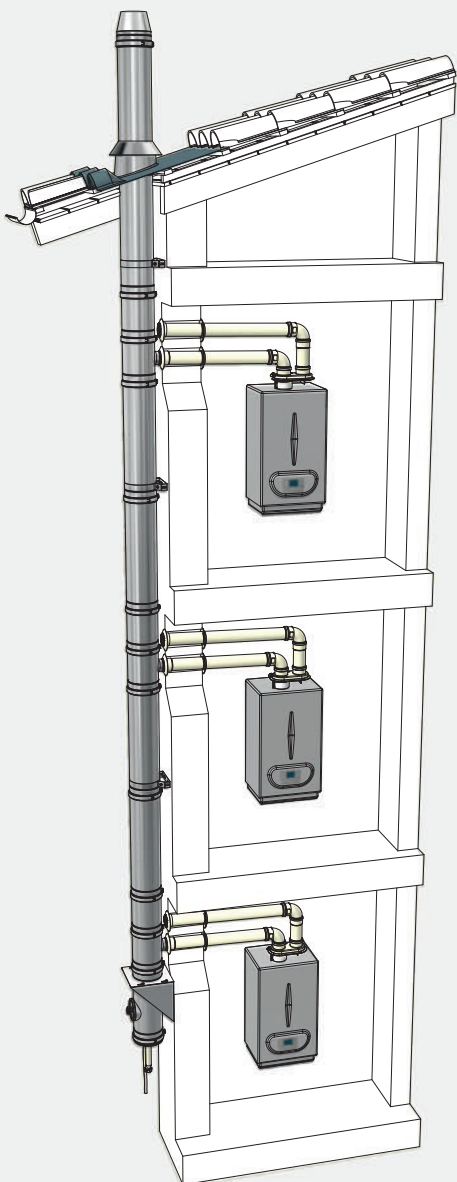

A CANNA FUMARIA COLLETTIVA

Collective chimney - Cheminée collective

Esempio di canna fumaria collettiva monoflusso al servizio di apparecchi a gas di Tipo C, realizzata con il sistema doppia parete **STABILE PD**.

IT

Example of monoflow collective chimney for C-Type gas appliances made through the **STABILE PD** twin-wall system.

ENG

Exemple de cheminée collective à flux unique pour appareils de Type C réalisé avec le système double paroi **STABILE PD**.

FR

B CAMINO SINGOLO

Single chimney - Cheminée single

Esempio di generatore alimentato a combustibile gassoso posto in centrale termica con collettore fumi realizzato con il sistema **STABILE PAB** e camino singolo realizzato con il sistema doppia parete **STABILE PD**.


IT


Example of generator working with gas combustible installed in a thermal power plant, with flue system manifold made through the **STABILE PAB** system and a single chimney made through the **STABILE PD** twin-wall system.

ENG

Exemple de générateur alimenté par combustible gazeux installé dans une centrale thermique, avec un collecteur conduit de fumées réalisés avec le système **STABILE PAB** et une cheminée single réalisé avec un système double paroi **STABILE PD**.

FR

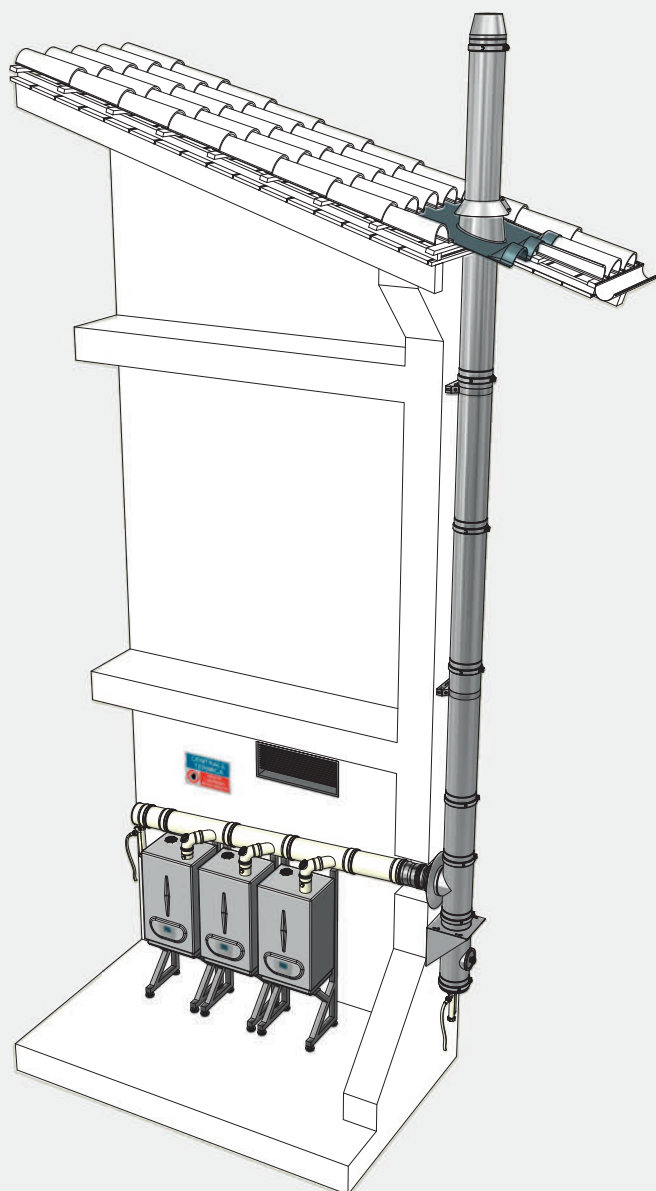

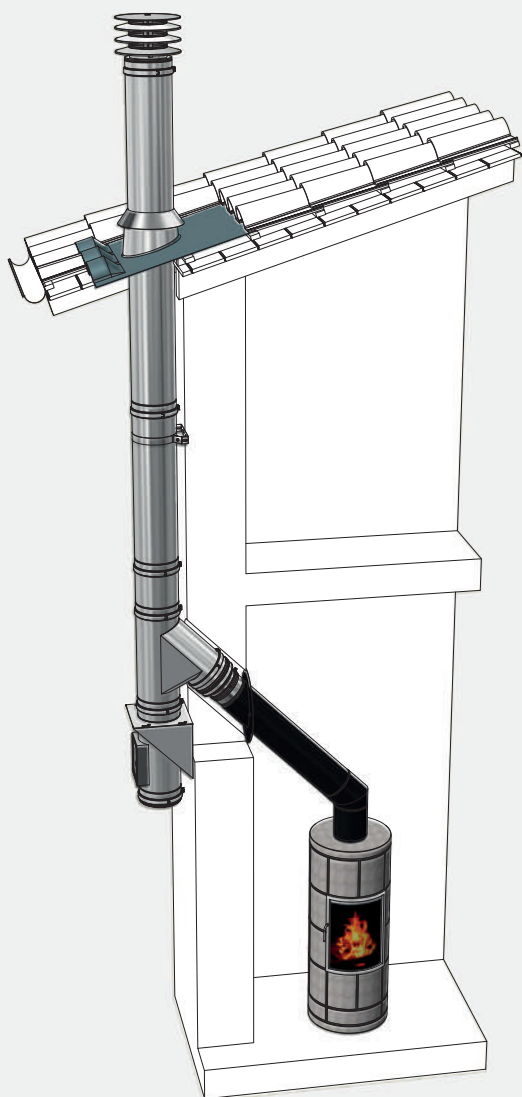

C

SISTEMA CAMINO SINGOLO

Single chimney system - Système de cheminée single

IT


Esempio di stufa a legna con canale da fumo realizzato con il sistema monoparete **STABILE PH** e con camino singolo realizzato con il sistema **STABILE PD**.

ENG

Example of wood stove with connecting flue pipe made through the **STABILE PH** single-wall system and a single chimney made through the **STABILE PD** system.

FR

Exemple de poêle à bois avec conduit de raccordement réalisé avec le système simple paroi **STABILE PH** et une cheminée single réalisée avec le système **STABILE PD**

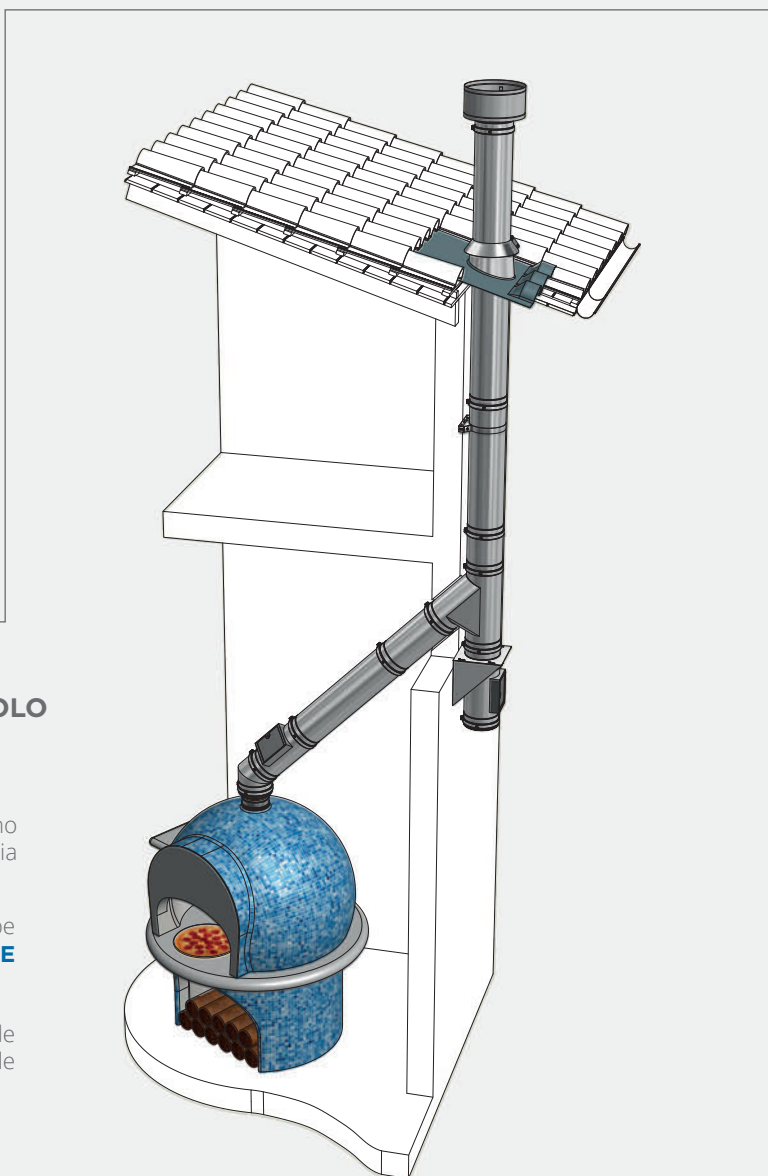

D

CANALE DA FUMO E CAMINO SINGOLOConnecting flue pipe and single chimney
Conduit de raccordement et cheminée single

IT

Esempio di un forno a legna con canale da fumo e camino singolo realizzati con il sistema doppia parete **STABILE PD**.

ENG

Example of wood oven with connecting flue pipe and single chimney made through the **STABILE PD** twin-wall system.

FR

Exemple de four à bois avec conduit de raccordement et cheminée single réalisé avec le système double paroi **STABILE PD**.


STABILE PD

ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	940	940	940	940	940	940	940	940	945	945	945	945
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	82 ⁵⁷	93 ⁴²	104 ³⁵	121 ⁰⁷	128 ¹²	140 ¹⁰	173 ⁷¹	201 ¹⁶	288 ¹⁶	312 ⁶⁸	353 ⁰³	393 ⁷¹



Cod. PDED 01

ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	440	440	440	440	440	440	440	440	445	445	445	445
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	66 ¹⁹	71 ⁷²	78 ¹¹	88 ⁷⁷	96 ⁶³	102 ²¹	119 ²⁵	142 ¹⁸	201 ⁸²	237 ⁵⁴	258 ³⁷	278 ²⁹



Cod. PDED 02

ELEMENTO DRITTO L.330 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.330 mm – ELEMENT DROIT M/F L.330 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	270	270	270	270	270	270	270	270	275	275	275	275
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	60 ⁰¹	67 ³⁵	72 ⁶⁹	76 ³²	82 ¹⁸	88 ⁰⁸	107 ⁹⁸	133 ⁶²	170 ³⁴	190 ²¹	235 ⁷⁰	247 ⁰⁴





Cod. PDED 03

ELEMENTO TELESCOPICO L.465÷780 mm M/F

M/F TELESCOPIC ELEMENT L. 465÷780 mm – ELEMENT TELESCOPIQUE M/F L. 465÷780 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	174 ⁰⁴	183 ⁸⁹	203 ²⁶	214 ⁹⁶	231 ⁰⁰	244 ¹⁴	274 ⁸⁸	326 ⁰⁸	462 ⁰⁵	503 ⁰⁷	543 ⁹⁰	583 ⁴⁵



Cod. PDET 05


- ATTENZIONE: non supporta carichi verticali
- WARNING: non suitable for vertical loads
- ATTENTION: pas adapté pour charges verticales

CURVA 15° M/F

M/F 15° ELBOW – COUDE A 15° M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	114	117	121	123	127	130	136	143	156	162	169	175
E (mm)	21	22	22	23	23	24	25	25	27	28	28	30
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	70 ⁷⁵	74 ⁸⁶	97 ⁸⁹	99 ²⁷	103 ²⁸	114 ¹⁶	131 ⁸⁷	149 ⁵⁶	214 ⁷⁸	229 ⁰⁷	293 ⁷⁸	356 ³¹

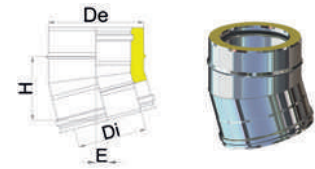


Cod. PDCQ 15

CURVA 30° M/F

M/F 30° ELBOW – COUDE A 30° M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	124	127	135	140	147	152	165	177	202	215	227	240
E (mm)	46	48	49	51	53	54	57	60	67	70	74	77
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	64 ¹⁵	67 ⁸⁵	88 ⁶³	97 ⁷²	106 ⁸⁴	116 ¹¹	137 ⁴⁸	173 ²¹	214 ⁵⁵	236 ⁹⁸	304 ⁷⁹	397 ⁰⁶

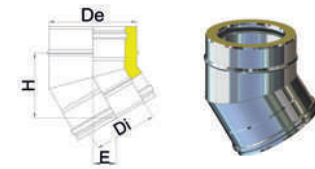


Cod. PDCT 30

CURVA 45° M/F

M/F 45° ELBOW – COUDE A 45° M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	119	126	141	148	159	166	184	202	237	255	272	290
E (mm)	72	75	79	82	87	89	97	105	118	126	133	140
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	62 ⁵⁸	66 ¹⁹	86 ⁴⁷	95 ³⁴	104 ²³	113 ²⁷	134 ¹⁴	168 ⁹⁹	214 ⁵⁵	236 ⁹⁸	304 ⁷⁹	397 ⁰⁶

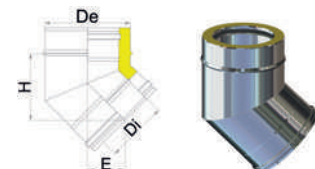


Cod. PDCQ 45

CURVA 90° M/F

M/F 90° ELBOW – COUDE A 90° M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	112	124	137	148	151	173	197	221	270	294	318	343
E (mm)	162	174	187	198	201	223	247	281	320	344	368	393
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	106 ³⁹	112 ⁵⁰	147 ⁰⁰	162 ⁰⁵	177 ²⁰	192 ⁵⁵	228 ⁰³	287 ²⁸	364 ⁷⁵	402 ⁸⁷	518 ¹⁴	675 ⁰⁴

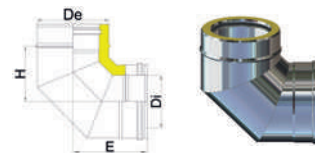


Cod. PDCN 90

CURVA 90° M/F CON ISPEZIONE (T200)

M/F 90° ELBOW WITH INSPECTION (T200) – COUDE A 90° M/F AVEC TRAPPE DE VISITE (T200)

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	-	-	-	-
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	-	-	-	-
H (mm)	160	180	190	200	215	225	250	275	-	-	-	-
E (mm)	100	120	130	140	155	165	190	215	-	-	-	-
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
€	217 ⁴⁷	241 ⁷⁵	262 ⁶⁵	290 ⁸⁹	310 ⁶⁵	367 ¹⁴	502 ⁷⁰	706 ⁰³	-	-	-	-

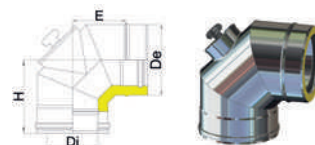

Cod. PDCI 90

STABILE PD


RACCORDO A T 90°

90° TEE – T A 90°

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	440	440	440	440	440	440	440	540	640	690	740	790
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	133 ⁶⁴	139 ³⁹	155 ⁵¹	165 ⁸⁹	218 ¹⁷	235 ²³	258 ⁵⁵	317 ⁴⁸	432 ⁹³	529 ¹⁹	710 ⁸³	871 ²⁶

Cod. PDRT 08

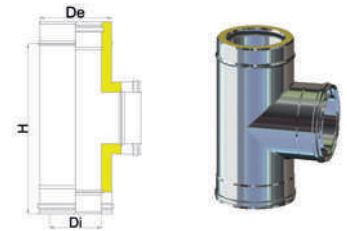


RACCORDO A T 90° USCITA MONO

90° TEE WITH SINGLE-WALL OUTLET – T A 90° AVEC SORTIE LATERALE SIMPLE PAROI

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	-	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	-	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	-	440	440	440	440	440	440	540	640	690	740	790
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	132 ⁸⁷	141 ⁷⁸	156 ⁷⁷	193 ⁹⁴	223 ⁶⁸	252 ¹⁸	296 ⁸³	432 ⁹³	529 ¹⁹	710 ⁸³	871 ²⁶

Cod. PDTD 08

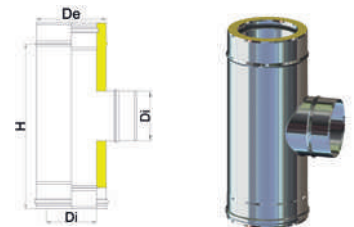


RACCORDO A T 90° RIDOTTO Ø80 (MASCHIO)

90° TEE REDUCED TO Ø80 (MALE) – T A 90° REDUIT A Ø80 (MALE)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	122 ²⁹	132 ⁸⁷	141 ⁷⁸	156 ⁷⁷	193 ⁹⁴	333 ³⁰	252 ¹⁸	296 ⁸³	364 ⁷⁰	442 ⁹³	551 ⁰⁴	745 ⁴⁷

Cod. PDTR 28

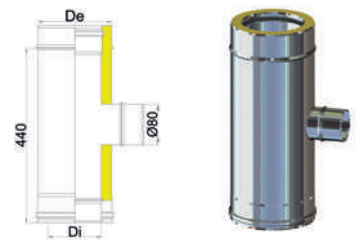

* Su richiesta: versione con uscita Ø80 femmina (cod. PDTR 29 Dxxx)

* On demand: variant with Ø80 female outlet (cod. PDTR 29 Dxxx)

* Sur demande: version avec sortie femelle Ø80 (cod. PDTR 29 Dxxx)


RACCORDO BRAGA 135°

135° TEE – T A 135°

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	423	458	498	526	564	592	664	738	880	952	1022	1092
B (mm)	228	248	270	288	312	330	372	416	500	544	586	628
E (mm)	123	134	146	152	159	165	185	205	242	260	277	295
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	283 ⁴⁵	319 ⁰⁰	349 ⁸²	371 ⁵⁹	411 ⁷⁶	495 ⁴⁰	594 ⁴²	693 ⁵³	864 ³⁶	974 ⁹⁴	1280 ³⁵	1563 ⁹⁴

Cod. PDRB 82

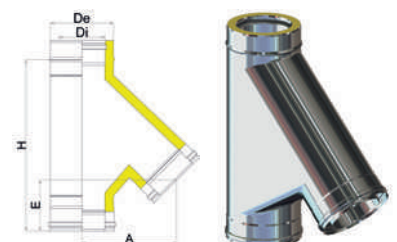


RACCORDO A T 90° CON ISPEZIONE (T200)

90° TEE WITH INSPECTION (T200) – T A 90° AVEC TRAPPE DE VISITE (T200)

NEW

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	-	-	-	-
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	-	-	-	-
H (mm)	440	440	440	440	440	440	440	540	-	-	-	-
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
€	445 ²⁴	468 ⁸¹	516 ⁹⁰	539 ²⁸	635 ⁶³	670 ⁷⁵	787 ³³	928 ⁷⁸	-	-	-	-

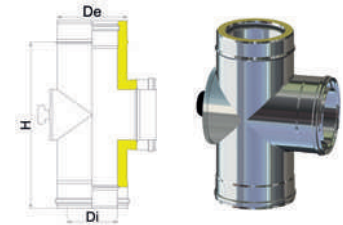**Cod. PDRTI 01****ELEMENTO ISPEZIONE M/F (T200)**

M/F INSPECTION ELEMENT (T200) – ELEMENT M/F AVEC TRAPPE DE VISITE (T200)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	213 ³⁰	226 ⁰⁵	247 ²³	254 ²⁰	276 ¹⁷	285 ⁹⁸	354 ⁰⁰	404 ⁶¹	455 ⁷¹	512 ⁷⁰	580 ¹⁶	599 ²⁴

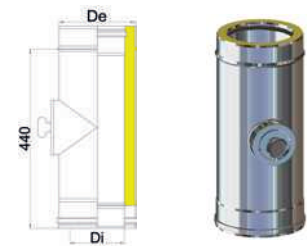**Cod. PDMI 42****CAMERA RACCOLTA INCOMBUSTI M/F (T600)**

M/F INSPECTION ELEMENT FOR HIGH TEMPERATURE SYSTEMS (T600) – ELEMENT RECUEIL DES CENDRES M/F (T600)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	303 ⁸¹	313 ¹¹	379 ⁴⁴	385 ⁴⁹	400 ⁵⁸	409 ⁶²	452 ⁴⁰	525 ²⁶	576 ²⁶	653 ⁰⁴	866 ²⁷	994 ³⁰

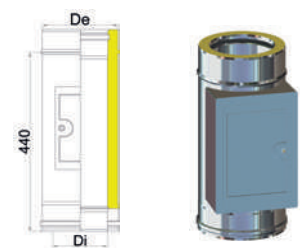
**Cod. PDCR 44****MODULO SONDA M/F**

M/F PROBE ELEMENT – ELEMENT POUR PRELEVE DES FUMÉES M/F

NEW

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	119 ⁴⁸	136 ⁵²	149 ⁴⁰	162 ¹⁶	179 ²⁸	187 ⁶⁷	213 ³⁰	264 ⁵⁹	291 ⁸¹	318 ⁷⁷	376 ³³	398 ²⁶

**Cod. PDMS 03**


STABILE PD

PIASTRA CON ELEMENTO DRITTO M/F

M/F INTERMEDIATE PLATE – PLAQUE INTERMEDIAIRE M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A (mm)	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	102 ³⁷	110 ⁴⁸	128 ³³	141 ³⁵	167 ³⁴	209 ⁶²	232 ³⁸	255 ¹¹	406 ²⁴	461 ⁴⁵	529 ⁶⁶	614 ¹⁹



Cod. PDPB 50




PIASTRA DI BASE CIECA CON SCARICO CONDENSA


BLIND BASE PLATE WITH CONDENSATION DRAIN – PLAQUE BASE AVEUGLE AVEC DECHARGEMENT DE CONDENSATS

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A (mm)	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	102 ³⁷	110 ⁴⁸	128 ³³	141 ³⁵	167 ³⁴	209 ⁶²	232 ³⁸	255 ¹¹	305 ⁵²	383 ³⁷	417 ⁵⁴	479 ³⁰




Cod. PDPB 15



COPPIA DI ANGOLARI PER PIASTRE

PLATE SUPPORTS (COUPLE) – SUPPORTS POUR PLAQUE

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
A (mm)	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	39 ¹⁸	41 ⁵²	45 ⁴⁸	48 ⁴⁹	56 ⁷⁷	60 ⁵⁵	70 ³⁴	82 ⁶⁶	96 ⁴⁷	153 ⁵¹	217 ⁹⁵	252 ¹²



Cod. PDAS 12



TAPPO SCARICO CONDENSA


CONDENSATION DRAIN CAP – TAMPON DE CONDENSATS

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	71 ⁹⁶	74 ²⁰	79 ⁶⁷	85 ⁷⁹	91 ⁸⁷	98 ¹³	110 ³³	128 ⁶⁵	159 ²²	184 ⁸²	193 ³⁴	225 ⁷⁹



Cod. PDTC 85



OPTIONAL:

TAPPO 3/4" FEM INOX

S.S FEMALE CAP 3/4" – TAMPON FEMELLE 3/4" EN ACIER INOX

Cod.	PSPD 46
Box	1
€	7 ⁹⁰



OPTIONAL:

PORTAGOMMA DRITTO 3/4" FEM

STRAIGHT HOSE HOLDER 3/4" FEM – SUPPORT DROIT POUR GAINÉ 3/4" FEM

Cod.	PSPD 41
Box	1
€	5 ²⁶



OPTIONAL:

PORTAGOMMA 90° 3/4" FEM

90° HOSE HOLDER 3/4" FEM – SUPPORT A 90° POUR GAINÉ 3/4" FEM

Cod.	PSPD 42
Box	1
€	6 ²³




TAPPO CIECO CON SCARICO LATERALE


BLIND CAP WITH SIDE CONDENSATION DRAIN – TAMPON AVEUGLE AVEC DECHARGEMENT DE CONDENSATS LATERAL

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	88 ⁹¹	92 ²⁰	102 ⁹⁸	109 ⁸⁷	117 ⁶⁸	125 ⁷⁴	130 ⁹⁶	164 ⁸²	210 ⁹⁹	244 ⁹⁴	256 ²⁰	284 ³⁶



Cod. PDTC 80



OPTIONAL:

TAPPO MASCHIO 1/2" INOX

MALE CAP 1/2" INOX – TAMPON MÂLE 1/2" INOX

Cod.	PSPD 47
Box	1
€	9 ²⁴



OPTIONAL:

PORTAGOMMA DRITTO 1/2" MASCHIO

STRAIGHT HOSE HOLDER 1/2" MALE – SUPPORT DROIT POUR GAINÉ 1/2" MÂLE FEM

Cod.	PSPD 43
Box	1
€	3 ⁰²




MAGGIORATORE ECCENTRICO M/F

M/F ECCENTRIC OVERSIZE – AUGMENTATION EXCENTRIQUE M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

ØF (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
ØM (mm)	-	80	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷
			100	130	150	180	200	250	300	350	400	450
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	92 ⁶⁸	102 ⁰²	113 ⁰⁵	120 ⁹⁰	130 ²³	147 ⁵⁶	168 ⁰²	172 ⁰⁵	198 ⁹⁸	231 ⁷²	298 ⁵⁹




Cod. PDRTE 01

RIDUTTORE ECCENTRICO M/F

M/F ECCENTRIC REDUCER – REDUCTEUR EXCENTRIQUE M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

ØM (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
ØF (mm)	-	80	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷
			100	130	150	180	200	250	300	350	400	450
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	94 ⁴³	103 ⁹⁵	115 ¹⁷	123 ¹⁸	132 ⁶⁸	150 ³⁶	171 ¹⁹	172 ⁰⁵	198 ⁹⁸	231 ⁷²	298 ⁵⁹




Cod. PDRTE 02

RACCORDO CALDAIA F/F

F/F BOILER ADAPTER – MANCHON POUR CHAUDIERE F/F

- Guarnizioni non incluse - Gaskets not included - Joints non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	73 ²³	78 ⁸⁹	88 ²²	90 ⁸¹	100 ⁶⁹	103 ⁹⁸	127 ¹⁷	138 ⁷⁶	154 ⁴⁵	183 ⁵³	197 ¹³	238 ²⁷

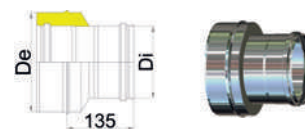


Cod. PDRC 09

GIUNZIONE MONO DOPPIA M/F

M/F SINGLE / TWIN-WALL ADAPTER – JONCTION SIMPLE / DOUBLE PAROI M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	65 ⁶⁴	69 ⁹²	80 ⁹⁷	83 ⁴⁹	91 ¹¹	96 ⁹²	120 ⁴⁹	132 ⁴⁴	146 ⁴⁴	175 ⁴⁷	189 ⁰⁶	230 ³²




Cod. PDGM 10

GIUNZIONE DOPPIA MONO M/F

M/F TWIN / SINGLE-WALL ADAPTER – JONCTION DOUBLE / SIMPE PAROI M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	64 ⁴²	69 ⁹²	79 ⁴⁶	81 ⁹⁵	89 ⁴³	95 ¹²	118 ²⁷	129 ⁹⁹	146 ⁴⁴	175 ⁴⁷	189 ⁰⁶	230 ³²



Cod. PDGD 24


STABILE PD

CAPPELLO CINESE

CHINESE CAP – CHAPEAU CHINOIS

Cod. PDCC 06

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
ØE (mm)	265	265	320	300	400	400	500	500	600	750	800	850
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	62 ⁷³	65 ⁶⁶	74 ²⁴	77 ¹¹	85 ⁶¹	88 ⁴⁹	114 ¹⁷	148 ⁴³	171 ¹⁹	239 ⁴⁴	301 ¹⁴	362 ²⁰



CAPPELLO ANTIVENTO

ANTI-WIND CAP – CHAPEAU ANTI-VENT

Cod. PDAR 62

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
ØE (mm)	220	260	300	310	370	420	470	530	500	550	600	650
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	107 ⁴⁷	124 ⁹⁰	143 ¹⁹	151 ⁷⁹	160 ⁰⁰	164 ⁹⁸	180 ⁶⁷	193 ³⁵	247 ²⁷	491 ⁰⁸	613 ⁸⁷	736 ⁶³



CAPPELLO TRONCO CONICO

TRUNCATED CONICAL CAP – CHAPEAU TRONCONIQUE

Cod. PDCT 18

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	67 ²⁹	70 ¹⁹	73 ¹⁵	76 ⁰⁹	79 ⁰⁴	81 ⁸⁶	96 ⁵¹	108 ²⁷	143 ³¹	166 ⁷⁵	195 ⁹³	219 ³⁹



CAPPELLO CON ELEMENTI CIRCOLARI

ARCHITECTONIC CAP – CHAPEAU ARCHITECTURAL

Cod. PDEC 08

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	137 ⁰⁷	146 ⁵⁶	168 ⁷⁸	181 ⁷⁸	191 ⁵¹	204 ⁴⁶	227 ¹⁷	240 ¹³	301 ⁷¹	544 ⁸⁸	620 ⁵⁰	639 ⁴⁵



CAPPELLO EOLICO

AEOLIAN CAP – CHAPEAU EOLIEN

Cod. PDCE 07

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	203 ⁰⁶	182 ⁵⁶	199 ⁶⁵	213 ⁹³	213 ⁹³	248 ¹⁷	259 ⁶⁶	296 ⁰³	326 ⁸⁶	457 ²³	648 ⁸²	951 ⁴⁹




FALDALE PER TETTO PIANO

FLASHING FOR FLAT ROOFS – SOLIN POUR TOITS PLATS

Cod. (xx)	02		03		04		05	06	08	09	10	11
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A (mm)	625		750		750		850	850	950	950	1050	1050
B (mm)	625		750		750		850	850	950	950	1050	1050
Box	1		1		1		1	1	1	1	1	1
€	93 ⁹³		114 ⁹⁸		130 ⁵⁰		180 ²³	200 ⁷⁰	270 ⁹¹	356 ²⁰	549 ⁰⁵	622 ⁹¹

Cod. PSFP xx

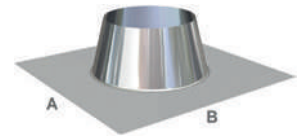
**FALDALE PER TETTO INCLINATO LEADAX (5°-30°)**

LEADAX FLASHING FOR INCLINED ROOFS (5°-30°) – SOLIN EN LEADAX POUR TOITS INCLINES (5°-30°)

Cod. (xx)	02		03		04		05	06	08	09	10	11
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A (mm)	600		666		666		666	750	1000	1000	1000	1000
B (mm)	1000		1000		1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Box	1		1		1		1	1	1	1	1	1
€	140 ⁰⁰		170 ⁰⁰		185 ⁰⁰		207 ⁰⁰	245 ⁰⁰	595 ⁰⁰	630 ⁰⁰	650 ⁰⁰	725 ⁰⁰

NEW

Cod. PSFIL xx

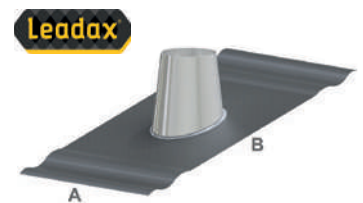


- * Su richiesta: versione per tetti inclinati da 30° a 45° (cod. PSFIL 45-xx)
- * On demand: variant for inclined roofs from 30° to 45° (cod. PSFIL 45-xx)
- * Sur demande: version pour toits inclinées de 30° à 45° (cod. PSFIL 45-xx)

SCOSSALINA

STORM COLLAR – COLLERETTE

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D1 (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
D2 (mm)	295	315	345	365	395	415	465	515	550	600	650	700
H (mm)	115	115	115	115	115	115	115	115	105	105	105	105
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	29 ⁹³	30 ⁶⁰	33 ³⁰	34 ⁴³	40 ⁵⁰	42 ³⁰	50 ⁶³	54 ⁰⁰	78 ⁸⁰	90 ¹⁰	112 ⁴²	120 ²⁹


Cod. PDSCOS 01

**ROSONE SCOSSALINA**

STORM COLLAR ROSE – ROSACE COLLERETTE

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D1 (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
D2 (mm)	330	350	380	400	430	450	500	550	650	700	750	800
H (mm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	20 ⁶⁷	21 ⁹²	21 ⁹²	33 ¹⁸	36 ⁹³	36 ⁹³	38 ⁷⁴	41 ⁹⁸	45 ⁴⁸	49 ⁰¹	49 ⁰¹	49 ⁰¹

Cod. PDRS 01

**ROTOLO LEADAX 1 x 6 m**

LEADAX COIL 1 x 6 mt – ROULEAU EN LEADAX 1 x 6 mt

NEW

Cod.	AC RL1
Box	1
€	810 ⁰⁰

**SIGILLANTE AD ELEVATA ADESIVITA'**

HIGH TACK SEALANT – MASTIC A HAUTE ADHERENCE

NEW

Cod.	AC SIL LEADAX 1
Box	1
€	13 ⁵¹



STABILE PD

FASCETTA MURALE REGOLABILE

ADJUSTABLE WALLBAND – COLLIER MURAL REGLABLE

Cod. PDFMR 14

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A (mm)	128	146	168	181	200	218	250	288	371	406	442	476
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	27 ⁵⁸	32 ⁹⁸	38 ⁵¹	40 ³⁸	41 ³⁴	47 ²³	54 ⁴⁸	63 ⁷³	75 ⁶⁶	88 ¹⁷	149 ⁴⁶	158 ¹⁶



COPPIA DI PROLUNGHE PER FASCETTA MURALE

WALLBAND EXTENSIONS (COUPLE) – PROLONGATIONS (COUPLE) POR COLLIER MURAL

Cod. PSFMP 14

Cod.	PSFMP 14 03	PSFMP 14 04
L (mm)	105	205
Box	1	1
€	12 ⁸⁵	15 ⁷⁵



FASCETTA PER CAVI TIRANTI

BAND FOR TIE-RODS – COLLIER POUR CABLES TIRANTES

Cod. PDFT 17

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D1 (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	33 ⁵³	36 ⁸¹	36 ⁸¹	39 ⁹⁴	41 ⁰⁰	42 ⁰³	43 ⁴⁶	45 ³⁴	50 ⁴⁹	55 ⁵⁹	62 ⁴⁷	65 ³⁷



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

LOCKING BAND – COLLIER COUVRE JOINT

Cod. PDFB 19

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D1 (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
B (mm)	145	165	195	215	245	265	315	365	465	515	565	615
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	9 ⁶¹	9 ⁷⁶	10 ⁰⁹	10 ³³	10 ⁷³	10 ⁹⁷	11 ⁷⁰	12 ⁵¹	40 ⁶⁶	50 ⁸⁹	55 ⁹⁸	58 ¹⁵



GUARNIZIONE IN SILICONE (T200)

SILICONE GASKET (T200) – JOINT EN SILICONE (T200)

Cod. PSGT 70

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
€	1 ⁰¹	1 ⁶⁴	2 ³²	3 ⁰⁰	4 ²²	5 ⁹³	8 ⁶⁵	9 ⁸²	11 ²¹	-	-	-



GUARNIZIONE IN EPDM (T120)

EPDM GASKET (T120) – JOINT EN EPDM (T120)

Cod. PSGT 71

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Box	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
€	1 ⁰¹	1 ⁶⁴	2 ³²	3 ⁰⁰	4 ²²	5 ⁹³	-	-	-	-	-	-



REGOLATORE DI TIRAGGIO

DRAFT ADJUSTER – REGULATEUR DE TIRAGE

Cod. WH 700

Cod.	WH 70050 Z150
Ø (mm)	150
Regolazione tiraggio (Pa)	10 ÷ 35
Box	1
€	220 ⁰⁰

**TAPPO AD ESPANSIONE (T200)**

PLUG FOR INSPECTION ELEMENT (T200) – TAMPON POU TRAPPE DE VISITE (T200)

Cod. AC TC

Ø (mm)	80	100	130	150	180
Box	1	1	1	1	1
€	38 ⁸³	39 ⁵⁰	43 ⁸²	48 ³⁰	55 ⁶⁴

**TAPPO AD ESPANSIONE CON MOLLA (T600)**

PLUG FOR INSPECTION ELEMENT WITH SPRING (T600) – TAMPON POU TRAPPE DE VISITE AVEC RESSORT (T600)

Cod. AC TCAT

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200
Box	1	1	1	1	1	1
€	59 ⁴⁴	67 ⁰⁹	82 ⁹⁸	89 ¹⁶	95 ⁰⁵	129 ⁴⁷

**SCIVOLANTE SPRAY 400 ml**

SPRAY SLIDER 400 ml – PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

Cod. AC SCISP

Box	1
€	10 ⁸⁰

**KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)**

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Cod. SCS CE PD

Box	1
€	10 ⁴⁹

