

SISTEMA MONOPARETE INOX / S.S. SINGLE-WALL SYSTEM / SYSTEME SIMPLE PAROI INOX

STABILE PS



ACCIAIO
INOX
AISI 316L

0,5 mm



Stabile[®]

a brand of M&G Group

STABILE PS

APPLICAZIONI

1. Il sistema scarico fumi monoparete STABILE PS può essere utilizzato per tutti i tipi di generatori civili industriali a combustibile gassoso, liquido e solido (motori e gruppi elettrogeni solo previa verifica e dimensionamento da parte dell'Uff. Tecnico).
2. Il sistema STABILE PS è certificato per ricevere i prodotti della combustione con temperature fino a 200°C con guarnizione montata e con temperature fino a 600°C senza guarnizione.
3. Il sistema STABILE PS è adatto per essere installato come camino, canale da fumo, condotto, condotto intubato singolo e multiplo, sistema collettivo e collettore di scarico in conformità alle norme UNI 7129, UNI 11528, UNI 10683.
4. In ambienti dove l'atmosfera è ricca di vapori alogeni, non è consigliato l'uso di canne fumarie in acciaio inox (lavanderie, tintorie, tipografie, acconciature). Nel caso di utilizzo in questi ambienti, i prodotti perderanno la Garanzia della Casa.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti del sistema STABILE PS devono essere installati solo da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
3. Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
4. Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull'etichetta del singolo pezzo) orientata nella direzione dei fumi (femmina verso l'alto).
5. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione, dove prevista, rimanga nella propria sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio stesso. Se necessario, lubrificare la guarnizione con lo speciale scivolante (cod. AC SCISP) per facilitare l'innesco dei componenti.
6. Dopo l'assemblaggio serrare sempre la fascetta di bloccaggio (PSFB 19) tra il maschio e la femmina.
7. Sui tratti verticali applicare un supporto murale come previsto dal libretto uso e manutenzione del sistema STABILE PS, mentre sui tratti sub-orizzontali installare una fascetta murale ogni 1,5 m e/o ogni cambio di direzione.
8. Nel caso di utilizzo del sistema STABILE PS per apparecchi a condensazione, nei tratti sub-orizzontali assemblare gli elementi lineari avendo cura di mantenere il cordone di saldatura verso l'alto e di installare l'apposita guarnizione in EPDM (cod. PSGT 71).
9. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nelle designazioni indicate nelle etichette di prodotto e nella "D.o.p."
10. Nel caso in cui nelle immediate vicinanze della parete esterna dell'asola tecnica/camino esistente intubato sia presente materiale combustibile, verificarne la temperatura, che in caso di incendio da fuliggine, non deve superare i 100°C, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15287 oppure utilizzando il software "Progetto Camino".
11. Terminata l'installazione eseguire i controlli e le verifiche di collaudo secondo UNI 7129, UNI 11528 e UNI 10683, rilasciare al committente la "Dichiarazione di Conformità" dell'impianto secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08) e applicare nelle immediate vicinanze del sistema fumario installato la "placca camino" compilata in ogni sua parte.
12. Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la Garanzia della Casa e la responsabilità del Produttore.
13. Per qualsiasi altra informazione tecnica consultare il libretto d'uso e manutenzione del sistema STABILE PS.

MANUTENZIONE

1. La manutenzione dell'impianto fumarlo deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. La manutenzione, la periodicità e il controllo dell'impianto fumarlo vanno eseguiti secondo la legislazione vigente e/o eventuali prescrizioni inalterate.
3. Per mantenere inalterato nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti è necessario istituire un piano di manutenzione programmata. Si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE PS secondo le prescrizioni contenute nella norma UNI 10683 per applicazioni a combustibile solido e almeno una volta all'anno per applicazioni a combustibile gassoso o liquido.
4. Per gli impianti a combustibile solido e liquido, le operazioni di pulizia del sistema STABILE PS devono essere eseguite secondo la norma UNI 10847, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE PS si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In caso di incendio da fuliggine, si deve provvedere al ripristino delle condizioni iniziali di fornitura.

STOCCAGGIO

1. Tutti i prodotti del sistema STABILE PS escono dalla fabbrica regolarmente etichettati per tipologia di prodotto.
2. Conservare i singoli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria, inappropriato stoccaggio e utilizzo.

IT

APPLICATIONS

1. The single-wall STABILE PS flue system can be used for every kind of civil or industrial generator working with gas, liquid and solid combustibles (engines and power units only after verification and sizing by our Technical Dept.).
2. The STABILE PS system is certified for combustion products having a max temperature up to 200°C with mounted gasket and a max temperature up to 600°C without gasket.
3. The STABILE PS system is suitable for being installed as chimney, connecting flue pipe, duct and single and multiple relined flue duct, collective system and exhaust manifold according to the current national regulations.
4. In locations where the atmosphere is rich in halogen fumes, we do not recommend the use of stainless steel chimneys (laundries, dye works, printing works, and hairdressings). The usage of these products in such locations voids the manufacturer's warranty.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the STABILE PS system shall be installed only by qualified personnel according to the current regulations.
2. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to be performed.
3. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).
4. The elements shall be installed with the arrow - marked on the label of every single item - pointing in the direction of the flue gases (female side upwards).
5. Assemble the elements making sure that the gaskets, where needed, remain in its seat and it does not get damaged during assembly. Where necessary, lubricate the gaskets with the special lubricant - Art. code AC SCISP - to facilitate the coupling of the components.
6. After assembling always clamp the locking band (PSFB 19) between the male and the female side.
7. In the vertical sections, mount a wall support as prescribed in the use and maintenance booklet of the STABILE PS system. In the sub-horizontal sections mount a wall band every 1,5 m and/or at every shift.
8. When using the STABILE PS system for condensing appliances, in the sub-horizontal sections mount the straight elements being careful to keep the welding on the upper side and to install the appropriate EDPM gasket (item code PSGT 71).
9. The minimum distances of each component from adjacent combustible materials is provided in the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.p."
10. In presence of combustible material in the immediate vicinity of the external wall of the enclosure/existing relined chimney, test the temperature that - in case of soot fire - shall not exceed 100°C, according to what provided by the Standard UNI EN 15287 or using the software "Progetto Camino".
11. After the installation carry out controls and tightness tests and issue the "Declaration of Conformity" to the customer according to the current legislation and mount the "chimney identification plate" close to the installed system after filling it in completely.
12. Any structural modification of the components during installation voids the Warranty and all responsibilities of the Manufacturer.
13. For any further technical information, please refer to the maintenance booklet of STABILE PS system.

MAINTENANCE

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel in compliance with the current legislation.
2. The maintenance, the periodicity and the control of the flue system shall be performed according to current legislation and/or local prescriptions.
3. In order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged overtime, it is necessary to establish a scheduled maintenance plan. We recommend to check and/or clean the STABILE PS system according to the prescriptions provided by the current regulations for appliances working with solid combustibles and at least once a year for appliances working with gaseous or liquid combustibles.
4. For systems using solid and liquid combustibles, the STABILE PS shall be cleaned according to the current legislation, using appropriate equipment and tools in compliance with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the STABILE PS system, use a sponge a cloth, or a soft plastic scrubber. Do not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.
6. In case of soot fire, restore the initial supply conditions.

STORAGE

1. All the products of the STABILE PS system leave the factory regularly labelled by product type.
2. Store the elements and/or the accessories in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligence, inappropriate storage and use.

ENG

APPLICATIONS

1. Le système de conduit de fumées STABILE PS simple paroi peut être utilisé pour tous types d'appareil de chauffage civil ou industriel fonctionnant avec combustibles gazeux, liquides et solides (pour moteurs et générateurs seulement après vérification et dimensionnement par notre Département Technique).
2. Le système STABILE PS est certifié pour produits de la combustion avec une température maximale de 200°C avec Joint monté et une température maximale de 600°C sans joint.
3. Le système STABILE PS est adapté pour être installé comme cheminée, conduit de raccordement, conduit et conduit de fumées intubé simple et multiple, système collectif et collecteur de déchargement en conformité avec les réglementations nationales en vigueur.
4. Dans les endroits où l'atmosphère est riche en gaz halogènes, nous ne recommandons pas l'utilisation de cheminées en acier inoxydable (blanchisseries, teintureries, typographies, coffeurs). L'utilisation de ces produits dans de tels endroits annule la garantie du fabricant.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants du système STABILE PS ne doivent être installés que par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.
2. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation à effectuer.
3. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on vous recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
4. Les éléments doivent être installés avec la flèche (marquée sur l'étiquette de chaque article) pointant vers la direction des fumées (femelle vers le haut).
5. Assemblez les éléments en s'assurant que les joints, où prévus, dans son siège et qu'il ne soit pas endommagés pendant l'assemblage même. Si nécessaire, lubrifiez les joints avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SCISP) pour faciliter l'emboîtement entre les composants.
6. Après le montage, enfermer toujours le collier couvre joint (PSFB 19) entre la partie male et la partie femelle.
7. Dans les sections verticales montez un support mural comme prévu dans la brochure d'utilisation et maintenance du système STABILE PS. Dans les sections subhorizontales montez un collier mural chaque 1,5 m et/ou à chaque changement de direction.
8. Si le système STABILE PS pour appareils à condensation, dans les sections subhorizontales assemblez les éléments droits en veillant à conserver la soudure sur le coté supérieur et à installer le joint en EPDM approprié (réf. PSGT 71).
9. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes du produit et dans la "D.o.p."
10. Dans le cas où il y a du matériel combustible à proximité de la paroi externe de l'espace technique/cheminée intubée préexistante, vérifiez la température qui, en cas de feu de suie, ne doit pas dépasser les 100°C, en conformité avec la norme UNI EN 15287 ou en utilisant le logiciel "Progetto Camino".
11. Après l'installation effectuer toutes vérifications et les tests d'étanchéité conformément aux réglementations locales et fournir au client la «Déclaration de Conformité» du conduit de fumées en conformité avec la législation en vigueur et montez en proximité du système la plaque d'identification du système installé correctement compilée.
12. Si l'installation exige des changements structurels des composants, cela annule la garantie du fabricant.
13. Pour toutes informations techniques supplémentaires, consultez la brochure d'utilisation du système STABILE PS.

MAINTENANCE

1. La maintenance du conduit de fumées doit être faite par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.
2. La maintenance, la périodicité et les vérifications du conduit de fumées doit être faite conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangées dans le temps, c'est nécessaire établir un plan de maintenance planifiée. Nous recommandons de contrôler et/ou nettoyer le système STABILE PS selon les prescriptions des réglementations en vigueur pour les appareils à combustible solide et au moins une fois par an pour les appareils à combustible gazeux ou liquide.
4. Pour les systèmes à combustible solide ou liquide du système STABILE PS, le nettoyage doit être effectué conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système STABILE PS on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastiques souple. Ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasifs. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. En cas de feu de cendres, rétablissez les conditions d'approvisionnement.

STOCKAGE

1. Tous les composants du système STABILE PS départent d'usine régulièrement étiquetés par type de produit.
2. Conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri de chocs éventuels et conditions de protection générale contre tous agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par négligence, stockage ou utilisation inapproprié.

FR



DENOMINAZIONE

STABILE PS

DESCRIZIONE

Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm

NORME DI RIFERIMENTO

EN 1856-1	Camini Requisiti per camini metallici	Parte 1: Prodotti per sistemi camino
EN 1856-2		Parte 2: Condotti interni e canali da fumo metallici

SPESSORE [xxx]

0,5 mm [050] 0,6 mm [060] 0,8 mm [080] 1 mm [100]

**DESIGNAZIONE CON
GUARNIZIONE
SECONDO EN 1856-1:2009
SISTEMA CAMINO**

T200-P1-W-V2-L50xxx-O(50)

**DESIGNAZIONE CON
GUARNIZIONE
SECONDO EN 1856-2:2009
CANALE DA FUMO**

T200-P1-W-V2-L50xxx-O(50)M

**DESIGNAZIONE CON
GUARNIZIONE
SECONDO EN 1856-2:2009
CONDOTTO FUMARIO**

T200-P1-W-V2-L50xxx-O

**DESIGNAZIONE SENZA
GUARNIZIONE
SECONDO EN 1856-2:2009
CANALE DA FUMO**

T600-N1-W-V2-L50xxx-G(600)M

**DESIGNAZIONE SENZA
GUARNIZIONE
SECONDO EN 1856-2:2009
CONDOTTO FUMARIO**

T600-N1-W-V2-L50xxx-G

MATERIALE SCARICO FUMI

Acciaio Inox AISI 316L

GUARNIZIONE DI TENUTA

Elastomero in SILICONE 200°C - Profilata a tre labbri
Certificata EN 14241-1

DATI PRESTAZIONALI

Con guarnizione	Senza guarnizione
-----------------	-------------------

CLASSE DI TEMPERATURA

T200 (200°C)	T600 (600°C)
--------------	--------------

CLASSE DI PRESSIONE

P1 (200 Pa)	N1 (40 Pa)
-------------	------------

**CLASSE DI RESISTENZA ALLA
CONDENSA**

W	D
---	---

**CLASSE DI RESISTENZA ALLA
CORROSIONE**

V2

**CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO
DI FULIGGINE**

O	G
---	---

**DISTANZA DA MATERIALI
COMBUSTIBILI**

50 mm	600 mm
-------	--------

CAMPI DI IMPIEGO

Sistema camino, canna fumaria collettiva, condotto, condotto singolo, multiplo, collettivo e collettore di scarico per apparecchi con temperatura fumi ≤200° C con guarnizione e ≤600° C senza guarnizione.

COMBUSTIBILI AMMESSI




NOTIFIED BODY



RICICLAGGIO MATERIA PRIMA



STABILE PS

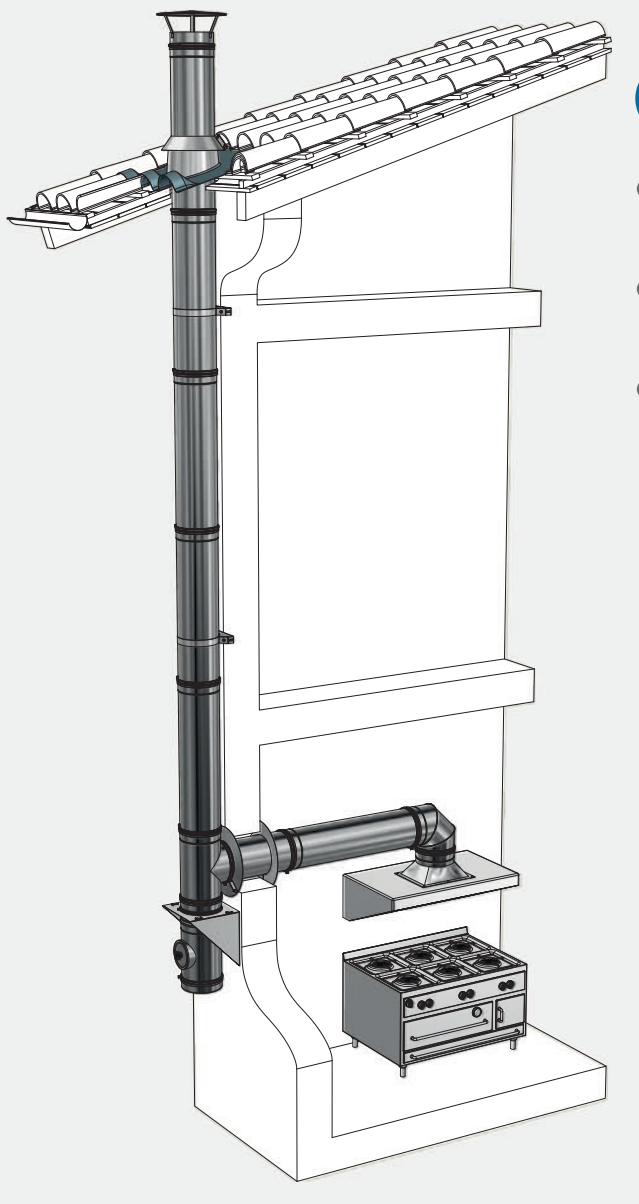

A

SISTEMA CAMINO SINGOLO

Single chimney system – Système de cheminée simple

IT


Esempio di una cappa cucina industriale con condotto di esalazione vapori e camino singolo realizzati con il sistema monoparete **STABILE PS**.

ENG

Example of industrial extractor hood with vapor exhalation duct and single chimney made through the **STABILE PS** single-wall system.

FR

Exemple de hotte de cuisine industrielle avec conduit d'exhalation de vapeurs et cheminée simple réalisée avec un système simple paroi **STABILE PS**.

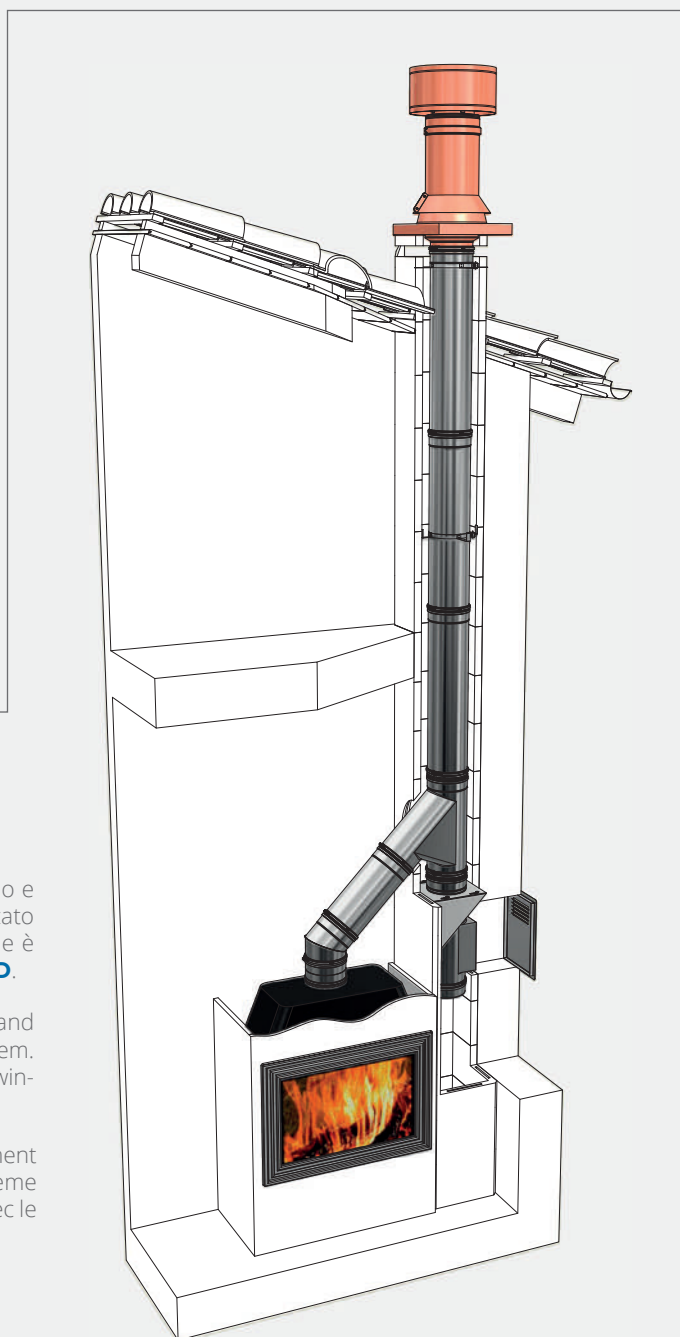

B

CONDOTTO INTUBATO SINGOLO

Single liner - Conduit intubé single

IT


Esempio di un caminetto a legna con canale da fumo e condotto fumario e condottofumario intubato realizzato con il sistema monoparete **STABILE PS**. Il terminale è realizzato con il sistema doppiaparete **STABILE RPD**.

ENG

Example of wood fireplace with connecting flue pipe and liner made through the **STABILE PS** single-wall system. The terminal is made through the **STABILE RPD** twin-wall system.

FR

Exemple de foyer à bois avec conduit de raccordement et un conduit de fumées intubé réalisé avec le système simple paroi **STABILE PS**. Le terminal est réalisé avec le système double paroi **STABILE RPD**.

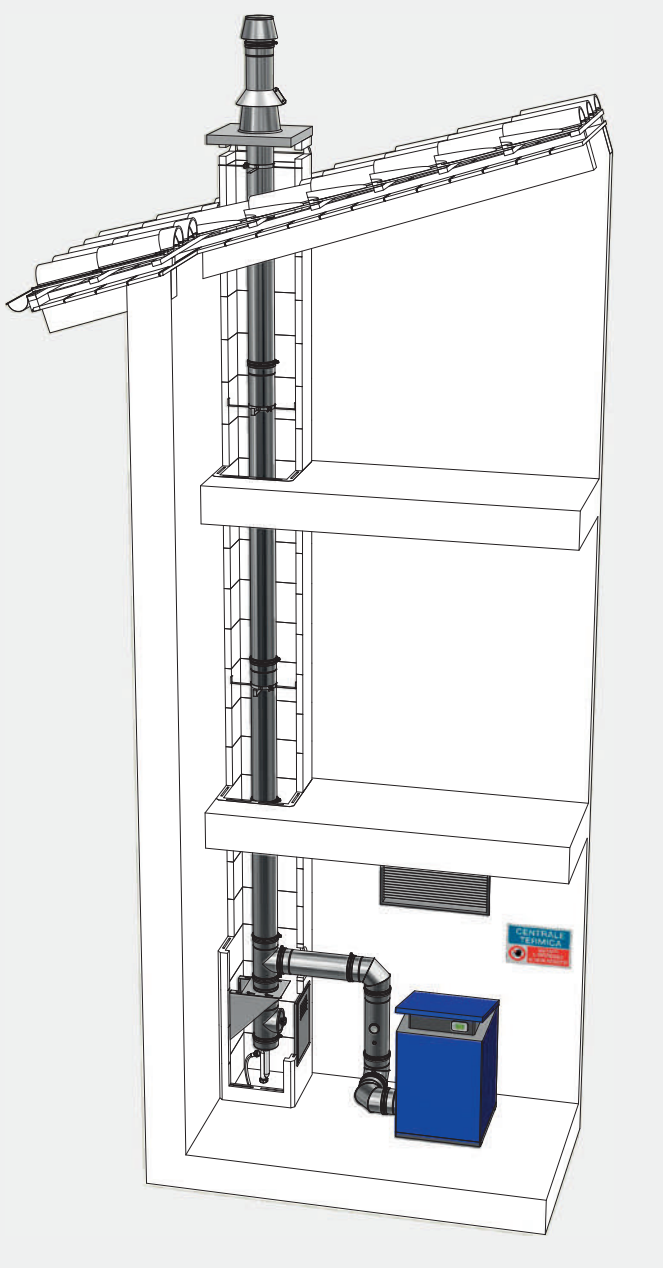**B****CONDOTTO INTUBATO SINGOLO**

Single liner - Conduit simple intubé

IT


Esempio di apparecchio alimentato a combustibile gassoso posto in centrale termica con canale da fumo e condotto intubato realizzato con sistema **STABILE PS**.

ENG

Example of generator working with gas combustible installed in a thermal plant with connecting flue pipe and liner made through the **STABILE PS** system.

FR

Exemple de générateur alimenté par combustible gazeux installé dans une centrale thermique avec conduit de raccordement et conduit intubé réalisés avec le système **STABILE PS**.

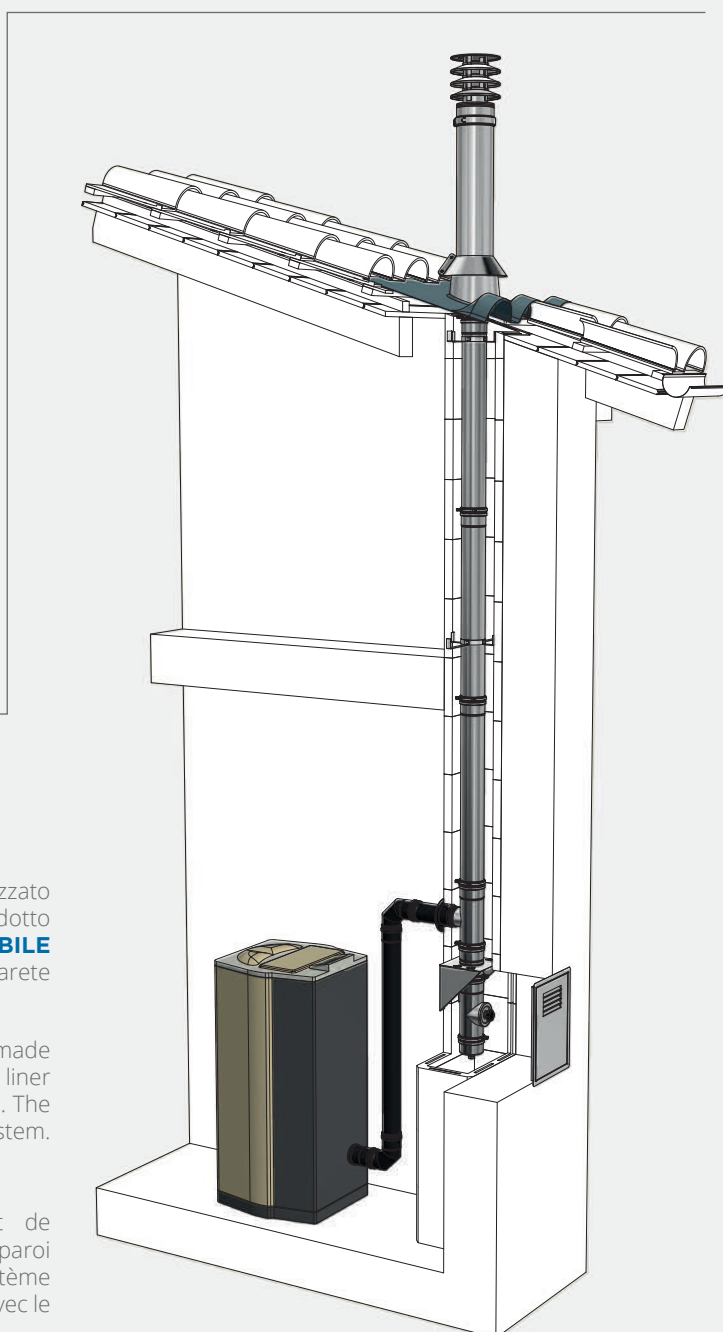**C****CONDOTTO INTUBATO SINGOLO**

Single liner - Conduit intubé single

IT

Esempio di stufa a pellet con canale da fumo realizzato con il sistema monoparete **STABILE NX** e condotto intubato realizzato con il sistema monoparete **STABILE PS**. Il terminale è realizzato con il sistema doppiaparete **STABILE PD**.

ENG

Example of pellet stove with connecting flue pipe made through the **STABILE NX** single-wall system and liner made through the **STABILE PS** single-wall system. The terminal is made with the **STABILE PD** twin-wall system.

FR

Exemple de poêle à granulés avec conduit de raccordement réalisé avec le système simple paroi **STABILE NX** et conduit intubé réalisé avec le système simple paroi **STABILE PS**. Le terminal est réalisé avec le système double paroi **STABILE PD**.

STABILE PS

ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	945	945	945	945
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	37 ⁹⁴	22 ⁴³	27 ⁷¹	30 ⁵²	34 ⁰⁶	36 ¹⁹	41 ⁴²	42 ⁴³	45 ⁷⁶	51 ¹⁵	56 ⁶⁰	62 ⁰⁰	73 ⁴⁴	88 ³²	115 ⁵⁰	130 ²⁵	145 ³⁸	162 ³⁰

Cod. PSED 01




ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	445	445	445	445
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	26 ⁹⁶	15 ⁶⁴	19 ²²	21 ²⁴	23 ⁴²	25 ⁰⁰	28 ⁷⁰	28 ⁹¹	31 ²⁸	35 ¹⁵	39 ⁰¹	44 ⁰⁷	48 ⁴²	57 ⁷⁷	77 ⁰⁰	88 ⁵⁵	101 ⁵¹	110 ⁹⁰

Cod. PSED 02



ELEMENTO DRITTO L.330 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.330 mm – ELEMENT DROIT M/F L.330 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	190	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	275	275	275	275
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	18 ³⁵	10 ⁶⁰	13 ⁰⁶	14 ⁴⁷	15 ⁸⁹	16 ⁹⁷	19 ⁴²	19 ⁶²	21 ²²	23 ⁸⁴	26 ⁴⁹	29 ¹⁶	32 ⁸⁵	39 ²³	51 ¹⁷	61 ⁷⁸	68 ⁹⁴	76 ⁹⁴

Cod. PSED 03



ELEMENTO TELESCOPICO L.245+400 mm M/F

M/F TELESCOPIC ELEMENT L. 245+400 mm – ELEMENT TELESCOPIQUE M/F L. 245+400 mm

- Guarnizione non inclusa – Non supporta carichi verticali
- Gasket not included – Non suitable for vertical loads
- Joint non inclus – Pas adapté pour charges verticales

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	29 ⁴⁰	33 ⁰⁰	33 ⁵⁰	38 ⁰³	39 ⁶⁸	40 ⁸⁸	42 ⁴¹	45 ⁸⁷	46 ⁶⁴	52 ⁸²	59 ⁷⁴	66 ⁵⁶	77 ⁷⁵	121 ³²	134 ¹²	148 ⁶⁰	164 ⁹⁵

Cod. PSET 04




CURVA REGOLABILE M/F

M/F ADJUSTABLE ELBOW – COUDE REGLABLE M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A (mm)	-	90	110	120	125	130	130	135	145	165	165	212	260	260	-	-	-	-
B (mm)	-	150	160	165	165	170	170	180	190	205	205	250	300	320	-	-	-	-
C (mm)	-	200	210	220	230	240	240	250	265	290	290	360	430	450	-	-	-	-
E (mm)	-	40	50	60	60	60	60	60	60	70	70	90	110	130	-	-	-	-
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
€	-	67 ²⁴	77 ⁵⁰	78 ⁰⁸	85 ⁴¹	93 ²⁷	100 ⁴⁹	104 ⁹¹	113 ⁸⁹	118 ⁴⁵	122 ⁴⁷	144 ⁶⁰	173 ⁹⁷	205 ⁶⁰	-	-	-	-

Cod. PSCR 90

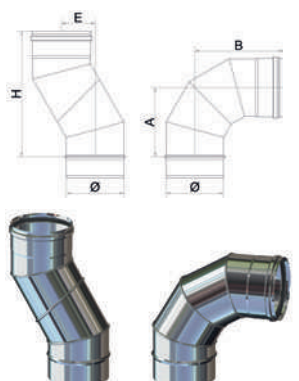

CURVA 15° M/F

M/F 15° ELBOW – COUDE A 15° M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	-	114	117	118	120	121	122	123	125	127	130	133	136	143	150	155	162	169
E (mm)	-	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	11	12	12	13	14	15
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	14 ⁸⁹	17 ⁷⁰	18 ¹⁰	18 ⁷⁷	19 ⁵⁵	20 ¹⁹	20 ⁵⁷	21 ²⁴	26 ³⁴	31 ³³	33 ²³	35 ⁹⁰	44 ⁸⁹	67 ⁹⁹	77 ⁶²	89 ³²	96 ¹⁴

**Cod. PSCQ 15****CURVA 30° M/F**

M/F 30° ELBOW – COUDE A 30° M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	-	122	127	129	131	134	137	139	142	147	151	156	164	176	189	201	214	227
E (mm)	-	18	19	20	20	21	22	22	23	24	26	27	29	33	36	39	43	46
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	14 ⁸⁰	17 ⁶¹	18 ⁰⁶	18 ⁶⁷	19 ⁴⁵	20 ⁰⁹	20 ⁵¹	21 ²⁴	26 ²⁴	30 ⁵²	33 ¹⁹	35 ⁷⁷	44 ⁸⁴	67 ⁹³	77 ⁵⁸	89 ²⁸	96 ⁰⁵

**Cod. PSCT 30****CURVA 45° M/F**

M/F 45° ELBOW – COUDE A 45° M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	109	126	133	136	140	144	147	150	154	161	168	175	186	204	221	239	257	274
E (mm)	25	29	32	34	35	37	38	40	41	44	47	50	54	62	69	76	85	91
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	33 ⁰³	14 ⁴³	17 ¹⁸	17 ⁶²	18 ²¹	18 ⁹⁸	19 ⁶⁰	20 ⁰¹	20 ⁷³	25 ⁵⁹	29 ⁷⁷	32 ³⁸	34 ⁸⁹	43 ⁷⁵	67 ⁹³	77 ⁵⁸	89 ²⁸	96 ⁰⁵

**Cod. PSCQ 45****CURVA 90° M/F**

M/F 90° ELBOW – COUDE A 90° M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	132	136	145	148	153	159	167	169	178	184	195	206	219	245	276	301	326	351
E (mm)	83	81	92	101	104	107	114	117	123	133	140	152	168	198	221	246	271	296
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	40 ⁶⁴	22 ⁶⁴	23 ⁸³	24 ⁴⁷	24 ⁹⁵	25 ⁹⁰	28 ¹⁵	32 ²⁰	34 ⁵⁸	38 ⁸¹	41 ⁶⁸	44 ⁶⁰	51 ⁸⁰	63 ²⁷	93 ⁹⁸	118 ¹⁷	132 ⁵¹	143 ⁹⁸

**Cod. PSCN 90****CURVA 90° M/F CON ISPEZIONE**

M/F 90° ELBOW WITH INSPECTION – COUDE A 90° M/F AVEC TRAPPE DE VISITE

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	-	92	107	112	115	117	122	125	137	142	152	162	177	202	227	-	-	-
E (mm)	-	145	160	165	168	170	175	178	190	195	205	215	230	255	265	-	-	-
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
€	-	69 ¹⁴	77 ³²	88 ¹⁷	89 ¹³	93 ³¹	102 ⁵⁷	105 ²⁹	111 ⁴⁹	120 ⁸¹	134 ⁷⁷	158 ³²	191 ³¹	203 ⁷³	263 ²¹	-	-	-

**Cod. PSCIA 90**

STABILE PS

RACCORDO A T 90°

90° TEE – T A 90°

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	190	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440	490	540	590	640
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	50 ⁹⁴	28 ⁹⁵	29 ¹⁸	30 ³⁶	31 ⁵⁷	32 ⁷⁷	33 ⁹⁹	35 ²⁶	36 ⁵¹	48 ²⁹	51 ²⁶	54 ³⁷	58 ⁷⁸	69 ⁴⁸	96 ⁶¹	116 ⁰⁵	133 ⁰¹	140 ⁶⁷

Cod. PSRT 08



RACCORDO A T 90° (FEMMINA)

90° TEE (FEMALE) – T A 90° (FEMELLE)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	-	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440	490	540	590	640
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	26 ⁶⁶	29 ¹⁸	30 ³⁶	31 ⁵⁷	32 ⁷⁷	33 ⁹⁹	35 ²⁶	36 ⁵¹	48 ²⁹	51 ²⁶	54 ³⁷	58 ⁷⁸	69 ⁴⁸	96 ⁶¹	116 ⁰⁵	133 ⁰¹	140 ⁶⁷

Cod. PSRT 09




RACCORDO A T 90° RIDOTTO Ø80 (MASCHIO)

90° TEE REDUCED TO Ø80 (MALE) – T A 90° REDUIT A Ø80 (MALE)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	-	-	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Box	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	-	29 ¹⁸	30 ³⁶	31 ⁵⁷	32 ⁷⁷	33 ⁹⁹	35 ²⁶	36 ⁵¹	39 ⁰²	41 ¹⁰	44 ²⁰	48 ⁵¹	55 ⁰⁸	110 ⁹⁴	116 ⁰⁵	133 ⁰¹	140 ⁶⁷

Cod. PSTR 28




RACCORDO A T 90° RIDOTTO Ø80 (FEMMINA)

90° TEE REDUCED TO Ø80 (FEMALE) – T A 90° REDUIT A Ø80 (FEMELLE)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Box	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	-	-	36 ⁴⁸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cod. PSTR 29




RACCORDO BRAGA A 135°

135° TEE - T A 135°

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	-	338	338	338	338	421	413	449	438	495	520	548	591	661	732	803	873	945
B (mm)	-	128	149	149	152	170	168	187	183	213	230	247	272	315	358	400	443	486
E (mm)	-	71	89	86	82	95	88	102	93	113	120	127	137	155	173	190	208	226
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	55 ¹⁸	58 ⁷⁶	61 ⁸⁹	63 ⁷⁸	66 ⁴⁵	69 ⁰⁴	71 ³⁰	73 ³⁷	87 ⁰¹	90 ³⁸	97 ³⁹	104 ⁸¹	121 ¹²	141 ¹⁸	165 ²⁰	210 ⁶³	224 ⁴²

Cod. PSRB 82

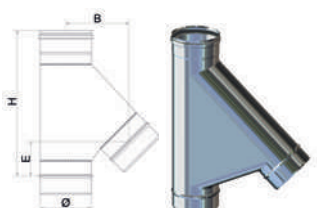


RACCORDO A T 90° CON ISPEZIONE (T200)

90° TEE WITH INSPECTION (T200) – T A 90° AVEC TRAPPE DE VISITE (T200)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

NEW**Cod. PSRTI 01**

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	-	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440	-	-	-	-
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
€	-	118 ⁵⁴	125 ¹²	129 ²⁵	133 ³⁸	139 ⁸¹	154 ⁷²	158 ²³	161 ⁸⁶	184 ⁵²	192 ¹⁸	200 ⁰⁰	211 ⁷³	238 ⁸⁹	-	-	-	-

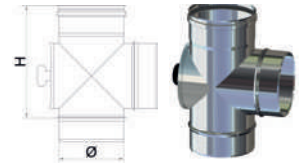
**ELEMENTO ISPEZIONE M/F (T200)**

M/F INSPECTION ELEMENT (T200) – ELEMENT M/F AVEC TRAPPE DE VISITE (T200)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Cod. PSEI 83

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	-	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	61 ⁸¹	63 ⁴⁹	65 ⁸¹	66 ³³	71 ⁰⁷	86 ⁷⁰	88 ¹⁴	89 ⁷⁶	95 ⁷⁰	98 ⁷²	101 ⁷⁴	106 ⁴⁸	117 ⁰²	143 ⁷⁹	160 ³¹	176 ⁷⁴	184 ²¹

**CAMERA RACCOLTA INCOMBUSTI M/F (T600)**

M/F INSPECTION ELEMENT FOR HIGH TEMPERATURE SYSTEMS (T600) – ELEMENT RECUEIL DES CENDRES M/F (T600)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Cod. PSCR 44

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	-	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	86 ³⁰	89 ⁶²	90 ⁰⁰	90 ³²	90 ⁷⁰	92 ⁴⁶	94 ³⁴	101 ⁹⁴	125 ³⁷	198 ²²	201 ⁸⁰	207 ⁴⁰	219 ⁹⁵	244 ⁶⁴	260 ⁰³	286 ⁶⁵	310 ⁸⁴

**PIASTRA CON ELEMENTO DRITTO M/F**

M/F INTERMEDIATE PLATE – PLAQUE INTERMEDIAIRE M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Cod. PSPB 15

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A	-	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400	450	500	550	600
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	42 ⁹⁶	45 ²²	45 ⁷⁵	47 ¹⁰	50 ⁵⁶	51 ⁰⁰	54 ⁰⁸	55 ³³	62 ³⁷	74 ⁴⁹	88 ⁵⁰	93 ⁶⁵	98 ¹²	128 ⁰⁷	173 ⁷⁴	216 ³¹	270 ⁷⁶

**PIASTRA DI BASE CIECA CON SCARICO CONDENSA**

BLIND BASE PLATE WITH CONDENSATION DRAIN – PLAQUE BASE AVEUGLE AVEC DECHARGEMENT DE CONDENSATS

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


Cod. PSPB 50

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A	-	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400	450	500	550	600
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	37 ²⁵	41 ¹⁴	41 ⁹¹	42 ⁹⁶	44 ⁶³	46 ⁷⁴	48 ⁵⁶	50 ⁴⁴	55 ⁶⁵	58 ⁶⁷	65 ⁶³	72 ⁸⁷	88 ⁹⁴	97 ⁹²	104 ¹³	120 ⁷²	137 ⁴²

**COPPIA DI ANGOLARI PER PIASTRE**

PLATE SUPPORTS (COUPLE) – SUPPORTS POUR PLAQUE

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A	-	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400	450	500	550	600
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	39 ¹⁸	41 ⁵²	42 ⁹⁰	44 ⁰⁹	45 ⁴⁸	46 ⁹²	48 ⁴⁹	53 ⁵¹	56 ⁷⁷	60 ⁵⁵	65 ⁸⁸	70 ³⁴	82 ⁶⁶	96 ⁴⁷	153 ⁵¹	217 ⁹⁵	252 ¹²

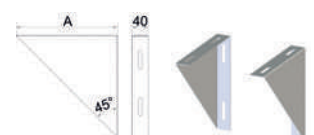**Cod. PSAS 12**

STABILE PS

TAPPO SCARICO CONDENSA

CONDENSATION DRAIN CAP – TAMPON DE CONDENSATS

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	37 ⁰⁸	30 ³¹	32 ⁰⁹	34 ⁴⁹	35 ¹⁸	37 ⁹⁵	38 ⁴⁷	39 ⁴³	41 ⁵⁵	46 ³⁶	49 ⁶⁶	55 ⁵⁸	61 ³⁶	69 ¹⁹	119 ³³	128 ²⁶	167 ⁹⁶	199 ⁰⁴

OPTIONAL:

TAPPO ¾" FEM INOX

S.S FEMALE CAP ¾" – TAMPON FEMELLE ¾" EN ACIER INOX

Cod.	PSPD 46
Box	1
€	7 ⁹⁰




OPTIONAL:

PORTAGOMMA DRITTO ¾" FEM

STRAIGHT HOSE HOLDER ¾" FEM – SUPPORT DROIT POUR GAINÉ ¾" FEM

Cod.	PSPD 41
Box	1
€	5 ²⁶




OPTIONAL:


PORTAGOMMA 90° ¾" FEM

90° HOSE HOLDER ¾" FEM – SUPPORT A 90° POUR GAINÉ ¾" FEM

Cod.	PSPD 42
Box	1
€	6 ²³



Cod. PSTC 85



TAPPO CIECO CON SCARICO LATERALE

BLIND CAP WITH SIDE CONDENSATION DRAIN – TAMPON AVEUGLE AVEC DECHARGEMENT DE CONDENSATS LATERAL

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	54 ⁰⁸	54 ⁷⁶	55 ⁵²	56 ⁶⁵	58 ⁶⁰	63 ⁸⁰	66 ¹⁵	69 ⁵⁹	76 ⁵⁷	80 ²¹	85 ⁰⁴	96 ⁹⁸	103 ³²	115 ²⁵	122 ²⁹	153 ⁸⁹	181 ⁹⁷

OPTIONAL:

TAPPO ½" MAS INOX

S.S MALE CAP ½" – TAMPON MALE ½" EN ACIER INOX

Cod.	PSPD 47
Box	1
€	9 ²⁴




OPTIONAL:


PORTAGOMMA DRITTO ½" MAS

STRAIGHT HOSE HOLDER ½" MALE – SUPPORT DROIT POUR GAINÉ ½" MALE

Cod.	PSPD 43
Box	1
€	3 ⁰²



Cod. PSTC 80



TAPPO CIECO CON MANIGLIA

BLIND CAP WITH HANDLE – TAMPON AVEUGLE AVEC POIGNEE

- Guarnizione non inclusa - *Senza maniglia
- Gasket not included - * Without handle
- Joint non inclus - *Sans poignee

Ø (mm)	60	80*	100*	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	29 ¹³	32 ⁸⁹	35 ³⁵	36 ⁰⁶	38 ⁹¹	40 ⁴⁰	44 ²⁰	46 ⁵⁸	48 ²⁶	55 ⁶⁷	62 ³¹	68 ⁸⁰	77 ⁵⁸	129 ⁴⁵	137 ⁶⁸	159 ⁵⁸	194 ⁹²

Cod. PSTC 84




MODULO SONDA M/F

M/F PROBE ELEMENT – ELEMENT POUR PRELEVE DES FUMÉES M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H (mm)	-	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	50 ⁴²	54 ³⁹	54 ³⁹	62 ³²	66 ⁰⁸	66 ⁹⁴	71 ¹⁷	73 ²²	75 ³³	77 ⁴⁵	79 ⁴⁹	81 ⁶⁷	87 ⁸⁹	101 ⁷⁷	108 ⁵¹	125 ⁹⁵	136 ¹³

Cod. PSMS 03



TRAMOGGIA

HOPPER – RACCORD CARRE-ROND

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	
A (mm)	-	-	MINIMO 200																
B (mm)	-	-	MINIMO 200																
Box	-	-	1																
€	-	-	CONTATTARE UFFICIO TECNICO / CONTACT OUR TECHNICAL DEP. / CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE																

Cod. PSQT 99




MAGGIORATORE ECCENTRICO M/F

M/F ECCENTRIC OVERSIZE – AUGMENTATION EXCENTRIQUE M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

ØF(mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
ØM (mm)	-	60	80	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷
				100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	30 ⁰⁹	31 ²³	32 ⁷³	34 ⁶⁷	36 ⁷⁵	38 ⁸¹	40 ⁹⁰	42 ⁹⁶	46 ⁴⁷	50 ⁷⁰	54 ⁹⁶	60 ⁶⁰	70 ²¹	84 ⁶⁷	109 ¹⁶	120 ⁴¹	125 ³⁷

Cod. PSRTE 01

**RIDUTTORE ECCENTRICO M/F**

M/F ECCENTRIC REDUCER – REDUCTEUR EXCENTRIQUE M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

ØM (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
ØF (mm)	-	60	80	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷
				100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	42 ²²	30 ⁰⁹	32 ⁷³	34 ⁶⁷	36 ⁷⁵	38 ⁸¹	40 ⁹⁰	42 ⁹⁶	46 ⁴⁷	50 ⁷⁰	54 ⁹⁶	60 ⁶⁰	70 ²¹	84 ⁶⁷	109 ¹⁶	120 ⁴¹	125 ³⁷

Cod. PSRTE 02


**RACCORDO CALDAIA ECCENTRICO F/F**

F/F ECCENTRIC BOILER ADAPTER – MANCHON POUR CHAUDIERE EXCENTRIQUE F/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

ØF (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Øf (mm)	-	-	80	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷
				100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450
Box	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	-	30 ⁰⁹	32 ⁷³	34 ⁶⁷	36 ⁷⁵	38 ⁸¹	40 ⁹⁰	42 ⁹⁶	46 ⁴⁷	50 ⁷⁰	54 ⁹⁶	60 ⁶⁰	70 ²¹	84 ⁶⁷	109 ¹⁶	120 ⁴¹	125 ³⁷

Cod. PSRCE 09

**MANICOTTO F/F**

F/F SLEEVE – MANCHON F/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

ØF (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	20 ²⁹	21 ⁰⁷	22 ⁰³	24 ⁰⁶	27 ⁹³	28 ⁴⁷	29 ⁰³	38 ⁴⁵	47 ⁸⁴	57 ⁶¹	62 ⁴⁰	71 ²⁵	81 ¹²	96 ⁰⁵	116 ⁵¹	131 ¹⁷	145 ⁵⁶	160 ¹¹

Cod. PSRC 09

**MANICOTTO M/M**

M/M SLEEVE – MANCHON M/M

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

ØF (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	28 ⁷⁸	21 ⁰⁷	22 ⁰³	24 ⁰⁶	27 ⁹³	28 ⁴⁷	29 ⁰³	38 ⁴⁵	47 ⁸⁴	57 ⁶¹	62 ⁴⁰	71 ²⁵	81 ¹²	96 ⁰⁵	116 ⁵¹	131 ¹⁷	145 ⁵⁶	160 ¹¹

Cod. PSRC 07



STABILE PS

CAPPELLO CINESE

CHINESE CAP – CHAPEAU CHINOIS

Cod. PSCC 06

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
ØE (mm)	190	180	230	200	265	250	300	300	300	400	400	400	500	500	600	600	700	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	48 ¹³	47 ³⁹	47 ⁹⁵	49 ⁰⁵	52 ⁹²	53 ¹³	53 ²⁵	53 ²⁵	59 ⁸⁹	65 ⁰³	69 ⁷⁶	79 ⁶⁶	86 ¹²	92 ¹²	136 ⁹⁸	174 ⁷⁸	195 ²⁰	209 ⁹⁰




CAPPELLO ANTIVENTO

ANTI-WIND CAP – CHAPEAU ANTI-VENT

Cod. PSCA 62

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
ØE (mm)	-	185	185	220	220	220	260	260	260	300	310	370	420	470	450	500	550	600
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	61 ⁵⁰	69 ⁵⁸	70 ⁶²	71 ⁶⁶	76 ⁷⁴	81 ⁴⁷	84 ²²	86 ⁵⁵	95 ⁷⁹	101 ⁸⁵	111 ⁷¹	113 ⁶⁰	120 ⁵⁰	206 ⁵¹	268 ¹⁸	294 ⁹⁵	309 ⁰²




CAPPELLO TRONCO CONICO

TRUNCATED CONICAL CAP – CHAPEAU TRONCONIQUE

Cod. PSCT 18

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	42 ²²	49 ⁸²	52 ⁶⁷	54 ⁰⁰	55 ⁶⁰	58 ²⁸	59 ³¹	61 ⁴⁴	65 ⁵⁵	73 ⁰⁷	78 ²¹	82 ⁶³	91 ⁴¹	106 ⁵⁹	119 ⁹⁶	151 ⁶⁰	157 ⁸⁴




CAPPELLO CON ELEMENTI CIRCOLARI

ARCHITECTONIC CAP – CHAPEAU ARCHITECTURAL

Cod. PSEC 08

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	89 ⁴⁴	94 ⁴⁶	96 ⁸⁶	104 ⁷¹	113 ⁰⁶	116 ⁰⁰	119 ⁷⁸	122 ⁷⁹	136 ¹⁷	160 ⁴¹	180 ⁵⁰	200 ⁶¹	220 ⁵⁹	277 ²⁴	317 ⁸⁸	556 ¹¹	628 ⁴⁶



CAPPELLO EOLICO

AEOLIAN CAP – CHAPEAU EOLIEN

Cod. PSCE 07

- Solo per ventilazione ed estrazione aria
- Suitable for ventilation and extraction only
- Adapté seulement pour ventilation ed extraction

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	131 ²⁰	131 ²⁰	131 ²⁰	131 ²⁰	141 ⁵²	145 ¹⁵	156 ¹⁵	163 ²⁴	174 ²³	180 ⁵⁰	181 ⁵¹	187 ³⁶	196 ³⁵	229 ⁰⁵	-	-	-




FALDALE PER TETTO PIANO

FLASHING FOR FLAT ROOFS – SOLIN POUR TOITS PLATS

Cod. (xx)	-	01				02				03			04		05	06	07	08	09
Ø(mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	
A(mm)	-	625				625				750			750		850	850	850	950	950
B(mm)	-	625				625				750			750		850	850	850	950	950
Box	-	1				1				1			1		1	1	1	1	1
€	-	89 ¹⁰				93 ⁸³				114 ⁹⁸			130 ⁵⁰		180 ²³	200 ⁷⁰	225 ⁰⁰	270 ⁹¹	356 ²⁰

Cod. PSFP xx



FALDALE PER TETTO INCLINATO LEADAX (5°-30°)

LEADAX FLASHING FOR INCLINED ROOFS (5°-30°) – SOLIN EN LEADAX POUR TOITS INCLINES (5°-30°)

NEW

Cod. (xx)	-	01				02				03			04		05	06	07	08	09
Ø(mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500	
A(mm)	-	500				600				666			666		666	750	857	950	950
B(mm)	-	500				1000				1000			1000		1000	1000	1000	1000	1000
Box	-	1				1				1			1		1	1	1	1	1
€	-	110 ⁰⁰				140 ⁰⁰				170 ⁰⁰			185 ⁰⁰		207 ⁰⁰	245 ⁰⁰	295 ⁰⁰	595 ⁰⁰	630 ⁰⁰

* Su richiesta: versione per tetti inclinati da 30° a 45° (cod. PSFIL 45-xx)
 * On demand: variant for inclined roofs from 30° to 45° (cod. PSFIL 45-xx)
 * Sur demande: version pour toits inclinés de 30° à 45° (cod. PSFIL 45-xx)

Cod. PSFIL xx




SCOSSALINA

STORM COLLAR – COLLERETTE

Ø(mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
D1(mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
D2(mm)	175	245	265	275	285	295	305	315	325	345	365	385	415	465	515	565	550	600
H(mm)	80	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	105	105
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	16 ⁵⁰	22 ⁵⁰	24 ⁷⁵	26 ¹⁰	27 ⁰⁰	29 ⁹³	30 ¹⁵	30 ⁶⁰	32 ⁴⁰	33 ³⁰	34 ⁴³	38 ²⁵	42 ³⁰	50 ⁶³	54 ⁰⁰	67 ⁵⁰	78 ⁸⁰	90 ¹⁰

Cod. PSSCOS 01




ROSONE SCOSSALINA

STORM COLLAR ROSE – ROSACE COLLERETTE

Ø(mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
D1(mm)	-	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
D2(mm)	-	280	300	310	320	330	340	350	360	380	400	420	450	500	550	600	650	700
H(mm)	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	20 ⁶⁷	20 ⁶⁷	20 ⁶⁷	20 ⁶⁷	20 ⁶⁷	20 ⁶⁷	21 ⁹²	21 ⁹²	21 ⁹²	33 ¹⁸	33 ¹⁸	36 ⁹³	38 ⁷⁴	41 ⁹⁸	43 ¹²	45 ⁴⁸	49 ⁰¹

Cod. PSROS 01



ROTOLO LEADAX 1 x 6 m

LEADAX COIL 1 x 6 mt – ROULEAU EN LEADAX 1 x 6 mt

NEW

Cod.	AC RL1
Box	1
€	810 ⁰⁰



SIGILLANTE AD ELEVATA ADESIVITÀ

HIGH TACK SEALANT – MASTIC A HAUTE ADHERENCE

NEW

Cod.	AC SIL LEADAX 1
Box	1
€	13 ⁵¹



STABILE PS

FASCETTA MURALE REGOLABILE

ADJUSTABLE WALLBAND – COLLIER MURAL REGLABLE

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A (mm)	-	105	110	110	128	128	146	146	152	168	181	200	218	250	288	328	364	399
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	21 ⁹⁸	23 ⁸⁸	24 ⁶²	25 ⁶⁵	27 ⁵⁸	31 ¹⁵	32 ⁹⁸	34 ⁸⁹	38 ⁵¹	40 ³⁸	41 ³³	47 ²³	54 ⁴⁸	63 ⁷³	69 ⁵⁴	75 ⁶⁶	88 ¹⁷

Cod. PSFMR 14



COPPIA DI PROLUNGHE PER FASCETTA MURALE

WALLBAND EXTENSIONS (COUPLE) – PROLONGATIONS (COUPLE) POR COLLIER MURAL

Cod.	PSFMP 14 03	PSFMP 14 04
L (mm)	105	205
Box	1	1
€	12 ⁸⁵	15 ⁷⁵



Cod. PSFMP 14

FASCETTA MURALE CON BARRA FILETTATA

WALLBAND WITH THREADED BAR – COLLIER MURAL AVEC TIGE FILETEE

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
€	6 ²⁴	9 ⁰⁴	9 ⁵²	10 ³⁴	10 ⁴⁹	10 ⁸⁵	11 ²¹	11 ⁵²	11 ⁸⁷	12 ⁷²	13 ²³	-	-	-	-	-	-	-




Cod. PSFM 12

FASCETTA DI CENTRAGGIO

CENTRING BAND – COLLIER DE CENTRAGE

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A (mm)	-	320	340	350	360	370	380	390	400	420	440	460	490	540	590	640	690	740
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	31 ⁸⁸	31 ⁸⁸	31 ⁸⁸	34 ⁰⁰	34 ⁰⁰	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	40 ³³	40 ³³	42 ⁵⁴	44 ⁰⁴	45 ⁷⁰	47 ⁷⁶	50 ⁹²	53 ⁰⁶



Cod. PSFC 71

FASCETTA DI DISCESA

DESCENT BAND – COLLIER DE DESCENTE

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A (mm)	-	240	260	270	280	290	300	310	320	340	360	380	410	460	510	560	610	660
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	31 ⁸⁸	31 ⁸⁸	31 ⁸⁸	34 ⁰⁰	34 ⁰⁰	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	37 ⁰⁹	40 ³³	40 ³³	42 ⁵⁴	44 ⁰⁴	45 ⁷⁰	47 ⁷⁶	50 ⁹²	53 ⁰⁶



Cod. PSFD 72

FASCETTA PER CAVI TIRANTI

BAND FOR TIE-RODS – COLLIER POUR CABLES TIRANTES

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	31 ⁵³	31 ⁵³	31 ⁵³	33 ⁵³	33 ⁵³	36 ⁸¹	36 ⁸¹	36 ⁸¹	36 ⁸¹	39 ⁹⁴	39 ⁹⁴	42 ⁰³	43 ⁴⁶	45 ³⁴	47 ³⁶	50 ⁴⁹	55 ⁵⁹

Cod. PSFU 17**SUPPORTO A TETTO CON INCLINAZIONE REGOLABILE**

ROOF SUPPORT WITH ADJUSTABLE INCLINATION – SUPPORT A TOIT AVEC INCLINATION REGLABLE

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
€	-	34 ⁵⁵	34 ⁷⁶	34 ⁹⁹	35 ⁰⁷	35 ²⁸	40 ⁵⁵	42 ²²	43 ⁶⁸	45 ⁹⁸	46 ⁷⁸	52 ⁶³	54 ⁸¹	56 ⁴⁶	58 ²¹	60 ⁵²	-	-

Cod. PSST 30**FASCETTA DI BLOCCAGGIO**

LOCKING BAND – COLLIER COUVRE JOINT

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
B (mm)	75	95	115	125	135	145	155	165	175	195	215	235	265	315	365	415	465	515
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	4 ⁶²	4 ⁶²	4 ⁷⁵	4 ⁷⁹	5 ⁸⁶	5 ⁸⁶	5 ⁸⁶	6 ²⁴	6 ⁴⁶	7 ⁰⁶	7 ⁴³	7 ⁷⁹	8 ²⁶	8 ⁷⁴	13 ⁸⁶	15 ⁵⁵	16 ⁵¹	18 ¹³

Cod. PSFB 19**GUARNIZIONE IN SILICONE (T200)**

SILICONE GASKET (T200) – JOINT EN SILICONE (T200)

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Cod.	16010	PSGT 70																
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
€	1 ⁰¹	1 ⁰¹	1 ⁶⁴	2 ²⁰	2 ²⁰	2 ³²	2 ⁷²	3 ⁰⁰	3 ³⁴	4 ²²	5 ⁹³	6 ⁹³	8 ⁶⁵	9 ⁸²	11 ²¹	-	-	-

Cod. 16010 - PSGT 70**GUARNIZIONE IN EPDM (T120)**

EPDM GASKET (T120) – JOINT EN EPDM (T120)

Ø (mm)	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
€	1 ⁰¹	1 ⁰¹	1 ⁶⁴	2 ²⁰	2 ²⁰	2 ³²	2 ⁷²	3 ⁰⁰	3 ³⁴	4 ²²	5 ⁹³	-	-	-	-	-	-	-

Cod. PSGT 71

STABILE PS

REGOLATORE DI TIRAGGIO

DRAFT ADJUSTER – REGULATEUR DE TIRAGE

Cod. WH 700

Cod.	WH 70050 Z150
Ø (mm)	150
Regolazione tiraggio (Pa)	10 ÷ 35
Box	1
€	220 ⁰⁰



TAPPO AD ESPANSIONE (T200)

PLUG FOR INSPECTION ELEMENT (T200) – TAMPON POUR TRAPPE DE VISITE (T200)

Cod. AC TC

Ø (mm)	80	100	120	130	140	150	160	180
Box	1	1	1	1	1	1	1	1
€	38 ⁸³	39 ⁵⁰	41 ⁶⁹	43 ⁸²	45 ⁹⁹	48 ³⁰	50 ⁷³	55 ⁶⁴



TAPPO AD ESPANSIONE CON MOLLA (T600)

PLUG FOR INSPECTION ELEMENT WITH SPRING (T600) – TAMPON POUR TRAPPE DE VISITE AVEC RESSORT (T600)

Cod. AC TCAT

Ø (mm)	80	100	120	130	140	150	160	180
Box	1	1	1	1	1	1	1	1
€	59 ⁴⁴	67 ⁰⁹	77 ³⁹	82 ⁹⁸	89 ¹⁶	91 ²²	95 ⁰⁵	129 ⁴⁷



SCIVOLANTE SPRAY 400 ml

SPRAY SLIDER 400 ml – PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

Cod. AC SCISP

Box	1
€	10 ⁸⁰



KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Cod. SCS CE PS

Box	1
€	10 ⁴⁹

