

SISTEMA DOPPIAPARETE INOX/RAME / S.S./COPPER TWIN-WALL SYSTEM / SYSTEME DOUBLE PAROI INOX/CUIVRE

## STABILE RPD



ACCIAIO  
INOX  
AISI 316L

▼  
0,5 mm  
▲

  
**Stabile®**

a brand of M&G Group

# STABILE RPD

## APPLICAZIONI

IT

- Il sistema scarico fumi doppia parete STABILE RPD può essere utilizzato per tutti i tipi di generatori civili industriali a combustibile gassoso, liquido e solido (motori e gruppi elettrogeni solo previa verifica e dimensionamento da parte dell'Uff. Tecnico).
- Il sistema STABILE RPD è certificato per ricevere i prodotti della combustione con temperature fino a 200°C con guarnizione montata e con temperatura fino a 600°C senza guarnizione.
- Il sistema STABILE RPD è adatto per essere installato come camino e canna collettiva in conformità alle norme UNI 7129, UNI 11528, UNI 10683.
- In ambienti dove l'atmosfera è ricca di vapori alieni, non è consigliato l'uso di canne fumarie in acciaio inox (lavanderie, tintorie, tipografie, acconciature). Nel caso di utilizzo in questi ambienti, i prodotti perderanno la Garanzia della Casa.

## ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

- I componenti del sistema STABILE RPD devono essere installati solo da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
- Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
- Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull'etichetta del singolo pezzo) orientata nella direzione dei fumi (femmina verso l'alto).
- Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione, dove prevista, rimanga nella propria sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio stesso. Se necessario, lubrificare la guarnizione con lo speciale scivolante (cod. AC SCISP) per facilitare l'innesco dei componenti.
- Dopo l'assemblaggio serrare sempre la fascetta di bloccaggio (RPDFB 19) tra il maschio e la femmina.
- Sui tratti verticali, applicare un supporto murale come previsto dal libretto uso e manutenzione del sistema STABILE RPD, mentre sui tratti sub-orizzontali installare una fascetta murale ogni 1,5 m e/o ogni cambio di direzione.
- Nel caso di utilizzo del sistema STABILE RPD per apparecchi a condensazione, nei tratti sub-orizzontali assemblare gli elementi lineari avendo cura di mantenere il cordone di saldatura verso l'alto e di installare l'apposita guarnizione in EPDM (cod. PSGT 71).
- La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nelle designazioni indicate nelle etichette di prodotto e nella "D.O.P.".
- Terminata l'installazione eseguire i controlli e le verifiche di collaudo secondo UNI 7129, UNI 11528 e UNI 10683, rilasciare al committente la "Dichiarazione di Conformità" dell'impianto secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08) e applicare nelle immediate vicinanze del sistema fumarlo installato la "piaccia camino" compilata in ogni sua parte.
- Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la Garanzia della Casa e la responsabilità del Produttore.
- Per qualsiasi altra informazione tecnica consultare il libretto d'uso e manutenzione del sistema STABILE RPD.

## MANUTENZIONE

- La manutenzione dell'impianto fumario deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
- La manutenzione, la periodicità e il controllo dell'impianto fumario vanno eseguiti secondo la legislazione vigente e/o prescrizioni regionali.
- Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti è necessario istituire un piano di manutenzione programmata. Si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE RPD secondo le prescrizioni contenute nella norma UNI 10683 per applicazioni a combustibile solido e almeno una volta all'anno per applicazioni a combustibile gassoso o liquido.
- Per gli impianti a combustibile solido e liquido, le operazioni di pulizia del sistema STABILE RPD devono essere eseguite secondo la norma UNI 10847, utilizzando attrezzi e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE RPD si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
- In caso di incendio da fuligine, si deve provvedere al ripristino delle condizioni iniziali di fornitura.

## STOCCAGGIO

- Tutti i prodotti del sistema STABILE RPD escono dalla fabbrica regolarmente etichettati per tipologia di prodotto.
- Conservare i singoli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria, inappropriato stoccaggio e utilizzo.

APPLICATIONS

ENG

- The twin-wall STABILE RPD flue system can be used for every kind of civil or industrial generator working with gas, liquid and solid combustibles (engines and power units only after verification and sizing by our Technical Dept.).
- The STABILE RPD system is certified for combustion products having a max temperature up to 200°C with mounted gasket and a max temperature up to 600°C without gasket.
- The STABILE RPD system is suitable for being installed as chimney, according to the current national regulations.
- In locations where the atmosphere is rich in halogen fumes, we do not recommend the use of stainless steel chimneys (laundries, dye works, printing works). The usage of these products in such locations voids the manufacturer's warranty.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- The components of the STABILE RPD system shall be installed only by qualified personnel according to the current regulations.
- Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to be performed.
- Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).
- The elements shall be installed with the arrow - marked on the label of every single item - pointing in the direction of the flue gases (female side upwards).
- Assemble the elements making sure that the gaskets, where needed, remain in its seat and that it does not get damaged during assembly. Where necessary, lubricate the gaskets with the lubricant (cod. art. AC SCISP) to facilitate the coupling of the components.
- After assembling always clamp the locking band (RPDFB 19) between the male and the female side.
- In vertical sections, mount a wall support as prescribed in the use and maintenance booklet of the STABILE RPD system. In sub-horizontal sections mount a wall band every 1,5 m and/or at every shift.
- When using the STABILE RPD system for condensing appliances, in sub-horizontal sections mount the straight elements being careful to keep the welding on the upper side and to the appropriate EDPM gasket (item code PSGT 71).
- The minimum distances of each component from adjacent combustible materials is provided in the designation - indicated in every item label - and in the "D.O.P.".
- After the installation carry out controls and tightness tests, issue the "Declaration of Conformity" to the customer according to the current legislation and mount the "chimney identification plate" dose to the installed system after filling it in completely.
- Any structural modification of the components during installation voids the Warranty and all responsibilities of the Manufacturer.
- For any further technical information, please refer to the maintenance booklet of STABILE RPD system.

## MAINTENANCE

- The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel according to the current legislation.
- The maintenance, the periodicity and the control of the flue system shall be performed according to the current legislation and/or local prescriptions.
- In order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged overtime, it is necessary to establish a scheduled maintenance plan. We recommend to check and / or clean the STABILE RPD system according to the prescriptions provided by the current regulations for appliances working with solid combustibles and at least once a year for appliances working with gaseous or liquid combustibles.
- For systems working with solid and liquid combustibles, the STABILE RPD shall be cleaned according to the current legislation, using appropriate system and tools in compliance with the provisions regarding the safety and the health of workers.
- For the cleaning of the internal walls of the STABILE RPD system, use a sponge or cloth, or a soft plastic scrubber. Do not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.
- In case of soot lire, restore the initial supply conditions.

## STORAGE

- All the products of the STABILE RPD system leave the factory regularly labelled by product type.
- Store the elements and/or the accessories in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligent, inappropriate storage and use.

APPLICATIONS

FR

- Le système de conduit de fumées STABILE RPD double paroi peut être utilisé pour tous types d'appareil de chauffage civil ou industriel fonctionnant avec combustibles gazeux, liquides et solides (pour moteurs et générateurs seulement après vérification et dimensionnement par notre Département Technique).
- Le système STABILE RPD est certifié pour produits de la combustion avec une température maximale de 200°C avec Joint monté et une température maximale de 600°C sans joint.
- Le système STABILE RPD est adapté pour être installé comme cheminée et cheminée collective en conformité avec les réglementations nationales en vigueur.
- Dans les endroits où l'atmosphère est riche en gaz halogénés, nous ne recommandons pas l'utilisation de cheminées en acier inoxydable (blanchisseries, teintureries, typographies, coiffeurs). L'utilisation de ces produits dans de tels endroits annule la garantie du fabricant.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


- Les composants du système STABILE RPD ne doivent être installés que par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.
- Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation à effectuer.
- Avant toute opération d'installation ou maintenance, on vous recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
- Les éléments doivent être installés avec la flèche (marquée sur l'étiquette de chaque article) pointant vers la direction des fumées (femelle vers le haut).
- Assemblez les éléments en vous assurant que les joints, où prévu, reste dans son siège et qu'il ne soit pas endommagés pendant l'assemblage même. Si nécessaire, lubrifiez le joint avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SCISP) pour faciliter l'emboîtement entre les composants.
- Après le montage, enfermez toujours le collier couvre joint (RPDFB 19) entre la partie male et la partie femelle.
- Dans les sections verticales montez un support mural comme prévu dans la brochure d'utilisation et maintenance du système STABILE RPD. Dans les sections subhorizontales montez un collier mural chaque 1,5 m et/ou à chaque changement de direction.
- Si vous utilisez le système STABILE RPD pour appareils à condensation, dans les sections subhorizontales assemblez les éléments droits en veillant à conserver la soudure sur le côté supérieur et à installer le joint en EPDM approprié (réf. PSGT 71).
- Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes de produit et dans la "D.o.p.".
- Après l'installation faire toutes vérifications et les tests d'étanchéité conformément aux réglementations locales et fournir au client la «Déclaration de Conformité» du conduit de fumées en conformité avec la législation en vigueur et montez en proximité du système la plaque d'identification du système installé correctement compilée.
- Si l'installation exige des changements structurels des composants, cela annule la garantie du fabricant et toute responsabilité.
- Pour toutes informations techniques supplémentaires, consultez la brochure d'utilisation et maintenance du système STABILE RPD.

## MAINTENANCE

- La maintenance du conduit de fumées doit être effectuée par des ouvriers qualifiés en conformité avec la législation en vigueur.
- La maintenance, la périodicité et la vérifications du conduit de fumées doit être effectué conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
- Afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangées dans le temps, c'est nécessaire établir un plan de maintenance planifié. Nous recommandons de contrôler et/ou nettoyer le système STABILE RPD selon les prescriptions des réglementations en vigueur pour les appareils à combustible solide et au moins une fois par an pour les appareils à combustible gazeux ou liquide.
- Pour les systèmes à combustible solide ou liquide du système STABILE RPD, le nettoyage doit être effectué conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés et en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
- Pour le nettoyage des parois intérieures du système STABILE RPD on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. Ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasifs. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
- En cas de feu de cendres, rétablissez les conditions d'approvisionnement.


## STOCKAGE

- Tous les composants du système STABILE RPD départent d'usine régulièrement étiquetés par type de produit.
- Conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri de chocs éventuels et conditions de protection générale contre tous agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par négligence, stockage ou utilisation inappropriée.

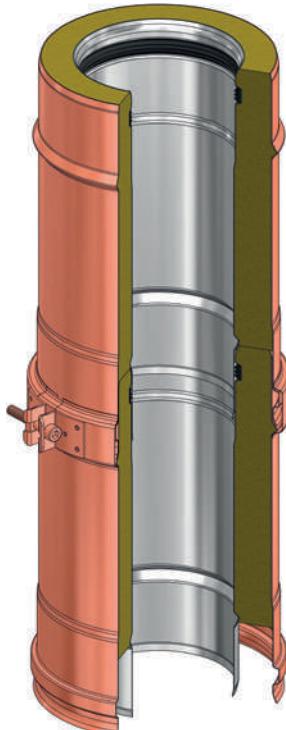

DENOMINAZIONE	STABILE RPD															
DESCRIZIONE	Camino a doppiaparete metallica isolato con lana di roccia di sp. 25 e 50 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0,5 – 0,6 – 0,8 – 1 mm e parete esterna in acciaio inox.															
NORME DI RIFERIMENTO	EN 1856-1				Camini Requisiti per camini metallici				Parte 1: Prodotti per sistemi camino							
SPESSEZZO PARETE INTERNA [xxx]	0,5 mm [050]				0,6 mm [060]				0,8 mm [080]		1 mm [100]					
DESIGNAZIONE CON GUARNIZIONE	T200-P1-W-V2-L50xxx-O(50)															
DESIGNAZIONE SENZA GUARNIZIONE	T600-N1-W-V2-L50xxx-G(70)															
DIAMETRO INTERNO (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500				
DIAMETRO ESTERNO (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600				
MATERIALE SCARICO FUMI	Acciaio Inox AISI 316L															
MATERIALE PARETE ESTERNA	Rame															
MATERIALE ISOLANTE	Lana di roccia ad alta densità 90 Kg/m³ sp. 25mm (DN80÷300) sp. 50mm (DN350÷900)															
GUARNIZIONE DI TENUTA	Elastomero in SILICONE 200° C - Profilata a tre labbi Certificata EN 14241-1															
DATI PRESTAZIONALI	Con guarnizione				Senza guarnizione											
CLASSE DI TEMPERATURA	200°C				600°C											
CLASSE DI PRESSIONE	200 Pa (P1)				40 Pa (N1)											
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W				D											
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	V2															
CLASSE DI RESISTENZA ALL'INCENDIO DI FULIGGINE	O				G											
DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE	50 mm				70 mm											
RESISTENZA TERMICA	200°C m² K/W = 0,35 (valore medio)															
CAMPPI DI IMPIEGO	Sistema camino e canna fumaria collettiva per apparecchi con temperatura dei fumi ≤200°C con guarnizione e ≤600°C senza guarnizione.															
COMBUSTIBILI AMMESSI	Gas Gas Gasolio Gasolio condensazione Legna Pellet Cappe cucina															
NOTIFIED BODY	ISTITUTO GIORDANO															
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA																

## STABILE RPD

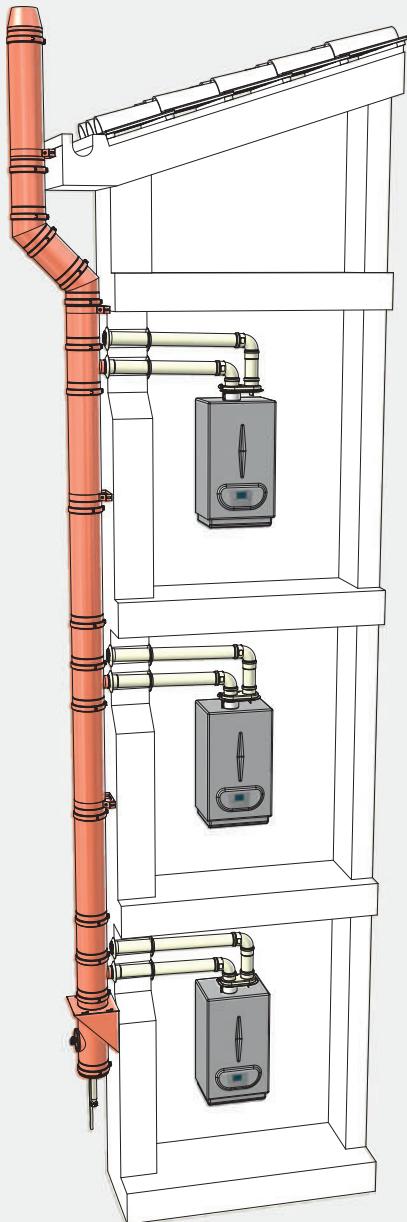


### A CANNA FUMARIA COLLETTIVA

Collective chimney - Cheminée collective

**IT** Esempio di canna fumaria collettiva monoflusso al servizio di apparecchi a gas di Tipo C, realizzata con il sistema doppia parete **STABILE RPD**.

**ENG** Example of monoflow collective chimney for C-Type gas appliances made through the **STABILE RPD** twin-wall system.

**FR** Exemple de cheminée collective à flux unique pour appareils de Type C réalisé avec le système double paroi **STABILE RPD**.

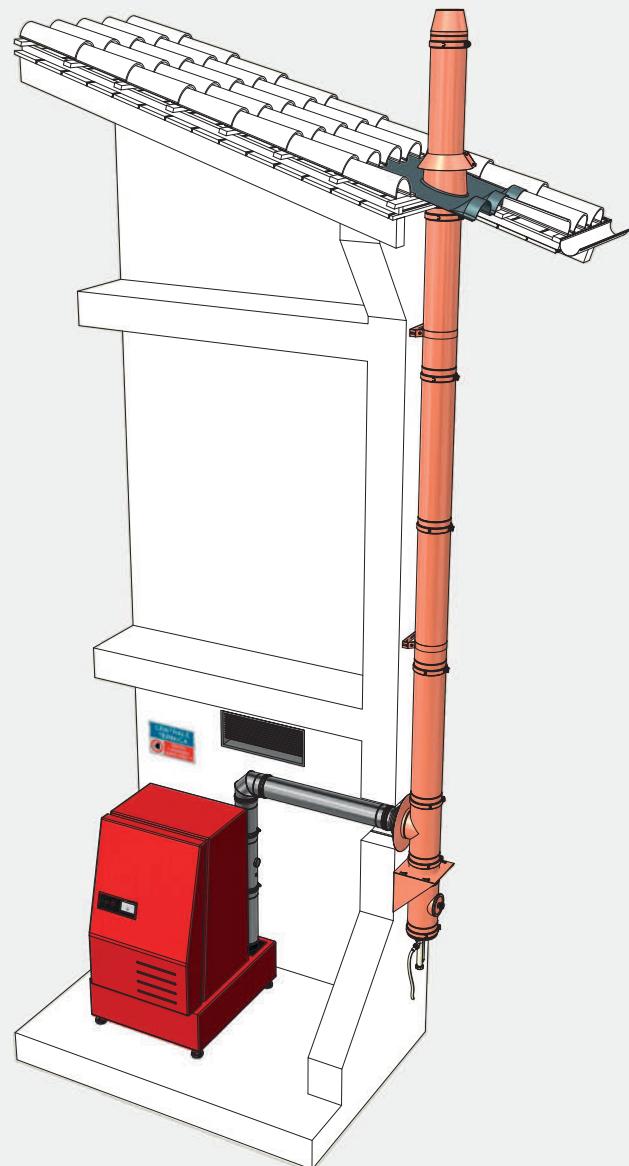


### B CAMINO SINGOLO

Single chimney - Cheminée simple

**IT** Esempio di generatore alimentato a combustibile gassoso posto in centrale termica, con canale da fumo realizzato con il sistema **STABILE PS** e camino singolo realizzato con il sistema doppia parete **STABILE RPD**.

**ENG** Example of generator working with gas combustible installed in a thermal plant, with connecting flue made through the **STABILE PS** system and single chimney made through the **STABILE RPD** twin-wall system.

**FR** Exemple de générateur alimenté par combustible gazeux installé dans une centrale thermique, avec conduit de raccordement réalisés avec le système **STABILE PS** et cheminée simple réalisé avec un système double paroi **STABILE RPD**.

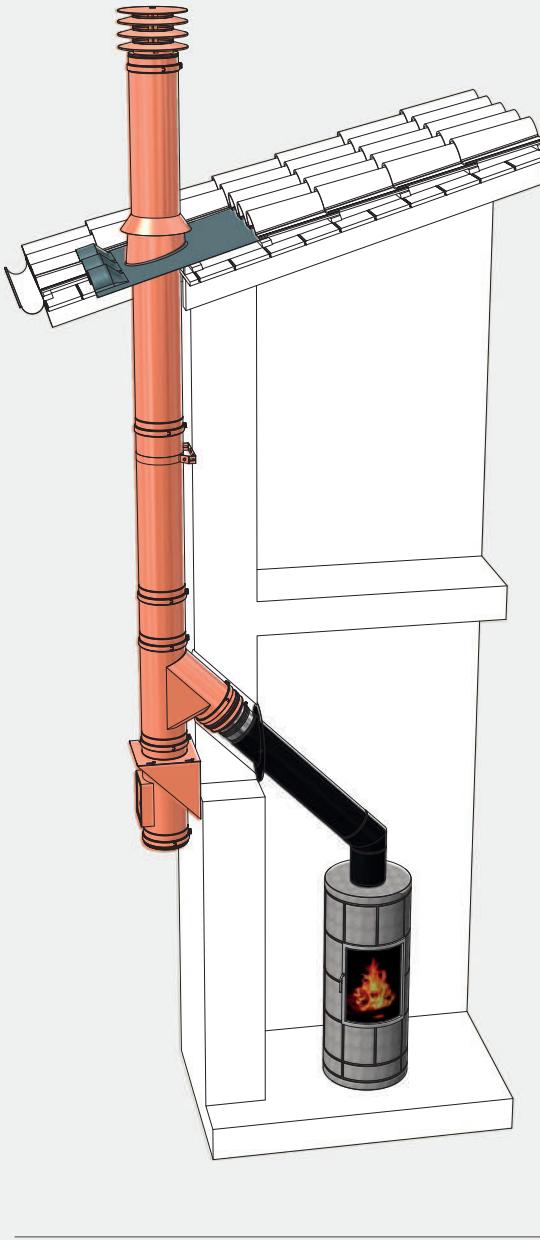**C****SISTEMA CAMINO SINGOLO**

Single chimney system - Système de cheminée simple

**IT**


Esempio di stufa a legna con canale da fumo realizzato con il sistema monoparete **STABILE PH** e con camino singolo realizzato con il sistema **STABILE RPD**.

**ENG**

Example of wood stove with connecting flue pipe made through the **STABILE PH** single-wall system and single chimney made through the **STABILE RPD** system.

**FR**

Exemple de poêle à bois avec conduit de raccordement réalisé avec le système simple paroi **STABILE PH** et cheminée simple réalisée avec le système **STABILE RPD**.

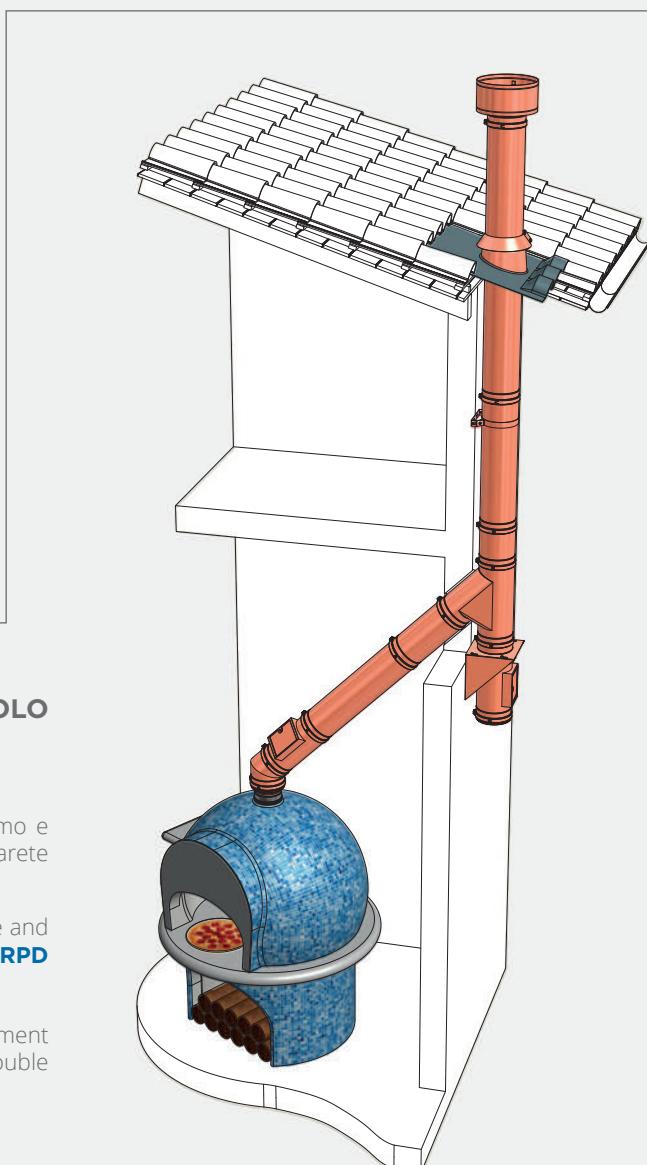**D****CANALE DA FUMO E CAMINO SINGOLO**

Connecting flue pipe and single chimney

Conduit de raccordement et cheminée simple

**IT**

Esempio di un forno a legna con canale da fumo e camino singolo realizzati con il sistema doppia parete **STABILE RPD**.

**ENG**

Example of wood oven with connecting flue pipe and single chimney made through the **STABILE RPD** twin-wall system.

**FR**

Exemple de four à bois avec conduit de raccordement et cheminée simple réalisée avec le système double paroi **STABILE RPD**.

## STABILE RPD


### ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	940	940	940	940	940	940	940	945	945	945	945	945
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	132 <sup>40</sup>	137 <sup>48</sup>	175 <sup>95</sup>	196 <sup>25</sup>	231 <sup>06</sup>	250 <sup>36</sup>	300 <sup>04</sup>	361 <sup>04</sup>	468 <sup>15</sup>	530 <sup>83</sup>	612 <sup>82</sup>	685 <sup>55</sup>

Cod. RPDED 01




### ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	440	440	440	440	440	440	440	440	445	445	445	445
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	87 <sup>18</sup>	100 <sup>54</sup>	109 <sup>55</sup>	124 <sup>51</sup>	146 <sup>77</sup>	156 <sup>41</sup>	187 <sup>05</sup>	225 <sup>20</sup>	307 <sup>15</sup>	396 <sup>84</sup>	442 <sup>27</sup>	476 <sup>19</sup>

Cod. RPDED 02




### ELEMENTO DRITTO L.330 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.330 mm – ELEMENT DROIT M/F L.330 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	270	270	270	270	270	270	270	270	275	275	275	275
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	82 <sup>16</sup>	92 <sup>17</sup>	99 <sup>53</sup>	104 <sup>58</sup>	112 <sup>40</sup>	120 <sup>64</sup>	147 <sup>82</sup>	182 <sup>92</sup>	233 <sup>27</sup>	260 <sup>35</sup>	322 <sup>58</sup>	338 <sup>20</sup>

Cod. RPDED 03




### ELEMENTO TELESCOPICO L.465÷780 mm M/F

M/F TELESCOPIC ELEMENT L. 465÷780 mm – ELEMENT TELESCOPIQUE M/F L. 465÷780 mm

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	238 <sup>25</sup>	251 <sup>76</sup>	260 <sup>53</sup>	294 <sup>22</sup>	318 <sup>29</sup>	334 <sup>35</sup>	376 <sup>28</sup>	446 <sup>40</sup>	632 <sup>60</sup>	688 <sup>87</sup>	744 <sup>65</sup>	798 <sup>77</sup>

Cod. RPDET 05




- ATTENZIONE: non supporta carichi verticali  
- WARINING: non suitable for vertical loads  
- ATTENTION: pas adapté pour charges verticales

**CURVA 15° M/F**

M/F 15° ELBOW – COUDE A 15° M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	114	117	121	123	127	130	136	143	156	162	169	175
E (mm)	21	22	22	23	23	24	25	25	27	28	28	30
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	105 <sup>03</sup>	111 <sup>11</sup>	145 <sup>31</sup>	147 <sup>44</sup>	153 <sup>29</sup>	169 <sup>52</sup>	195 <sup>78</sup>	222 <sup>00</sup>	286 <sup>98</sup>	306 <sup>05</sup>	392 <sup>46</sup>	476 <sup>06</sup>

**Cod. RPDCQ 15****CURVA 30° M/F**

M/F 30° ELBOW – COUDE A 30° M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	124	127	135	140	147	152	165	177	202	215	227	240
E (mm)	46	48	49	51	53	54	57	60	67	70	74	77
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	95 <sup>27</sup>	100 <sup>66</sup>	131 <sup>59</sup>	145 <sup>05</sup>	158 <sup>73</sup>	172 <sup>29</sup>	204 <sup>06</sup>	257 <sup>15</sup>	286 <sup>67</sup>	316 <sup>77</sup>	407 <sup>21</sup>	530 <sup>44</sup>

**Cod. RPDCT 30****CURVA 45° M/F**

M/F 45° ELBOW – COUDE A 45° M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	119	126	141	148	159	166	184	202	237	255	272	290
E (mm)	72	75	79	82	87	89	97	105	118	126	133	140
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	95 <sup>23</sup>	100 <sup>66</sup>	131 <sup>59</sup>	145 <sup>05</sup>	158 <sup>73</sup>	172 <sup>29</sup>	204 <sup>06</sup>	257 <sup>15</sup>	286 <sup>67</sup>	316 <sup>77</sup>	407 <sup>21</sup>	530 <sup>44</sup>

**Cod. RPDCQ 45****CURVA 90° M/F**

M/F 90° ELBOW – COUDE A 90° M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	112	124	137	148	151	173	197	221	270	294	318	343
E (mm)	162	174	187	198	201	223	247	281	320	344	368	393
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	161 <sup>92</sup>	171 <sup>23</sup>	223 <sup>67</sup>	246 <sup>62</sup>	269 <sup>76</sup>	292 <sup>94</sup>	346 <sup>86</sup>	437 <sup>23</sup>	487 <sup>31</sup>	538 <sup>38</sup>	692 <sup>21</sup>	901 <sup>78</sup>

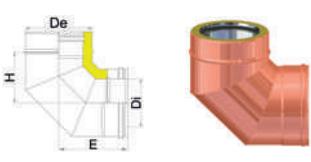**Cod. RPDCN 90**

## STABILE RPD


### RACCORDO A T 90°

90° TEE – T A 90°

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	440	440	440	440	440	440	440	540	640	690	740	790
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	221 <sup>56</sup>	231 <sup>00</sup>	257 <sup>72</sup>	274 <sup>88</sup>	361 <sup>60</sup>	389 <sup>92</sup>	428 <sup>44</sup>	526 <sup>16</sup>	695 <sup>88</sup>	850 <sup>56</sup>	1142 <sup>52</sup>	1400 <sup>36</sup>

Cod. RPDR 08

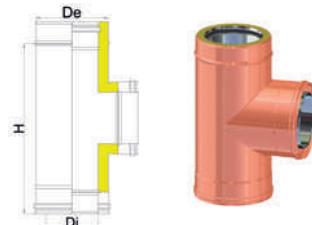


### RACCORDO A T 90° USCITA MONO

90° TEE WITH SINGLE-WALL OUTLET – T A 90° AVEC SORTIE LATÉRALE SIMPLE PAROI

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	-	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	-	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	-	440	440	440	440	440	440	540	640	690	740	790
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	214 <sup>80</sup>	229 <sup>32</sup>	253 <sup>44</sup>	313 <sup>60</sup>	361 <sup>72</sup>	407 <sup>60</sup>	526 <sup>16</sup>	695 <sup>88</sup>	791 <sup>04</sup>	1142 <sup>52</sup>	1400 <sup>36</sup>

Cod. RPDTD 08

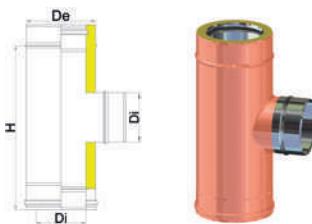


### RACCORDO A T 90° RIDOTTO Ø80 (MASCHIO)

90° TEE REDUCED TO Ø80 (MALE) – T A 90° RIDUIT A Ø80 (MALE)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	202 <sup>72</sup>	214 <sup>80</sup>	229 <sup>32</sup>	253 <sup>44</sup>	313 <sup>60</sup>	361 <sup>72</sup>	407 <sup>60</sup>	479 <sup>96</sup>	586 <sup>08</sup>	711 <sup>80</sup>	885 <sup>68</sup>	1198 <sup>12</sup>

Cod. RPDT 28

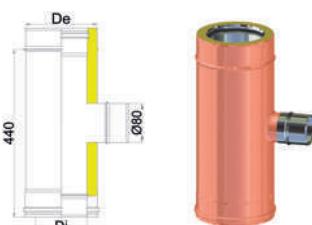

\* Su richiesta: versione con uscita Ø80 femmina (cod. RPDT 29 Dxxx)

\* On demand: variant with Ø80 female outlet (cod. RPDT 29 Dxxx)

\* Sur demande: version avec sortie femelle Ø80 (cod. RPDT 29 Dxxx)


### RACCORDO BRAGA 135°

135° TEE – T A 135°

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
H (mm)	423	458	498	526	564	592	664	738	880	952	1022	1092
B (mm)	228	248	270	288	312	330	372	416	500	544	586	628
E (mm)	123	134	146	152	159	165	185	205	242	260	277	295
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	458 <sup>28</sup>	496 <sup>88</sup>	545 <sup>00</sup>	578 <sup>96</sup>	641 <sup>56</sup>	771 <sup>88</sup>	926 <sup>08</sup>	1080 <sup>52</sup>	1389 <sup>20</sup>	1567 <sup>08</sup>	2057 <sup>80</sup>	2513 <sup>64</sup>

Cod. RPDRB 82

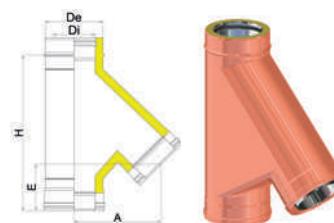


**RACCORDO A T 90° CON ISPEZIONE (T200)**

90° TEE WITH INSPECTION (T200) – T A 90° AVEC TRAPPE DE VISITE (T200)

**Cod. RPDRTI 01**

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	-	-	-	-
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	-	-	-	-
H (mm)	440	440	440	440	440	440	440	540	-	-	-	-
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
€	699 <sup>96</sup>	737 <sup>28</sup>	812 <sup>60</sup>	847 <sup>84</sup>	999 <sup>72</sup>	1054 <sup>64</sup>	1237 <sup>84</sup>	1460 <sup>20</sup>	-	-	-	-

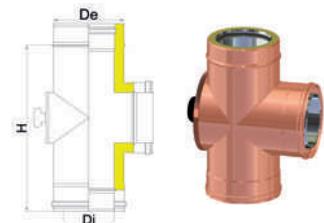**ELEMENTO ISPEZIONE M/F (T200)**

M/F INSPECTION ELEMENT (T200) – ELEMENT M/F AVEC TRAPPE DE VISITE (T200)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	338 <sup>40</sup>	358 <sup>84</sup>	392 <sup>36</sup>	403 <sup>40</sup>	438 <sup>28</sup>	453 <sup>80</sup>	561 <sup>84</sup>	642 <sup>04</sup>	732 <sup>44</sup>	824 <sup>04</sup>	932 <sup>40</sup>	963 <sup>12</sup>

**CAMERA RACCOLTA INCOMBUSTI M/F (T600)**

M/F INSPECTION ELEMENT FOR HIGH TEMPERATURE SYSTEMS (T600) – ELEMENT RECUEIL DES CENDRES M/F (T600)

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	462 <sup>65</sup>	476 <sup>44</sup>	577 <sup>33</sup>	586 <sup>61</sup>	609 <sup>52</sup>	623 <sup>31</sup>	688 <sup>37</sup>	799 <sup>25</sup>	879 <sup>97</sup>	997 <sup>20</sup>	1322 <sup>63</sup>	1518 <sup>18</sup>


**MODULO SONDA M/F**

M/F PROBE ELEMENT – ELEMENT M/F POUR SONDE

**Cod. RPDM 03**

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	142 <sup>14</sup>	162 <sup>55</sup>	177 <sup>82</sup>	193 <sup>98</sup>	213 <sup>37</sup>	223 <sup>42</sup>	254 <sup>01</sup>	314 <sup>87</sup>	347 <sup>39</sup>	379 <sup>50</sup>	448 <sup>02</sup>	474 <sup>19</sup>



## STABILE RPD


### PIASTRA CON ELEMENTO DRITTO M/F

M/F INTERMEDIATE PLATE – PLAQUE INTERMEDIAIRE M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A (mm)	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	160 <sup>04</sup>	172 <sup>76</sup>	200 <sup>56</sup>	220 <sup>88</sup>	261 <sup>52</sup>	327 <sup>60</sup>	363 <sup>16</sup>	398 <sup>64</sup>	429 <sup>76</sup>	539 <sup>28</sup>	587 <sup>24</sup>	674 <sup>08</sup>

Cod. RPDPB 50

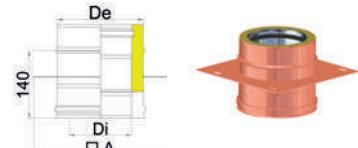


### PIASTRA DI BASE CIECA CON SCARICO CONDENSA

BLIND BASE PLATE WITH CONDENSATION DRAIN – PLAQUE BASE AVEUGLE AVEC DECHARGEMENT DE CONDENSATS

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A (mm)	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	160 <sup>04</sup>	172 <sup>72</sup>	200 <sup>56</sup>	220 <sup>88</sup>	261 <sup>52</sup>	327 <sup>60</sup>	363 <sup>16</sup>	398 <sup>64</sup>	571 <sup>28</sup>	648 <sup>96</sup>	744 <sup>96</sup>	863 <sup>76</sup>

Cod. RPDPB 15

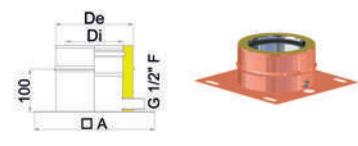


### COPPIA DI ANGOLARI PER PIASTRE

PLATE SUPPORTS (COUPLE) – SUPPORTS POUR PLAQUE

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
A (mm)	230	250	280	300	330	350	400	450	550	600	650	700
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	109 <sup>10</sup>	121 <sup>22</sup>	151 <sup>54</sup>	163 <sup>67</sup>	193 <sup>95</sup>	212 <sup>15</sup>	272 <sup>76</sup>	297 <sup>01</sup>	351 <sup>54</sup>	497 <sup>00</sup>	581 <sup>86</sup>	618 <sup>22</sup>

Cod. RPDAS 12

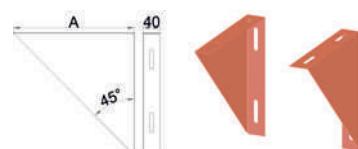

### TAPPO SCARICO CONDENSA

CONDENSATION DRAIN CAP – TAMON DE CONDENSATS

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	119 <sup>36</sup>	119 <sup>36</sup>	132 <sup>00</sup>	142 <sup>20</sup>	152 <sup>28</sup>	162 <sup>64</sup>	182 <sup>88</sup>	213 <sup>32</sup>	255 <sup>80</sup>	297 <sup>08</sup>	310 <sup>76</sup>	361 <sup>16</sup>

Cod. RPDTС 85



### TAPPO CIECO CON SCARICO LATERALE

BLIND CAP WITH SIDE CONDENSATION DRAIN – TAMON AVEUGLE AVEC DECHARGEMENT DE CONDENSATS LATERAL

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	142 <sup>88</sup>	149 <sup>16</sup>	165 <sup>00</sup>	177 <sup>72</sup>	190 <sup>36</sup>	203 <sup>32</sup>	228 <sup>60</sup>	266 <sup>16</sup>	326 <sup>88</sup>	379 <sup>60</sup>	395 <sup>40</sup>	415 <sup>28</sup>

Cod. RPDTС 80



OPTIONAL:

#### TAPPO 1/2" MAS INOX

S.S. MALE CAP 1/2" – TAMON MALE 1/2" EN ACIER INOX

Cod.	PSPD 47
Box	1
€	9 <sup>24</sup>

OPTIONAL:

#### PORTRAGOMMA DRITTO 1/2" MAS

STRAIGHT HOSE HOLDER 1/2" MALE – SUPPORT DROIT POUR GAINÉE 1/2" MALE


Cod.	PSPD 43
Box	1
€	3 <sup>02</sup>

**MAGGIORATORE ECCENTRICO M/F****Cod. RPDRTE 01**

M/F ECCENTRIC OVERSIZE – AUGMENTATION EXCENTRIQUE M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus


$\varnothing F$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
$\varnothing M$ (mm)	-	80	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷
			100	130	150	180	200	250	300	350	400	450
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	133 <sup>04</sup>	164 <sup>96</sup>	162 <sup>32</sup>	173 <sup>64</sup>	187 <sup>00</sup>	211 <sup>80</sup>	241 <sup>12</sup>	245 <sup>52</sup>	283 <sup>92</sup>	330 <sup>56</sup>	426 <sup>08</sup>

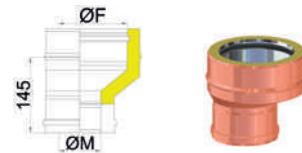**RIDUTTORE ECCENTRICO M/F****Cod. RPDRTE 02**

M/F ECCENTRIC REDUCER – REDUCTEUR EXCENTRIQUE M/F

- Guarnizione non inclusa
- Gasket not included
- Joint non inclus

$\varnothing F$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
$\varnothing M$ (mm)	-	80	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷
			100	130	150	180	200	250	300	350	400	450
Box	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	-	133 <sup>04</sup>	146 <sup>40</sup>	162 <sup>32</sup>	173 <sup>64</sup>	187 <sup>00</sup>	211 <sup>80</sup>	241 <sup>12</sup>	245 <sup>52</sup>	283 <sup>92</sup>	330 <sup>56</sup>	426 <sup>08</sup>

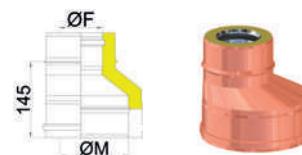**RACCORDO CALDAIA F/F****Cod. RPDRC 09**

F/F BOILER ADAPTER – MANCHON POUR CHAUDIERE F/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	118 <sup>44</sup>	127 <sup>52</sup>	142 <sup>72</sup>	146 <sup>84</sup>	158 <sup>96</sup>	168 <sup>16</sup>	205 <sup>60</sup>	224 <sup>40</sup>	248 <sup>32</sup>	294 <sup>84</sup>	316 <sup>80</sup>	382 <sup>96</sup>

**GIUNZIONE MONO DOPPIA M/F****Cod. RPDGM 10**

M/F SINGLE / TWIN-WALL ADAPTER – JONCTION SIMPLE / DOUBLE PAROI M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus


$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	65 <sup>88</sup>	73 <sup>21</sup>	86 <sup>54</sup>	93 <sup>41</sup>	108 <sup>52</sup>	116 <sup>39</sup>	141 <sup>55</sup>	163 <sup>12</sup>	267 <sup>77</sup>	320 <sup>82</sup>	345 <sup>66</sup>	421 <sup>06</sup>

**GIUNZIONE MONO DOPPIA M/F****Cod. RPDGD 24**

M/F TWIN / SINGLE-WALL ADAPTER – JONCTION DOUBLE / SIMPE PAROI M/F

- Guarnizione non inclusa - Gasket not included - Joint non inclus

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	67 <sup>79</sup>	67 <sup>29</sup>	80 <sup>13</sup>	86 <sup>59</sup>	100 <sup>69</sup>	107 <sup>79</sup>	130 <sup>31</sup>	151 <sup>92</sup>	267 <sup>77</sup>	320 <sup>82</sup>	345 <sup>66</sup>	421 <sup>06</sup>

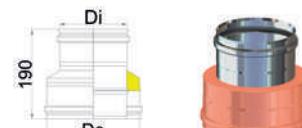

## STABILE RPD

### CAPPELLO CINESE

CHINESE CAP – CHAPEAU CHINOIS

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
ØE (mm)	265	265	320	300	400	400	500	500	600	750	800	850
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	95 <sup>57</sup>	99 <sup>86</sup>	112 <sup>90</sup>	117 <sup>38</sup>	130 <sup>23</sup>	134 <sup>52</sup>	173 <sup>74</sup>	225 <sup>95</sup>	234 <sup>46</sup>	327 <sup>86</sup>	412 <sup>38</sup>	495 <sup>90</sup>

Cod. RPDCC 06




### CAPPELLO ANTIVENTO

ANTI-WIND CAP – CHAPEAU ANTI-VENT

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
ØE (mm)	220	260	300	310	370	420	470	530	500	550	600	650
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	131 <sup>13</sup>	139 <sup>29</sup>	163 <sup>84</sup>	178 <sup>01</sup>	185 <sup>69</sup>	197 <sup>31</sup>	239 <sup>13</sup>	294 <sup>23</sup>	301 <sup>71</sup>	599 <sup>25</sup>	749 <sup>04</sup>	898 <sup>84</sup>

Cod. RPDAR 62

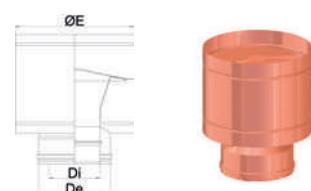

### CAPPELLO TRONCO CONICO

TRUNCATED CONICAL CAP – CHAPEAU TRONCONIQUE

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	99 <sup>86</sup>	104 <sup>23</sup>	108 <sup>64</sup>	112 <sup>90</sup>	117 <sup>38</sup>	121 <sup>45</sup>	143 <sup>26</sup>	160 <sup>74</sup>	191 <sup>44</sup>	222 <sup>87</sup>	261 <sup>74</sup>	293 <sup>02</sup>

Cod. RPDCT 18




### CAPPELLO CON ELEMENTI CIRCOLARI

ARCHITECTONIC CAP – CHAPEAU ARCHITECTURAL

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	203 <sup>57</sup>	217 <sup>70</sup>	250 <sup>65</sup>	269 <sup>76</sup>	284 <sup>24</sup>	303 <sup>54</sup>	337 <sup>25</sup>	356 <sup>55</sup>	403 <sup>03</sup>	728 <sup>04</sup>	829 <sup>05</sup>	854 <sup>39</sup>

Cod. RPDEC 08

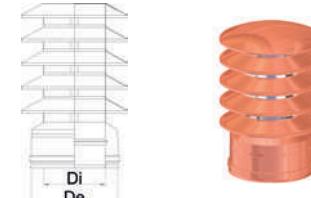


### CAPPELLO EOLICO

AEOLIAN CAP – CHAPEAU EOLIEN

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	308 <sup>56</sup>	308 <sup>56</sup>	337 <sup>59</sup>	361 <sup>72</sup>	361 <sup>72</sup>	419 <sup>63</sup>	438 <sup>94</sup>	499 <sup>99</sup>	555 <sup>10</sup>	776 <sup>57</sup>	1101 <sup>96</sup>	1615 <sup>99</sup>

Cod. RPDCE 07

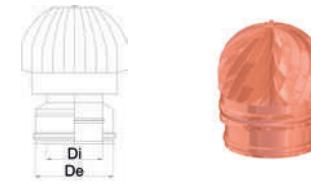


## FALDALE PER TETTO PIANO

FLASHING FOR FLAT ROOFS – SOLIN POUR TOITS PLATS

Cod. (xx)	02		03		04		05	06	08	09	10	11
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A (mm)	625		750		750		850	850	950	950	1050	1050
B (mm)	625		750		750		850	850	950	950	1050	1050
Box	1		1		1		1	1	1	1	1	1
€	<b>195<sup>62</sup></b>		<b>218<sup>48</sup></b>		<b>290<sup>57</sup></b>		<b>342<sup>90</sup></b>	<b>423<sup>45</sup></b>	<b>519<sup>60</sup></b>	<b>605<sup>88</sup></b>	<b>735<sup>23</sup></b>	<b>834<sup>05</sup></b>

Cod. RPSFP xx



## FALDALE PER TETTO INCLINATO LEADAX (5°-30°)

LEADAX FLASHING FOR INCLINED ROOFS (5°-30°) – SOLIN EN LEADAX POUR TOITS INCLINES (5°-30°)

NEW

Cod. RPSFIL xx




\* Su richiesta: versione per tetti inclinati da 30° a 45° (cod. PSFIL 45-xx)  
\* On demand: variant for inclined roofs from 30° to 45° (cod. PSFIL 45-xx)  
\* Sur demande: version pour toits inclinés de 30° à 45° (cod. PSFIL 45-xx)

## SCOSSALINA

STORM COLLAR – COLLERETTE

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D1 (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
D2 (mm)	295	315	345	365	395	415	465	515	550	600	650	700
H (mm)	115	115	115	115	115	115	115	115	105	105	105	105
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	<b>59<sup>63</sup></b>	<b>63<sup>00</sup></b>	<b>72<sup>00</sup></b>	<b>77<sup>40</sup></b>	<b>85<sup>73</sup></b>	<b>92<sup>70</sup></b>	<b>113<sup>40</sup></b>	<b>121<sup>50</sup></b>	<b>144<sup>80</sup></b>	<b>153<sup>60</sup></b>	<b>165<sup>40</sup></b>	<b>174<sup>20</sup></b>

Cod. RPDSCOS 01




## ROSONE SCOSSALINA

STORM COLLAR ROSE – ROSACE COLLERETTE

Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D1 (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
De (mm)	330	350	380	400	430	450	500	550	650	700	750	800
H (mm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	<b>52<sup>72</sup></b>	<b>52<sup>72</sup></b>	<b>52<sup>72</sup></b>	<b>58<sup>56</sup></b>	<b>63<sup>04</sup></b>	<b>63<sup>04</sup></b>	<b>66<sup>08</sup></b>	<b>68<sup>96</sup></b>	<b>116<sup>48</sup></b>	<b>140<sup>24</sup></b>	<b>151<sup>00</sup></b>	<b>154<sup>12</sup></b>

Cod. RPDROS 01



## ROTOLO LEADAX 1 x 6 m

LEADAX COIL 1 x 6 mt – ROULEAU EN LEADAX 1 x 6 mt

NEW

Cod.	AC RL1
Box	<b>1</b>
€	<b>810<sup>00</sup></b>




## STABILE RPD

### FASCETTA MURALE REGOLABILE

ADJUSTABLE WALLBAND – COLLIER MURAL REGLABLE

Cod. RPDFMR 14

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Di (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
A (mm)	128	146	168	181	200	218	250	288	371	406	442	476
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	33 <sup>30</sup>	36 <sup>82</sup>	42 <sup>12</sup>	45 <sup>06</sup>	48 <sup>45</sup>	51 <sup>45</sup>	57 <sup>33</sup>	73 <sup>40</sup>	82 <sup>38</sup>	94 <sup>87</sup>	116 <sup>85</sup>	125 <sup>74</sup>



### COPPIA DI PROLUNGHE PER FASCETTA MURALE

WALLBAND EXTENSIONS (COUPLE) – PROLUNGATIONS (COUPLE) POR COLLIER MURAL

Cod. RPSFMP 14

Cod.	RPSFMP 14 03	RPSFMP 14 04
L (mm)	105	205
Box	1	1
€	14 <sup>88</sup>	19 <sup>84</sup>



### FASCETTA DI BLOCCAGGIO

LOCKING BAND – COLLIER COUVRE JOINT

Cod. RPDFB 19

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D1 (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
B (mm)	145	165	195	215	245	265	315	365	465	515	565	615
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	13 <sup>72</sup>	14 <sup>63</sup>	16 <sup>17</sup>	17 <sup>22</sup>	18 <sup>76</sup>	19 <sup>67</sup>	22 <sup>26</sup>	31 <sup>62</sup>	48 <sup>48</sup>	60 <sup>57</sup>	66 <sup>78</sup>	69 <sup>28</sup>



### GUARNIZIONE IN SILICONE (T200)

SILICONE GASKET (T200) – JOINT EN SILICONE (T200)

Cod. PSGT 70

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
€	1 <sup>01</sup>	1 <sup>64</sup>	2 <sup>32</sup>	3 <sup>00</sup>	4 <sup>22</sup>	5 <sup>93</sup>	8 <sup>65</sup>	9 <sup>82</sup>	11 <sup>21</sup>	-	-	-



### GUARNIZIONE IN EPDM (T120)

EPDM GASKET (T120) – JOINT EN EPDM (T120)

Cod. PSGT 71

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Box	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
€	1 <sup>01</sup>	1 <sup>64</sup>	2 <sup>32</sup>	3 <sup>00</sup>	4 <sup>22</sup>	5 <sup>93</sup>	-	-	-	-	-	-




**FASCETTA PER CAVI TIRANTI**

BAND FOR TIE-RODS – COLLIER POUR CABLES TIRANTES

**Cod. RPDFT 17**

$\varnothing$ (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
D1 (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
De (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	450	500	550	600
Box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
€	<b>50<sup>38</sup></b>	<b>55<sup>20</sup></b>	<b>55<sup>20</sup></b>	<b>59<sup>78</sup></b>	<b>62<sup>94</sup></b>	<b>62<sup>94</sup></b>	<b>63<sup>73</sup></b>	<b>67<sup>76</sup></b>	<b>67<sup>76</sup></b>	<b>71<sup>07</sup></b>	<b>73<sup>97</sup></b>	<b>77<sup>92</sup></b>

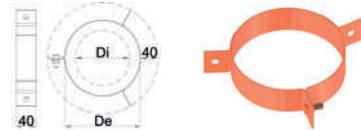**REGOLATORE DI TIRAGGIO**

DRAFT ADJUSTER – REGULATEUR DE TIRAGE

**Cod. WH 700**

Cod.	WH 70050 Z150
$\varnothing$ (mm)	150
Regolazione tiraggio (Pa)	10 ÷ 35
Box	1
€	<b>220<sup>00</sup></b>

**SCIVOLANTE SPRAY 400 ml**

SPRAY SLIDER 400 ml – PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

**Cod. AC SCISP**

Box	1
€	<b>10<sup>80</sup></b>

**KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)**

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

**Cod. SCS CE RPD**

Box	1
€	<b>10<sup>49</sup></b>

