


**STABILE SPD**

ACCIAIO  
INOX  
AISI 316L

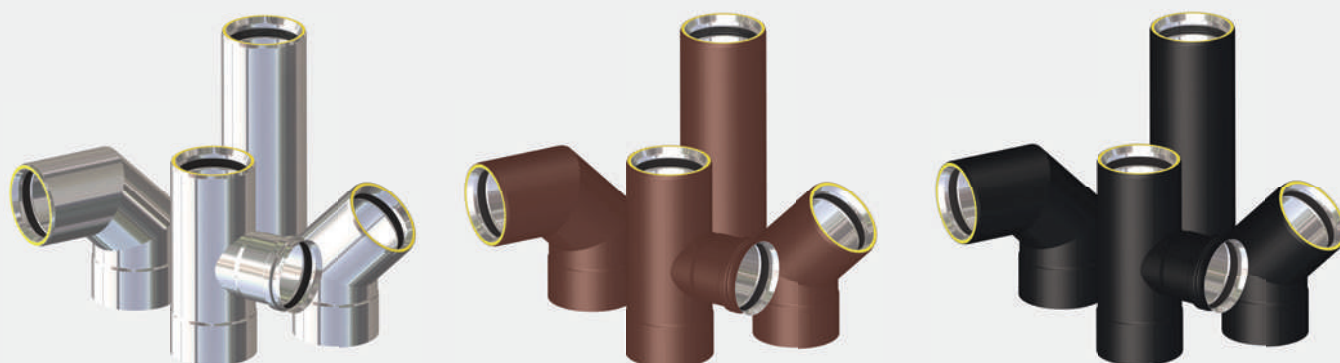

**Stabile**<sup>®</sup>

a brand of M&G Group

# STABILE SPD

## APPLICAZIONI

1. Il sistema scarico fumi doppia parete STABILE SPD può essere utilizzato per tutti i tipi di generatori a combustibile gassoso, liquido e solido.
2. Il sistema STABILE SPD è certificato per ricevere i prodotti della combustione con temperature fino a 200°C con guarnizione montata e con temperature fino a 600°C senza guarnizione.
3. Il sistema STABILE SPD è adatto per essere installato come camino e canna collettiva in conformità alle norme UNI 7129, UNI 11528, UNI 10683.
4. In ambienti dove l'atmosfera è ricca di vapori alogeni, non è consigliato l'uso di canne fumarie in acciaio inox (lavanderie, tintorie, tipografie, acconciature). Nel caso di utilizzo in questi ambienti, i prodotti perderanno la Garanzia della Casa.

## ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. I componenti del sistema STABILE SPD devono essere installati solo da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. Accertarsi, prima di effettuare qualsiasi tipo di installazione, che la designazione di prodotto presente sull'etichetta sia idonea al tipo di installazione da effettuare.
3. Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore di calore (fare riferimento al manuale dell'apparecchio stesso).
4. Gli elementi vanno installati con la freccia (stampata sull'etichetta del singolo pezzo) orientata nella direzione dei fumi (femmina verso l'alto).
5. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione, dove prevista, rimanga nella propria sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio stesso. Se necessario, lubrificare la guarnizione con lo speciale scivolante (cod. AC SCISP) per facilitare l'innesco dei componenti.
6. I terminali (cod. SP DAR 62 e SP DCC 06) dopo essere stati innestati all'elemento sottostante dovranno essere ulteriormente fissati tra di loro mediante l'apposita vite auto perforante fornita insieme ai terminali.
7. Sui tratti verticali applicare un supporto murale come previsto dal libretto uso e manutenzione del sistema STABILE SPD, mentre sui tratti sub-orizzontali installare una fascetta murale ogni tubo e/o ogni cambio di direzione.
8. Nel caso di utilizzo del sistema STABILE SPD per apparecchi a condensazione, nei tratti sub-orizzontali assemblare gli elementi lineari avendo cura di mantenere il cordone di saldatura verso l'alto e di installare l'apposita guarnizione in EDPM (cod. PSGT 71).
9. La distanza minima di ogni componente da eventuali materiali combustibili adiacenti è riportata nelle designazioni indicate nelle etichette di prodotto e nella "D.o.p.".
10. Terminata l'installazione eseguire i controlli e le verifiche di collaudo secondo UNI 7129, UNI 11528 e UNI 10683, rilasciare al committente la "Dichiarazione di Conformità" dell'impianto secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08) e applicare nelle immediate vicinanze del sistema fumarlo installato la "placca camino" compilata in ogni sua parte.
11. Qualora l'installazione comportasse modifiche strutturali dei componenti, decadrà la Garanzia della Casa e la responsabilità del Produttore.
12. Per qualsiasi altra informazione tecnica consultare il libretto d'uso e manutenzione del sistema STABILE SPD.

## MANUTENZIONE

1. La manutenzione dell'impianto fumarlo deve essere eseguita da personale qualificato secondo la legislazione vigente (D.M. 37/08).
2. La manutenzione, la periodicità e il controllo dell'impianto fumarlo vanno eseguiti secondo la legislazione vigente e/o eventuali prescrizioni regionali.
3. Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti è necessario istituire un piano di manutenzione programmata. Si consiglia di controllare e/o pulire il sistema STABILE SPD secondo le prescrizioni contenute nella norma UNI 10683 per applicazioni a combustibile solido e almeno una volta all'anno per applicazioni a combustibile gassoso o liquido.
4. Per gli impianti a combustibile solido e liquido, le operazioni di pulizia del sistema STABILE SPD devono essere eseguite secondo la norma UNI 10847, utilizzando attrezzature e strumenti adeguati, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Per la pulizia delle pareti interne del sistema STABILE SPD si dovrà utilizzare una spugna, un panno o una spazzola di plastica morbida. Non utilizzare spazzole, spugne o panni abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi o acidi.
6. In caso di incendio da fuliggine, si deve provvedere al ripristino delle condizioni iniziali di fornitura.

## STOCCAGGIO

1. Tutti i prodotti del sistema STABILE SPD escono dalla fabbrica regolarmente etichettati per tipologia di prodotto.
2. Conservare i singoli elementi e/o accessori in luoghi adeguati, al riparo da possibili urti e in condizioni di protezione generale da tutti quegli agenti che potrebbero danneggiarli. M&G Group Italy S.p.A. non risponde di eventuali danni causati da incuria, inappropriato stoccaggio e utilizzo.

IT

## APPLICATIONS

1. The twin-wall STABILE SPD flue system can be used for every kind of civil or industrial generator working with gas, liquid and solid combustibles.
2. The STABILE SPD system is certified for combustion products having a max temperature up to 200°C with mounted gasket and a max temperature up to 600°C without gasket.
3. The STABILE SPD system is suitable for being installed as chimney, collective according to the current national regulations.
4. In locations where the atmosphere is rich in halogen fumes, we do not recommend the use of stainless steel chimneys (laundries, dye works, printing works, and hairdresser). The application of these products in such locations voids the manufacturer's warranty.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. The components of the STABILE SPD system shall be installed only by qualified personnel according to the current regulations.
2. Before any kind of installation, make sure that the product designation marked on the label of the item is suitable for the type of installation to be performed.
3. Before carrying out any installation or maintenance, we recommend to unplug the heat generator (please refer to the manual of the appliance itself).
4. The elements shall be installed with the arrow - marked on the label of every single item - pointing in the direction of the flue gases (female side upwards).
5. Assemble the elements making sure that the gaskets, where needed, remains in its seat and that it does not get damaged during assembly. Where necessary, lubricate the gaskets with the lubricant to facilitate the coupling of the components.
6. The terminals (code SP DAR 62 and SP DCC 06), after being coupled with the lower element, shall be fastened to one another through the appropriate self-drilling screw, already supplied with the terminals.
7. In the vertical sections, mount a wall support as prescribed in the use and maintenance booklet of the STABILE SPD system. In the sub-horizontal sections mount a wall band every element and/or at every shift.
8. When using the STABILE SPD system for condensing appliances, in the sub-horizontal sections mount the straight elements being careful to keep the welding on the upper side and to install the appropriate EDPM gasket (item code PSGT 71).
9. The minimum distances of each component from adjacent combustible materials is provided in the designation - indicated in every item label - and in the "D.o.p.".
10. After the installation carry out controls and tightness tests and issue the "Declaration of Conformity" to the customer according to the current legislation and mount the "chimney identification plate" close to the installed system after filling it in completely.
11. Any structural modification of the components during installation voids the Warranty and all responsibilities of the Manufacturer.
12. For any further technical information, please refer to the maintenance booklet of STABILE SPD system.

## MAINTENANCE

1. The maintenance of the flue system shall be performed by qualified personnel in compliance with the current legislation.
2. The maintenance, the periodicity and the control of the flue system shall be performed in compliance with the current legislation and/or local prescriptions.
3. In order to keep the technical and performance characteristics of the products unchanged overtime, it is necessary to establish a scheduled maintenance plan. We recommend to check and / or clean the STABILE SPD system according to the prescriptions provided by the current regulations for appliances working with solid combustibles and at least once a year for appliances working with gaseous or liquid combustibles.
4. For systems working with solid and liquid combustibles, the STABILE SPD shall be cleaned according to the current legislation, using appropriate equipment and tools in compliance with the provisions regarding the safety and the health of workers.
5. For the cleaning of the internal walls of the STABILE SPD system, use a sponge a cloth, or soft plastic scrubber. Do not use abrasive brushes, sponges or cloths. Do not use aggressive or acid solvents.
6. In case of soot fire, restore the initial supply conditions.

## STORAGE

1. All the products of the STABILE SPD system leave the factory regularly labelled by product type.
2. Store the elements and/or the accessories in adequate places, safe from possible shocks and in conditions of general protection from all agents that might damage them. M&G Group Italy S.p.A. is not responsible for any damage caused by negligent, inappropriate storage and use.

ENG

## APPLICATIONS

1. Le système de conduit de fumées STABILE SPD double paroi peut être utilisé pour tous types d'appareil de chauffage civil ou industriel fonctionnant avec gazeux, liquides et solides.
2. Le système STABILE SPD est certifié pour produits de la combustion avec une température de 200°C avec Joint monté et une température maximale de 600°C sans joint.
3. Le système STABILE SPD est adapté pour être installé comme cheminée en conformité avec les réglementations nationales en vigueur.
4. Dans des endroits où l'atmosphère est riche en gaz halogènes, nous ne recommandons pas l'utilisation de cheminées en acier inoxydable (blanchisseries, teintureres, typographies, coiffeurs). L'utilisation de ces produits dans de tels endroits annule la garantie du fabricant.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Les composants du système STABILE SPD ne doivent être installés que par des ouvriers qualifiés en conformité avec en vigueur.
2. Avant toute installation assurez-vous que la désignation de produit indiquée sur l'étiquette est appropriée pour le type d'installation à effectuer.
3. Avant toute opération d'installation ou maintenance, on vous recommande de débrancher le générateur de chaleur (reportez-vous au manuel de l'appareil même).
4. Les éléments doivent être installés avec la flèche (marquée sur l'étiquette de chaque article) pointant vers la direction des fumées (femelle vers le haut).
5. Assemblez les éléments en assurant que les joints, où prévu, rest dans son siège et qu'il ne soit pas endommagés pendant l'assemblage même. Si nécessaire, lubrifiez les joints avec le lubrifiant de pulvérisation (réf. AC SCISP) pour faciliter l'emboîtement entre les composants.
6. Les terminaux (réf. SP DAR 62 et SP DCC 06), après être emboîté avec l'élément au-dessous, doivent être fixé entre eux avec la vis auto-perceuse appropriée déjà fournie avec les terminaux.
7. Dans les sections verticales montez un support mural comme prévu dans la brochure d'utilisation et maintenance du système STABILE SPD. Dans les sections subhorizontales montez un collier mural chaque élément et/ou à chaque changement de direction.
8. Si vous utilisez le système STABILE SPD pour appareils à condensation, dans les sections subhorizontales assemblez les éléments droits en veillant à conserver la soudure sur le côté supérieur et à installer le joint en EPDM approprié (réf. PSGT 71).
9. Les distances minimales des matériaux combustibles adjacents de chaque composant sont indiquées dans la désignation marquée sur les étiquettes du produit et dans la "D.o.p.".
10. Après l'installation effectuer toutes vérifications et les tests d'étanchéité conformément aux réglementations locales fournir au client la «Déclaration de Conformité» du conduit de fumées en conformité avec la législation en vigueur et montez en proximité du système la plaque d'identification du système installé correctement compilée.
11. Si l'installation exige des changements structurels des composants, cela annule la garantie du fabricant.
12. Pour toutes informations techniques supplémentaires, consultez la brochure d'utilisation et maintenance du système STABILE SPD.


## MAINTENANCE

1. La maintenance du conduit de fumées doit être effectué par des ouvriers qualifiés en conformité avec de la législation en vigueur.
2. La maintenance, la périodicité et les vérifications du conduit de fumées doit être faite conformément à la législation en vigueur et/ou aux réglementations locales.
3. Afin de garder les caractéristiques techniques et les performances des produits inchangés dans le temps, c'est nécessaire établir un plan de maintenance planifiée. Nous recommandons de contrôler et/ou nettoyer le système STABILE SPD selon les prescriptions des réglementations en vigueur pour les appareils à combustible solide et au moins une fois par an pour les appareils à combustible gazeux ou liquide.
4. Pour les systèmes à combustible solide et liquide du système STABILE SPD, le nettoyage doit être effectué conformément aux réglementations en vigueur, en utilisant un équipement et des outils appropriés en conformité avec les dispositions concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
5. Pour le nettoyage des parois intérieures du système STABILE SPD on doit utiliser une éponge ou un laveur en plastique souple. Ne pas utiliser des brosses ou des laveurs abrasifs. Ne pas utiliser des solvants agressifs ou acides.
6. En cas de feu de cendres, rétablissez les conditions d'approvisionnement.

## STOCKAGE

1. Tous les composants du système STABILE SPD départent d'usine régulièrement étiquetés par type de produit.
2. Conservez les éléments et/ou accessoires dans des endroits adéquats, à l'abri de chocs éventuels et conditions de protection générale contre tous agents qui pourraient les endommager. M&G Group Italy S.p.A. n'est pas responsable de tout dommage causé par négligence, stockage ou utilisation inapproprié.

FR

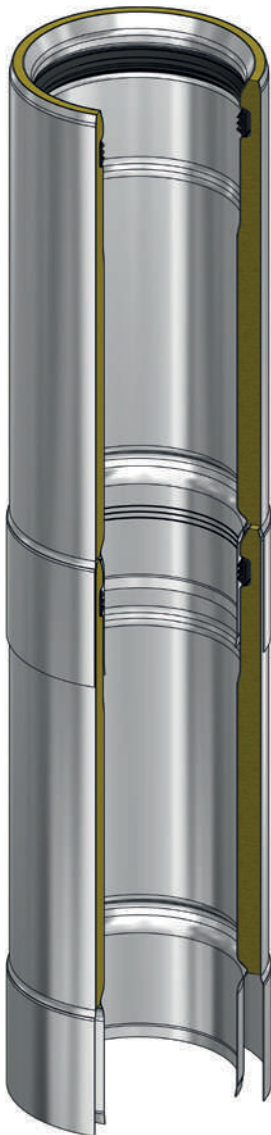

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>STABILE SPD</b>
----------------------	--------------------

<b>DESCRIZIONE</b>	Camino a doppiaparete metallica isolato con lana di roccia sp. 10 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di sp. 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox
--------------------	---

<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	EN 1856-1	Camini Requisiti per sistemi metallici	Parte 1:Prodotti per sistemi camino
-----------------------------	-----------	--	--

<b>SPESSORE [xxx]</b>	0,4 mm
-----------------------	--------

<b>DESIGNAZIONE CON GUARNIZIONE</b>	T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O (50)
-------------------------------------	--------------------------------------

<b>DESIGNAZIONE SENZA GUARNIZIONE</b>	T600 - N1 - W - V2 - L50040 - G (130)
---------------------------------------	---------------------------------------

<b>DIAMETRO INTERNO (mm)</b>	80	100
------------------------------	----	-----

<b>DIAMETRO ESTERNO (mm)</b>	100	120
------------------------------	-----	-----

<b>MATERIALE SCARICO FUMI</b>	Acciaio Inox AISI 316L
-------------------------------	------------------------

<b>MATERIALE PARETE ESTERNA</b>	Acciaio AISI 304
---------------------------------	------------------

<b>MATERIALE ISOLANTE</b>	Lana di roccia ad alta densità 90 kg/m <sup>3</sup> sp. 10 mm
---------------------------	---

<b>GUARNIZIONE DI TENUTA</b>	Elastomero in SILICONE 200° C - Profilata a tre labbri
------------------------------	--

<b>DATI PRESTAZIONALI</b>	Con guarnizione	Senza guarnizione
---------------------------	-----------------	-------------------

<b>CLASSE DI TEMPERATURA</b>	T200 (200°C)	T600 (600°C)
------------------------------	--------------	--------------

<b>CLASSE DI PRESSIONE</b>	P1 (200 Pa)	N1 (40 Pa)
----------------------------	-------------	------------


<b>CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENZA</b>	W
---	---

<b>CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE</b>	V2
---	----


<b>CLASSE DI RESISTENZA ALL'INCENDIO DI FULIGGINE</b>	O	G
---	---	---

<b>DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE</b>	50 mm	130 mm
---	-------	--------

<b>CAMPI DI IMPIEGO</b>	Sistema camino per apparecchi con temperatura fumi ≤200°C con guarnizione e ≤600° C senza guarnizione.
-------------------------	--

<b>COMBUSTIBILI AMMESSI</b>	 Gas convenzionale  Gas condensazione  Gasolio  Gasolio condensazione  Pellet
-----------------------------	---

<b>NOTIFIED BODY</b>	 
----------------------	--

<b>RICICLAGGIO MATERIA PRIMA</b>	
----------------------------------	---

## STABILE SPD



### SISTEMA CAMINO SINGOLO

Esempio di stufa a pellet con canale da fumo realizzato con il sistema mono parete **STABILE NPS** e camino realizzato con il sistema doppia parete **STABILE SPD**.




### SINGLE CHIMNEY SYSTEM

Example of pellet stove with a connecting flue pipe made through the **STABILE NPS** single-wall system and a chimney made through the **STABILE SPD** twin-wall system.



### SYSTEME DE CHEMINEE SIMPLE

Exemple de poêle à granulés avec un conduit de raccordement réalisé avec le système simple paroi **STABILE NPS** et une cheminée réalisé avec le système double paroi **STABILE SPD**.

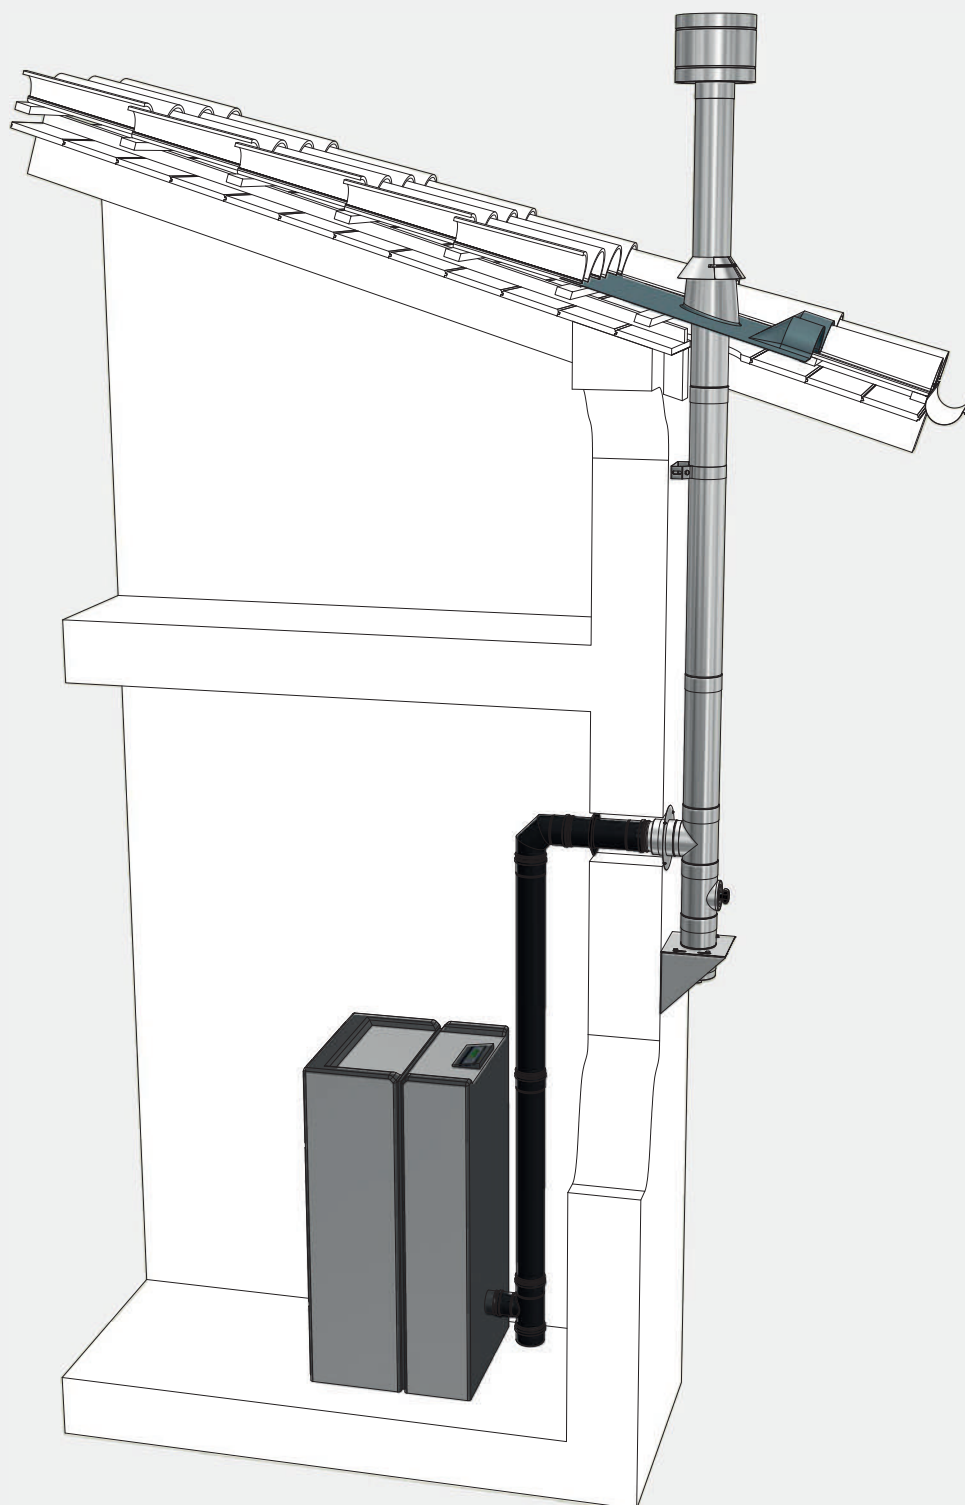

**B****CAMINO SINGOLO  
E CANALE DA  
FUMO**


Esempio di stufa a pellet con canale da fumo realizzato con il sistema doppia parete **STABILE NSPD** e camino realizzato con il sistema doppia parete **STABILE TSPD**.

**IT****SINGLE CHIMNEY  
AND CONNECTING  
FLUE PIPE**

Example of pellet stove with connecting flue pipe made through the **STABILE NSPD** twin-wall system and a chimney made through the **STABILE TSPD** twin-wall system.

**ENG****CHEMINEE SIMPLE  
ET CONDUIT DE  
RACCORDEMENT**

Exemple de poêle à granulés avec conduit de raccordement réalisé avec le système double paroi **STABILE NSPD** et cheminée réalisée avec le système double paroi **STABILE TSPD**.

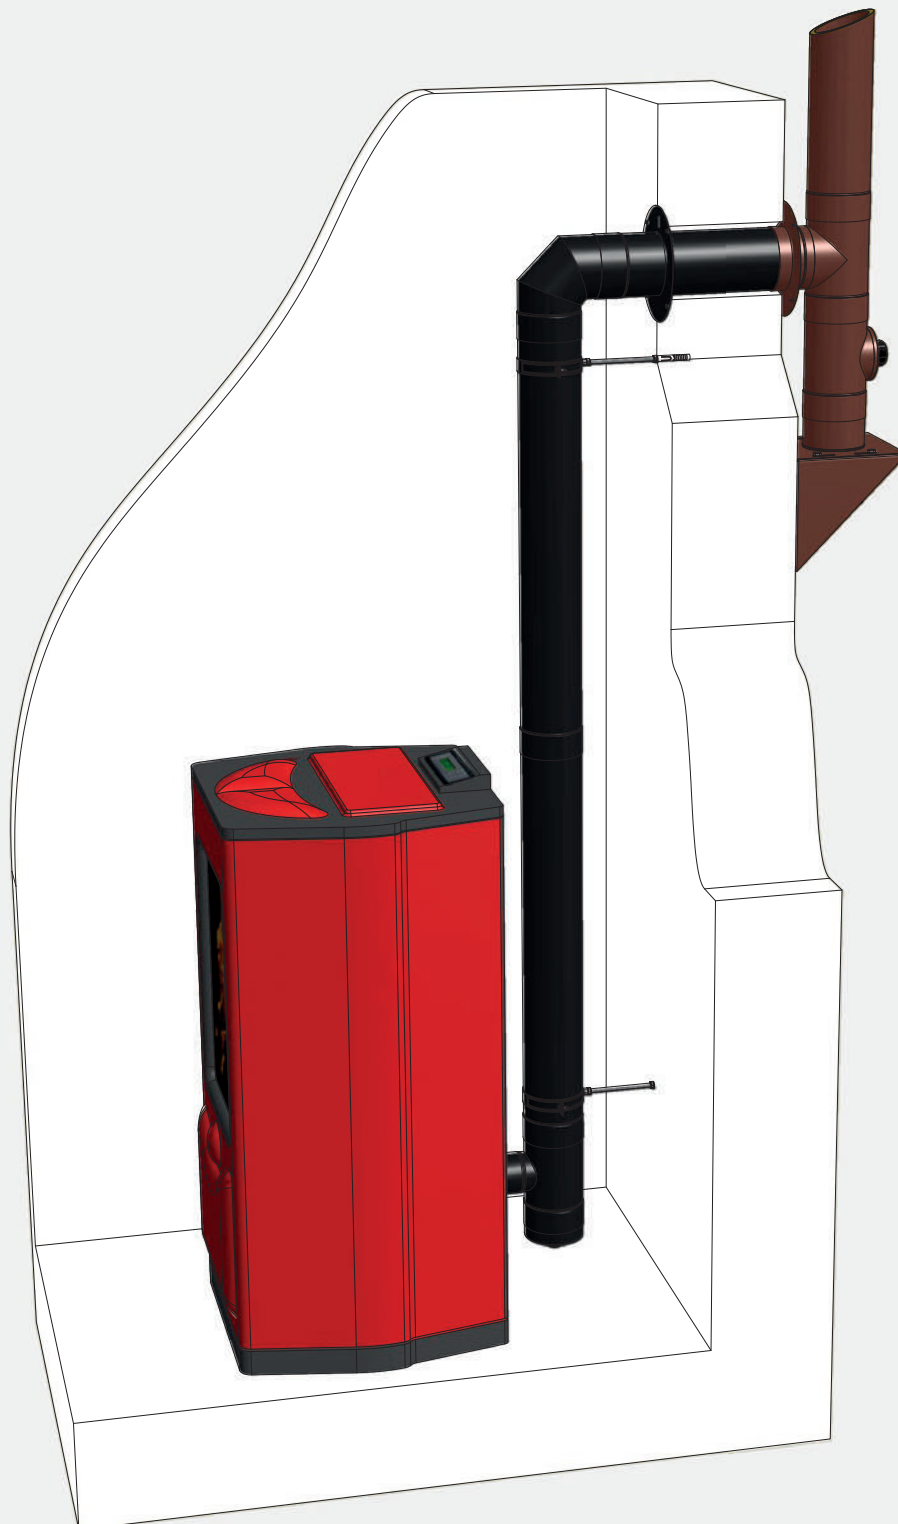**FR**

## STABILE SPD


### ELEMENTO DRITTO L.1000 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.1000 mm – ELEMENT DROIT M/F L.1000 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
€	74 <sup>83</sup>	85 <sup>43</sup>
€	89 <sup>79</sup>	102 <sup>52</sup>
€	89 <sup>79</sup>	102 <sup>52</sup>

Cod. SPDED 01  
Cod. TSPDED 01  
Cod. NSPDED 01

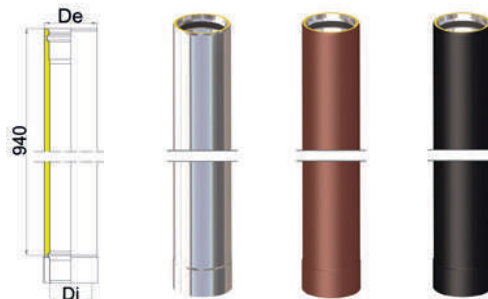

### ELEMENTO DRITTO L.500 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.500 mm – ELEMENT DROIT M/F L.500 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
€	61 <sup>44</sup>	69 <sup>23</sup>
€	73 <sup>73</sup>	83 <sup>07</sup>
€	73 <sup>73</sup>	83 <sup>07</sup>

Cod. SPDED 02  
Cod. TSPDED 02  
Cod. NSPDED 02



### ELEMENTO DRITTO L.250 mm M/F

M/F STRAIGHT ELEMENT L.250 mm – ELEMENT DROIT M/F L.250 mm

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
€	57 <sup>59</sup>	63 <sup>89</sup>
€	69 <sup>10</sup>	76 <sup>67</sup>
€	69 <sup>10</sup>	76 <sup>67</sup>

Cod. SPDED 03  
Cod. TSPDED 03  
Cod. NSPDED 03



### ELEMENTO TELESCOPICO L.245+375 mm M/F

M/F TELESCOPIC ELEMENT L.245+375 mm – ELEMENT TELESCOPIQUE M/F L.245+375mm

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
€	98 <sup>72</sup>	111 <sup>45</sup>
€	118 <sup>46</sup>	133 <sup>74</sup>
€	118 <sup>46</sup>	133 <sup>74</sup>




Cod. SPDET 04  
Cod. TSPDET 04  
Cod. NSPDET 04






**CURVA 45° M/F**

M/F 45° ELBOW – COUDE A 45° M/F

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
H (mm)	117	135
E (mm)	26	45
Box	1	1
 €	<b>60<sup>75</sup></b>	<b>63<sup>47</sup></b>
 €	<b>72<sup>91</sup></b>	<b>76<sup>16</sup></b>
 €	<b>72<sup>91</sup></b>	<b>76<sup>16</sup></b>









Cod. SPDCQ 45  
Cod. TSPDCQ 45  
Cod. NSPDCQ 45

**CURVA 90° M/F**

M/F 90° ELBOW – COUDE A 90° M/F

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
H (mm)	142	148
E (mm)	87	94
Box	1	1
 €	<b>103<sup>02</sup></b>	<b>110<sup>50</sup></b>
 €	<b>123<sup>62</sup></b>	<b>132<sup>59</sup></b>
 €	<b>123<sup>62</sup></b>	<b>132<sup>59</sup></b>







Cod. SPDCN 90  
Cod. TSPDCN 90  
Cod. NSPDCN 90

**ELEMENTO ISPEZIONE M/F (T200)**

M/F INSPECTION ELEMENT (T200) – ELEMENT M/F AVEC TRAPPE DE VISITE (T200)

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
 €	<b>199<sup>68</sup></b>	<b>207<sup>85</sup></b>
 €	<b>259<sup>59</sup></b>	<b>270<sup>20</sup></b>
 €	<b>259<sup>59</sup></b>	<b>270<sup>20</sup></b>







Cod. SPDMI 42  
Cod. TSPDMI 42  
Cod. NSPDMI 42

**MODULO SONDA M/F**

M/F PROBE ELEMENT – ELEMENT POUR PRELEVE DES FUMES M/F

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
 €	<b>113<sup>06</sup></b>	<b>129<sup>11</sup></b>
 €	<b>115<sup>95</sup></b>	<b>135<sup>21</sup></b>
 €	<b>115<sup>95</sup></b>	<b>135<sup>21</sup></b>



Cod. SPDMS 03  
Cod. TSPDMS 03  
Cod. NSPDMS 03



## STABILE SPD

### RACCORDO A T 90°



90° TEE - T A 90°

Cod. SPDRT 08  
Cod. TSPDRT 08  
Cod. NSPDRT 08



- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
€	127 <sup>44</sup>	137 <sup>97</sup>
€	152 <sup>92</sup>	165 <sup>55</sup>
€	152 <sup>92</sup>	165 <sup>55</sup>



### RACCORDO A T 90° RIDOTTO Ø80 (FEMMINA)


90° TEE REDUCED TO Ø80 (FEMALE) - T A 90° REDUIT A Ø80 (FEMELLE)

Cod. SPDTR 29  
Cod. TSPDTR 29  
Cod. NSPDTR 29



- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100*
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
€	117 <sup>33</sup>	131 <sup>34</sup>
€	140 <sup>79</sup>	157 <sup>61</sup>
€	140 <sup>79</sup>	157 <sup>61</sup>



- \* Su richiesta: versione con uscita Ø100 femmina (cod. SPDTR 30 D100 - TSPDTR 29 D100 - NSPDTR 29 D100)
- \* On demand: variant with Ø100 female outlet (cod. SPDTR 30 D100 - TSPDTR 29 D100 - NSPDTR 29 D100)
- \* Sur demande: version avec sortie femelle Ø100 (cod. SPDTR 30 D100 - TSPDTR 29 D100 - NSPDTR 29 D100)

### TAPPO SCARICO CONDENSA


CONDENSATION DRAIN CAP - TAMPON DE CONDENSATS

Cod. SPDTC 85  
Cod. TSPDTC 85  
Cod. NSPDTC 85



- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
€	63 <sup>07</sup>	69 <sup>97</sup>
€	75 <sup>67</sup>	83 <sup>96</sup>
€	75 <sup>67</sup>	83 <sup>96</sup>



OPTIONAL:

#### TAPPO 3/4" FEM INOX

S.S. FEMALE CAP 3/4" - TAMPON FEMELLE 3/4" EN ACIER INOX

Cod.	PSPD 46
Box	1
€	7 <sup>90</sup>



OPTIONAL:

#### PORTAGOMMA DRITTO 3/4" FEM

STRAIGHT HOSE HOLDER 3/4" FEM - SUPPORT DROIT POUR GAINÉ 3/4" FEM

Cod.	PSPD 41
Box	1
€	5 <sup>26</sup>



OPTIONAL:

#### PORTAGOMMA 90° 3/4" FEM

90° HOSE HOLDER 3/4" FEM - SUPPORT A 90° POUR GAINÉ 3/4" FEM

Cod.	PSPD 42
Box	1
€	6 <sup>23</sup>





**PIASTRA CON ELEMENTO DRITTO M/F**

M/F INTERMEDIATE PLATE – PLAQUE INTERMEDIAIRE M/F

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod. SPDPB 50  
Cod. TSPDPB 50  
Cod. NSDPB 50



Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
A (mm)	200	220
Box	1	1
€	97 <sup>82</sup>	105 <sup>06</sup>
€	117 <sup>39</sup>	126 <sup>08</sup>
€	117 <sup>39</sup>	126 <sup>08</sup>



**COPPIA DI ANGOLARI PER PIASTRE**

PLATE SUPPORTS (COUPLE) – SUPPORTS POUR PLAQUE

Cod. DAAS 12  
Cod. TSPDAS 12  
Cod. NSPDAS 12



Ø (mm)	80	100
A (mm)	200	220
Box	1	1
€	39 <sup>18</sup>	41 <sup>52</sup>
€	50 <sup>01</sup>	52 <sup>91</sup>
€	50 <sup>01</sup>	52 <sup>91</sup>

**GIUNZIONE MONO DOPPIA M/F**

M/F SINGLE / TWIN-WALL ADAPTER – JONCTION SIMPLE / DOUBLE PAROI M/F

- Guarnizione in silicone premontata
- Pre-mounted silicone gasket
- Joint en silicone prémonté

Cod. SPDGM 10  
Cod. TSPDGM 10  
Cod. NSPDGM 10



Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
€	65 <sup>08</sup>	68 <sup>95</sup>
€	78 <sup>09</sup>	82 <sup>73</sup>
€	78 <sup>09</sup>	82 <sup>73</sup>

**RACCORDO CALDAIA F/F**


F/F BOILER ADAPTER – MANCHON POUR CHAUDIERE F/F

- Guarnizioni in silicone premontate
- Pre-mounted silicone gaskets
- Joints en silicone prémonté

Cod. SPDRC 09  
Cod. TSPDRC 09  
Cod. NSPDRC 09



Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
€	70 <sup>49</sup>	76 <sup>28</sup>
€	84 <sup>59</sup>	91 <sup>54</sup>
€	84 <sup>59</sup>	91 <sup>54</sup>



## STABILE SPD

### CAPPELLO CINESE

CHINESE CAP – CHAPEAU CHINOIS

Cod. SPDCC 06  
Cod. TSPDCC 06  
Cod. NSPDCC 06

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
€	62 <sup>36</sup>	65 <sup>48</sup>
€	74 <sup>84</sup>	78 <sup>58</sup>
€	74 <sup>84</sup>	78 <sup>58</sup>




### CAPPELLO ANTIVENTO

ANTI-WIND CAP – CHAPEAU ANTI-VENT

Cod. SPDAR 62  
Cod. TSPDAR 62  
Cod. NSPDAR 62

Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
Box	1	1
€	105 <sup>72</sup>	123 <sup>92</sup>
€	126 <sup>86</sup>	148 <sup>70</sup>
€	126 <sup>86</sup>	148 <sup>70</sup>

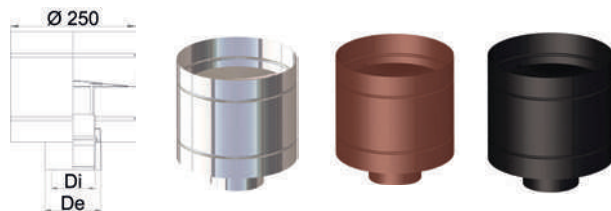


### ROSONE PIANO

FLAT ROSE – ROSACE PLAT

Cod. SPDRP 01  
Cod. TSPDRP 01  
Cod. NSPDRP 01

Ø (mm)	80	100
Ø INT (mm)	102	122
Ø EST (mm)	200	220
Box	1	1
€	24 <sup>27</sup>	26 <sup>70</sup>
€	29 <sup>13</sup>	32 <sup>04</sup>
€	29 <sup>13</sup>	32 <sup>04</sup>

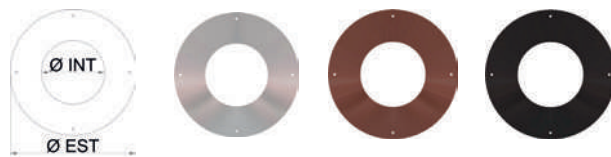


### ROSONE REGOLABILE DA 0° A 30°

0° - 30° ADJUSTABLE ROSE – ROSACE REGLABLE DE 0° A 30°

Cod. SPDRR 30  
Cod. TSPDRR 30  
Cod. NSPDRR 30

Ø (mm)	80	100
Ø INT (mm)	102	122
Ø EST (mm)	200	220
Box	1	1
€	29 <sup>47</sup>	32 <sup>47</sup>
€	35 <sup>36</sup>	38 <sup>97</sup>
€	35 <sup>36</sup>	38 <sup>97</sup>


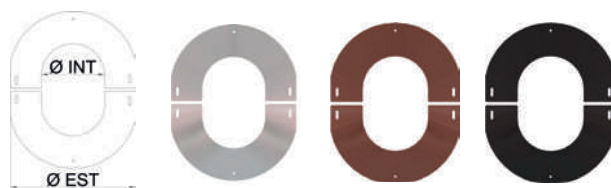


## FALDALE PER TETTO PIANO CON SCOSSALINA

FLASHING FOR FLAT ROOFS WITH STORM COLLAR – SOLIN POUR TOITS PLATS AVEC COLLERETTE

Cod. SPDFP 01  
Cod. TSPDFP 01  
Cod. NSPDFP 01

Ø (mm)	80
De (mm)	100 ÷ 120
A x B (mm)	625 x 625
Box	1
€	95 <sup>98</sup>
€	126 <sup>05</sup>
€	126 <sup>05</sup>






## FALDALE PER TETTO INCLINATO LEADAX (5°-30°) CON SCOSSALINA

LEADAX FLASHING FOR INCLINED ROOFS (5°-30°) WITH STORM COLLAR  
SOLIN EN LEADAX POUR TOITS INCLINES (5°-30°) AVEC COLLERETTE

NEW

Cod. SPDFIL 30  
Cod. TSPDFIL 30  
Cod. NSPDFIL 30

Ø (mm)	80
De (mm)	100 ÷ 120
A x B (mm)	500 x 600
Box	1
€	126 <sup>00</sup>
€	143 <sup>60</sup>
€	143 <sup>60</sup>



\* Su richiesta: versione per tetti inclinati da 30° a 45° (cod. SPDFIL 45 – TSPDFIL 45 – NSPDFIL 45)  
\* On demand: variant for inclined roofs from 30° to 45° (cod. SPDFIL 45 – TSPDFIL 45 – NSPDFIL 45)  
\* Sur demande: version pour toits inclinés de 30° à 45° (cod. SPDFIL 45 – TSPDFIL 45 – NSPDFIL 45)

## ROTOLO LEADAX 1 x 6 m

LEADAX COIL 1 x 6 mt – ROULEAU EN LEADAX 1 x 6 mt

NEW

Cod. AC RL1

Box	1
€	810 <sup>00</sup>



## SIGILLANTE AD ELEVATA ADESIVITA'

HIGH TACK SEALANT – MASTIC A HAUTE ADHERENCE

NEW

Cod. AC SIL LEADAX 1

Box	1
€	13 <sup>51</sup>



## STABILE SPD

### FASCETTA MURALE REGOLABILE

ADJUSTABLE WALLBAND – COLLIER MURAL REGLABLE

Cod. DAFMR 14  
Cod. TSPDFMR 14  
Cod. NSPDFMR 14



Ø (mm)	80	100
Di (mm)	80	100
De (mm)	100	120
A (mm)	110	128
Box	1	1
€	23 <sup>88</sup>	25 <sup>65</sup>
€	31 <sup>05</sup>	33 <sup>34</sup>
€	31 <sup>05</sup>	33 <sup>34</sup>



### GUARNIZIONE IN SILICONE (T200)

SILICONE GASKET (T200) – JOINT EN SILICONE (T200)

Cod. 18010-11010

Ø (mm)	80	100
Cod.	18010	11010
Box	1	1
€	1 <sup>01</sup>	1 <sup>55</sup>



### SCIVOLANTE SPRAY 400 ml

SPRAY SLIDER 400 ml – PULVERISATION DE GLISSER 400 ml

Cod. AC SCISP

Box	1
€	10 <sup>80</sup>



### KIT PLACCA CAMINO (OBBLIGATORIA)

CHIMNEY IDENTIFICATION PLATE KIT - KIT PLAQUE D'IDENTIFICATION DE CHEMINEE

Cod. SCS CE SPD

Box	1
€	10 <sup>49</sup>

